PŮDORYS 1.NP WC č. 1

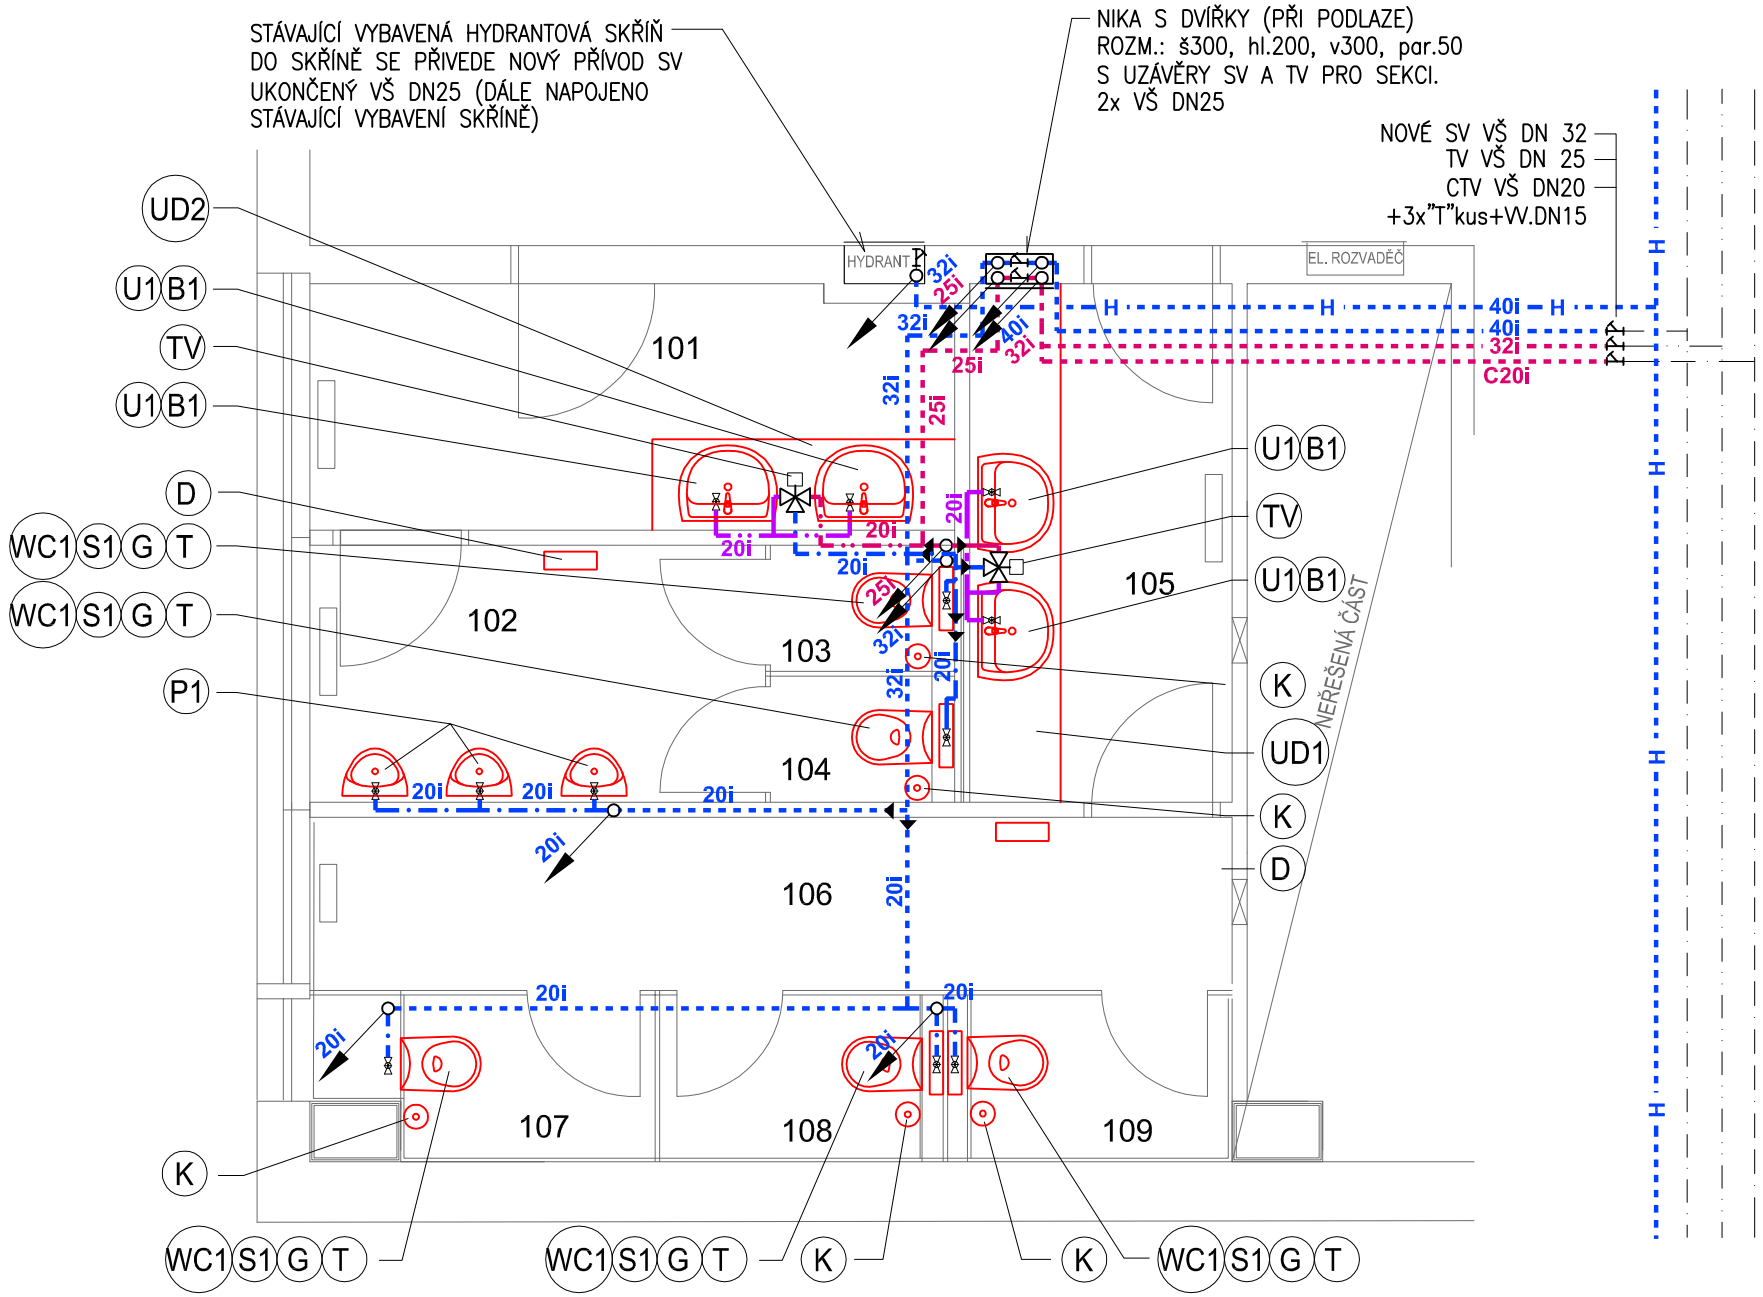

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	ZÁDVEŘÍ CHLAPCI
102	PISOÁRY
103	WC
104	WC
105	ZÁDVEŘÍ DÍVKY
106	CHODBA
107	WC
108	WC
109	WC

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ LEŽATÉHO ROZVODU POŽÁRNÍ VODY DEMONTOVÁNO VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE
NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODY BUDOU ULOŽENY NA STÁVAJÍCÍ SKUPINOVÉ ZÁVĚSY POD STROPEM 1.PP
PLASTOVÉ POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PODPŮRNÝCH POZINKOVANÝCH ŽLABŮ.

POTRUBÍ DO ROZMĚRU 110/15,1 BUDE PROVEDENO Z TRUBEK PPR S3,2(PN16)

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPOR POTRUBÍ BEZ PODPŮRNÝCH KORÝTEK
PŘI MAX.TEPLOTĚ +50°C
tr.40x5,6.....1100mm
tr.50x6,9.....1300mm
tr.63x8,6.....1500mm
tr.75x10,3.....1600mm
tr.90x12,3.....1800mm
tr.110x15,1.....2000mm
tr.125x11,4.....2300mm

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPOR POTRUBÍ S PODPŮRNÝMI KORÝTKY
JAKO PRO OCELOVÉ POTRUBÍ – LZE ULOŽIT NA STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSY

LEGENDA ZNAČEK

- ROZVODY SV STÁVAJÍCÍ (1.PP)
- ROZVODY TV STÁVAJÍCÍ (1.PP)
- ROZVODY CTV STÁVAJÍCÍ (1.PP)
- ROZVODY SV NOVÉ (1.PP)
- ROZVODY TV NOVÉ (1.PP)
- ROZVODY SV NOVÉ HYDRANTOVÉ VODY (1.PP)
- ROZVODY SV NOVÉ (1.NP)
- ROZVODY TV NOVÉ (1.NP)
- ROZVODY SMĚŠOVANÉ VODY NOVÉ (1.NP)

ROZVODY STUDENÉ VODY
20i = tr.20x2,8i
25i = tr.25x3,5i
32i = tr.32x4,5i
40i = tr.40x5,6i
50i = tr.50x6,9i
63i = tr.63x8,6i
75i = tr.75x12,5i

ROZVODY TEPLÉ VODY
20i = tr.20x2,8i
25i = tr.25x3,5i
32i = tr.32x4,5i
40i = tr.40x5,6i
50i = tr.50x6,9i
63i = tr.63x8,6i
75i = tr.75x12,5i

Karel Zelinka
Náves 58/393,
750 02 Bochoř - Přerov 2
Tel. 777 015 544 IČO:11497581

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tech. kontrola
ING.ZONAJAN	ZELINKAKAREL	ZELINKAKAREL	ING.ZONAJAN

Kraj ZLÍNSKÝ — Obec KROMĚŘÍŽ

Investor Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž

Akce
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN
ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž - WC č.1
D.1.4.e - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

Obsah výkresu
PŮDORYS 1.NP WC č. 1 - ROZV. VODY + ZP

Ing.ZONA JAN
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY
Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž
mob: 724 136 660
ICO: 72321041, DIC: CZ651230/0520

Formát	2A4
Datum	DUBEN 2016
Účel	DS
Čís. zakázky	7-2016
Čís. jednací	
Měřítko	1:50
Čís. výkresu	01-03