



DISPOZICE VZT – WC č. 1

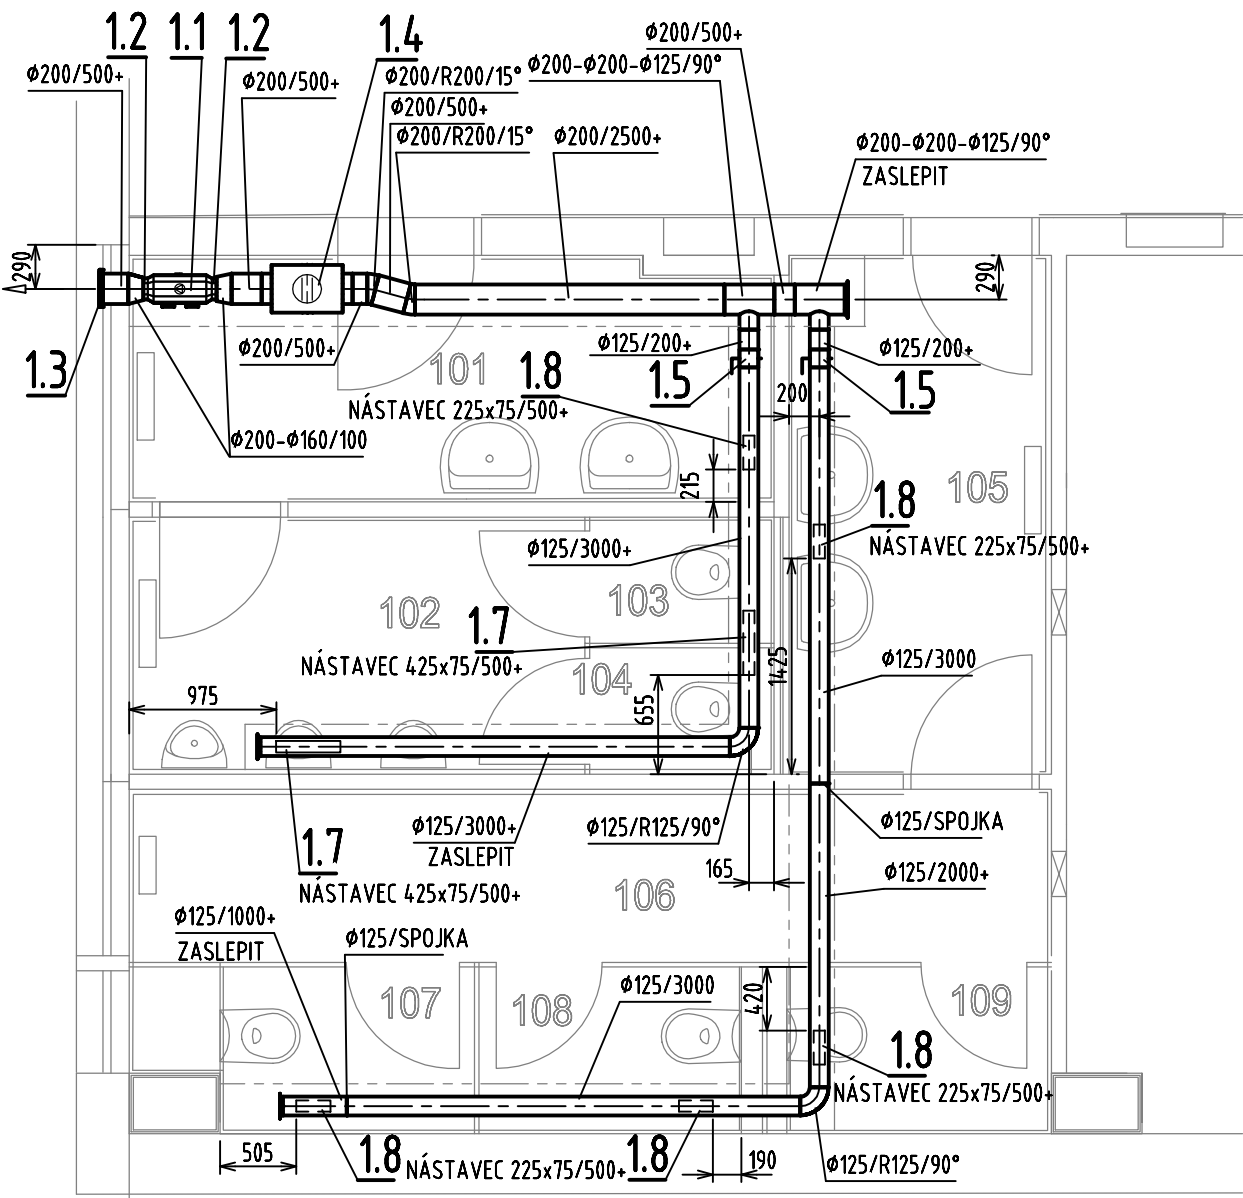


POHLED P

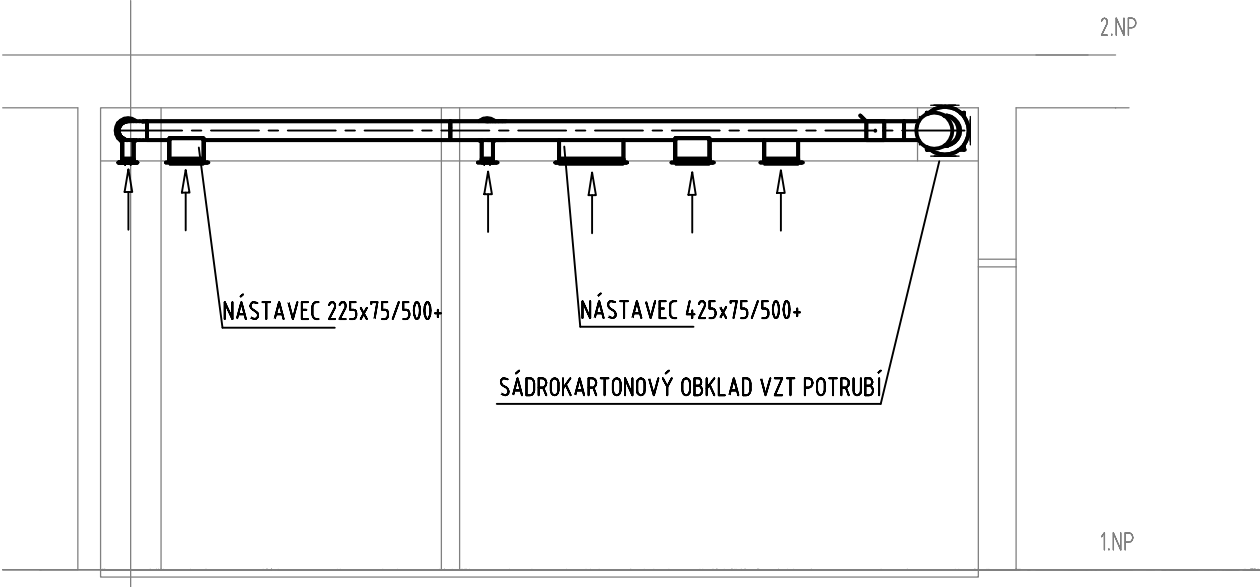

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL.(m2)
101	ZÁDVEŘÍ CHLAPCI	6,9
102	PISOÁRY	4,7
103	WC	1,1
104	WC	1,1
105	ZÁDVEŘÍ DÍVKY	5,9
106	CHODBA	6,7
107	WC	1,9
108	WC	2,0
109	WC	2,0

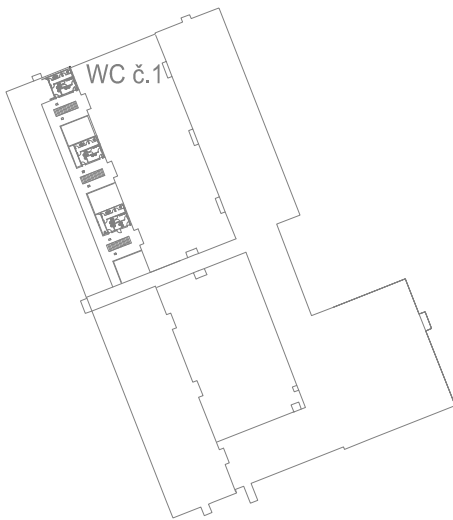

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ – WC č. 1

POZICE	NÁZEV ELEMENTU
1.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø150-160, IP44 450 m3/h, 120 Pa, 50 W / 230 V, DOBĚH
1.2	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA VBM 160
1.3	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ PER 200 W
1.4	TLUMIČ HLUKU MAA 200/600 ED
1.5	REGULAČNÍ Klapka JEDNOLISTÁ MSK 125
1.7	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, regulace/ 425x75-R1 (75-100 m3/h)
1.8	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, regulace/ 225x75-R1 (50-60 m3/h)

POZNÁMKA:

- VZT POTRUBÍ BUDE OPLÁŠTĚNO SÁDROKARTONOVÝM OBKLADEM, VYÚSTKY OSAZENY DO SDK
 - ZÁVĚSY VZT POTRUBÍ ŘEŠIT PŘI REALIZACI VE VZDÁLENOSTI MAX 3 METRY
 - PŘI REALIZACI VZT POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A STÁVAJÍCÍM STAVEM
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zodp. projektant	Navrhoval	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing.ZONA JAN AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž mob: 724 136 660 ICO: 72321041, DIC: CZ651230/0520	
ING.ZONAJAN	ING.MUDRUŇKA	ING.MUDRUŇKA	-		
Kraj ZLÍNSKÝ		Obec KROMĚŘÍŽ			
Investor	Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž			Formát	2A4
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž D.1.4b Vzduchotechnika WC č. 1				Datum	DUBEN 2016
				Účel	DPS
				Čís. zakázky	
				Čís. jednací	
Obsah výkresu				Měřítko	Čís. výkresu
VZT 1.NP WC č. 1				1:50	VZ101