



DISPOZICE VZT - WC č. 2

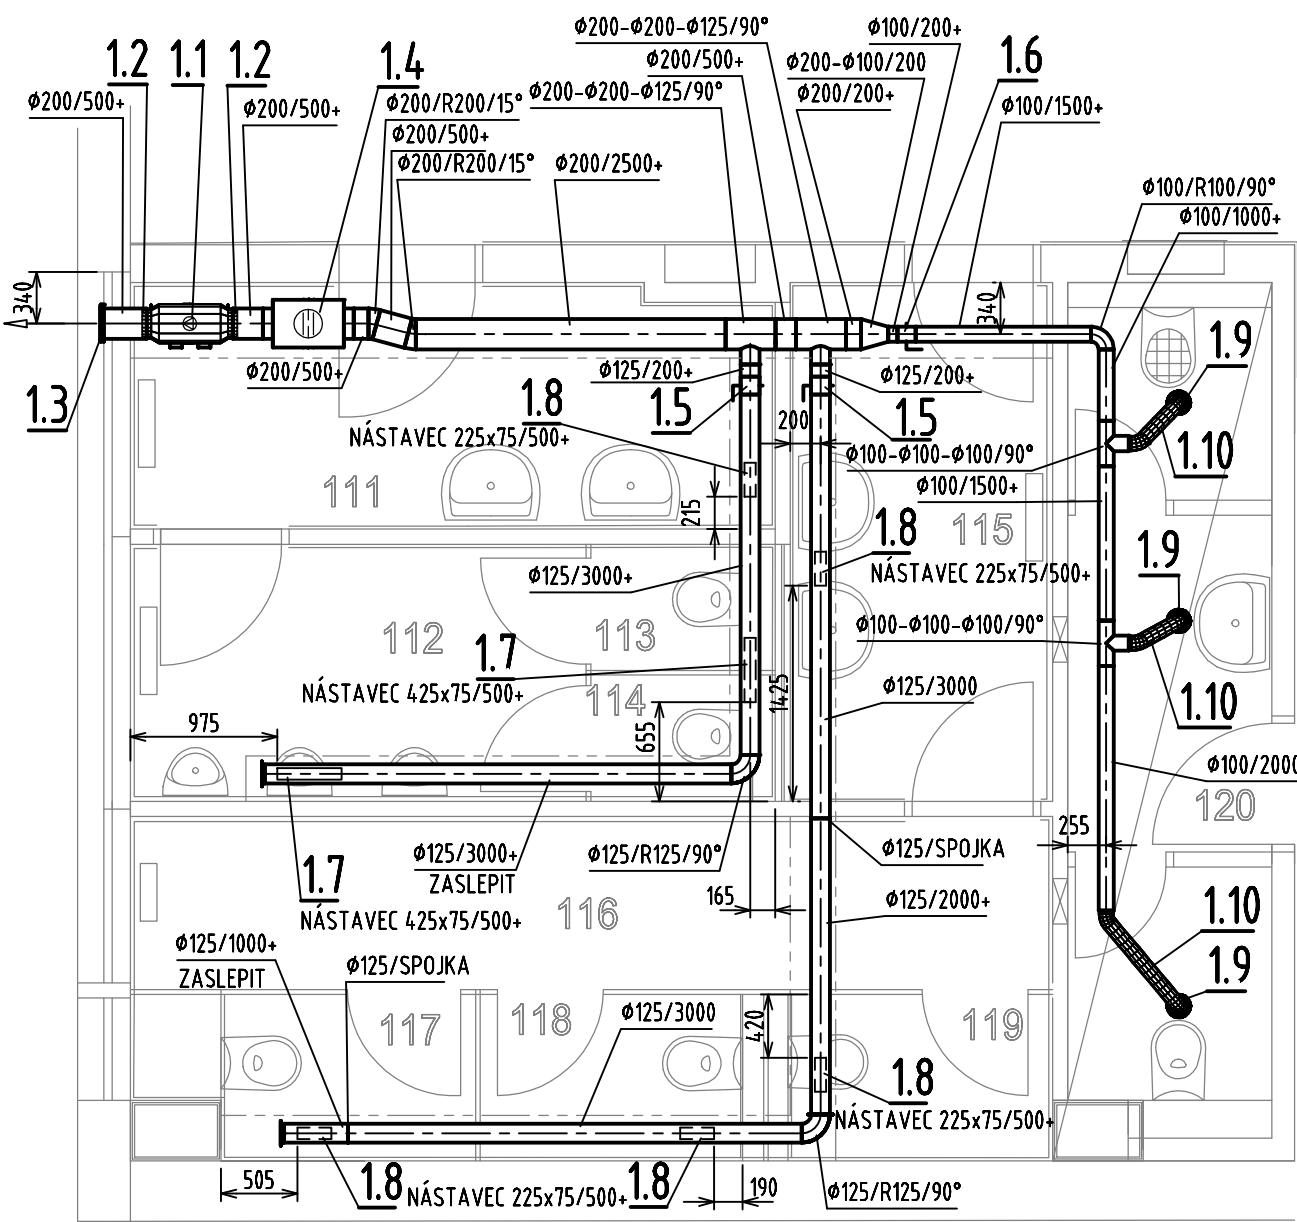

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ - WC č. 2


POZICE	NÁZEV ELEMENTU	POZICE	NÁZEV ELEMENTU
1.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200, IP44 550 m3/h, 220 Pa, 95 W / 230 V, DOBĚH	1.6	REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ MSK 100
1.2	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA VBM 200	1.7	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, regulace/ 425x75-R1 (75-100 m3/h)
1.3	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ PER 200 W	1.8	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, regulace/ 225x75-R1 (50-60 m3/h)
1.4	TLUMIČ HLUKU MAA 200/600 ED	1.9	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ VEF 100 (30-50 m3/h)
1.5	REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ MSK 125	1.10	POLOOHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE SEMIFLEX 100

POHLED P

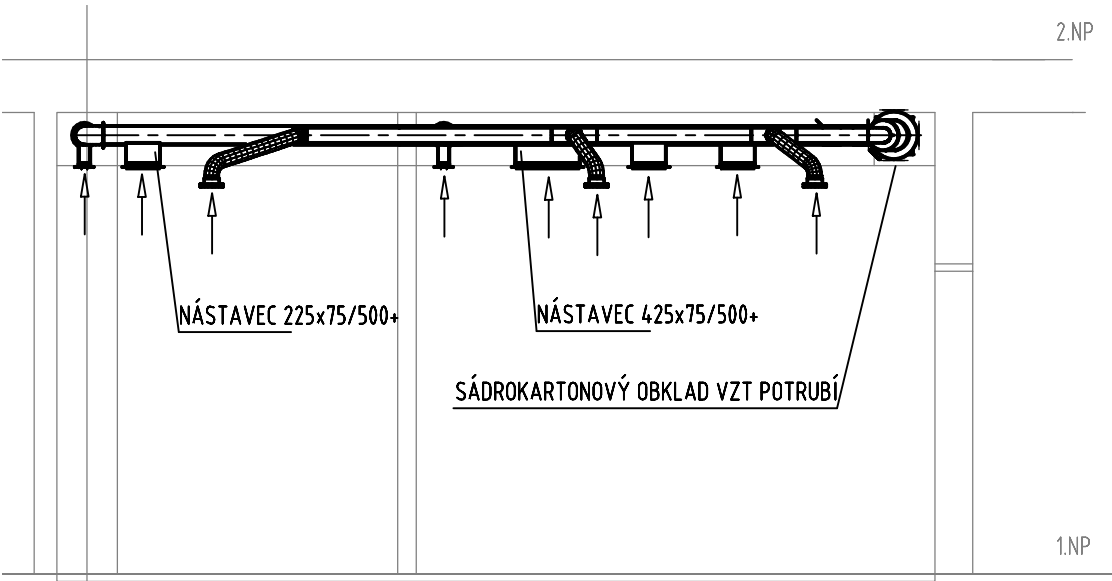

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL.(m2)
111	ZÁDVEŘÍ CHLAPCI	6,9
112	PISOÁRY	4,7
113	WC	1,1
114	WC	1,1
115	ZÁDVEŘÍ DÍVKY	5,9
116	CHODBA	6,7
117	WC	1,4
118	WC	1,5
119	WC	1,5
120	WC UČITELÉ	8,2

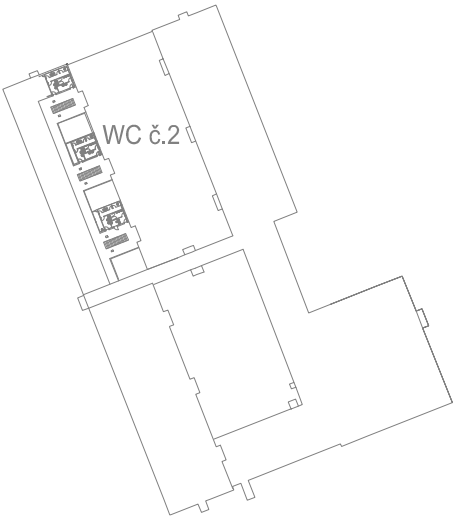

POZNÁMKA:

- VZT POTRUBÍ BUDE OPLÁŠTĚNO SÁDROKARTONOVÝM OBKLADEM, VYÚSTKY OSAZENY DO SDK
 - ZÁVĚSY VZT POTRUBÍ ŘEŠIT PŘI REALIZACI VE VZDÁLENOSTI MAX 3 METRY
 - PŘI REALIZACI VZT POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A STÁVAJÍCÍM STAVEM
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zodp. projektant	Navrhoval	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing.ZONA JAN AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž mob: 724 136 660 ICO: 72321041, DIC: CZ651230/0520	
ING.ZONAJAN	ING.MUDRUŇKA	ING.MUDRUŇKA	-	Formát	2A4
Kraj ZLÍNSKÝ				Datum	DUBEN 2016
Investor Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž				Účel	DPS
Akce				Čís. zakázky	
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž D.1.4b Vzduchotechnika, WC č. 2				Čís. jednací	
				Měřítka	Čís. výkresu
Obsah výkresu				1:50	VZ102
VZT 1.NP WC č. 2					