


|   |              |               |                |  |              |
|---|--------------|---------------|----------------|--|--------------|
| Zodp. projektant  | Vypracoval   | Kreslil       | Tech. kontrola |  <div>EHV projekt s.r.o.<br/>Kotojedská 545/17<br/>767 01 Kroměříž<br/>tel.: +420 576 776 511</div> |              |
| ING. PAVEL HORÁK  | RADIM HORSÁK | RADIM HORSÁK  | ING. JAN ZONA  |  |              |
|   |              |               |                |  |              |
| Kraj ZLÍNSKÝ  |              | Obec KROMĚŘÍŽ |                |  |              |
| Investor Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž   |              |               |                | Formát   | 2A4          |
| Akce<br><br>OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN<br>ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž - WC č. 3<br><br>D.1.5 ELEKTROINSTALACE |              |               |                | Datum  | DUBEN 2016   |
|   |              |               |                | Účel   | DS           |
|   |              |               |                | Čís. zakázky   | 7-2016       |
|   |              |               |                | Čís. jednací   |              |
| Obsah výkresu<br><br>ROZVADĚČ RP1/III - dozbrojení  |              |               |                | Měřítko  | Čís. výkresu |
|   |              |               |                | -  | 24           |

RP1/III - dozbrojení

3+N+PE~50Hz

400/230V / TN-C-S

FA1  
C60H  
10B/1  
In=10A

FA2  
C60H  
16B/1  
In=16A

FA3  
C60H  
16B/1  
In=16A

FA4  
C60H  
6C/1  
In=6A

FA4.1  
C60H  
6B/1  
In=6A

KM4  
S20-20

KT  
DIGITÁLNÍ SPINACÍ  
HODINY SHT-3

X1:1

X2:1

X3:1

X4:1-3

X4:1:1

N

PE

Pg13,5

Pg13,5

Pg13,5

Pg13,5

Pg13,5

**SCHÉMA OVLÁDÁNÍ**

L1

FA4.1

KT

KT

11

14

Tlačítko

X4.1:1

X4.1:2

KM4

A1


A2

N

DIGITÁLNÍ SPINACÍ HODINY

SEPNUTÍ VENTILÁTORU

SEPNUTÍ Z ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI

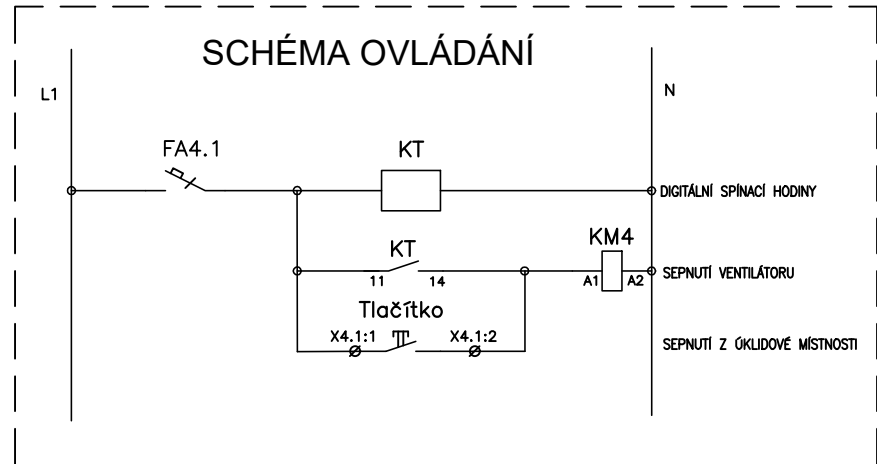

OSVĚTLENÍ  
WC