



DISPOZICE VZT - WC č. 3

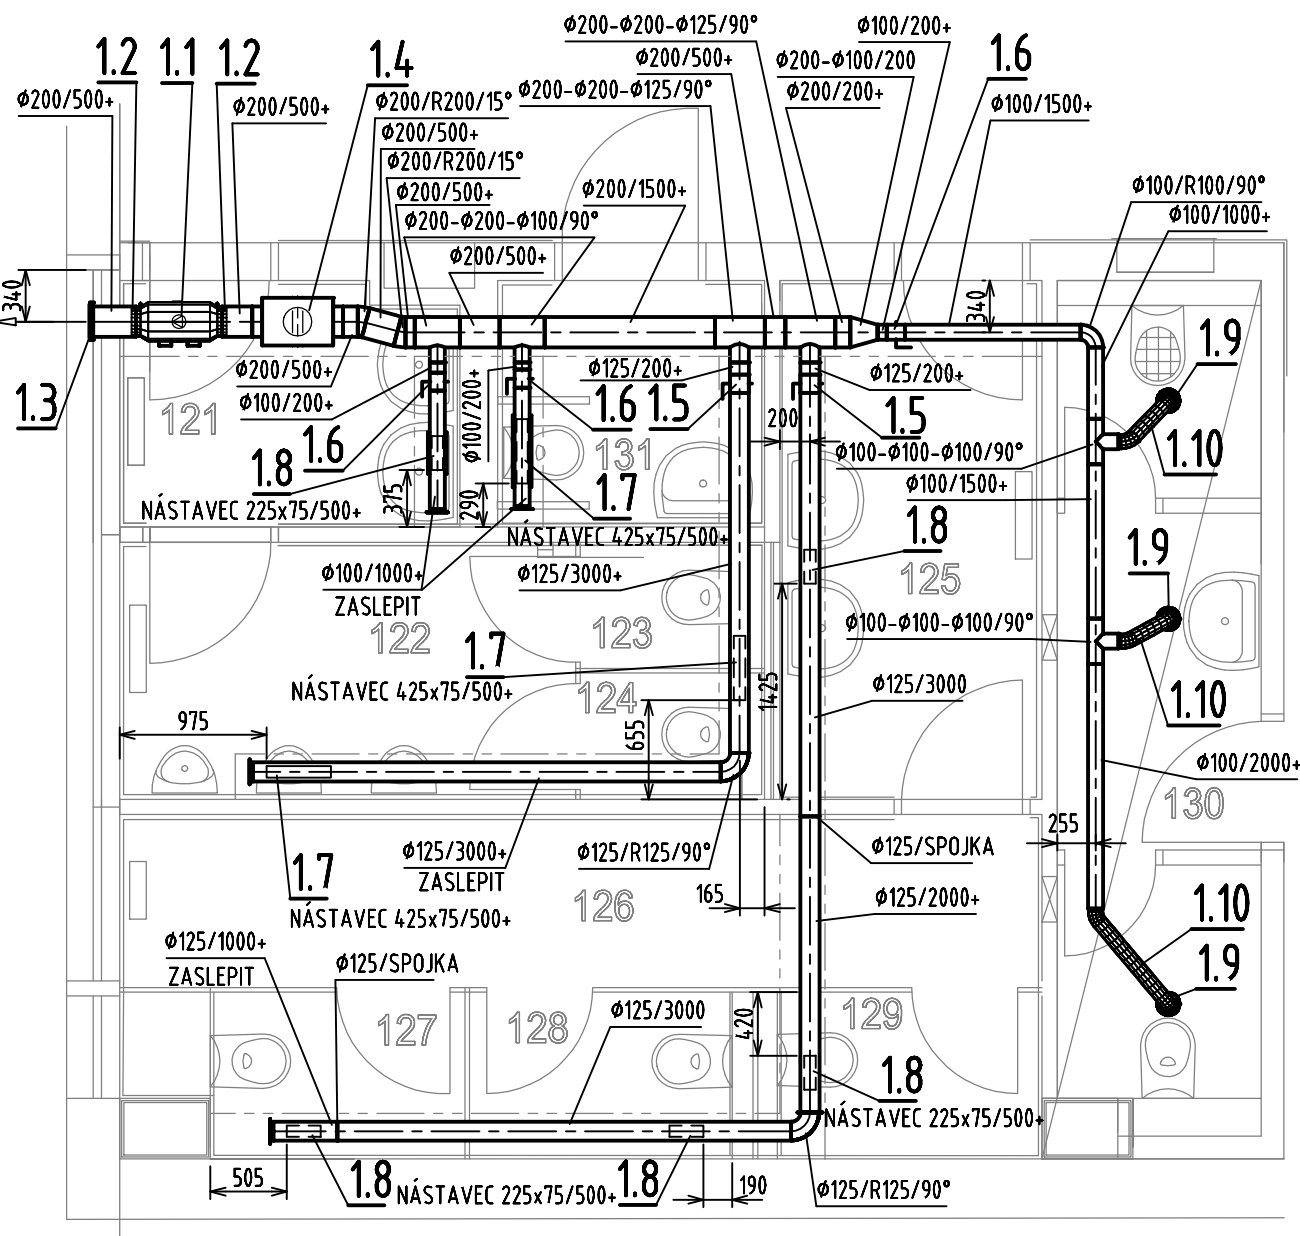


POHLED P

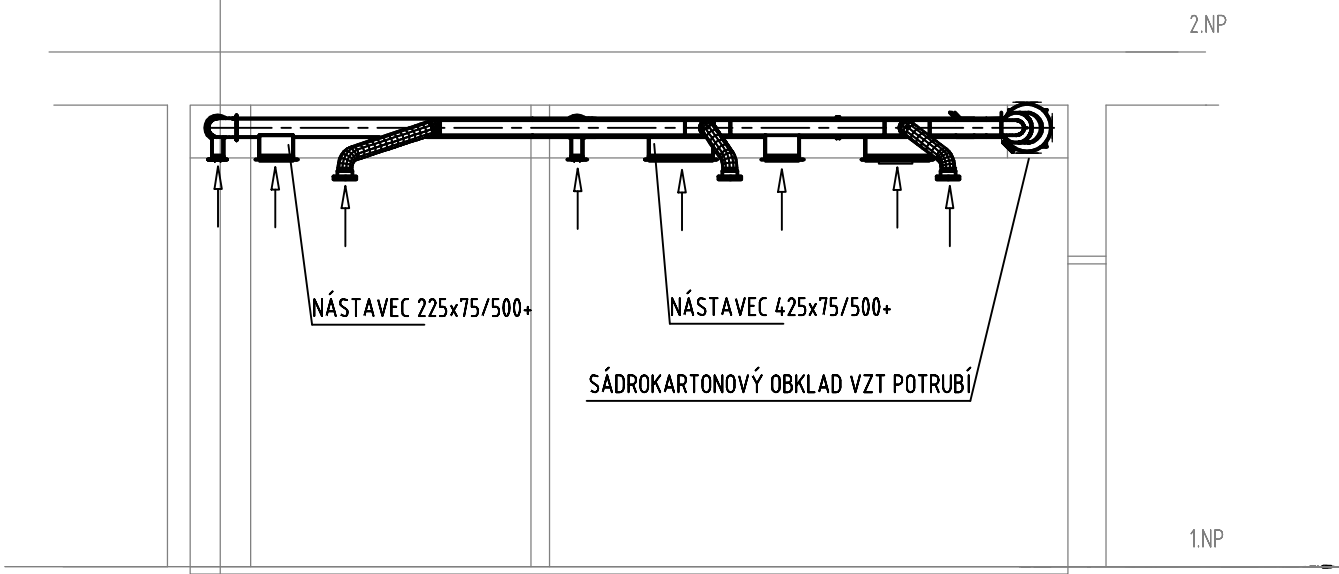

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL.(m2)
121	ZÁDVEŘÍ CHLAPCI	3,6
122	PISOÁRY	4,7
123	WC	1,1
124	WC	1,1
125	ZÁDVEŘÍ DÍVKY	5,9
126	CHODBA	6,7
127	WC	1,4
128	WC	1,5
129	WC	1,5
130	WC UČITELÉ	8,2
131	WC INVALIDÉ	2,9

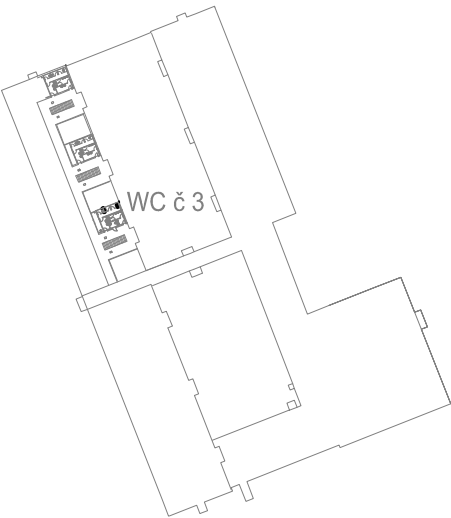

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ - WC č. 3

POZICE	NÁZEV ELEMENTU	POZICE	NÁZEV ELEMENTU
1.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200, IP44 630 m3/h, 200 Pa, 95 W / 230 V, DOBĚH	1.6	REGULAČNÍ Klapka JEDNOLISTÁ MSK 100
1.2	RYCHLOUPÍNAČÍ SPONA VBM 200	1.7	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, regulace/ 425x75-R1 (75-100 m3/h)
1.3	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ PER 200 W	1.8	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, regulace/ 225x75-R1 (50-60 m3/h)
1.4	TLUMIČ HLUKU MAA 200/600 ED	1.9	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ VEF 100 (30-50 m3/h)
1.5	REGULAČNÍ Klapka JEDNOLISTÁ MSK 125	1.10	POLOOHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE SEMIFLEX 100

POZNÁMKA:

- VZT POTRUBÍ BUDE OPLÁŠTĚNO SÁDROKARTONOVÝM OBKLADEM, VYÚSTKY OSAZENY DO SDK
  - ZÁVĚSY VZT POTRUBÍ ŘEŠIT PŘI REALIZACI VE VZDÁLENOSTI MAX 3 METRY
  - PŘI REALIZACI VZT POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A STÁVAJÍCÍM STAVEM
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zodp. projektant	Navrhoval	Vypracoval	Tech. kontrola	<b>Ing.ZONA JAN</b> AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž mob: 724 136 660 ICO: 72321041, DIC: CZ651230/0520	
ING.ZONAJAN	ING.MUDRUŇKA	ING.MUDRUŇKA	-		
Kraj	ZLÍNSKÝ	Obec	KROMĚŘÍŽ	Formát	2A4
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž			Datum	DUBEN 2016
Akce	<b>OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž</b> D.1.4b Vzduchotechnika WC č. 3			Účel	DPS
Obsah výkresu			Měřítko	Čís. výkresu	
VZT 1.NP WC č. 3			1:50	Čís. výkresu	VZ103