


LEGENDA:

✕ Nové nástropní světlo LED do podhledu – 9 ks

Dle ČSN EN 12464–1 (360450) – pro WC a umývárny musí být intenzita osvětlení 200 lx.

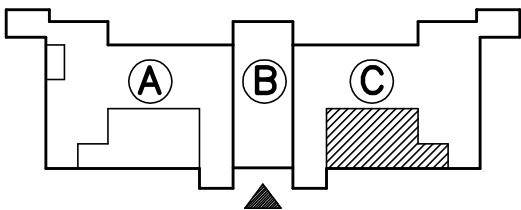

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Účel místnosti	Plocha v m2	Podlaha	Poznámka
205	WC a umývárna dětí	22,00	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
206	WC učitelek	0,93	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
207	Předsíň WC se sprchou	2,66	Nová ker. dlažba	Obklad v=2000
208	Úklidová místnost	0,95	Nová ker. dlažba	Obklad v=1500

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524	
	Ing. Havelka	Ing. Havelka			
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN			MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž		
INVESTOR : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž					
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného Kroměříž, Štítného 3712/4, parc.č. 6157 B.2.2 – Výkresová část objektu C – instalace				FORMÁT	2 A4
				DATUM	03. 2018
				ÚČEL	Udržovací práce
				Č. ZAKÁZKY	JH161/2018
NÁZEV VÝKRESU :				MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
Půdorys 2.NP objektu C – schéma elektroinstalace				1:50	B.2.2–06