


# K1 ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Jmenovitý tepelný výkon min./max....3,3/15,9kW  
Jm. spotřeba zemního plynu min./max....0,33/1,6m3/hod

ODKOUŘENÍ A PŘÍVOD VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ JE ŘEŠEN SOUOSÝM POTRUBÍM  
PŘES PLOCHOU STŘECHU UKONČENÝ MIN.0,5m NAD STŘECHOU  
KONCOVÝM DÍLEM (VŠE Z PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE d80/125).  
KOTEL BUDE PROVOZOVÁN JAKO UZÁVŘENÝ SPOTŘEBÍČ TYPU "C".

KOTEL SE UMÍSTÍ DO PŘÍMĚŘENÉ VÝŠKY TAK, ABY BYL POKUDLNE DOSAŽITELNÝ PRO OBSLUHU A SERVIS  
A S OHLEDEM NA ATYPICKÉ VYBAVENÍ INTERIÉRU NÁBYTKEM.

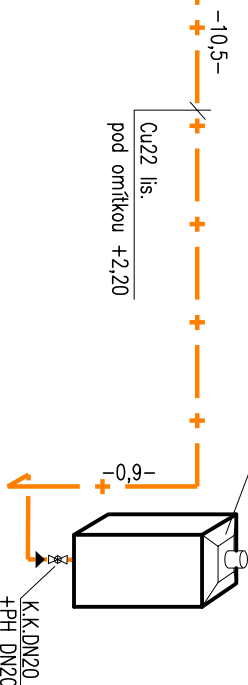

## LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD
- NAVŘZENÝ NTL VNITŘNÍ PODZEMNÍ PLYNOVOD
- NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD
- NTL RUŠENÝ VNITŘNÍ PLYNOVOD

## ULOŽENÍ POTRUBÍ

- MIN.VZDÁLENOST PŘI SOUBĚHU PLYNOVODU:
- S KANALIZACÍ.....1,0m(0,4m)
  - S VODOVODEM.....0,5m(0,4m)
  - S ELEKTRO.....0,6m(0,4)m
- MIN.VZDÁLENOST PŘI KŘIŽENÍ PLYNOVODU:
- S KANALIZACÍ.....0,5m
  - S VODOVODEM.....0,15m
  - S ELEKTRO.....0,1m v chráničce
  - S ELEKTRO.....0,4m bez chráničky

## POZNÁMKA

POLOHU STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ  
NUTNO ZJIŠTIT PO ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ RUČNÍM VÝKOPEM

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tech. kontrola	<b>Ing.ZONA JAN</b> AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOŘU POZEMNÍ STAVBY Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž mob.: 724 136 660 ICO: 72321041, DIC: CZ661230/0520	
ING.ZONAJAN	K.ZELINKA	K.ZELINKA	ING.ZONAJAN		
Kraj	ZLINSKÝ	Obec	KROMĚŘÍŽ		
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž				
Akce				Formát	2A4
<b>ODBORNÁ UČEBNA</b> ZŠ SÝPKY , 76701 Kroměříž D.1.6 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ				Datum	BŘEZEN 2018
				Účel	DPS
				Čís. zakázky	1-2017
				Čís. jednací	
Obsah výkresu				Měřítko	Čís. výkresu
AXONOMETRIE				1:50	D16-03

Karel Zeilinka  
Náves 58/393,  
750 02 Bochoř - Přerov 2  
Tel. 777 015 544 ICO:11497581