


TABULKA OKEN	ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ	POČET OKEN		
OZNAČENÍ		PATRO	1.NP	CELKEM
DV / 104		počet	2	2

POPIS	– Dvoukřídlové ocelová vrata s přerušným tepeným mostem. - Vrata nutno koordinovat se zpracovatelem části Trafostanice a rozvodna VN.			
SKLADEBNÝ ROZMĚR	2000/2750 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)	
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové	
MATERIÁL	ocelové profily s přerušným tepelným mostem	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–	
POVRCH. ÚPRAVA	RAL 7024 – grafitová šedá upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	ZÁMEK, KARTA	dle ČEZu upřesní se dle požadavků provozu	
PROSKLENÍ	systémová PUR deska	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	štuková omítka systémové lišty	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk < 1,5 W/m2K	KLIKA	klíka x klíka	
OTEVÍRÁNÍ	dveře otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY SAMOZAVÍRAČ	nízká prahová spojka	

POHLED Z EXTERIERU:

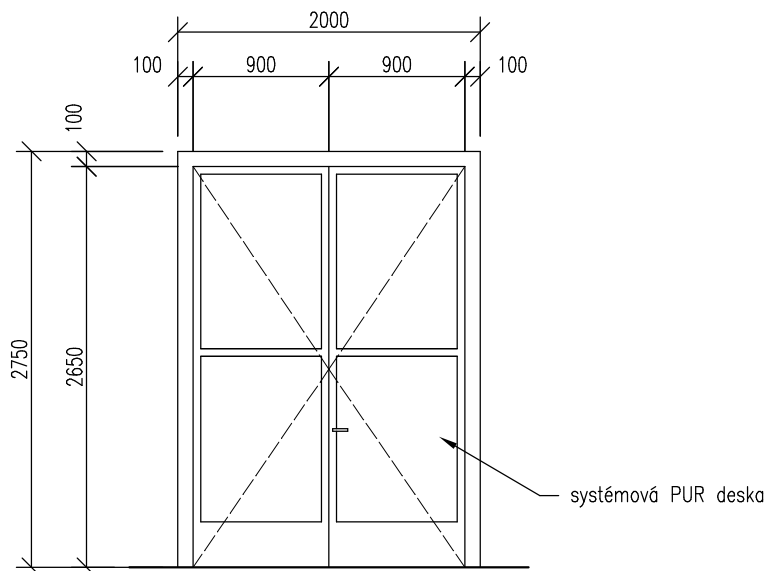

**POZNÁMKA:**

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Barva bude odsouhlasena stavebníkem na základě předložených vzorků.