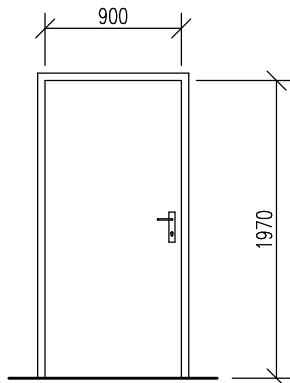
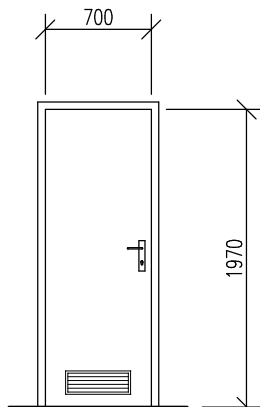


TABULKA DVEŘÍ		ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ		POČET DVEŘÍ		
DV / 03				PATRO	1.NP	CELKEM
					1 – pravé 2 – levé	3
DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plné, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová			
ROZMĚR	900/1970 mm	MATERIÁL	ocel			
MATERIÁL	dřevěné HPL	POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele			
POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	PŘEKLAD – typ	stávající			
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	3			
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	1000/2020 mm			
POŽÁR. ODOLNOST	–	TLOUŠŤKA STĚNY	150 mm			
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ	systémové			
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru stavebníka	KLIKA	klíka–klíka (kovová s eloxovaným povrchem)			
SAMOZ./STAV./ZAR.	–	PRÁH	–			
SCHEMA DVEŘÍ:					POZNÁMKA:	
					Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti.	
		Způsob uzamykání se upřesní dle požadavků provozu.				
DV / 04		PATRO	1.NP	CELKEM		
			1 – levé	1		
	DVEŘE vnitřní, plné, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová			
ROZMĚR	700/1970 mm	MATERIÁL	ocel			
MATERIÁL	dřevěné HPL	POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele			
POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	PŘEKLAD – typ	stávající			
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	1			
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	800/2020 mm			
POŽÁR. ODOLNOST	–	TLOUŠŤKA STĚNY	150 mm			
ZÁMEK, KARTA	WC sada	TĚSNĚNÍ	systémové			
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru stavebníka	KLIKA	klíka–klíka (kovová s eloxovaným povrchem)			
SAMOZ./STAV./ZAR.	–	PRÁH	–			
SCHEMA DVEŘÍ:					POZNÁMKA:	
					Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti.	
		Způsob uzamykání se upřesní dle požadavků provozu.				
		Ve dveřích osazena kovová dveřní mřížka 300*200 mm – ks 1.				

STRANA 3/5