


TABULKA OKEN	ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ	POČET OKEN		
OZNAČENÍ		PATRO	1.NP	CELKEM
DV / 102		počet	2	2

POPIS	– Jednokřídlové ocelové dveře s přerušeným tepelným mostem. - Dveře nutno koordinovat se zpracovatelem části Trafostanice a rozvodna VN.			
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1000/2550 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)	
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové	
MATERIÁL	ocelové profily s přerušeným tepelným mostem	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–	
POVRCH. ÚPRAVA	RAL 7024 – grafitová šedá upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče / dle ČEZu upřesní se dle požadavků provozu	
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré / PUR deska skladba skel bude navržena dodavatelem	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	štuková omítka systémové lišty	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk < 1,5 W/m2K	KLIKA	klíka x klíka	
OTEVÍRÁNÍ	dveře otevíravé, s fixním nadsvětlíkem	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY SAMOZAVÍRAČ	nízká prahová spojka	

POHLED Z EXTERIERU:

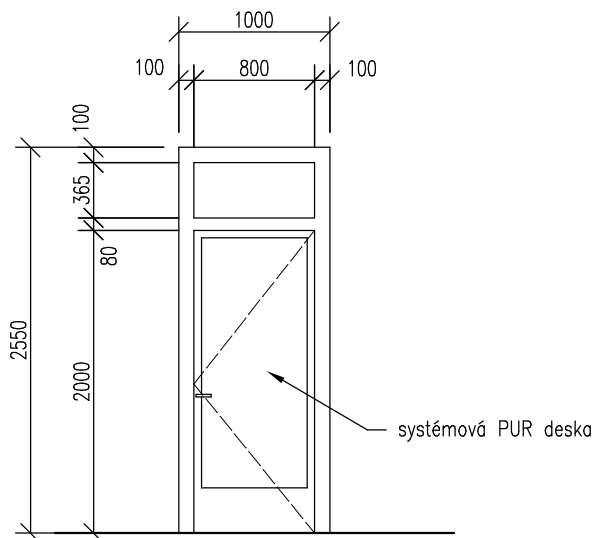

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Barva bude odsouhlasena stavebníkem na základě předložených vzorků.