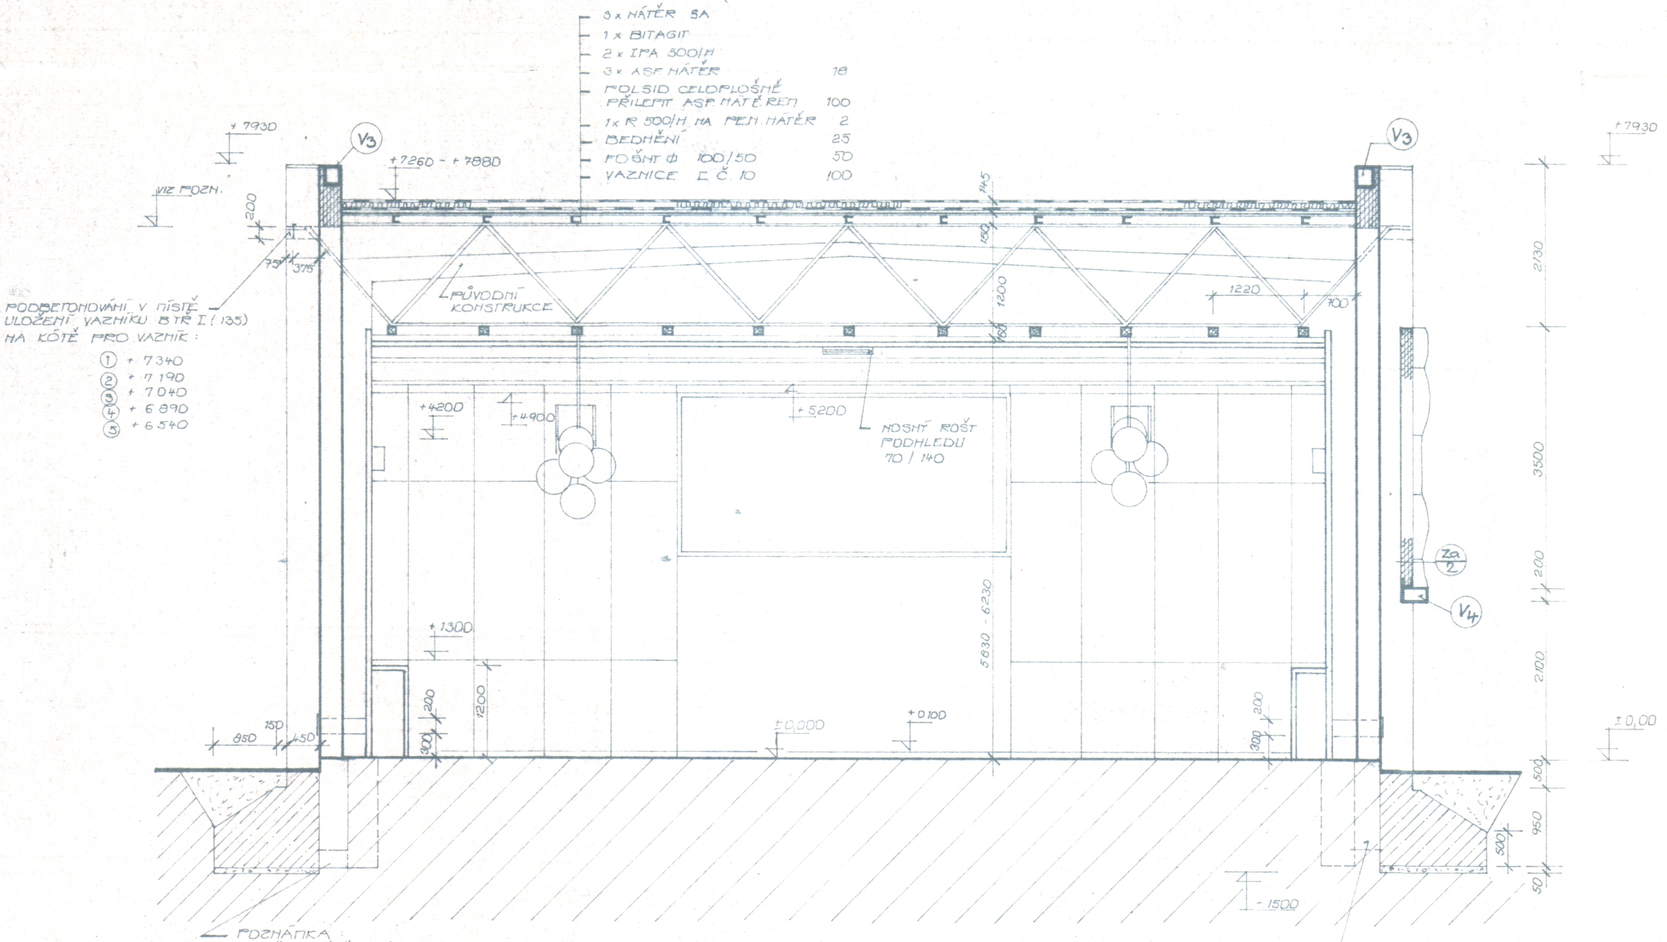

POZNÁMKA:
V PŘÍPADĚ ŽE ZÁKLADOVÝ PÁS POD STÁVAJÍCÍ OBVODNÍ ZDÍ BUDE MÍT ZÁKL. SPÁRU V MENŠÍ HLOUBCE, BUDE NUTNO V MÍSTĚ PATKY PROVÉST PODBETONOVÁNÍ DO HL. 1500 ZÁKLAD. B TŘ. I. (ČSN 135)

ING. ARCH. KOUKAL		ING. Č. KOČAR
JIHOMORAVSKÝ KRAJ	VKÚ KROMĚŘÍŽ	
DPS KROMĚŘÍŽ		
REKONSTRUKCE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ V KROMĚŘÍŽI - STAVEBNÍ ČÁST		
ŘEZ B - B'		

M	1:50
F	6 A4
D	ČERVEN 1983
Ev. č.	1 - 7127
Č.	2
	DPS KM 01-007