




ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	 Ing. Jakub Burý projekty • konzultace • inženýring Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz www.bury.cz	
RADEK VALÁŠEK	ING. JIŘÍ MARŠÁLEK	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 7422		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 767 01 KROMĚŘÍŽ				
AKCE :	PŘESTAVBA PAVILONU L V DOZP BARBORKA NA DENNÍ STACIONÁŘ		DATUM	10/2020
			STUPEŇ	DPS
OBJEKT :	SO 24 PAVILON L		ZAK. Č.	04-20
			MĚŘÍTKO	—
OBSAH :	D.1.4c ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD ROZVÁDĚČ RMS24.1		ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.4c-110

ROZVADĚČ RMS24.2



TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVADĚČE!

VÝROBCE ROZVADĚČE POSODÍ NUTNOST AKTIVNÍHO CHLAZENÍ ROZVADĚČE, POKUD BUDE NUTNÉ TAK JEJ POUŽÍJE (OKOLNÍ TEPLOTA ROZVADĚČE MAX. 40°C, PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ZA 24 HODIN NEPŘESÁHNE 35°C).

ROZVADĚČ:

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

POLOHA:

STUPEŇ KRYTÍ:

BARVA:

DVEŘE:

VNĚJŠÍ ROZMĚRY: (šířka x výška x hloubka)

VNITŘNÍ ROZMĚRY: (šířka x výška)

PŘÍVOD:

Vývody:

Oceloplechový

Např. typ.: BF-U-4/96-C

3PEN ~ 50Hz; 400V / TN-C-S

Pod omítku s dveřmi a krycím panelem

IP30/IP20

RAL 9016-BÍLÁ

Plechové plné, jednokřídlé

588x770x127 mm

496 x 720 mm

Spodem

Vrchem

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

- "POZOR EL. ZARÍZENÍ"

- "Hl. vypínač - vypni v nebezpečí"

SOUSTAVA NAPĚTÍ:

3+PEN AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- OCHRANA V NORMÁLNÍM PROVOZU

-IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ


-ZABRAŇAMJ NEBO KRYTMI

-DOPLŇKOVÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM


- OCHRANA PŘI PORUŠĚ

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

RMS24.2

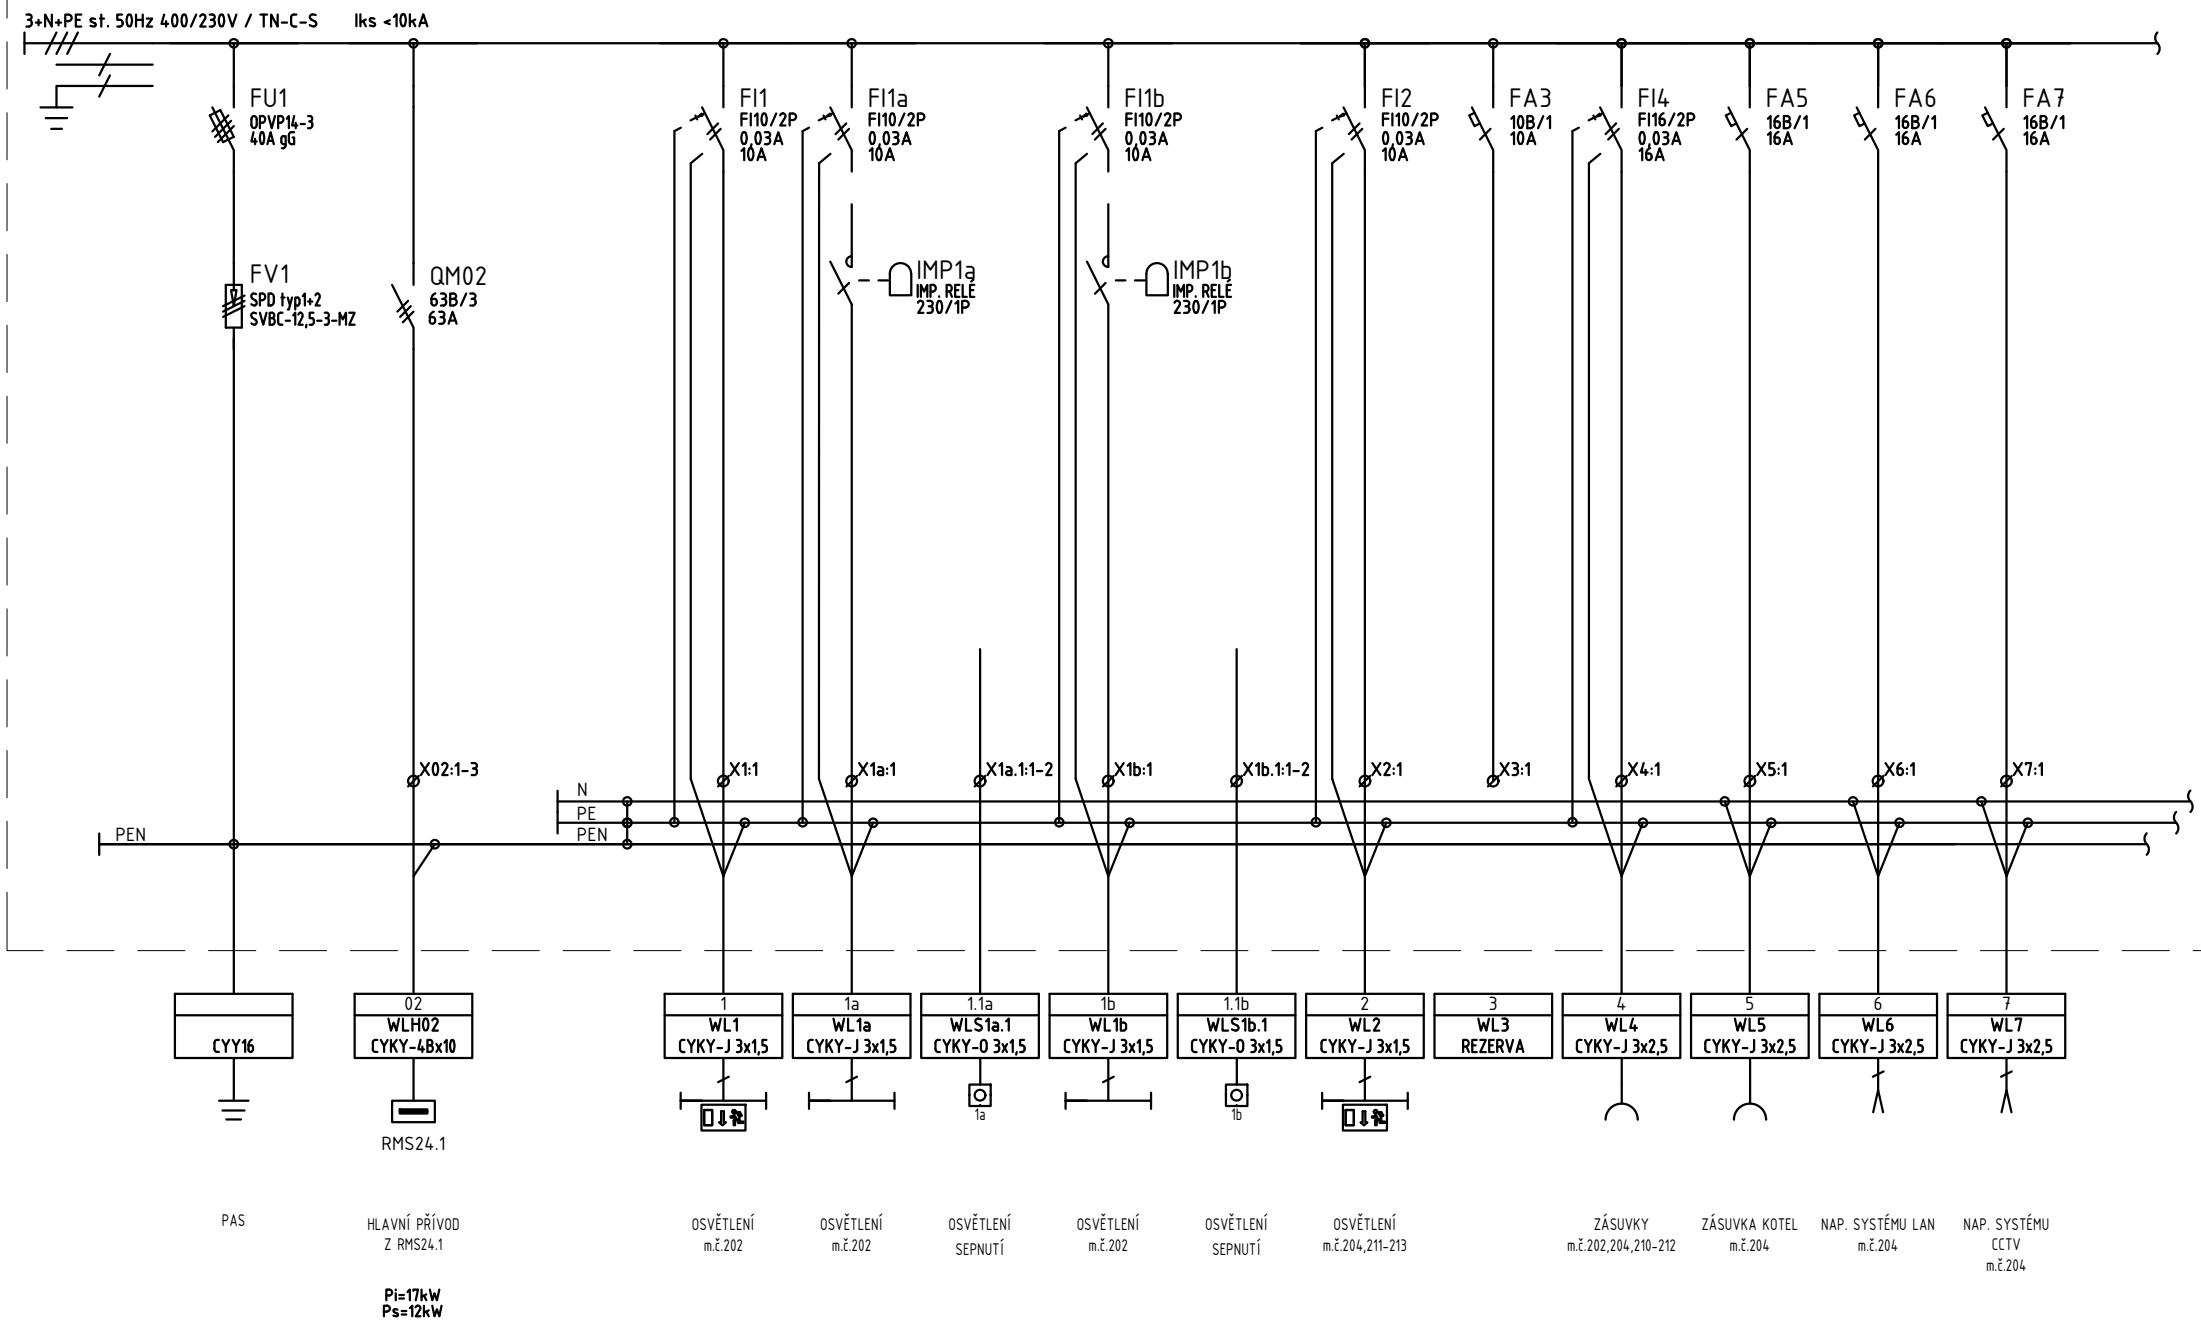

RMS24.2

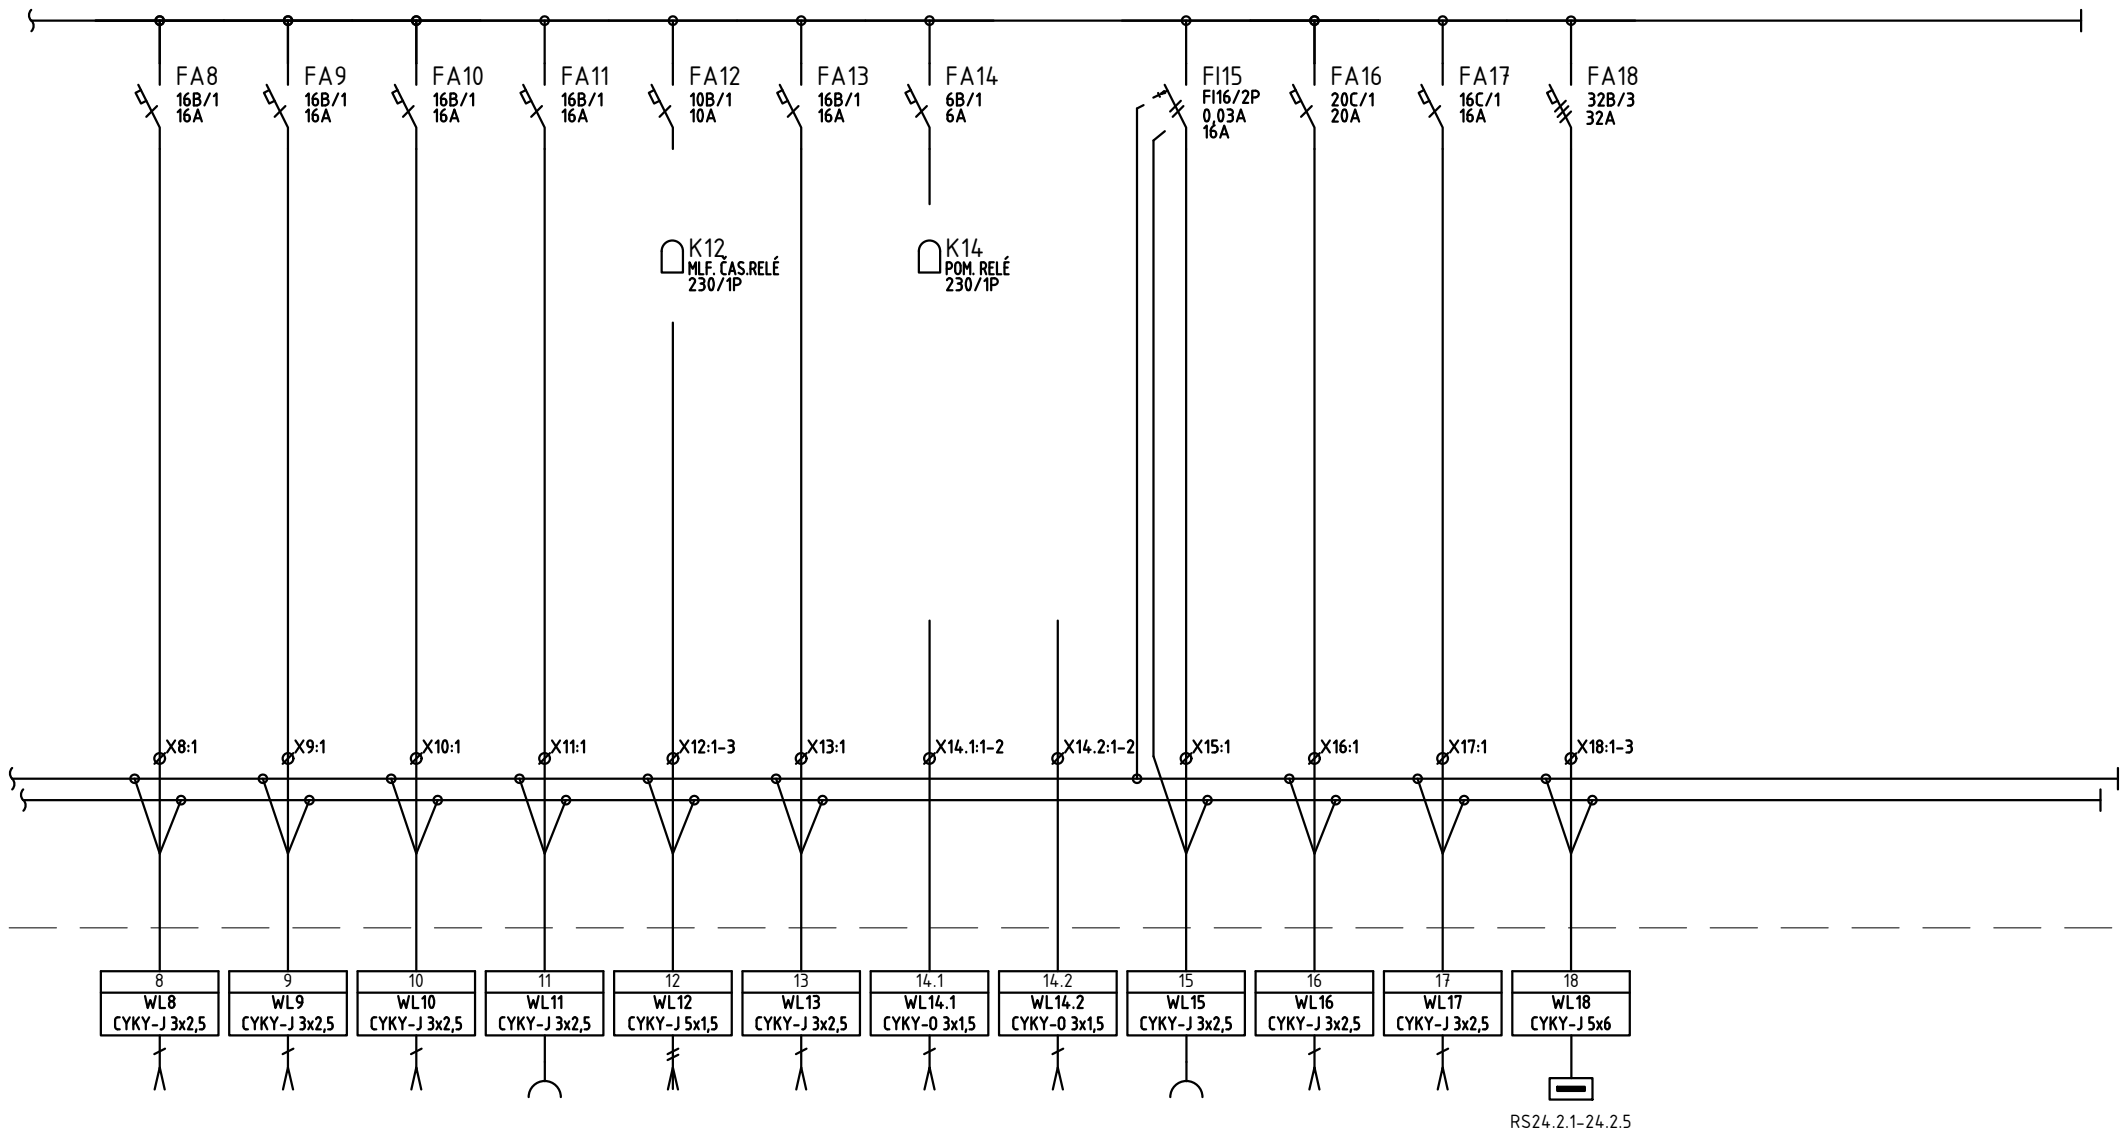

NAP. SYSTÉMU RTV
m.č.204

NAP. ACS
m.č.204

NAP. ZDR
m.č.204

ZÁSUVKA VZT
m.č.204

NAP. VZT SERVO
m.č.204

NAP. SYSTÉMU
INVALIDA
m.č.210,211

OVLÁDÁNÍ VZT
OD TLAČÍTEK
m.č.210-213

START VZT


ZÁSUVKA
TOP.ŽEBŘÍK
m.č.212

NAP. KLIMA
JEDNOTKY KL1
2,5kW

NAP. KLIMA
JEDNOTKY KL2
1,34kW

PŘÍVOD DO RS24.2.1-24.2.5

SCHÉMA OVLÁDÁNÍ VZT

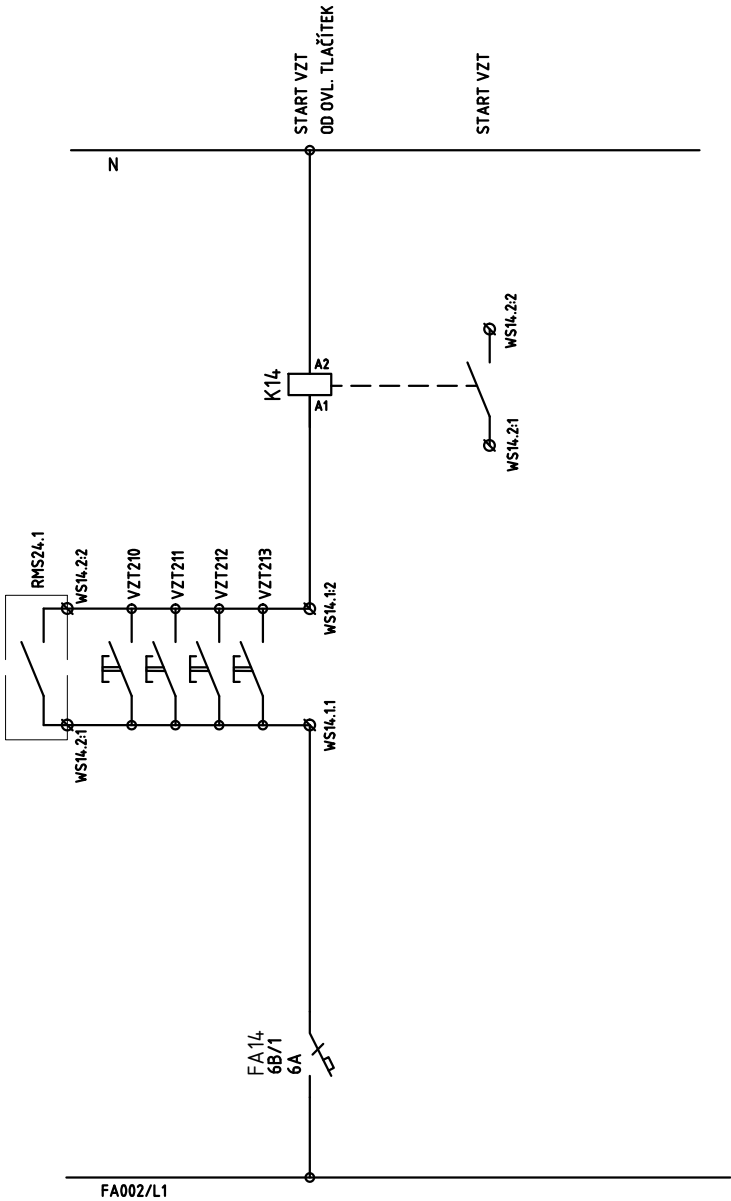

Vypracoval: Ing. Jiří Maršálek
Kontroloval: Ing. Radek Valášek
Datum : ----

AKCE: PŘESTAVBA PAVILONU L V DOZP BARBORKA NA DENNÍ STACIONÁŘ
NÁZEV VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RMS24.2

A.Č.: 2002 DSK	Z.Č.: 2002 DSK	LIST Č.: 5/5
	v.Č.: D.1.4c-110	