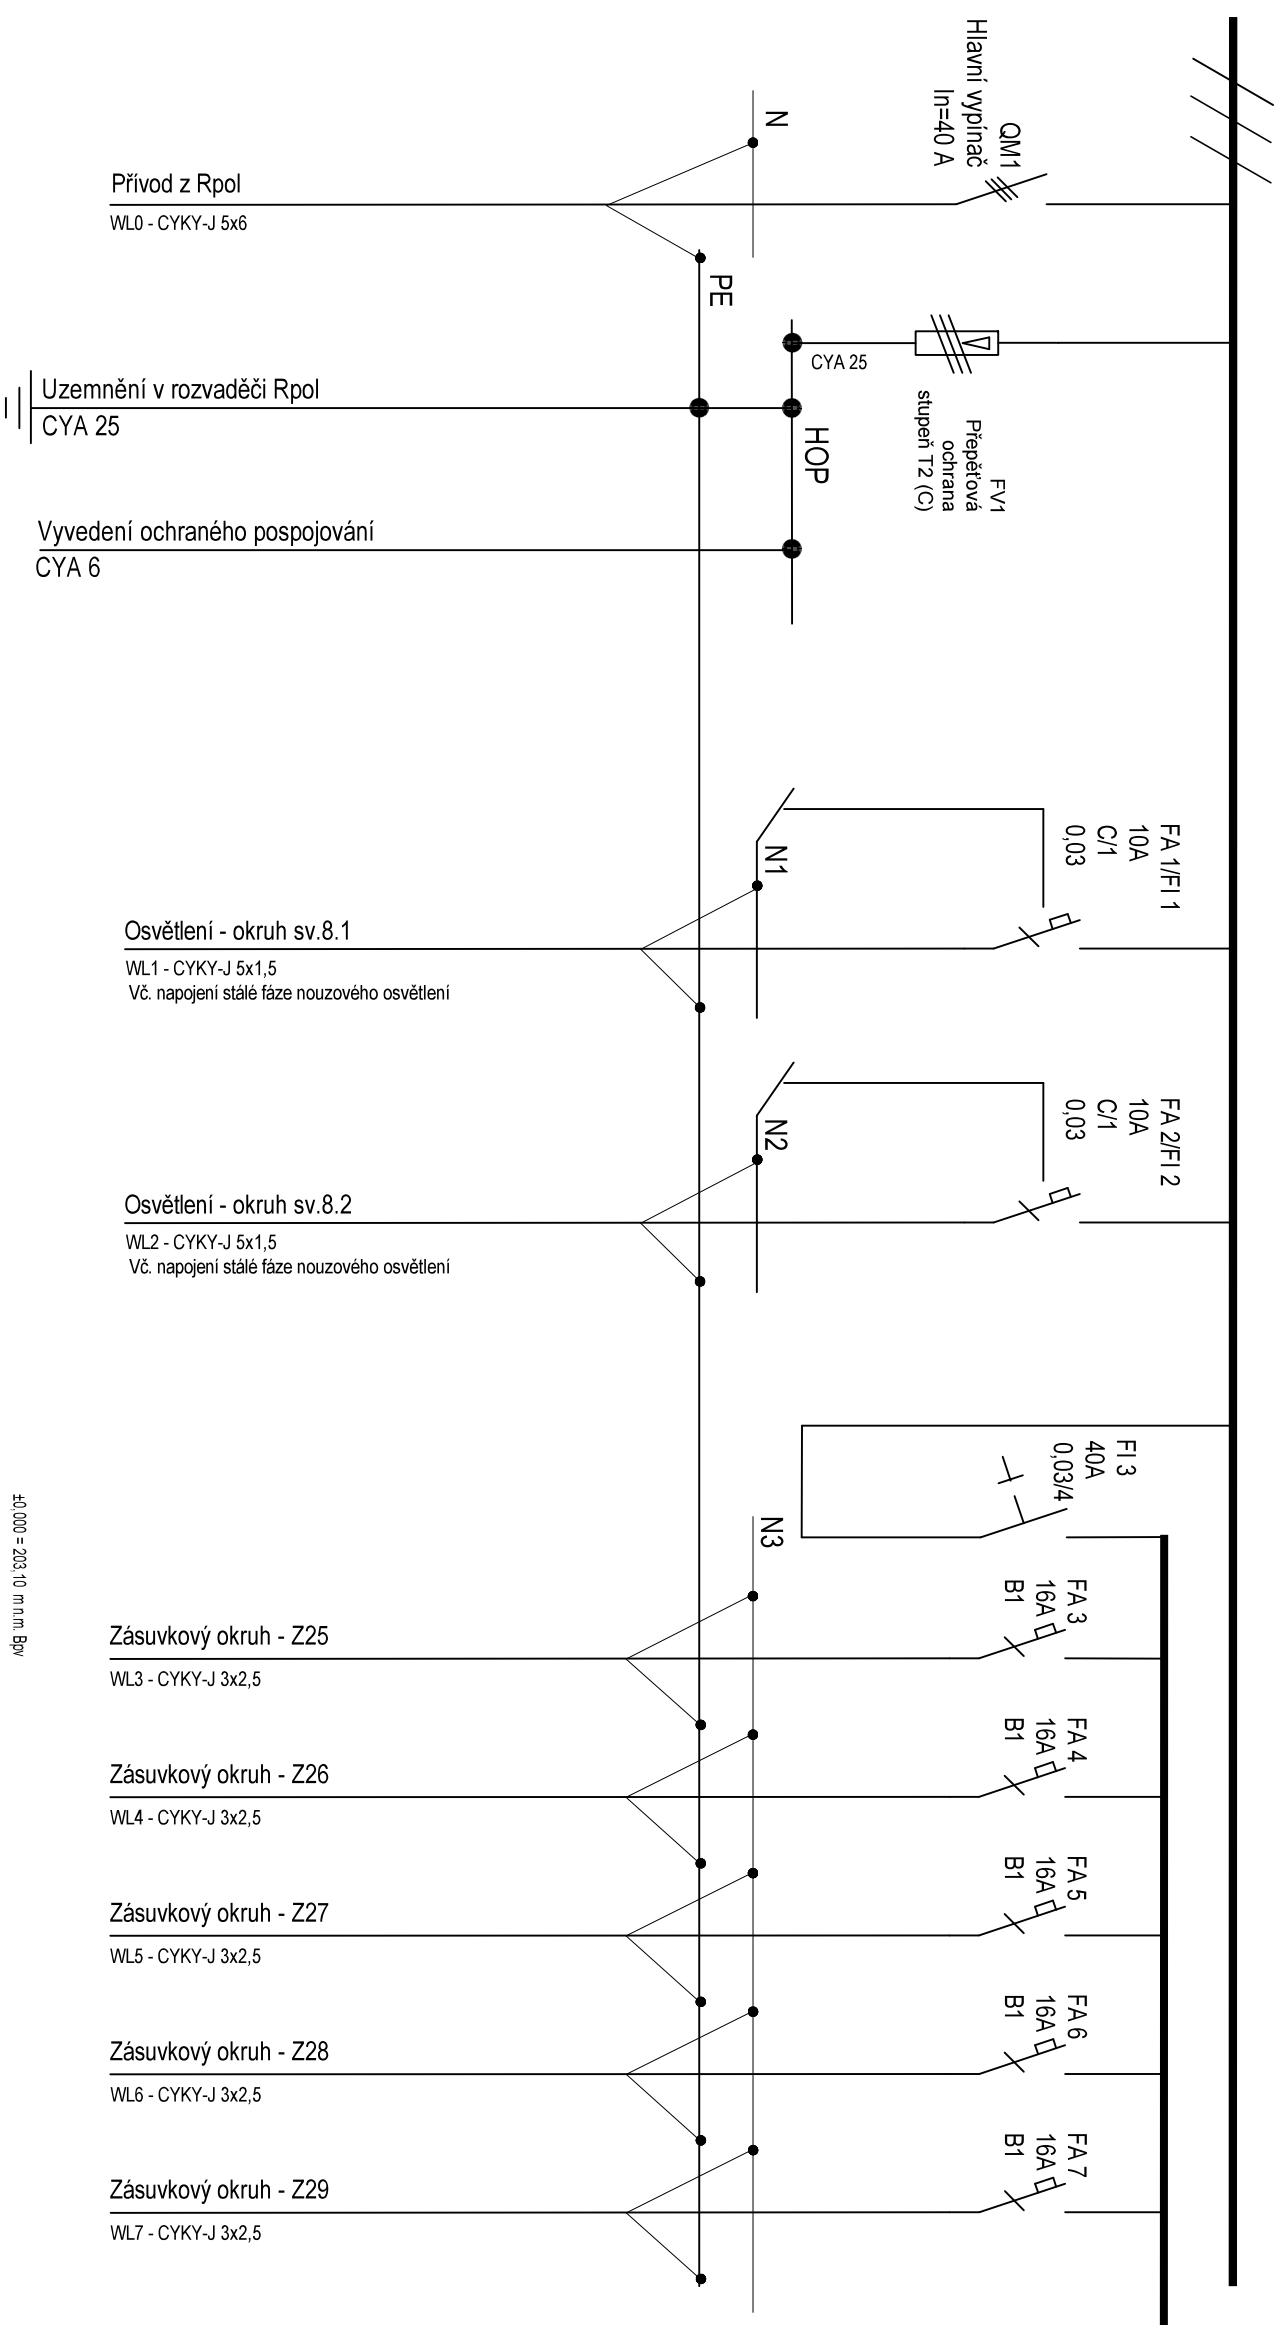


ROZVADĚČ POLICEJNÍ STANICE 3 - Rpol 3

3x400/230V, 50 Hz, TN-S

L1, L2, L3

 $\pm 0,000 = 203,10 \text{ m n.m. BpV}$

Copyright © knesl kynčí architekti s.r.o

Všetchna práva jsou vyhrazena. Zobrazení právo na kopírování, distribuci a předání. Žádná část nesmí být publikována (formou tiskem, jako tiskopis, elektronickým či jiným prostředím). Reprodukovaná a rozšiřovaná bez písemného souhlasu autora – v rozsáhlých architektonických s. o. s. výjimkou licence k využití díla u veřejné zakázky díla a/či zachování osazených autoservisů práva.

GENERALNÍ PROJEKTANT: kresl. kynčl. architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax. : +420 541 9321 194	Autorův architektonického návrhu: kresl. kynčl. architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYŇČL
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Tomáš Novotný U Počtů 316, Kodymíně 664 51 tel./fax. : +420 731 664 008	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYŇČL	
	Zodpovědný projektant části: ING. T. NOVOTNÝ	Vypracoval: ING. M. VRTAL

Rozvaděč min. 36M, oceloplechový, bílý, plná dvířka, zapuštěný

Velikost jističe v Rpol 3x32A/B.

Průdová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

1cn přístrojů min. 10kA

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/I, 767 01 Kroměříž		Stupeň: PP
Název akce: BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1		Datum: 09/2020
p.č. 6226/6, 3105/I, 3388/I, 3390/I, 3391, 4480, 5042, 5164, 5273 v.k.ú. Kroměříž		Číslo zakázky: 00598_40b
Část: D 1.4.4 ELEKTROMONTÁŽE		Měřítko:
Název výkresu: ROZVADĚČ POLICEJNÍ STANICE 3 - RPOL 3	Číslo výkresu: 13	