

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 17.11.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Bytový dům Havlíčkova 1 / 10/090

Projektant/montážní firma:

Společnost: Ing. Adrián Mikloš


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon: 792 318 135

BD Havlíčkova

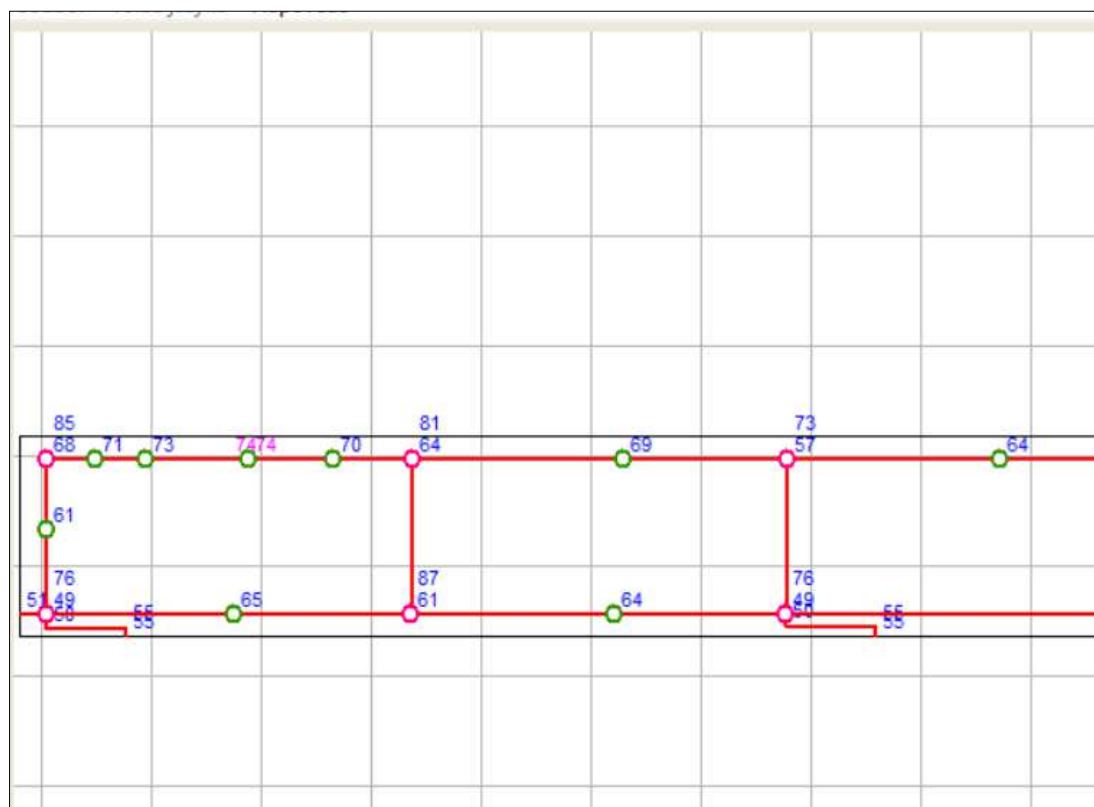

Část stavby



Zobrazení: **nahoře**



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře

Šířka rastru 3.96 m

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Bytový dům Havlíčkova 1

Jméno:

Ulice: Havlíčkova

PSČ: CZ-76701-Kroměříž

Projekt:

Číslo projektu: 10/090

Název projektu:

Ulice: Havlíčkova

PSČ: CZ-76701-Kroměříž

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Max. dostatečná vzdálenost 74 cm

Rozměry budovy:

Délka: 42.86 m

Šířka: 7.2 m

Výška: 20 m