





±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL		
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL			
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: ELMAR group s.r.o. Smržická 115/13, 796 07 Držovice tel./fax : +420 543 634 360	Zodpovědný projektant části: R. VESELÝ 	Vypracoval: R. VESELÝ 		
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	Název akce: BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p.č. 628/6; 3105/1; 3388/1; 3389/1; 3390/1; 3391; 4480; 5042; 5164; 5273 v k.ú. Kroměříž Část: D.1.4.7 MĚŘENÍ A REGULACE		Stupeň: PP	
			Datum: 09/2020	
			Číslo zakázky: 00598_40b	
Název výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE 1DT1			Měřítka: -	
			Číslo výkresu: 05	

ROZVÁDĚČ 1DT1

NÁSTĚNNÝ MODULOVÝ ROZVÁDĚČ


ROZMĚR : 24M

PROVEDENÍ PLAST

KRYTÍ IP 43/20

PŘÍVOD KABELU ZHORA

VÝVODY KABELŮ NAHORU

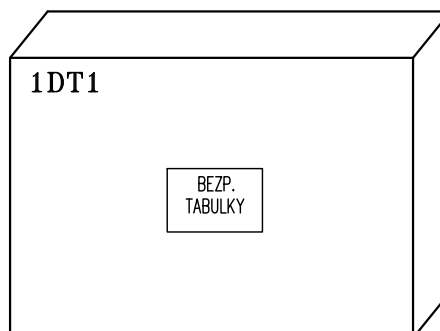

VÝSTRAŽNÉ TABULKY:

"POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ"

"NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI"

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STEJNOSMĚRNÁ, 24V, DC, OCHRANA FELV

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STEJNOSMĚRNÁ, 24V, DC, OCHRANA FELV

OCHRANA PŘI PORUŠE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN
– ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ A KRYTÍM

VÝKON. BILANCE NEZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ:

INSTALOVANÝ PŘÍKON (Pi) : 30 W

KOEFICIENT SOUDOBOSTI (B) : 1,0


SOUDOBÝ PŘÍKON (Pp) : 30 W

INDEX	ELMAR group s.r.o.	09/2020	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. 1DT1	
	BD HAVLÍČKOVA 1, KROMĚŘÍŽ				
	ČERPACÍ JÍMKY				
	PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE				
		DATUM	PODPIS	Listu 4	List 2 č.výkresu 05

SILNOPROUDÉ VÝVODY

PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ, 24M

MINI ROZVADĚČ

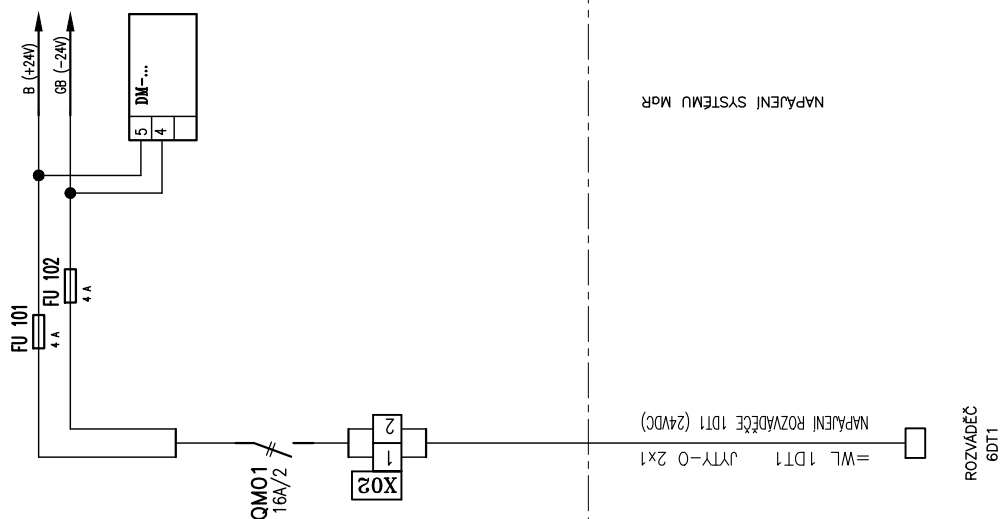

INDEX	ELMAR group s.r.o.	09/2020	Veselý
ZMENA	BD HAVLÍČKOVA 1, KROMĚŘÍŽ	DATUM	PODPIS
	ČERPACÍ JÍMKY		
	PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE		

SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. 1DT1

Listu 4 List 3 Č.výkresu 05

ZAPOJENÍ ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU A PRVKŮ MdR
BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE

INDEX		ELMAR group s.r.o.	09/2020	Veselý	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. 1DT1		
	ZMENA	BD HAVLÍČKOVA 1, KROMĚŘÍŽ	DATUM	PODPIS			
		ČERPACÍ JÍMKY					
		PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE					
					Listu 4	List 4	Č.výkresu 05