

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 17.11.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Bytový dům Havlíčkova 1 / 10/090

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Ing. Adrián Mikloš


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon: 792 318 135

BD Havlíčkova

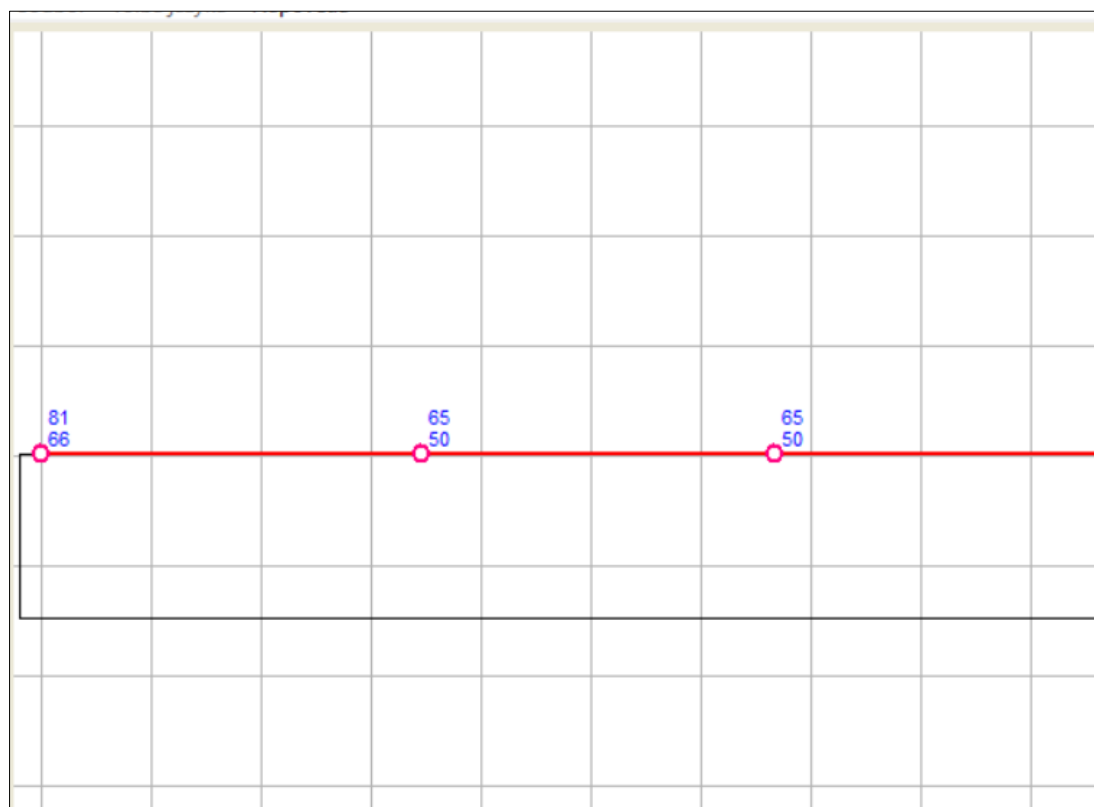

Část stavby



Zobrazení: **nahore**



Aktuální zobrazení: Část stavby vzadu / nahore

Šířka rastru 4.36 m

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Bytový dům Havlíčkova 1

Jméno:

Ulice: Havlíčkova

PSČ: CZ-76701-Kroměříž

### Projekt:

Číslo projektu: 10/090

Název projektu:

Ulice: Havlíčkova

PSČ: CZ-76701-Kroměříž

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

$k_m$  - Izolační hodnota km: 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Max. dostatečná vzdálenost 74 cm

### Rozměry budovy:

Délka: 47.1 m

Šířka: 6.5 m

Výška: 17 m