


SY1:

ZHOTOVITEL DOPLNÍ DLE POUŽITÉHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU

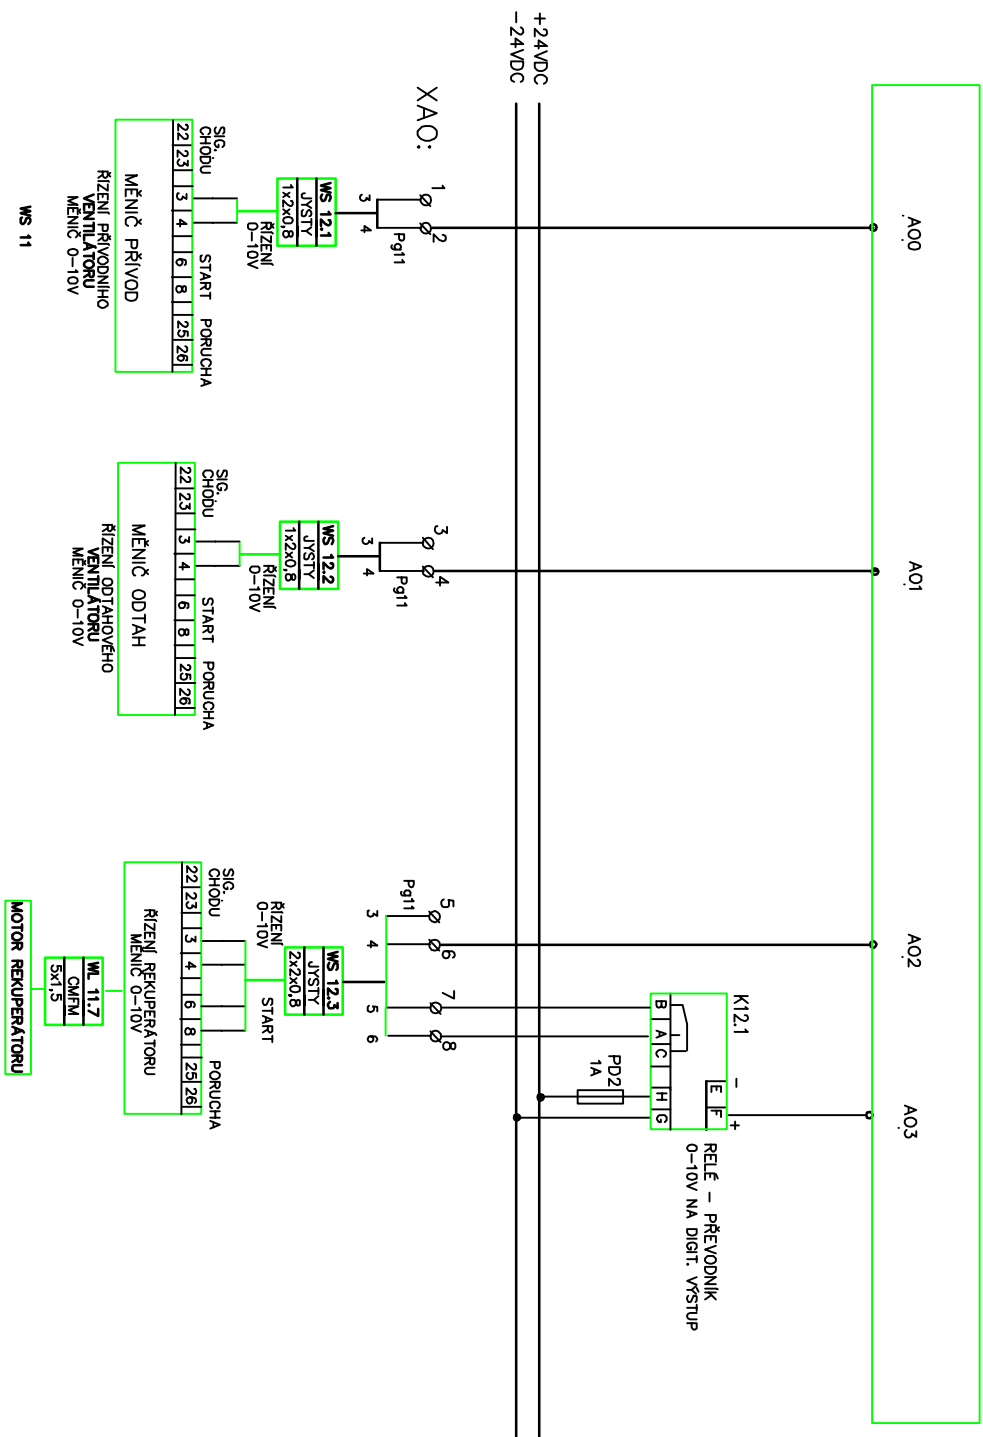

| DATUM | 10/2018 | STAVBA | OPRAVA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | INVESTOR | MĚSTO KOJETÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20 th A.Č. | MĚRITKO | N | LIST: | 12 |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---|---------|---|--------|----|
| VYPRACOVAL | ING. JIŘÍ STANČÍK | KONTROLOVAL | KROMĚŘÍZ, MILČOVO NÁMĚSTÍ 488/2 | OBSAH VÝKRESU: | ROZVADĚČ RVZT: ANALOGOVÉ VÝSTUPY 1/4 | Z.Č. | | LISTU: | |
| ZMĚNA/DATUM | | MĚŘENÍ A REGULACE | | ROZVADĚČ RVZT: | ANALOGOVÉ VÝSTUPY 1/4 | Z.Č. | | MR-106 | |