


PŮDORYS

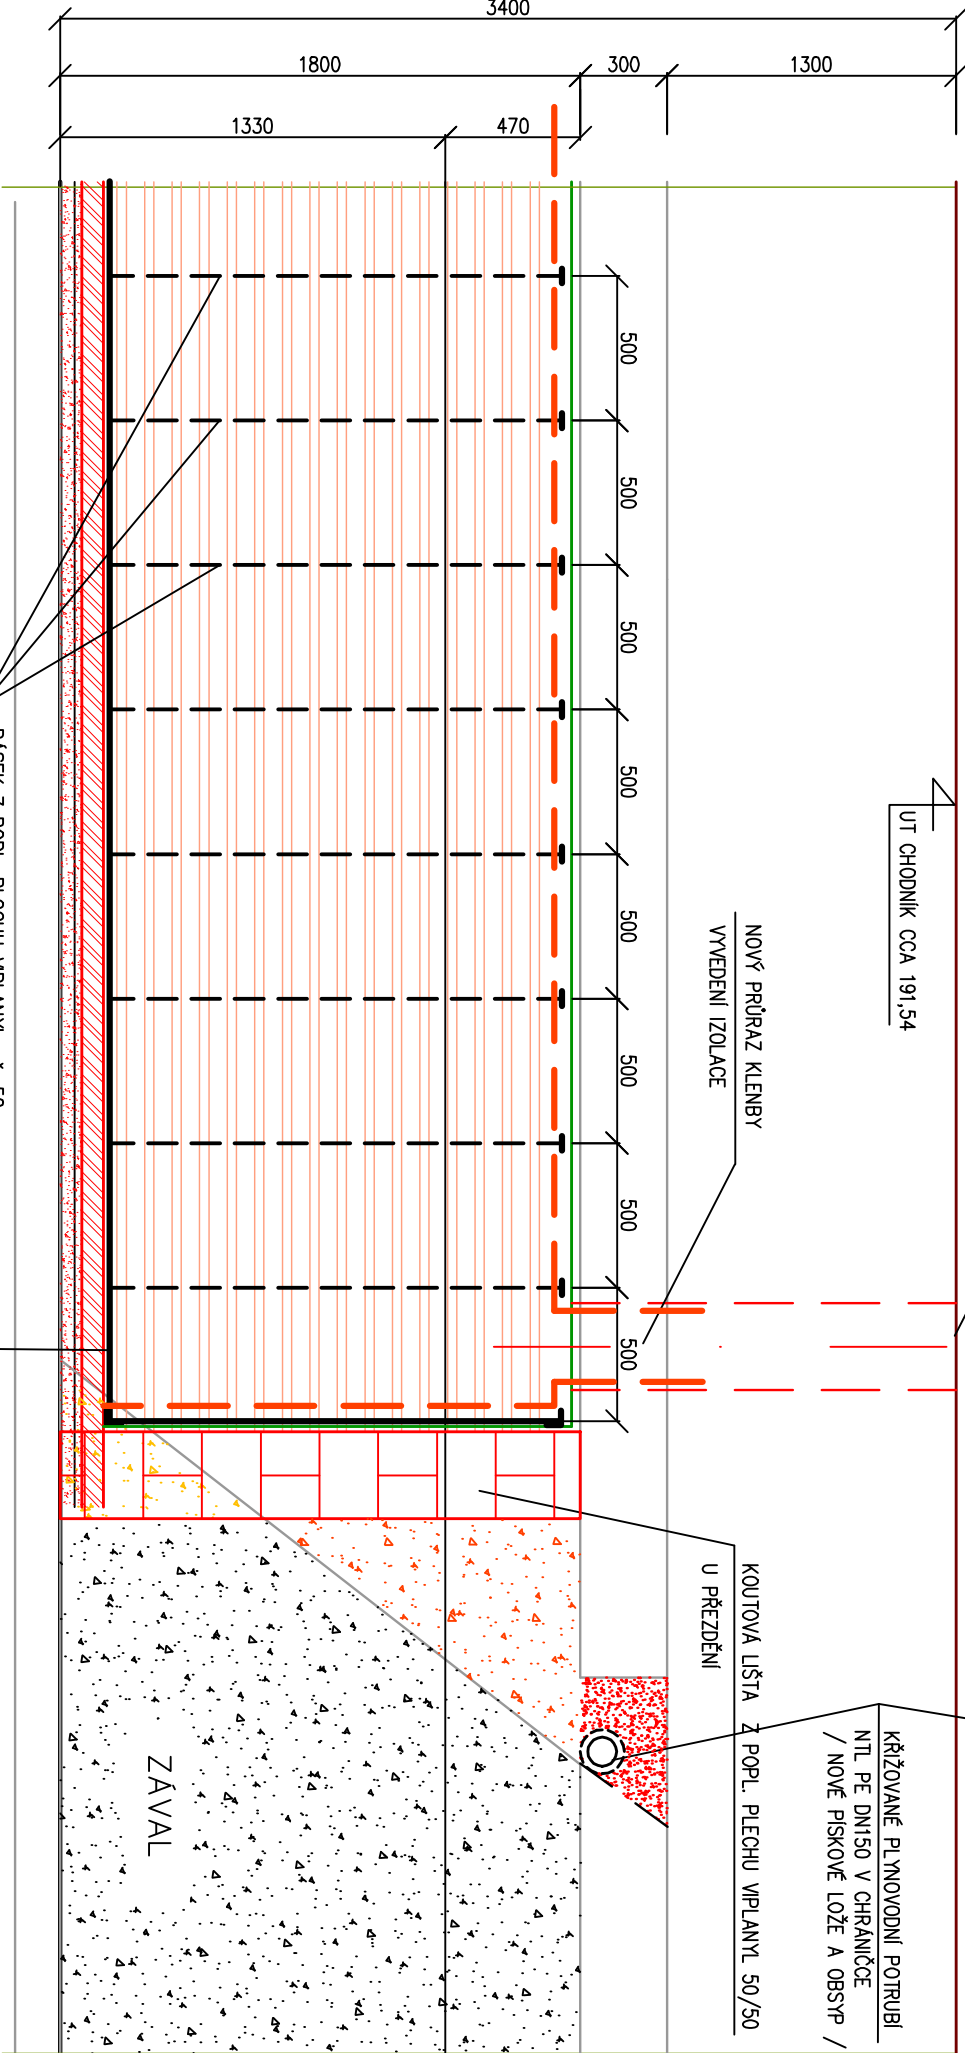

PODÉLNÝ ŘEZ

VÝKAZ VÝMĚR :

UPRAVOVANÁ PLOCHA DNA	24 m ²
PLOCHA IZOL. STĚN	101 m ²
PLOCHA PŘEZDĚNÍ TL. 300mm	3,4m ²
INSTAL. DÉLKA VPLANTYL-PÁSKY	360 m
INSTAL. DÉLKA VPLANTYL-KL.	70 m

POZNAMKA :

PŘI ZŘÍZOVÁNÍ SEPARACE ZAHRNUTÍ NEVKANOU TEXTILU, KOTVENÍ PLECHOVÉ POPLASTOVANÉ PROFILY A IZOL. PLASTOVOU FÓLI NUTNO DODRŽOVAT PŘÍSLUŠNÉ INSTALAČNÍ ZÁSADY. NAPŘ. PŘI POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍCH FÓLI Z PRODUKCE FATRA, a.s., NÁPAJEDLA /FATRAFOL, STAFOF, APOD./ NUTNO RESPEKTOVAT ODPovídAJÍCÍ USTANOVENÍ "KONSTRUKČNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU FATRAFOL-H" PRO ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY PŘI APLIKACI VE SPONNICH ČÁSTECH STAVBY PROTI VODĚ, NĚKTERÝM KAPALINAM A RADONU.

APLIKAČNÍ ZÁSADY VŘPLŇOVÉ MALTY - ZÁPA MILKMALT - VIZ PODMÍNKY UVEDENÉ NA VÝKR. PŘÍLOZE SPP-006

LEGENDA

	ÚROVEŇ TERÉNU
	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STAVAJÍCÍ TRUBNÍ ROZVODY
	STAVAJÍCÍ /SEPARAČNÍ/ USAZENINY
	VYROVNÁNÍ PODSTYPU
	PODKLADNÍ BETON
	NOVÉ PŘEZDĚNÍ
	NOVÉ DOSYPY
	ODSTRANĚNÍ STÁV. ZÁVALU
	NETKANÁ TEXTILIE - IZOCHRAN
	PÁSEK Z POPL. PLOCHU VPLANTYL r.š. 50mm
	KOUT. LIŠTA Z POPL. PLECHU VPLANTYL 50/50
	SEPARACE - IZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P tl. 1,0 mm
	MALTOVÁ ZÁLIVKA ZÁPA MILKMALT

NEDILNOU SOUČÁST PD TVOŘÍ TEXT TECHNICKÉ ZPRÁVY DALŠÍ PODMÍNKY TECHNICKÉHO PROVEDENÍ BUDOU UPŘESNĚNÝ PŘI REALIZACI SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM UTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV.			
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. J. BRABEC	ING. P. ŠTĚPÁN		ING. P. ŠTĚPÁN
KRAJ : ZLINSKÝ		MĚŮ: KROMĚŘÍŽ	
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 76701 KROMĚŘÍŽ			
SANACE PODZEMNÍHO PROSTORU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ		DATUM	09/2021
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ		ÚČEL	DPS
		Č. ZAKÁZKY	11 828A
		Č. KOPIE	
		ARCH. ČÍSLO	
MĚŘITKO		Č. VÝKRESU	
1:25		SPP-007	