


## CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

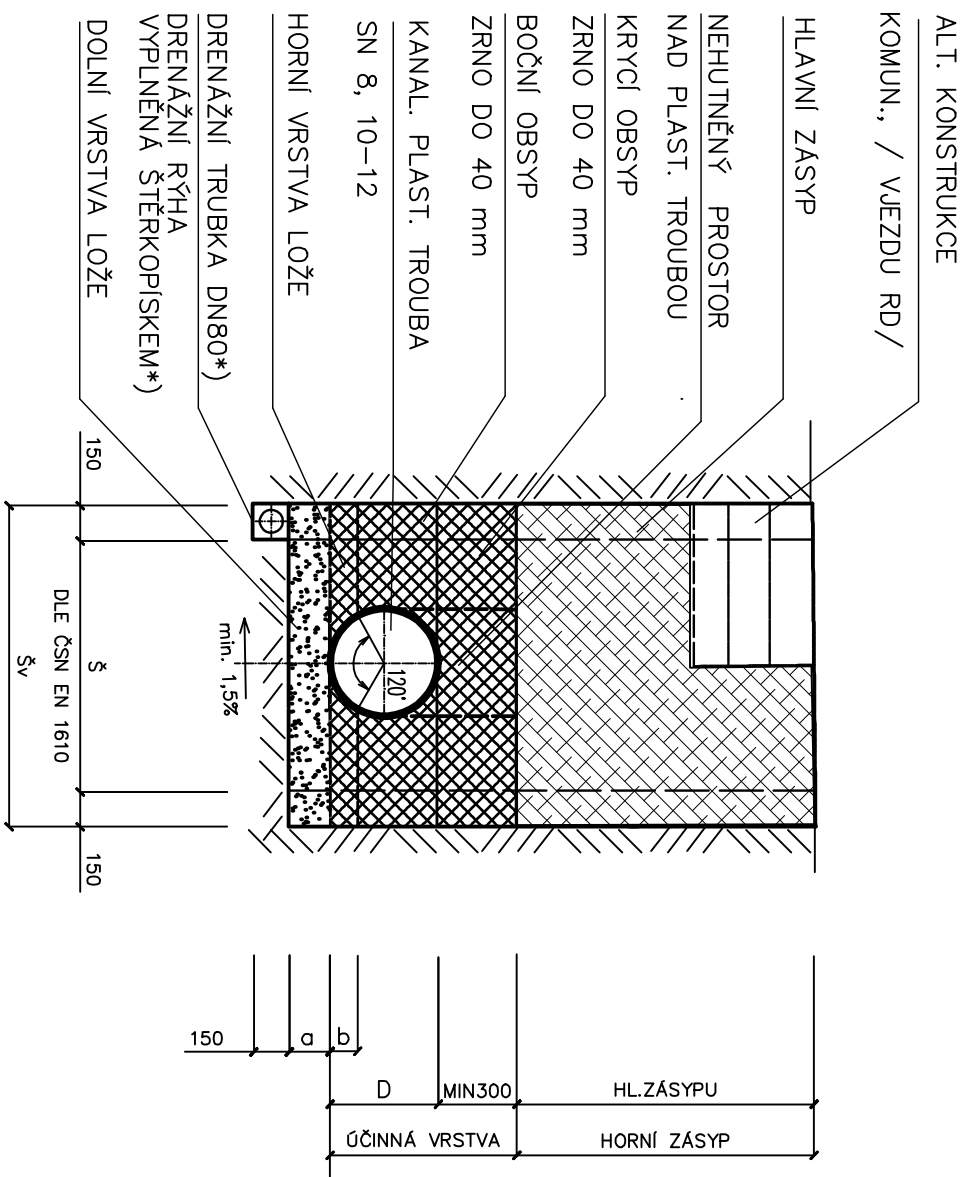

## PODMÍNKY PROVEDENÍ :

RESPEKTUJÍ ZÁSADY UVEDENÉ V ČSN EN 1610 ( 75 6114 ) A TECH. PODKLADÉCH FIRMY "REHAU"

- NAVR. ULOŽENÍ VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU ZASTIŽENÍ NORM. PODMINEK PODLOŽÍ A ZEMIN
  - PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ NUTNO PROVÉST V DANÉM PŘÍPADĚ SPODNI VRSTVU LŮŽE NAPŘ. ZE ŠTĚRKOPISKU TL. 100mm
  - POD SPOJOVACÍ HRDLA PROVÉST MONTÁŽNÍ JAMKY
  - SKUTEČNÁ HLoubKA ULOŽENÍ POTRUBÍ – VIZ PODÉLNÝ PROFIL
  - OBĚ VSTUPY LŮŽE – ZRNITOST DO 22mm (0–22mm) PRO TROUBY DO Ø 200 mm  
DO 40mm (0–40mm) PRO TROUBY NAD Ø 250mm VČETNĚ
  - \*) V ÚSECÍCH POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY  
FRAKCI HUHNĚNÉHO PODSYPY A PŘÍČNÝ SKLON DNA RÝHY PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNĚ  
ZUŠIŤENÝM GEOL. PODMINKAM A INTENZITĚ NÁTOKU PODZ. VODY
- ZPŮSOB PROVEDENÍ ZÁSYPY RÝH JE SPECIFIKOVÁN V TECH. ZPRÁVĚ, KTERÁ TVOŘÍ  
NEODHLÁŠENOU SOUČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

## TABULKA ROZMĚRŮ A KUBATUR

DN /mm/	D /mm/	a /mm/	b /mm/	MAX.VEL.ZNNA /mm/	VYTLAČENÁ KUBATURA m <sup>3</sup> /bm		
					TROUBA	D.VLOŽE	H.V.L.+OBSTP
150	160	100	50	22	0,018	0,120	0,534
200	200	100	50	22	0,030	0,120	0,570
250	250	100	65	40	0,049	0,120	0,611
300	315	100	80	40	0,080	0,120	0,658
400	400	100	100	40	0,126	0,140	0,854

## ŠÍŘKA RÝHY

DN/mm/ VNĚJŠÍ PRŮM. TROUBY	D/mm/ VNĚJŠÍ PRŮM. TROUBY	ŠÍŘKA RÝHY (KOLMÉ STĚNY) Šv /mm/	ŠÍŘKA RÝHY V PAŽENÍ Š /mm/
150	160	1200	900
200	200	1200	900
250	250	1200	900
300	315	1200	900
400	400	1400	1100

## POZNÁMKA :

PŘEDEPSANOU ŠÍŘKU VÝKOPOVÉ RÝHY PRO ULOŽENÍ PŘEKLÁDANÉHO KAN. SVODU LZE PŘI PROVÁDĚNÍ S OHLEDEM NA EXISTENCI SOUSEDNÍHO POZÚSTATKU ZDĚNÉ A SOUBĚŽNĚ VEDENÝCH KABEL. VEDENÍ SEK A NN MÍSTNĚ MODIFIKOVAT / SNIŽIT, ROZŠÍŘIT / VŽDY VŠAK PŘI ZAJIŠTĚNÍ PODMINEK BOZP STANOVENÝCH V SOUVISEJÍCÍCH VÝHLÁŠKÁCH NAPŘ. 262/2006Sb., 309/2006 Sb., 591/2006Sb. APOD.

VŠECHNY DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI .

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PIKAZ. Kroměříž spol.s r.o
ING. J. BRABEC	ING. P. ŠTĚPAN		ING. P. ŠTĚPAN	ZTRACENA 2647, 767 01 KROMĚŘIŽ
				tel. 573337507
KRAJ :	ZLINSKÝ	MĚŮ:	KROMĚŘIŽ	FORMÁT
INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELIKÉ NÁMĚSTÍ 115, 76701 KROMĚŘIŽ			DATAUM
SANACE PODZEMNÍHO PROSTORU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘIŽ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ				ÚČEL
				Č. ZAKÁZKY
				Č. KOPIE
				ARCH. ČÍSLO
ULOŽENÍ PVC KANAL. TRUB				MĚŘITKO
				-
				Č. VÝKRESU
				SPP-009