


PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
ULOŽENÝ V NEZPEVNĚNÉ PLOŠE



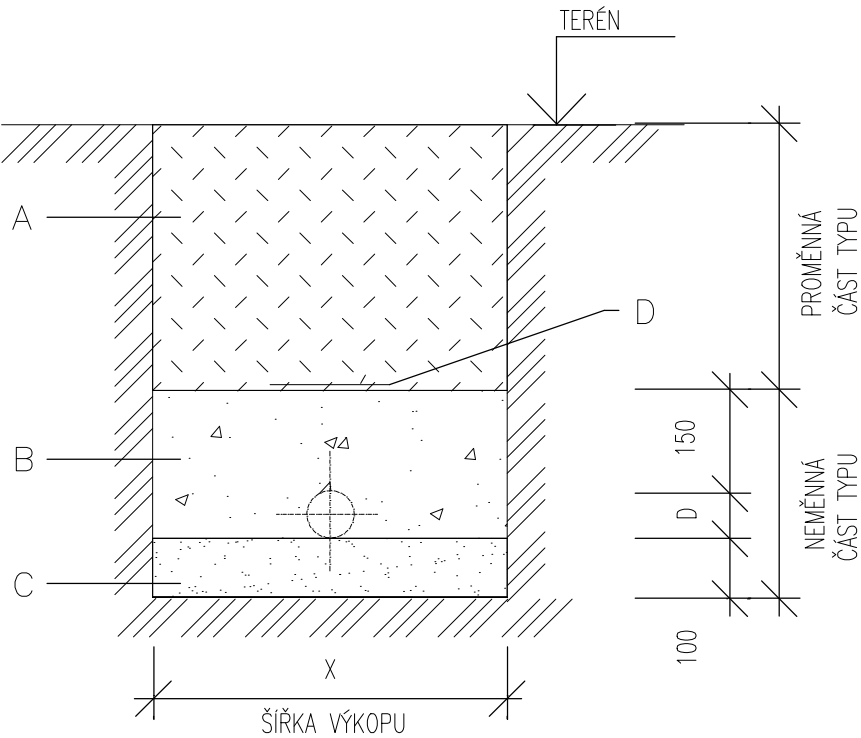

- A – ZÁSYPA RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
B – OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM (ZRNO MAX. 20 mm)
C – LOŽE Z PÍSKU (ZRNO MAX. 10 mm)
D – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI MEZI PODZEMNÍMI
VEDENÍMI A MINIMÁLNÍ KRYTÍ
MĚŘENO V cm OD VNĚJŠÍHO POVRCHU VEDENÍ
dle ČSN 73 6005

Druh vedení		Kabely 1kV	Kabely 35kV	Kabely sdílov.	Plyn		Vodovod	Stoka	Nejmenší krytí		
					0,005 Mpa	0,03 Mpa			Chodník	Vozovka	Terén
Kabely 1kV	Souběh	5	20	30 10K	40	60	40	50	35	100	100
	Křížení	5	20	30 10K	10K	10K	40	30			
Kabely 35kV	Souběh	20	20	80 30K	40	60	40	50	100	100	100
	Křížení	20	20	80 10K	10K	20K	40	50			
Kabely sdílovací	Souběh	30 10K	80 30K	–	40	40	40	50	40	90	90
	Křížení	30 10K	80 10K	–	10	10	20	20			
Plyn do tlaku 0,005 Mpa	Souběh	40	40	40	40	40	50	100	80	100	100
	Křížení	10K	10K	10	10	10	15	50			
Plyn do tlaku 0,03 Mpa	Souběh	60	60	40	40	40	50	100	80	100	100
	Křížení	10K	10K	10	10	10	15	50			
Vodovod	Souběh	40	40	40	50	50	60	60	100–160	150	150
	Křížení	40 20K	40 20K	20	15	15	–	10			
Stoka	Souběh	50	50	50	100	100	60	–	100	180	180
	Křížení	30	50	20	50	50	10	–			

±0,000 = +193,350 m.n.m.

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		
MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5		
ČÁST PD: I002 – PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ VODY PVC 110	FORMÁT: 2xA4	
NÁZEV AKCE: Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM: 01/2022	
	STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: I002 – PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 03