

**Vyjádření Správy železnic – Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) OŘ
Olomouc k akci**

**Stezky pro pěší i cyklisty a možnost parkování v lokalitě Hrubý rybník –
Bágrák v Kroměříži**

č.j. SEE 1344/2021

V zájmové oblasti se nachází kabelové trasy nn pro venkovní osvětlení pro zast.
Kroměříž – Oskol a napájení PZS. Informativní zákres inž. sítě SŽ-SEE v příloze.

Před zahájením zemních prací v jejich ochranném pásmu nutno požádat o vytyčení.

V dalších stupních PD preferujeme, aby /pokud to tedy bude možné/ nebylo nutné
překládat stožár SŽ – OS1, který osvětluje přístupovou cestu na nástupiště.

Ing. Tomáš Vašíček, VPI SP, VasicekT@spravazeleznic.cz, tel.606 720 423

V Olomouci dne: 15.12.2021

Kontakt na vytyčení: Martin Beran, mistr 6 kV, OE Hulín, tel.725 392 907

**Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech kabelů a
zařízení SEE:**


Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní vedení vn a nn a zařízení
Správy železnic v blízkosti těchto vedení a zařízení, je Vaše organizace povinná učinit
veškeré opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi,
zejména tím, že zajistí:

- a. před zahájením zemních prací vyznačení polohy odborným vytyčením podzemních
vedení vn a nn a zařízení Správy železnic přímo na staveništi pracovníkem SEE
- b. uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací
nejméně 15 dnů předem

- c. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení /zařízení/
- d. upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace
- e. aby stavební objekt nebyl postaven nad kabelovým vedením nn a vn, ani v ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu
- f. upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vyznačené trasy, aby nepoužívali žádných mechanizačních a hloubících strojů
- g. při křížení s kabely Správy železnic nutno dodržet platné normy
- h. aby odkryté podzemní vedení vn, nn /zařízení/ bylo řádně zabezpečeno proti poškození
- i. aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím /záhozem/
- j. aby organizace provádějící zemní práce vyzvala zdejší SEE k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení /zařízení/ viditelně poškozeno
- k. aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení vn a nn a zařízení SEE, která vydala toto vyjádření
- l. aby bylo hlášeno ukončení stavby
- m. aby byly dodrženy podmínky ochranného pásma stanovené zákonem 458/2000 Sb.
- n. v případě provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelů vn je nutné si předem vyžádat souhlas místního správce el. zařízení SEE, domluvit předem termín napěťové výluky a dbát jeho pokynů pro práci v ochranném pásmu zařízení vn.
- o. po dobu prací zapanelování tras zemních kabelů vn na všech místech přejíždění stavební a dopravní technikou. Zákaz skladování materiálu a techniky na trase zemních vn kabelů.
- p. další podmínky:

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou Správou železnic a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím – stavebním povolením. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí /stavebního povolení/ je nutno žádat o nové vyjádření o existenci vedení vn, nn a zařízení Správy železnic.

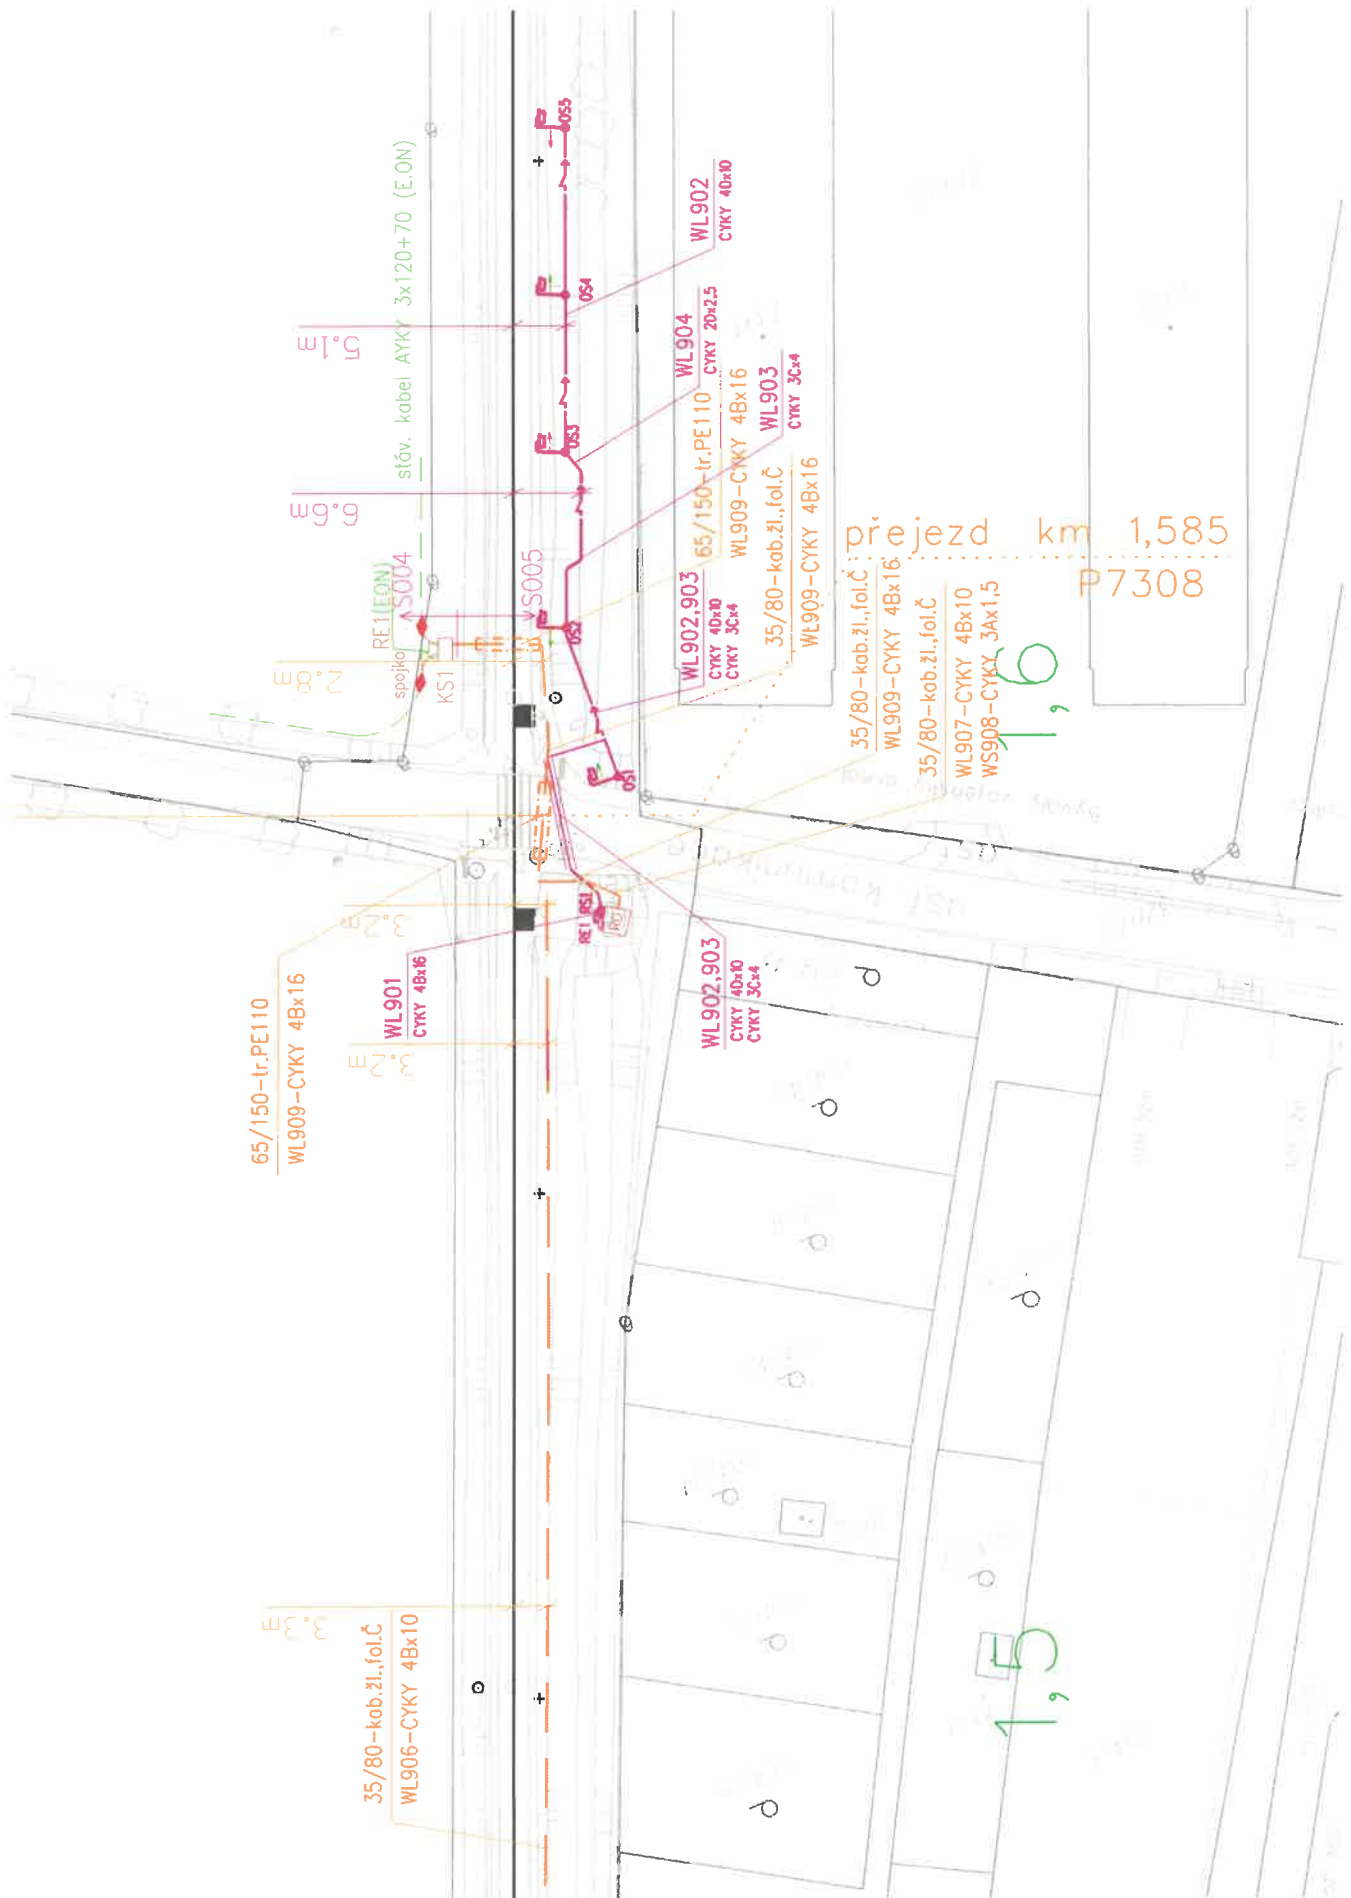

65/150-tr.PE110
WL909-CYKY 4Bx16

35/80-kob.zl.,fol.Č
WL906-CYKY 4Bx10

WL901
CYKY 4Bx16

WL902,903
CYKY 4Bx10
CYKY 3Cx4

WL902,903
CYKY 4Bx10
CYKY 3Cx4

WL904
65/150-tr.PE110
CYKY 2Bx2,5

WL902
CYKY 4Bx10

35/80-kob.zl.,fol.Č
WL909-CYKY 4Bx16

35/80-kob.zl.,fol.Č
WL909-CYKY 4Bx16

35/80-kob.zl.,fol.Č
WL907-CYKY 4Bx10
WS908-CYKY 3Ax1,5

1,5

1,6

P7308

5,1m

6,9m

2,8m

stónv. kabel AYKY 3x120+70 (E.ON)

S004

S005

S054

S055

RE1 (E.ON)

spojka

KS1

Prejezd km 1,585