


# ROZVADĚČOVÁ SKŘIŇ

## OZNAČENÍ ŠTÍTKU

POZ.Č.	PRO POL.:	TEXT
1.	HL1.1	ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
2.	SA6.1	Č1-ŠATNA
3.	SA6.2	Č2-INFOCENTRUM: A-0-R
4.	SA6.3	Č3 -SÁL: A-0-R
5.	SA6.4	Č4-ZKUŠEBNA: A-0-R
6.	SA6.5	Č5-RADNICE 2: A-0-R
7.	SA7.1	Č6-RADNICE 1: A-0-R
8.	SA12.1	DOPOUŠTENÍ: A-0-R
9.	SA7.3	VENTILÁTOR: A-0-R
10.	TL8.1	DEBLOKACE PLYNU
11.	HU 2.1	HOUKAČKA
12.	SA1.1	HLAVNÍ VYPÍNAČ
13.		
14.		
15.	SA7.2 -REZERVA	NEINSTALOVA V 1.ATAPĚ!! Č7-VZT: A-0-R
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		

ŠÍŘKA: 600 mm  
VÝŠKA: 1200 mm  
HLOUBKA: 200 mm  
KRYTÍ: IP 40/20  
VÝVODY: SHORA  
OCHRANA- ODPOJENÍM  
OD ZDROJE

BARVA: ŠEDÁ  
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:  
230V,50Hz

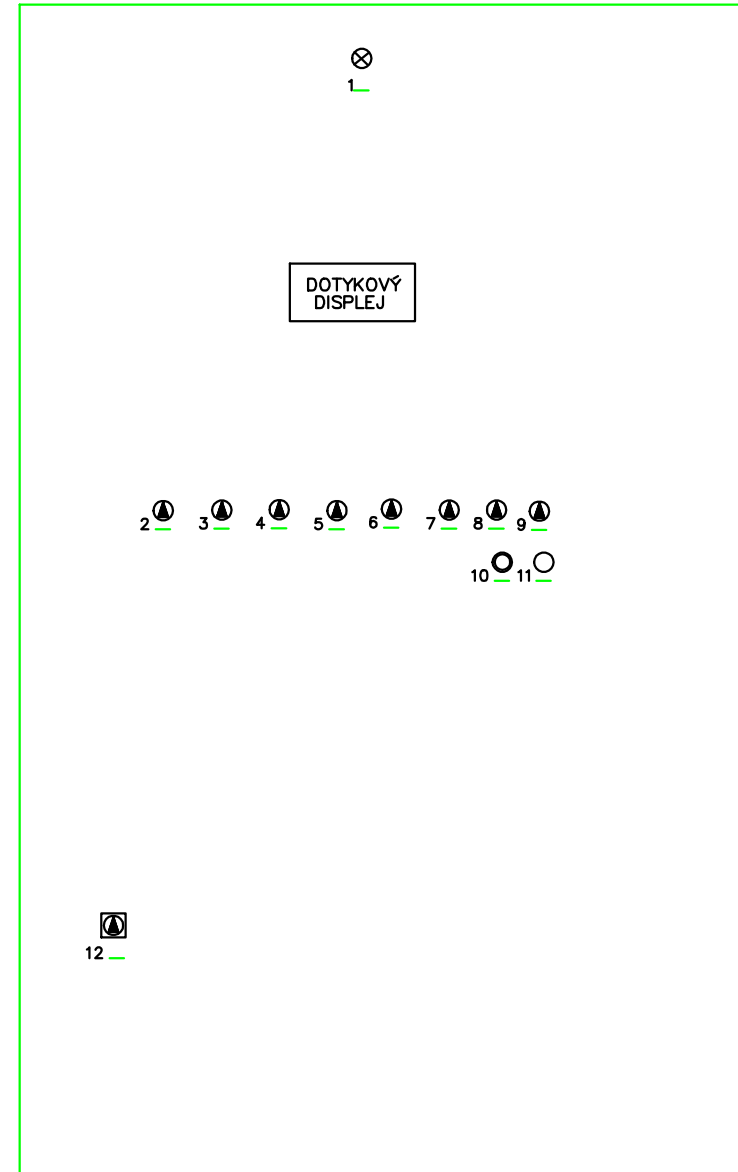

POZNÁMKA:  
ROZVADĚČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIMO MÍSTO POTENCIÁLNÍHO OSTRÍKU VODOU PŘI PORUŠE POTRUBÍ.  
NAD ROZVADĚČEM NESMÍ BÝT VEDENO POTRUBÍ

DATUM	5/2022	STAVBA	INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1	A.Č.	MERITKO	LIST: 20
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY	76701 KROMĚŘÍŽ	005/2022	N	LISTŮ:
KONTROLOVAL		OBJEKT MĚU KROMĚŘÍŽ, BUDOVA A	OBSAH VÝKRESU:	Z.Č.	Č.V.	
ZMENA/DATUM		VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, KROMĚŘÍŽ	POHLED NA ROZVADĚČ RB	006/2022/005	D1.4-06-05	
		MĚŘENÍ A REGULACE				