

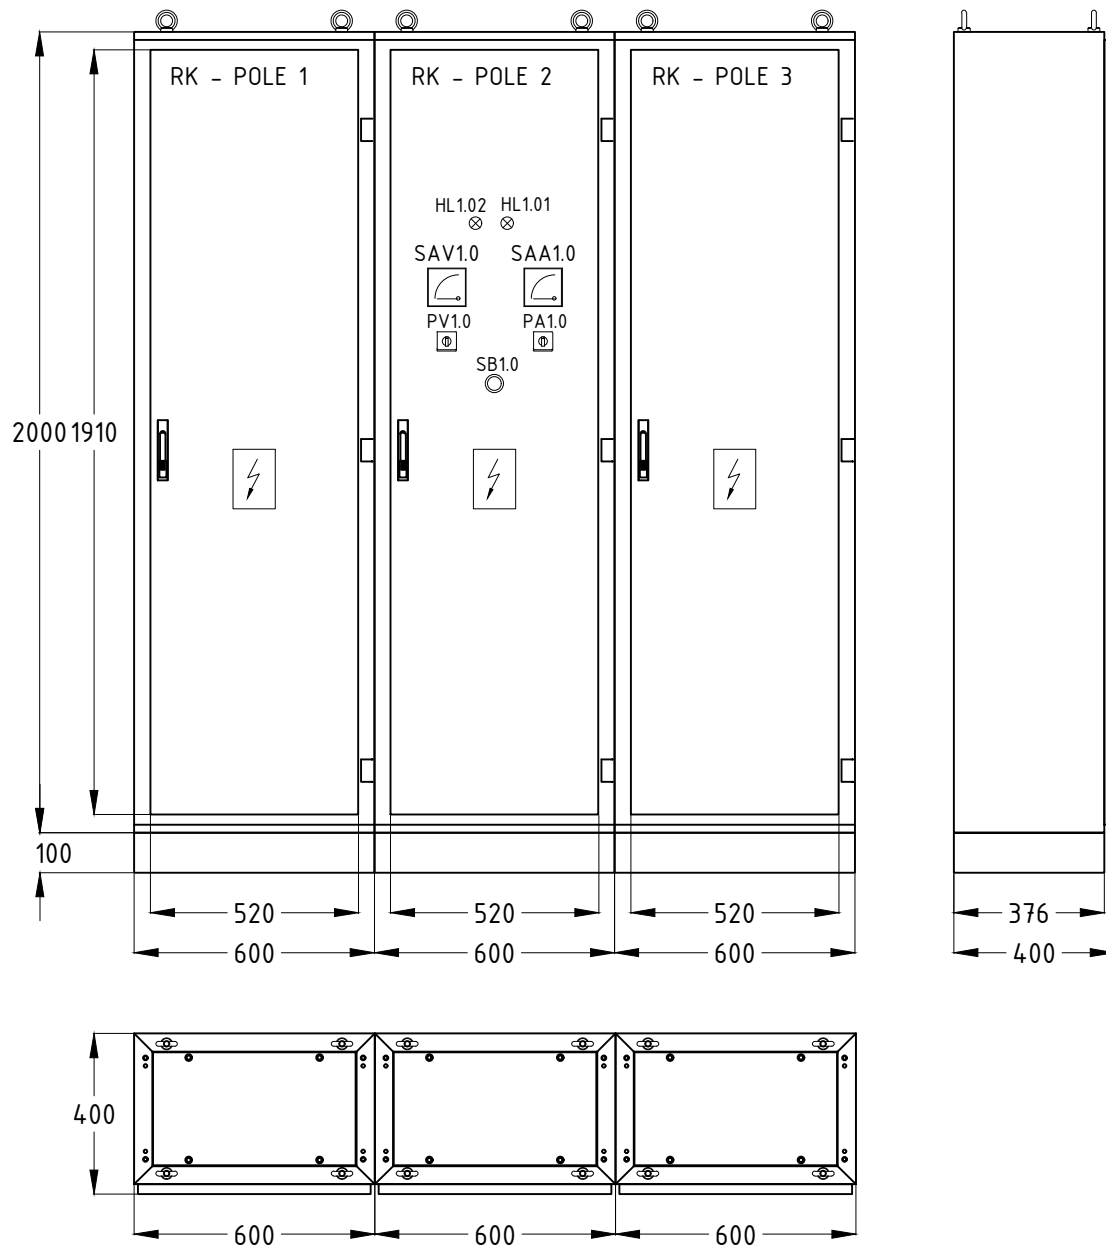


VYPRACOVAL:	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	HIP	 EHV projekt s.r.o. Bilanská 3320/16b 767 01 Kroměříž projekce@ehv-projekt.cz
R. HORSÁK	ING. P. HORÁK	ING. P. HORÁK	ING. JAKUB BURÝ	
				
MÍSTO STAVBY:	Kroměříž parc.č. st. 6499/1			
INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			FORMÁT: 12xA4
STAVBA: MODERNIZACE A REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ D.1.4a ELEKTROINSTALACE				DATUM: 06/2023
				STUPEŇ: DPS
				MĚŘÍTKO: -
				ČÍSLO KOPIE:
				ZAK.ČÍSLO: 3108-JIZ
VÝKRES: ROZVADĚČ RK				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4a-104



UPOZORNĚNÍ

VÝROBCE ROZVADĚČE MUSÍ ROZMÍSTIT PŘÍSTROJE A VÝVODOVÉ SVORKOVNICE DO PODOBNÝCH POZIC JAKO VE STÁVAJÍCÍM ROZVADĚČI PRO MOŽNOST NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ.
MONTÁŽNÍ FIRMA MUSÍ PŘED DEMONTÁŽÍ OZNAČIT STÁVAJÍCÍ VÝVODOVÉ KABELY.
NĚKTERÉ VÝVODY JSOU V SOUSTAVĚ TN-C, ZOHLEDNIT PŘI ZAPOJENÍ KABELŮ.

ROZVÁDĚČ:	3PEN ~ 50Hz; 400V / TN-C-S
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	OCELOPLECHOVÝ, SKŘÍŇOVÝ
POLOHA:	NA PODLAZE
STUPEŇ KRYTÍ:	IP40/IP20
BARVA:	RAL 7035-ŠEDÁ
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE:	-
DVEŘE:	PLECHOVÉ PLNÉ S 3-BODOVOU ZÁVOROU, JEDNOKŘÍDLÉ
VNĚJŠÍ ROZMĚRY:	3x 600 x 2000 x 400 (Šířka x Výška x Hloubka)
VNITŘNÍ ROZMĚRY:	3x 520 x 1910 x 376 (Šířka x Výška x Hloubka)
VÝKLENEK:	-
PODSTAVEC:	LEHKÝ, VÝŠKA 100MM
VNITŘNÍ ČLENĚNÍ:	JEDEN RÁM ŠÍŘKY 520MM.
PŘÍVOD (Y):	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:


- "POZOR EL. ZAŘÍZENÍ"
- "Hl. vypínač - vypni v nebezpečí"
- "Pod napětím i při vypnutém hl. vypínači"

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVÁDĚČE!


VÝROBCE ROZVÁDĚČE POSODÍ NUTNOST AKTIVNÍHO CHLAZENÍ ROZVÁDĚČE, POKUD BUDE NUTNÉ TAK JEJ POUŽÍJE (OKOLNÍ TEPLOTA ROZVÁDĚČE MAX. 40°C, PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ZA 24 HODIN NEPŘESÁHNE 35°C).

Vypracoval: Radim Horskák	AKCE: MODERNIZACE A REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RK	LIST Č.: 2/12
Kontroloval: Ing. Pavel Horák		
Datum: 06/2023		

ROZVADĚČ RK - pole č.1

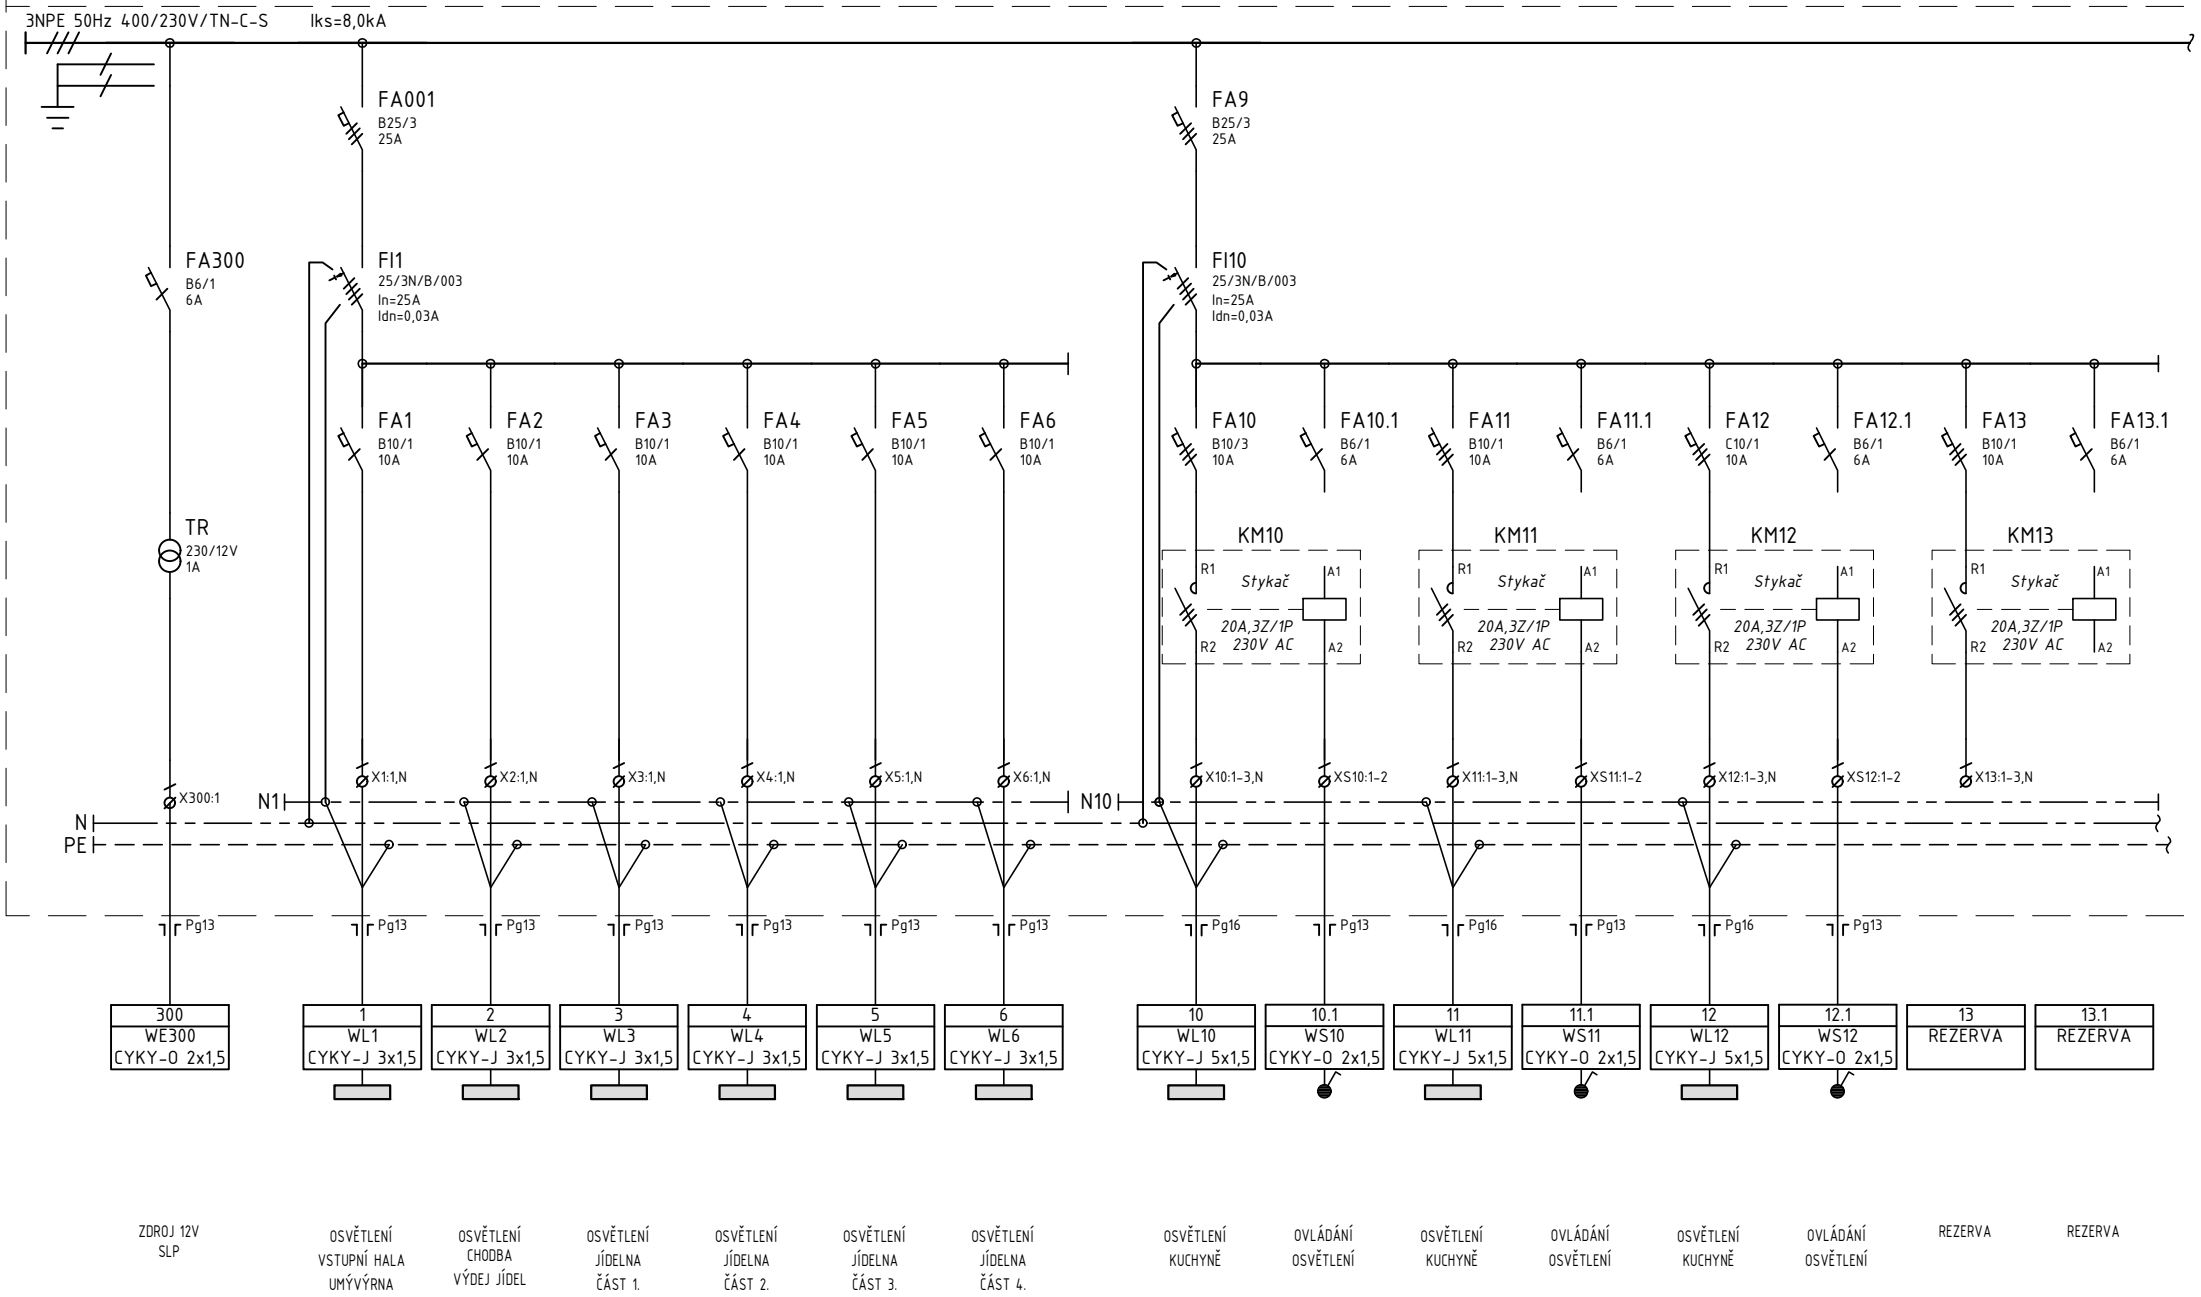


ROZVADĚČ RK - pole č.1

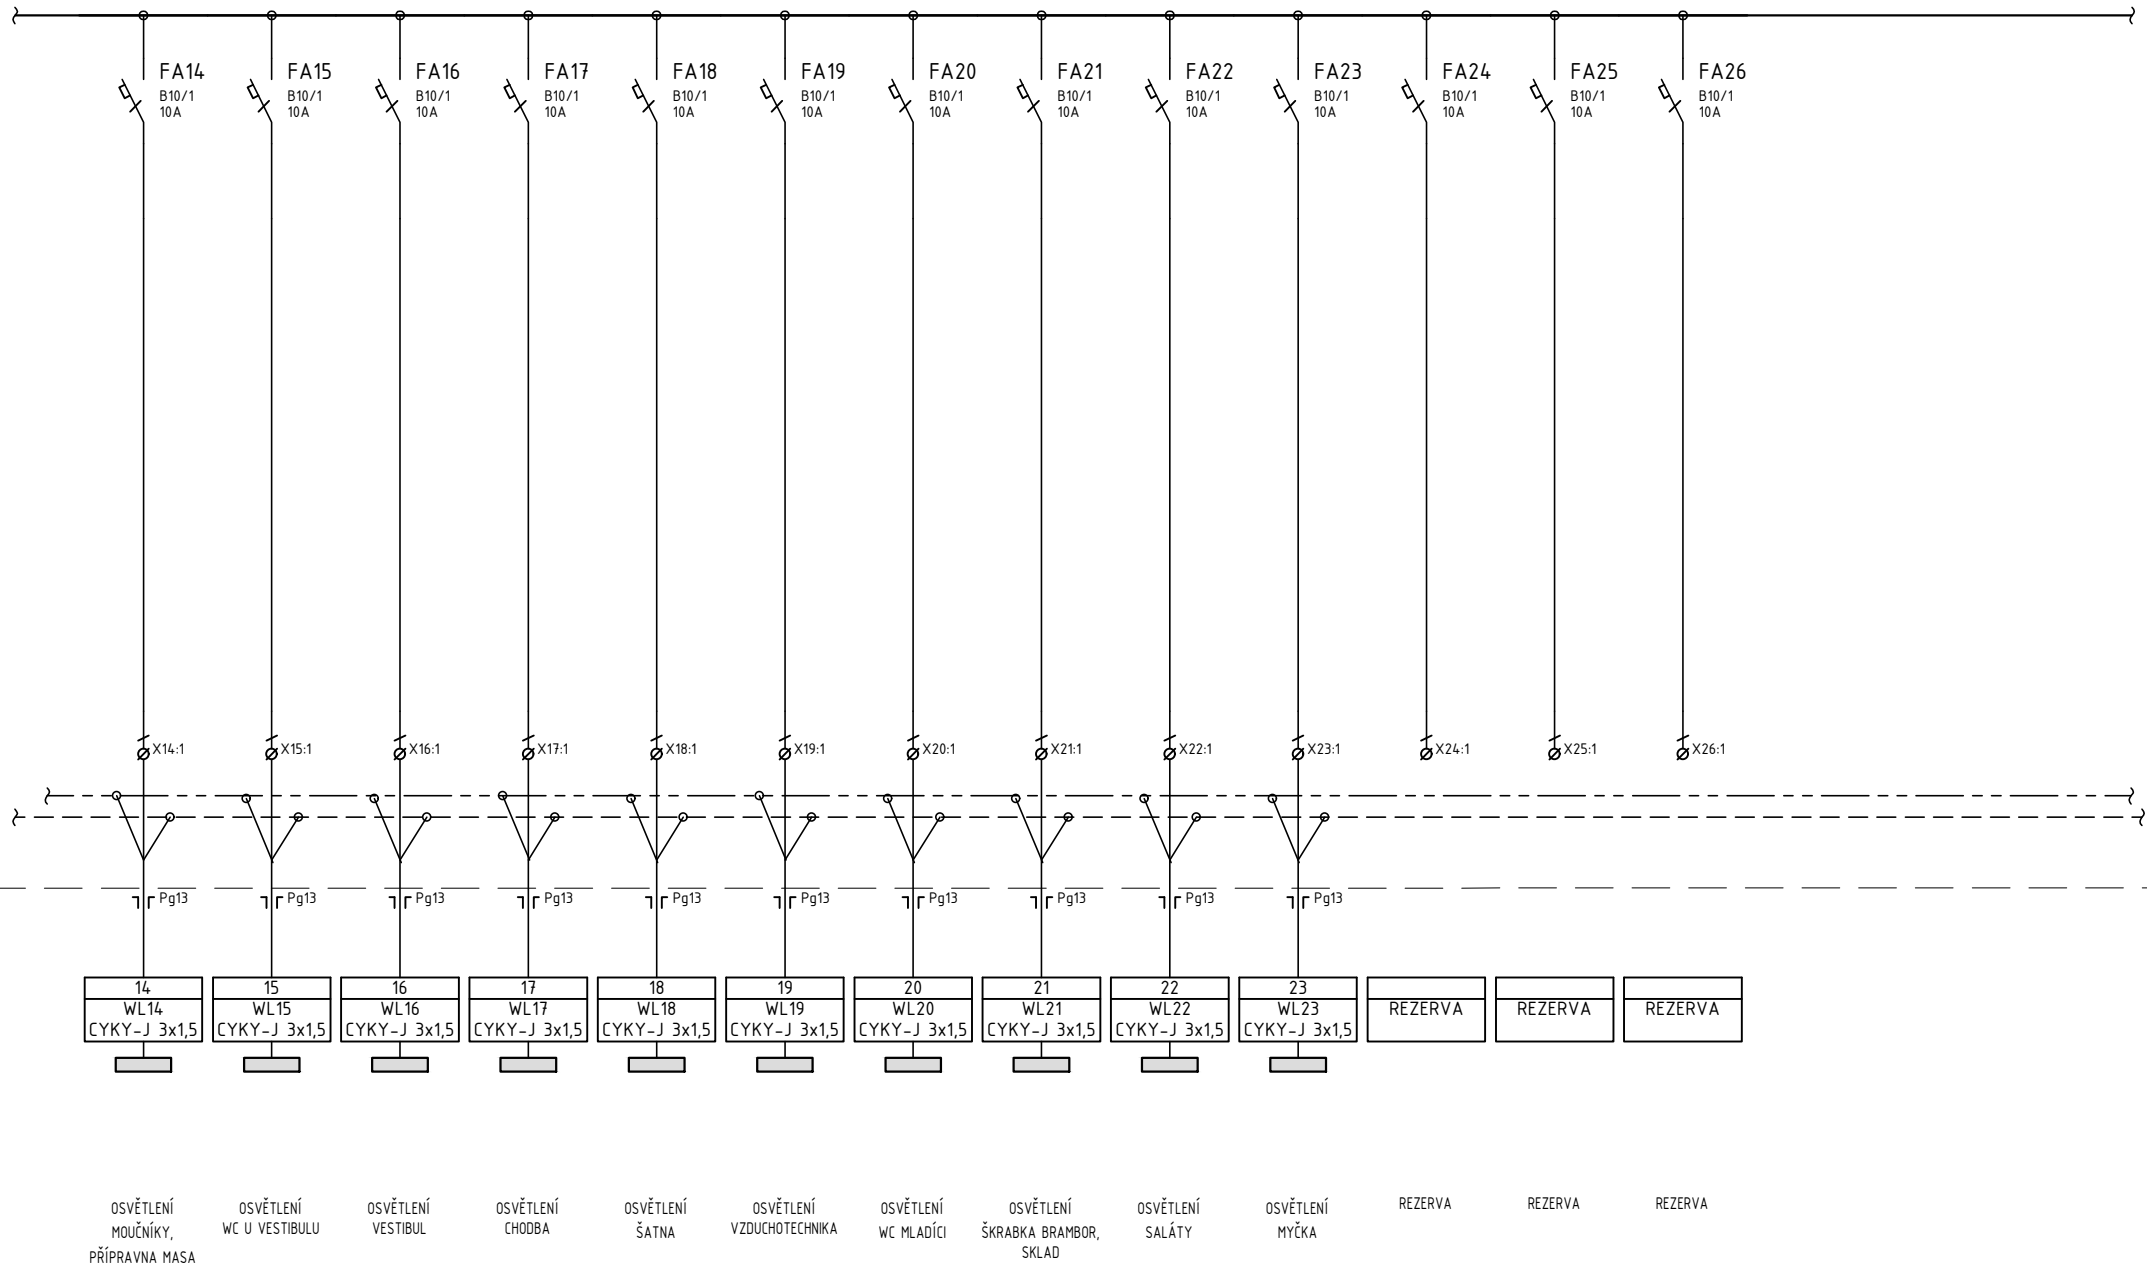


M. 13

ROZVADĚČ RK – pole č.1

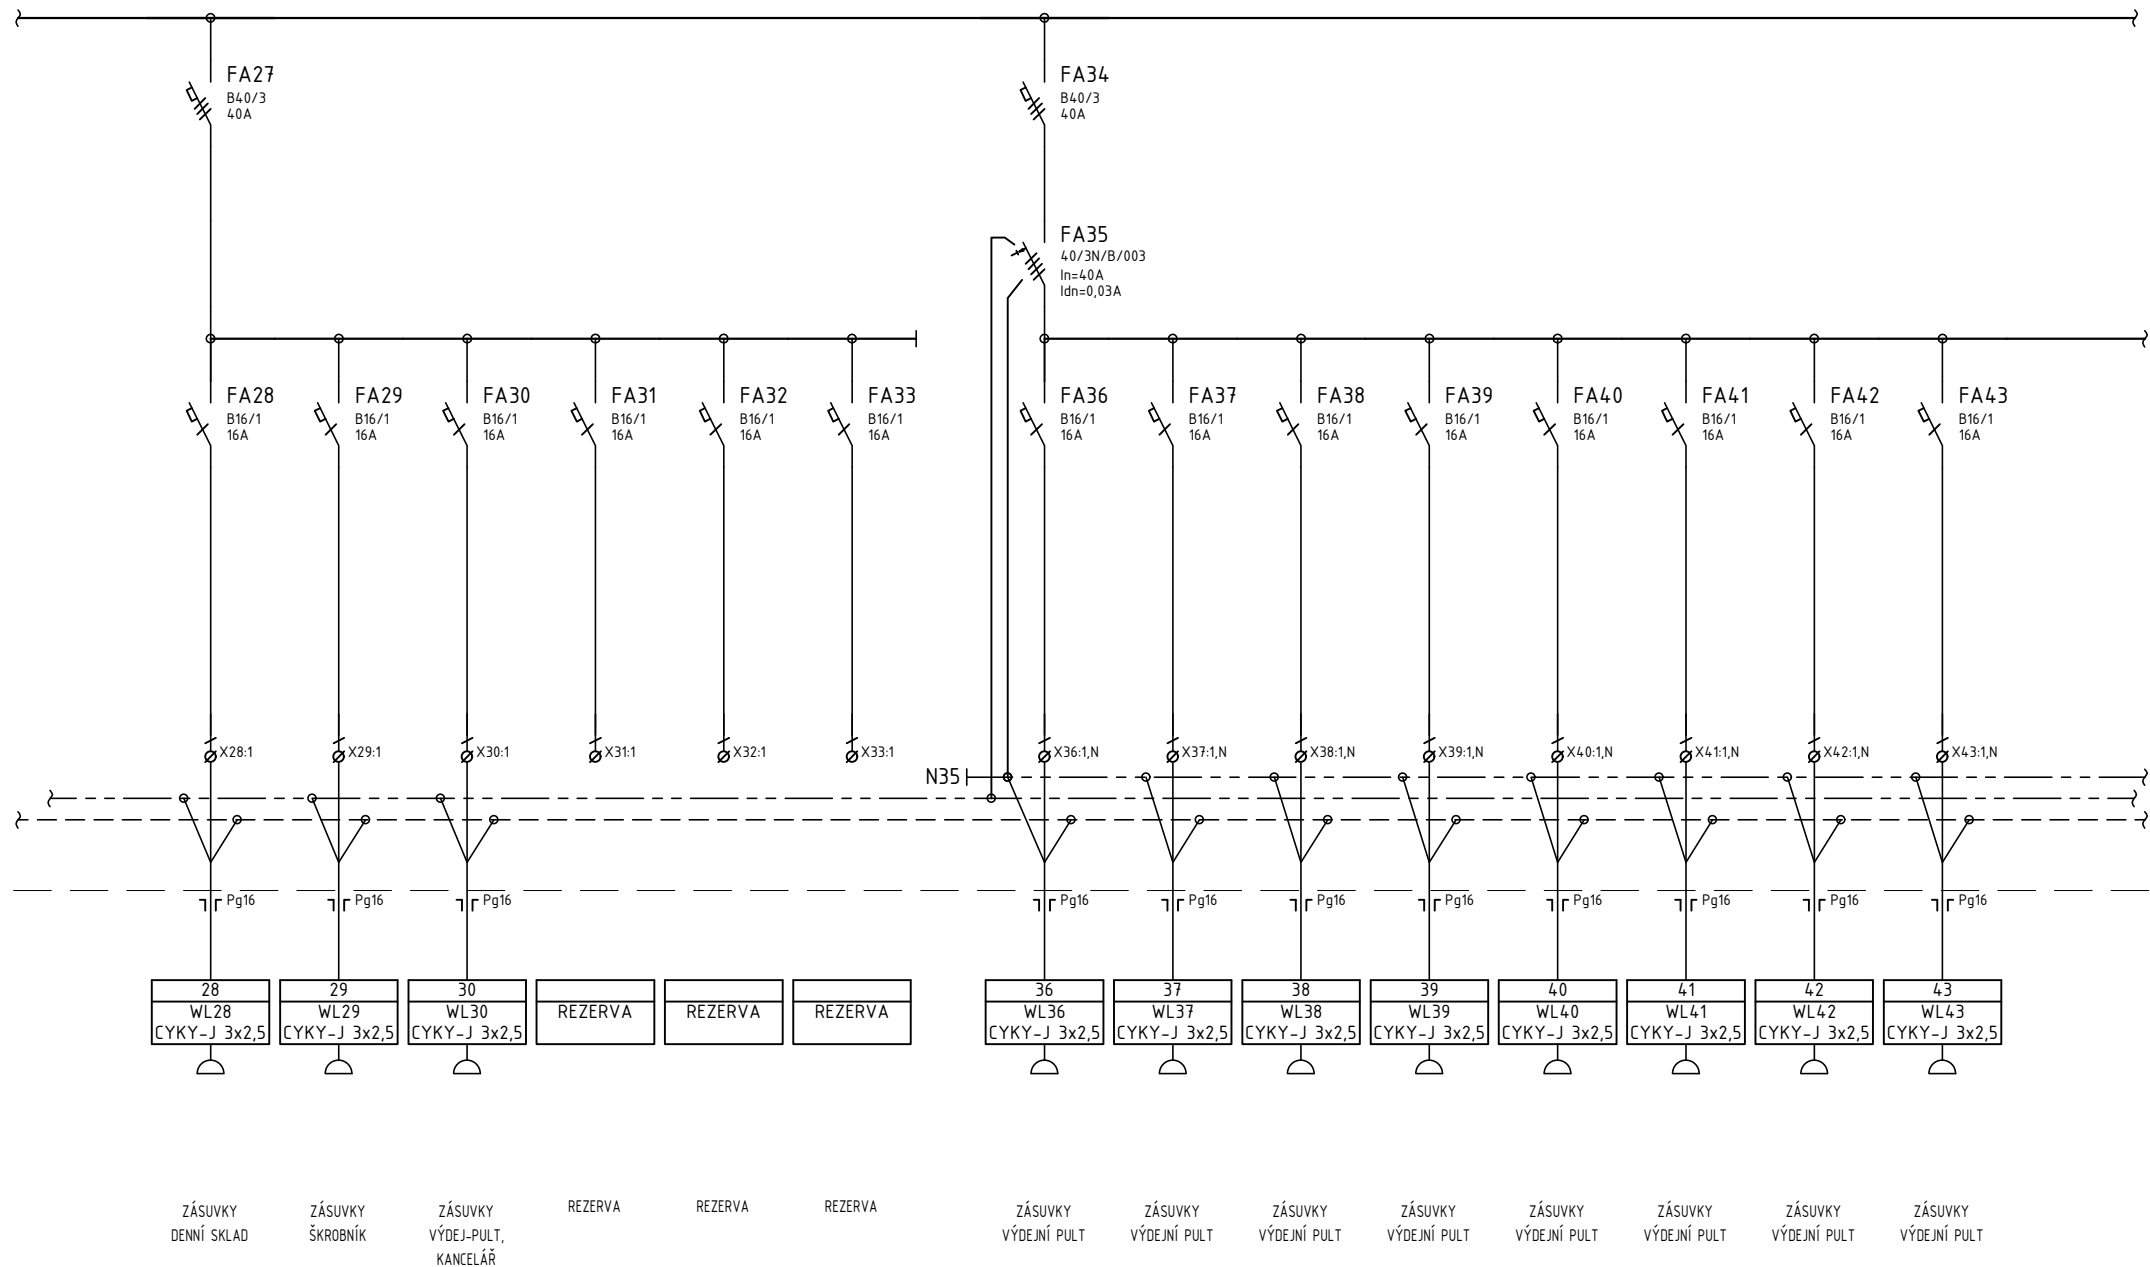


ROZVADĚČ RK - pole č.1

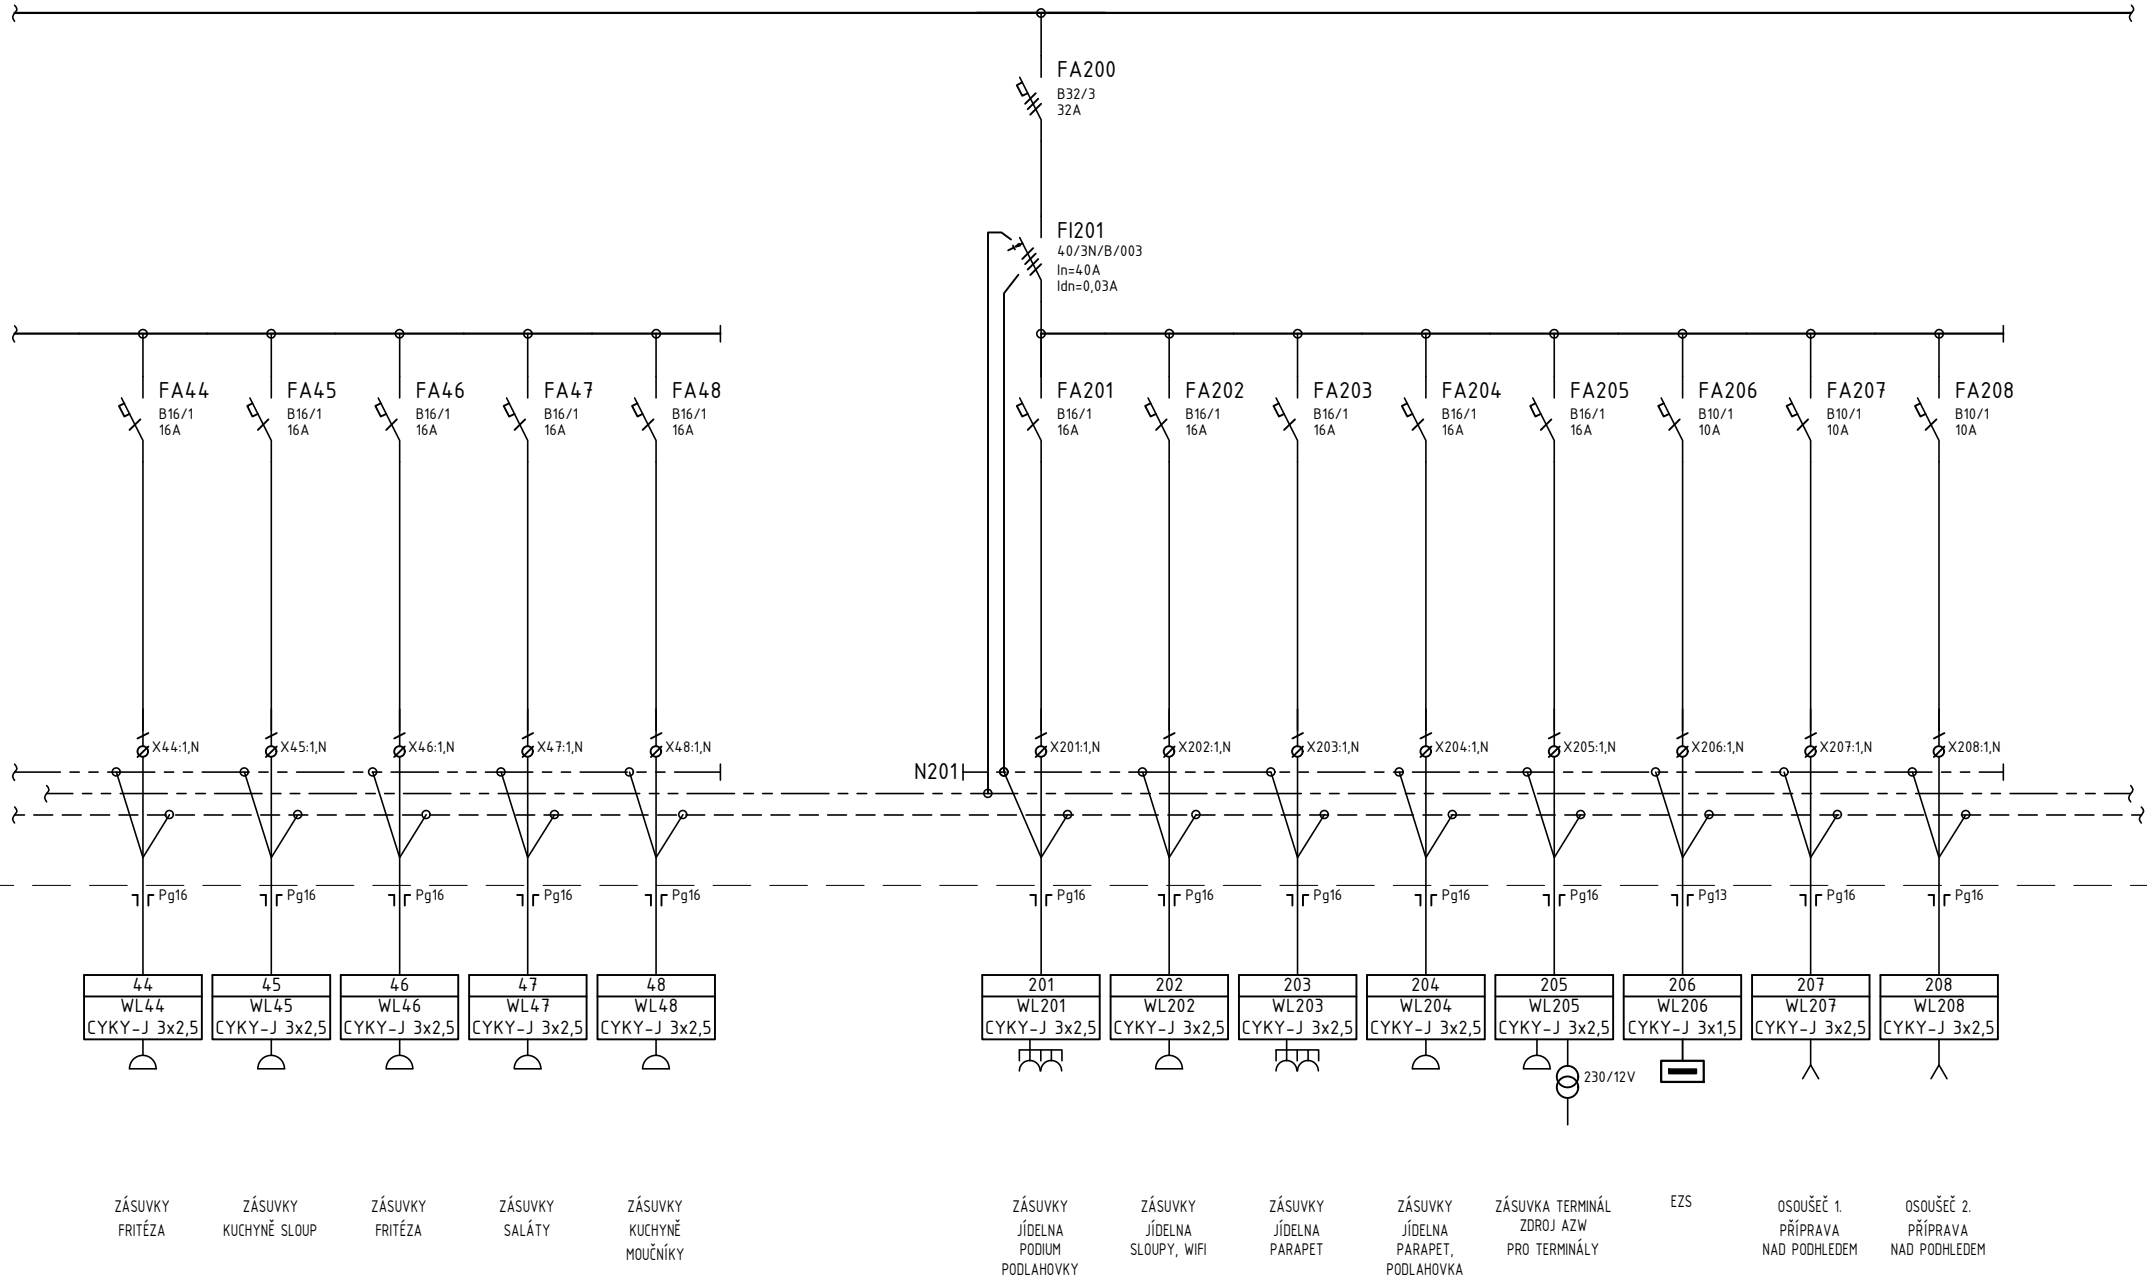

M: 20

Vypracoval: Radim Horskak	AKCE: MODERNIZACE A REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ		LIST Č.: 6/12
Kontroloval: Ing. Pavel Horák			
Datum: 06/2023		NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RK	v.č.:


ROZVADĚČ RK - pole č.1

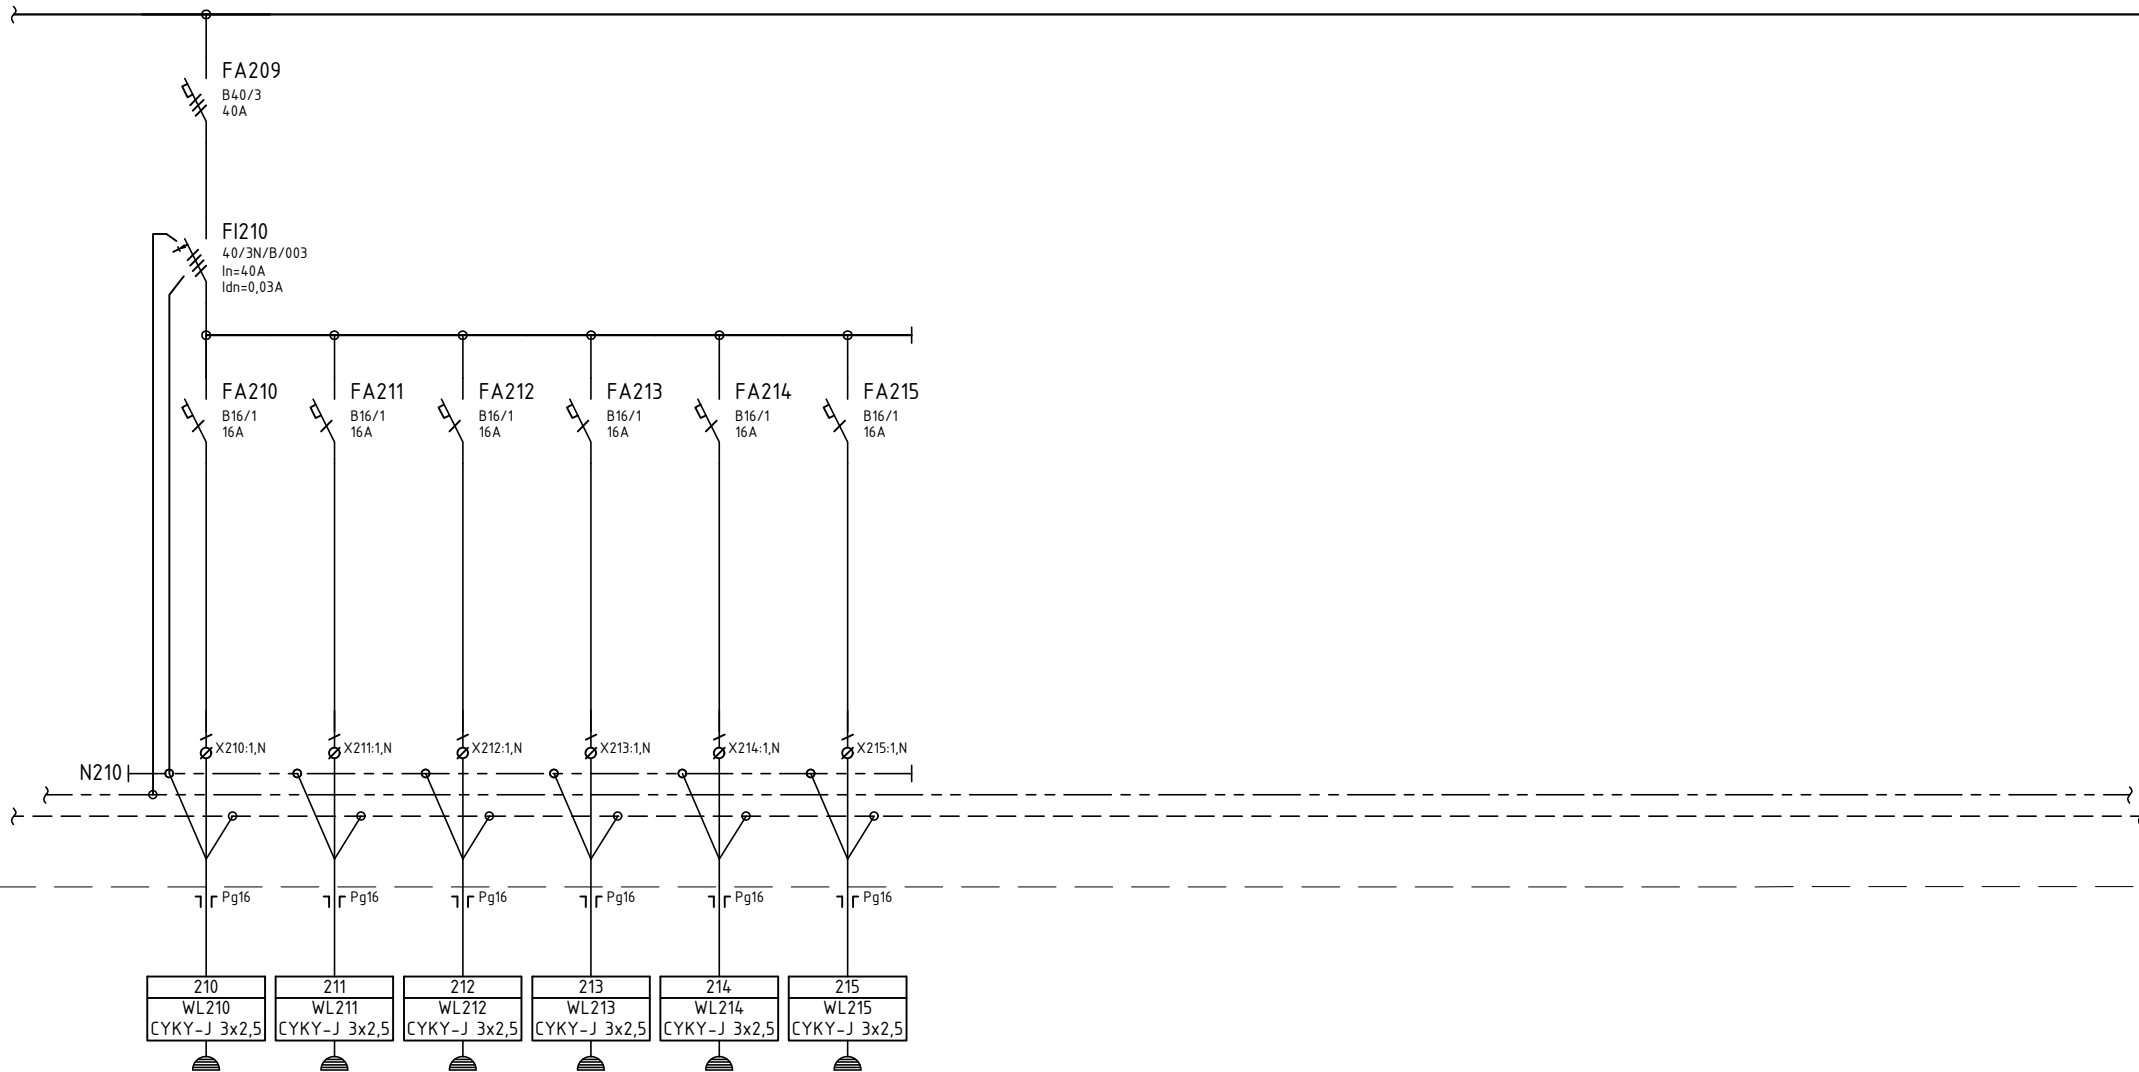


- ZÁSUVKY
KUCHYNĚ VÝDEJ
TEPLÝ STŮL 1,
TALÍŘE 1
- ZÁSUVKY
KUCHYNĚ VÝDEJ
TEPLÝ STŮL 2,
TALÍŘE 2
- ZÁSUVKY
KUCHYNĚ VÝDEJ
TEPLÝ STŮL 3,
TALÍŘE 3
- ZÁSUVKY
KUCHYNĚ VÝDEJ
TEPLÝ STŮL 4,
CHLAD. AGREGÁT
- ZÁSUVKY
PRAC. STŮL,
MIXÉR
- ZÁSUVKY
CHLAZ. NÁPOJE,
MÍCHÁNÍ, AGREGÁT

M: 13


ROZVADĚČ RK – pole č.2

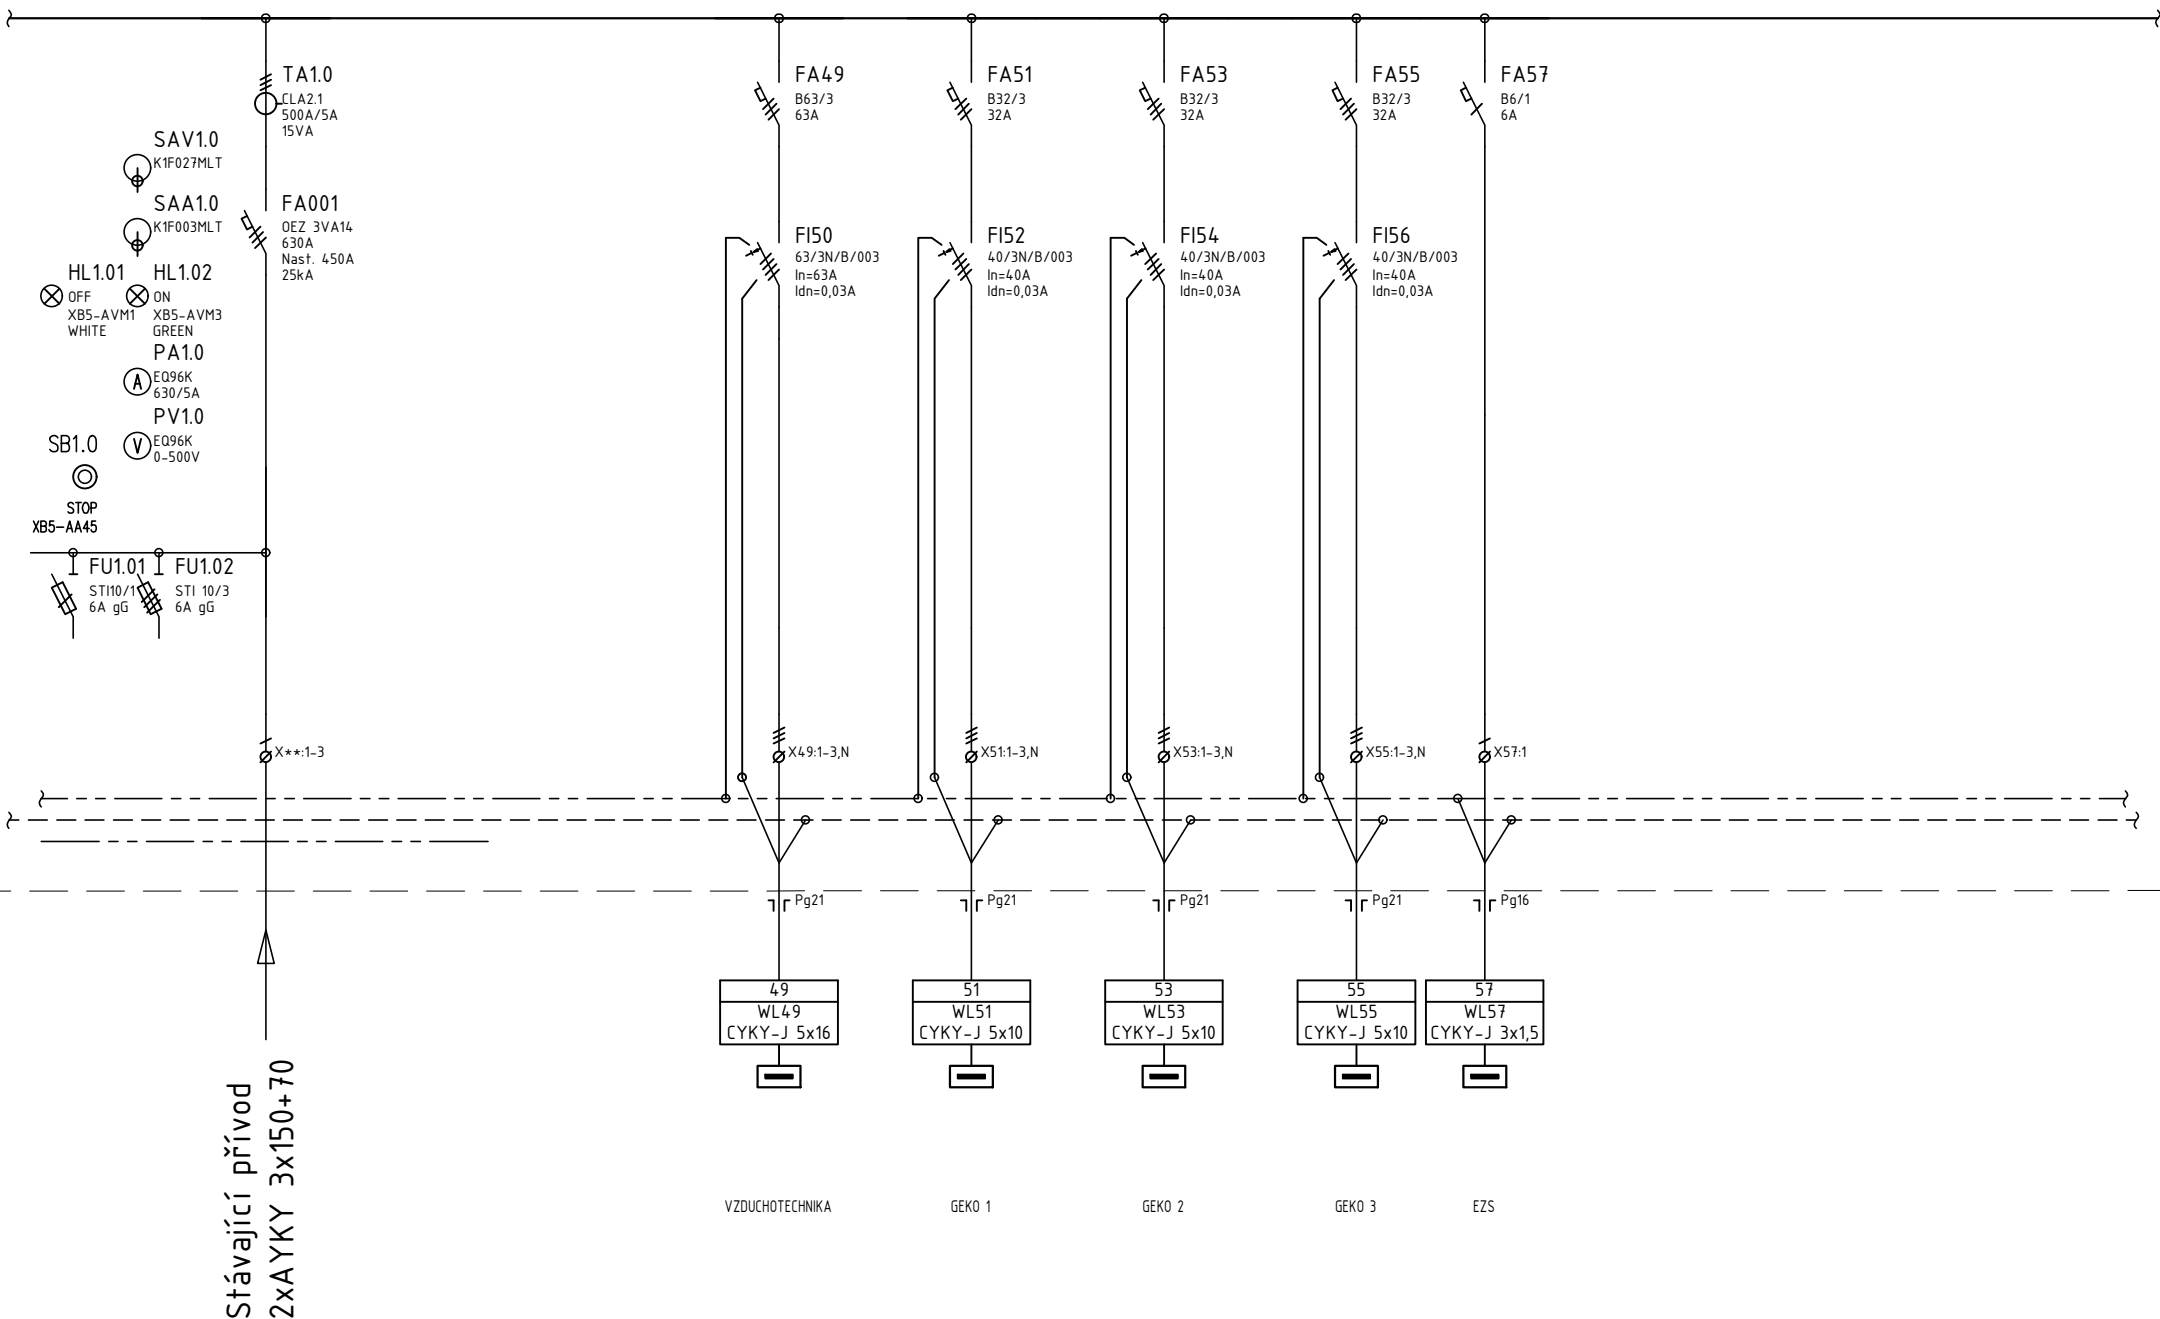


ROZVADĚČ RK - pole č.3

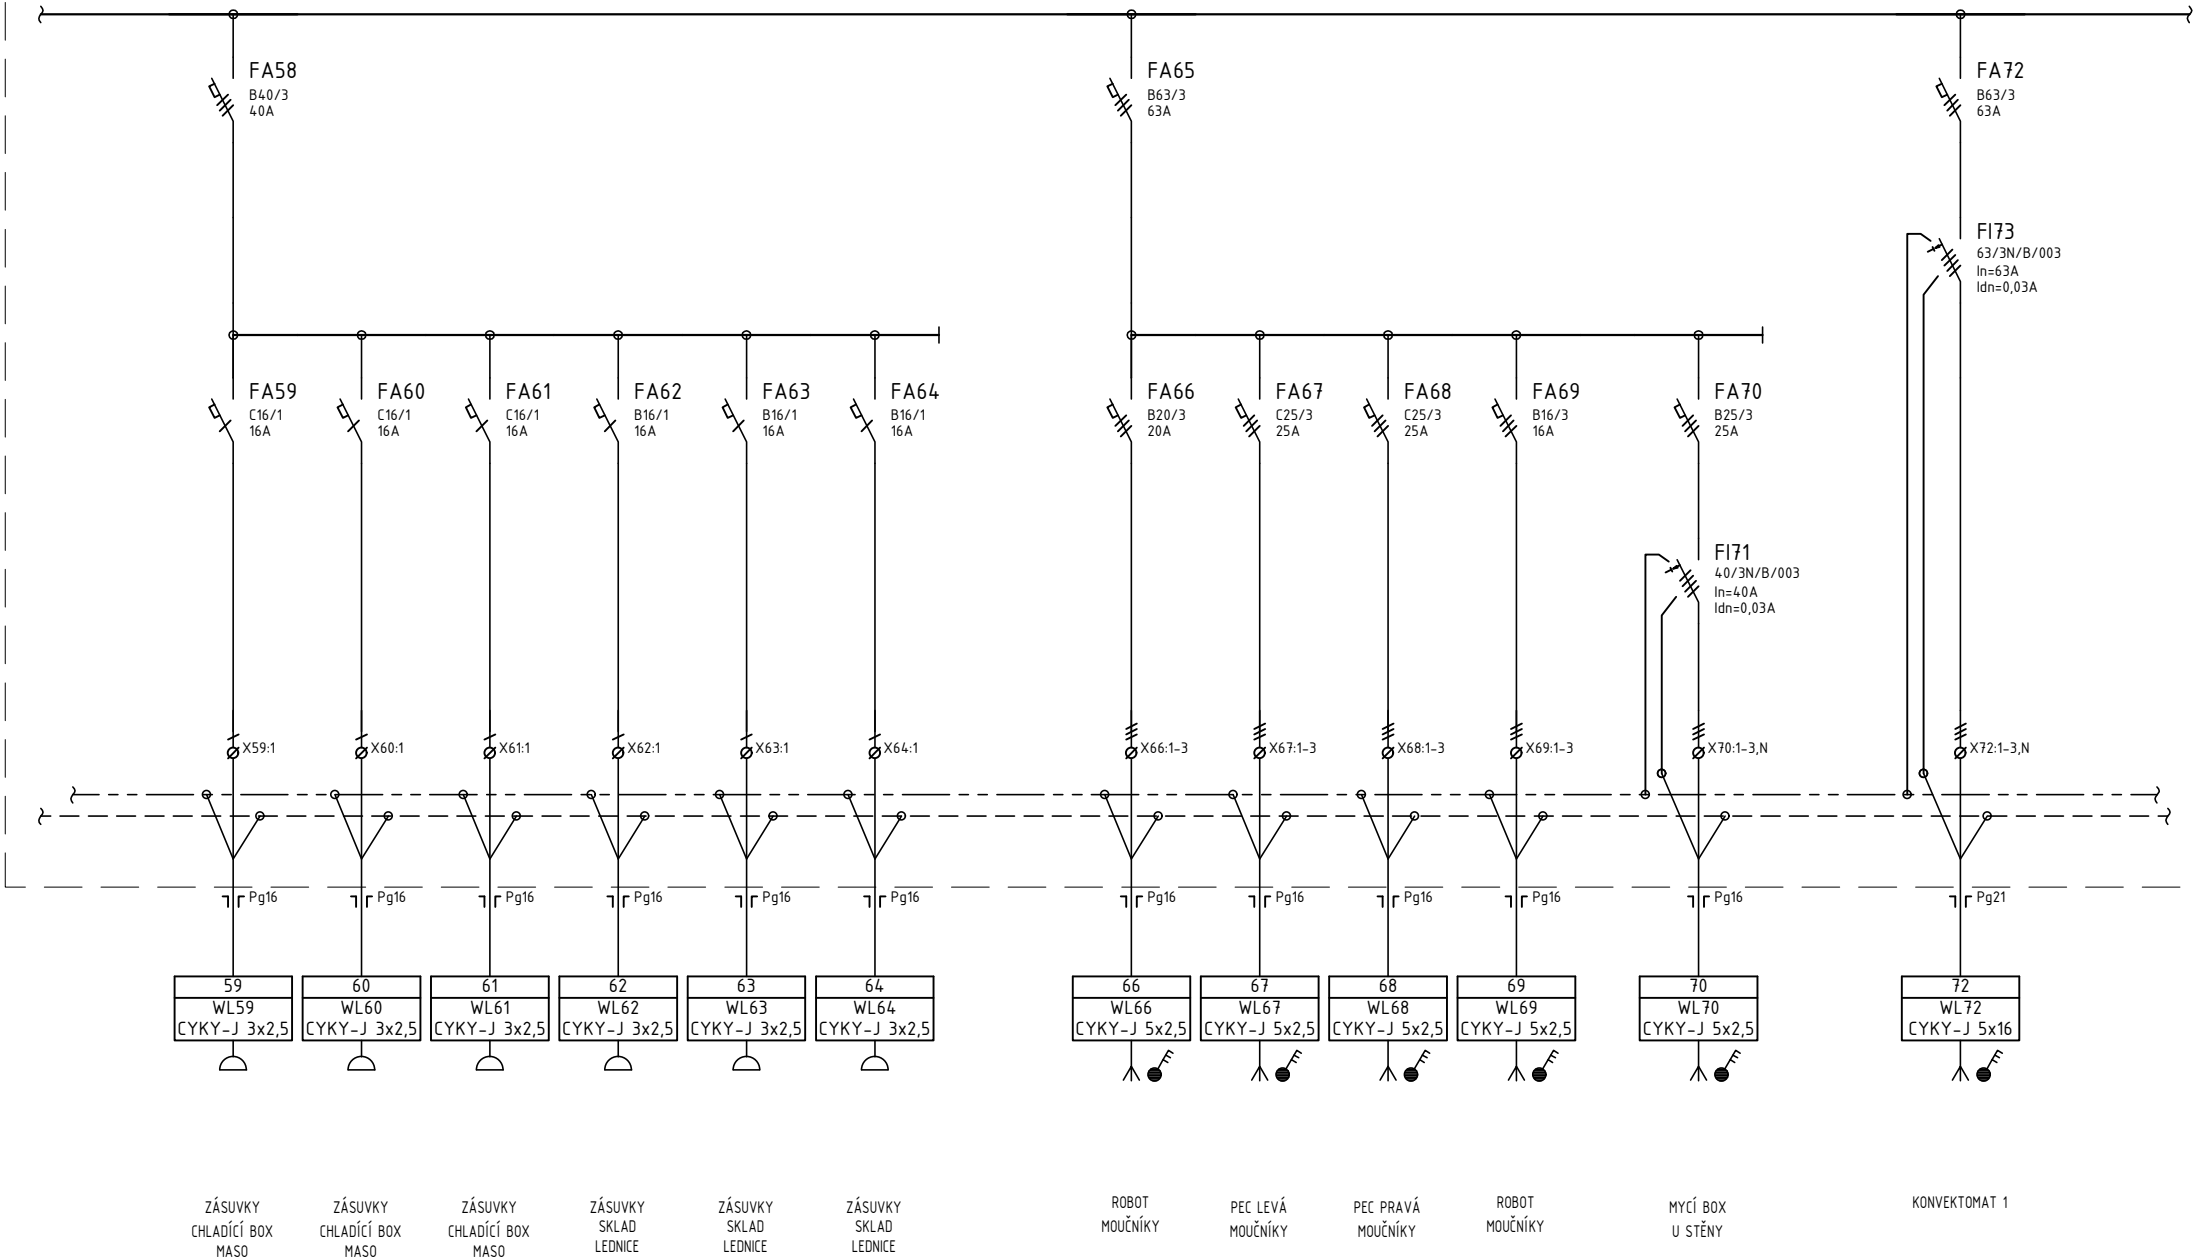


ROZVADĚČ RK - pole č.3

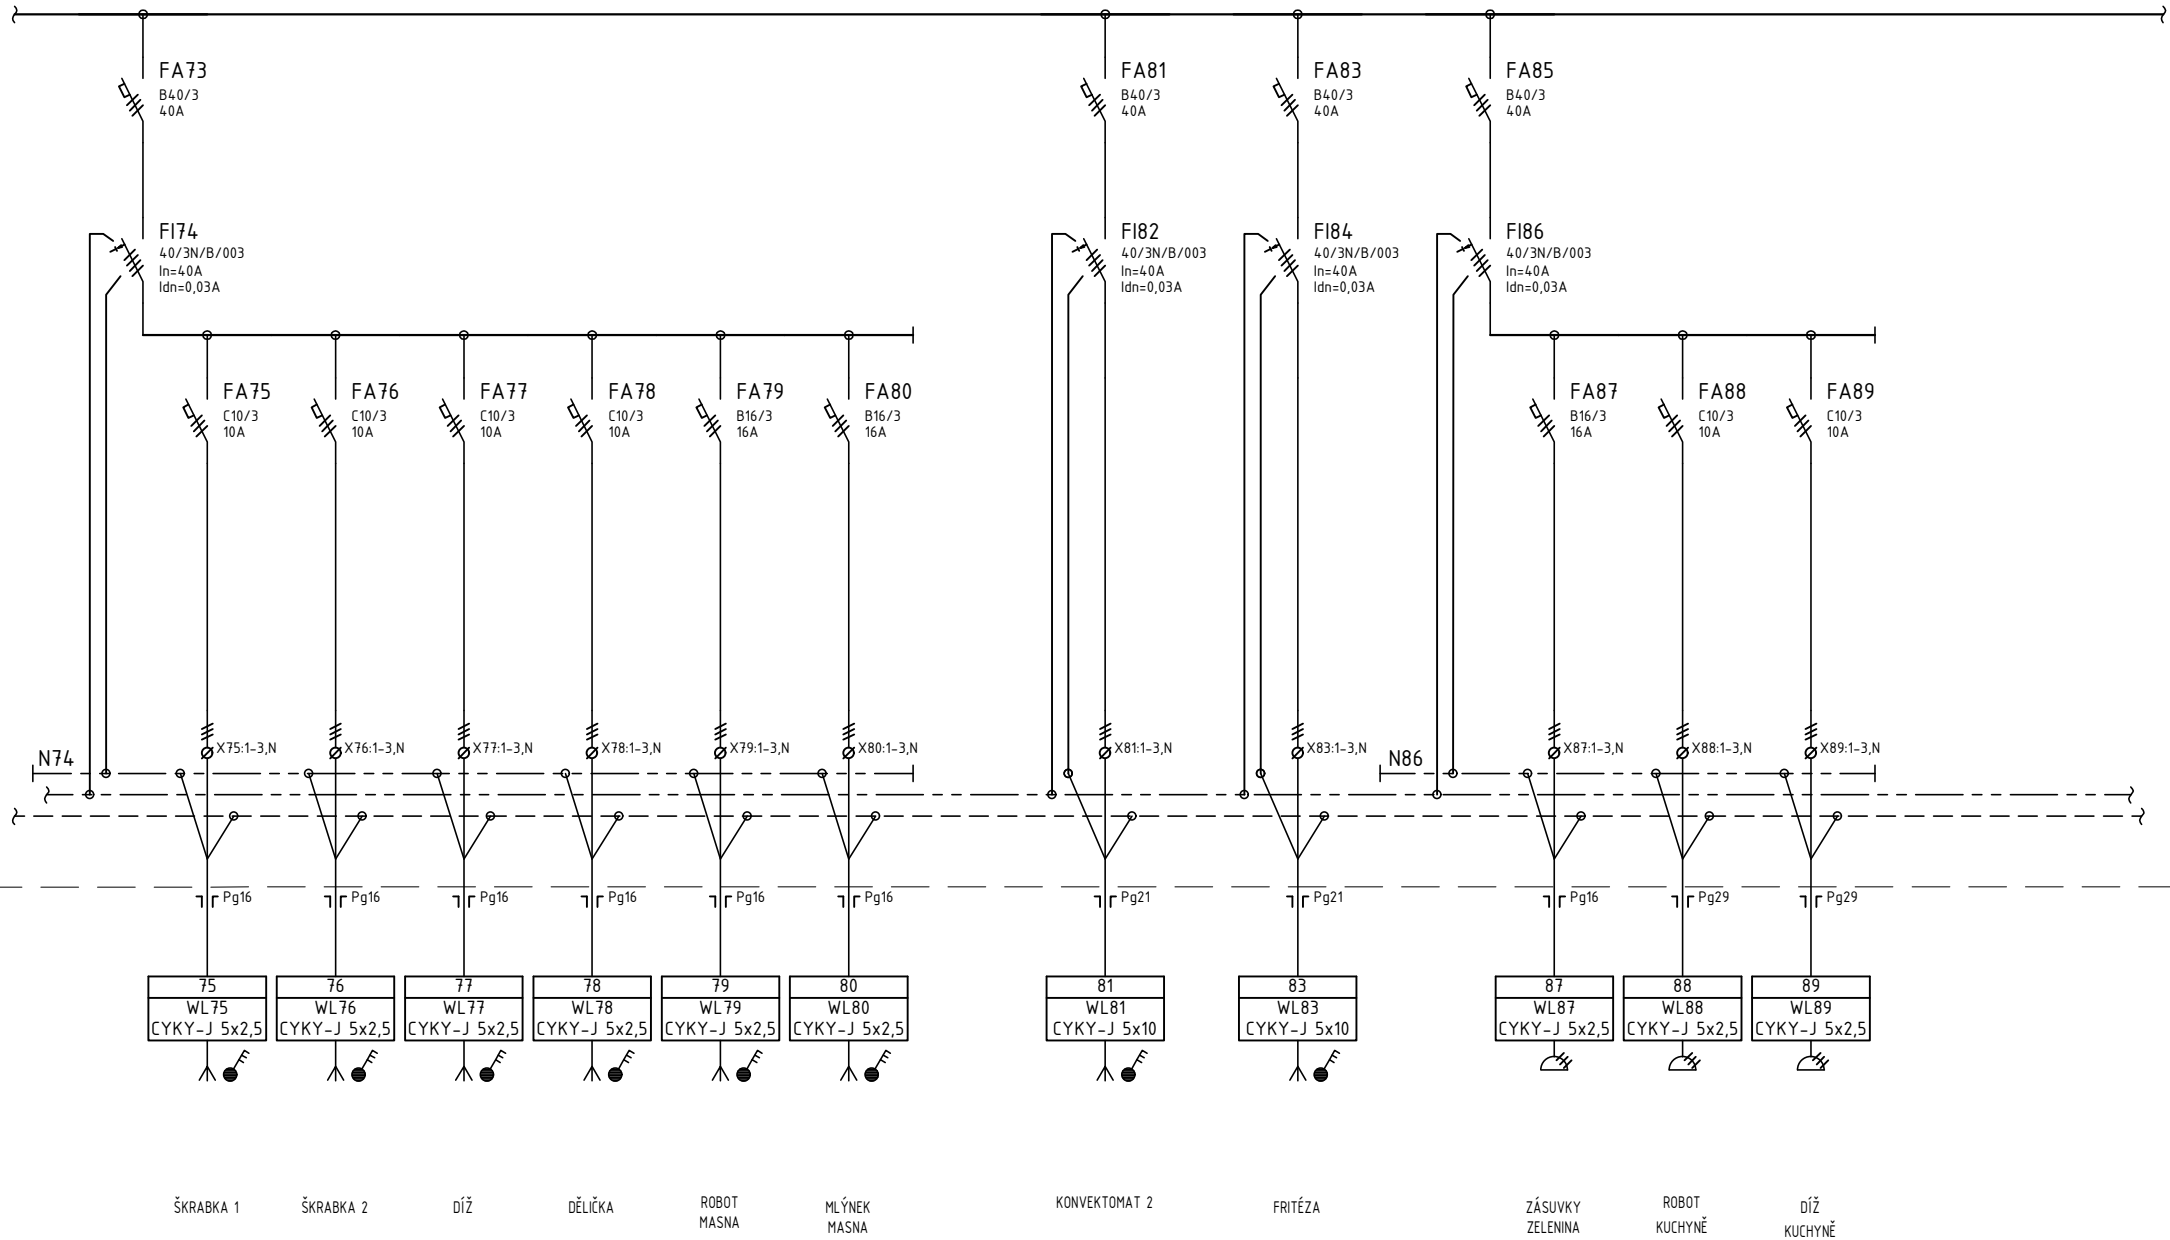


ROZVADĚČ RK - pole č.3

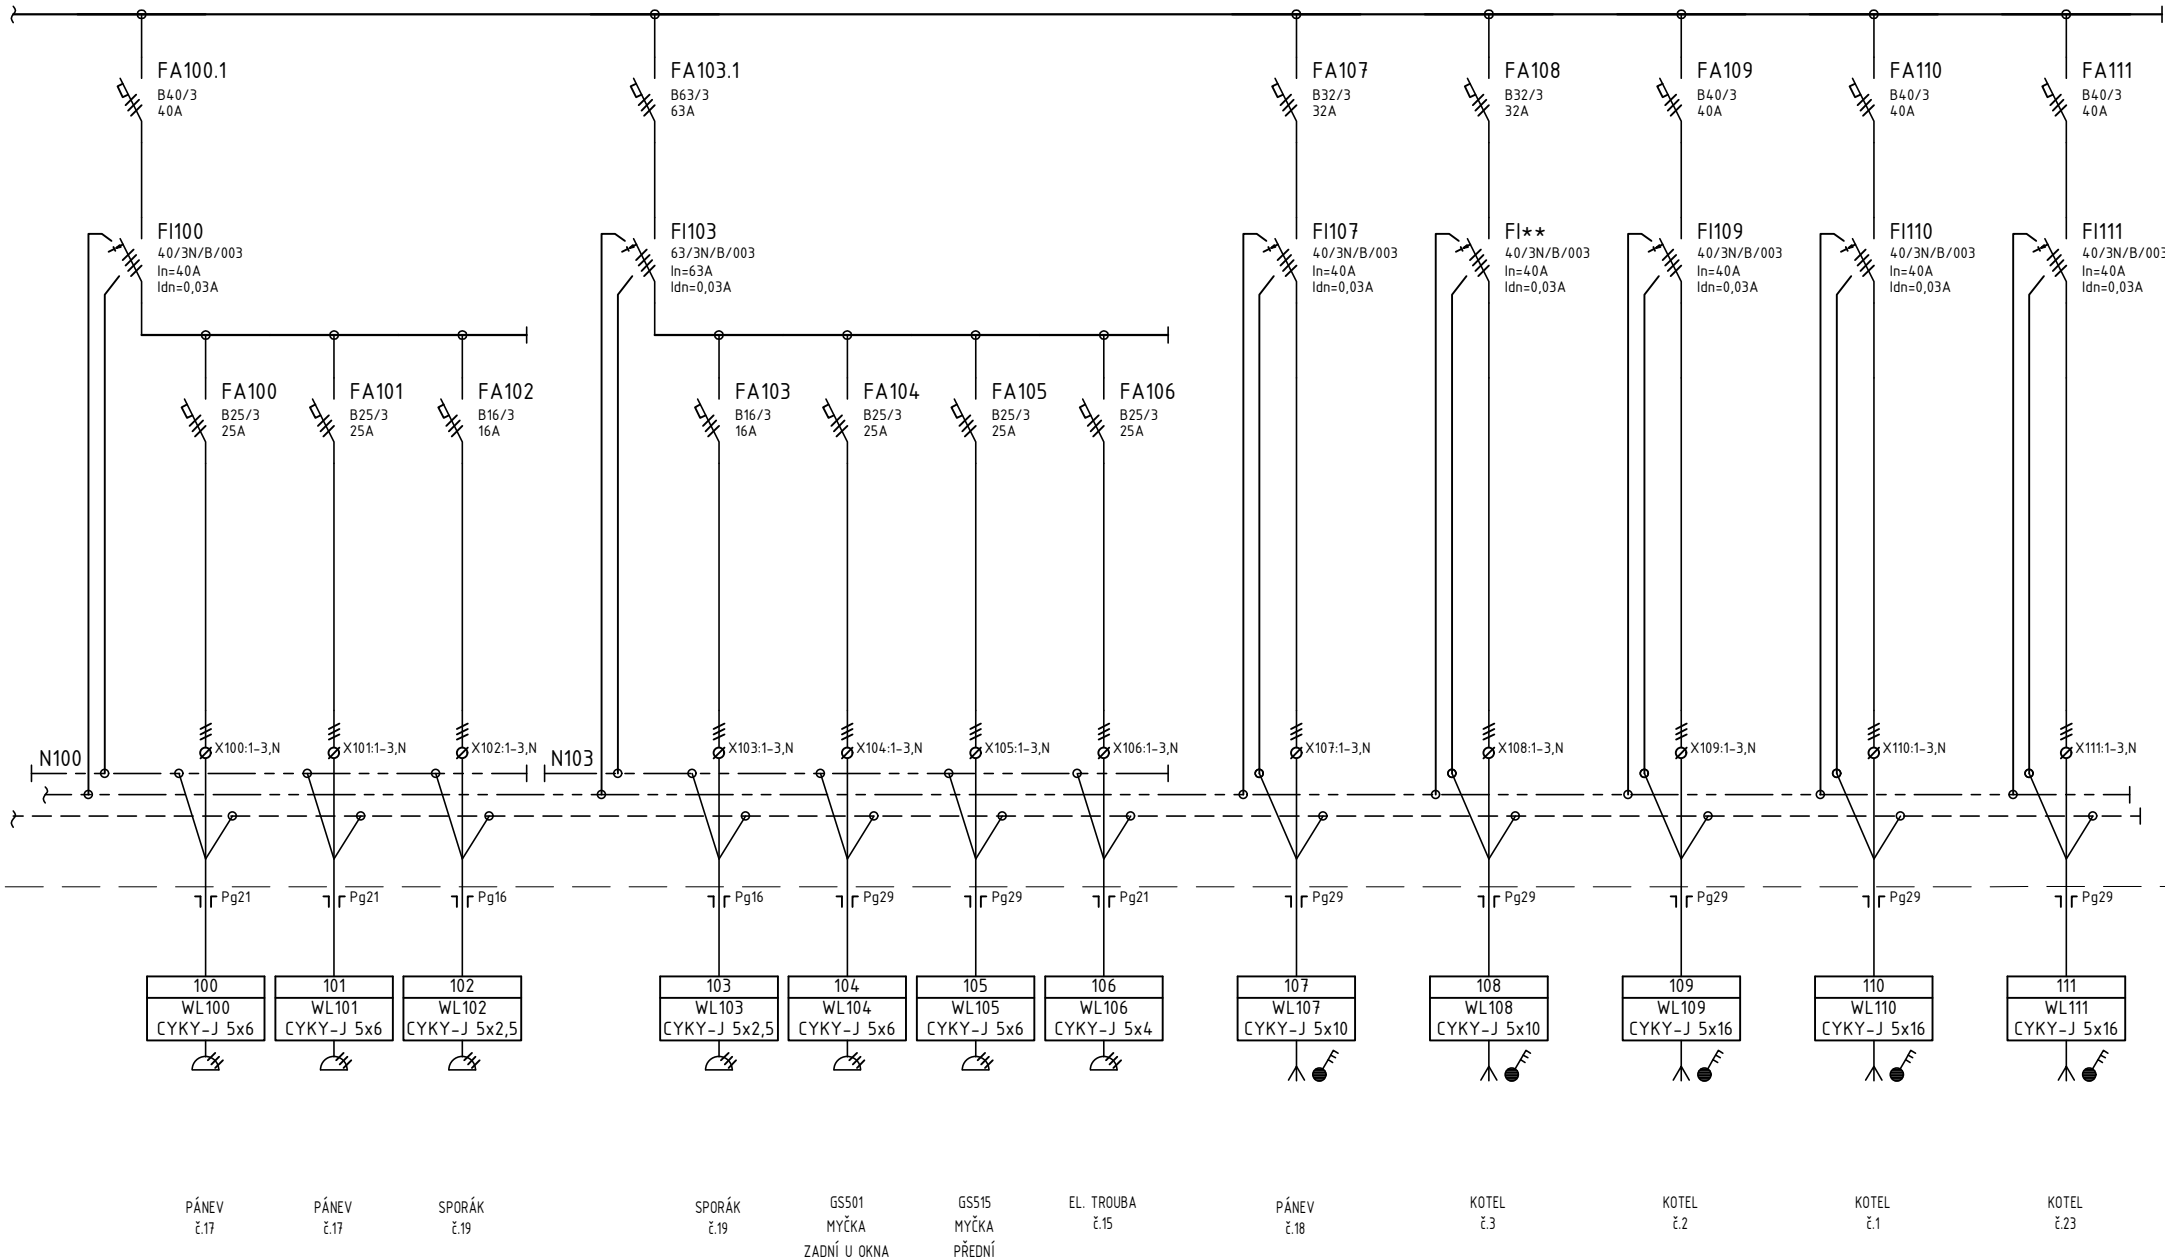

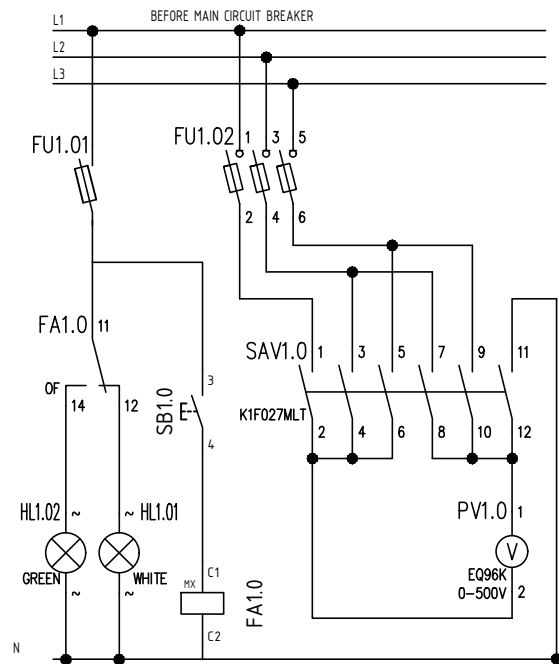

SAV-K1F027MLT

	U1-L1	U2-L2	U3-L3	U1-L1	U2-L2	U3-L3
1-2	X	X	X	X	X	X
3-4	X	X	X	X	X	X
5-6	X	X	X	X	X	X
7-8	X	X	X	X	X	X
9-10	X	X	X	X	X	X
11-12	X	X	X	X	X	X

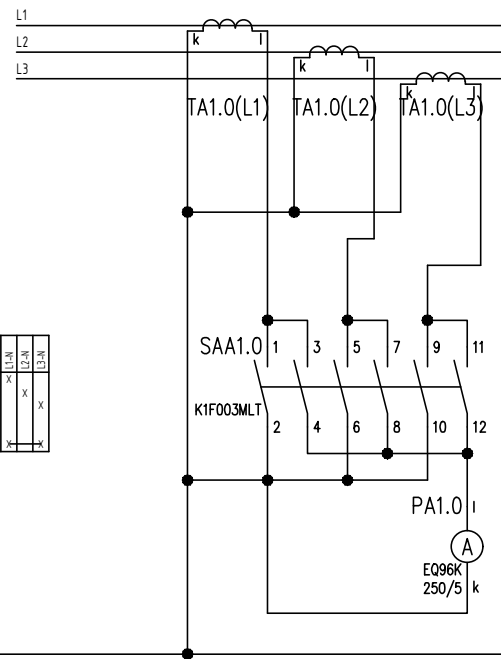

SAA-K1F003MLT

	U1-L1	U2-L2	U3-L3	U1-L1	U2-L2	U3-L3
1-2	X	X	X	X	X	X
3-4	X	X	X	X	X	X
5-6	X	X	X	X	X	X
7-8	X	X	X	X	X	X
9-10	X	X	X	X	X	X
11-12	X	X	X	X	X	X