


3+N+PE st. 50HZ 400/230V / TN-S

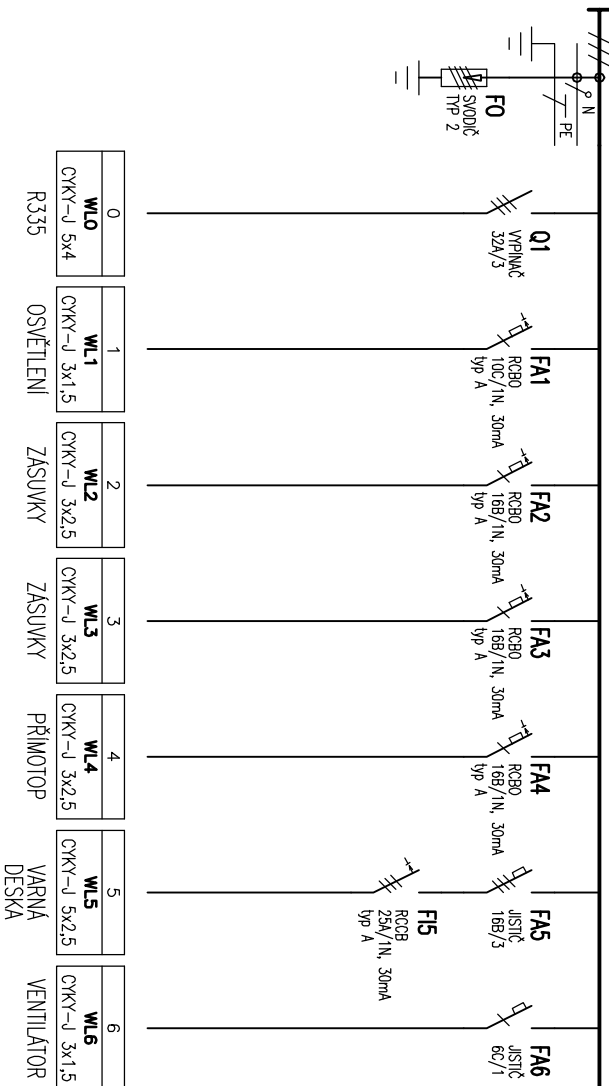

Typ provedení:	OCEP/PLAST ROZV. RP2
Krytí:	IP40 / IP20
Rozměry:	Z(P) – podle výrobce
Dělení:	–
Nádrž:	typový
Obsluha:	laik
Přívod (Y):	vrchem
Vývody:	nahoru

VÝŠKŮŠ Č.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REVIZE:	A	B	C	D	E	F
ZODP. PROJEKTANT PROJESE	KROUŽEK												KONTROLOVAL						
KARTEL MALÝ	KARTEL MALÝ, IČO: 40363911												Ing. arch. Ant. Otěška						
MÍSTO:	TRÁVNÍK č. 41, p.č. 1/1												KRAJ: ZLINSKÝ						
STAVEBNÍK:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ																		
	VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 76701 KROMĚŘÍŽ																		
AKCE :	MŠ TRÁVNÍK-REKONSTRUKCE BUDOVY																		
	TRÁVNÍK č. 41, p.č. 1/1																		
D14- TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	- 01.3 - ELEKTROINSTALACE																		
OBSAH:																			
ROZVADEČ RP2	STRANA 1 / 1																		
														ZPRACOVATEL ČÁSTI:					
														A.M.O. projekt s.r.o.					
														SOKOLOVSKÁ 1154					
														763 02 ZLÍN-MALENOVCE					
														Tel: +420 577 158 803, +420 777 699 699					
														email: spolp@jekt@saznam.cz					
														DATUM					
														02/2024					
														FORMÁT					
														1 A4					
														STUPĚŇ					
														DPS					
														MĚŘÍTKO					
														-					
														ČÁST					
														D					
														Č.VÝKRESU					
														01.3-04					