

LEGENDA PBS:

N01.24-II

Označení požárního úseku

△ R 15DP3



Požadovaná požární odolnost
vodorovné konstrukce



Hranice požárního úseku

R 15 DP3

Požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce

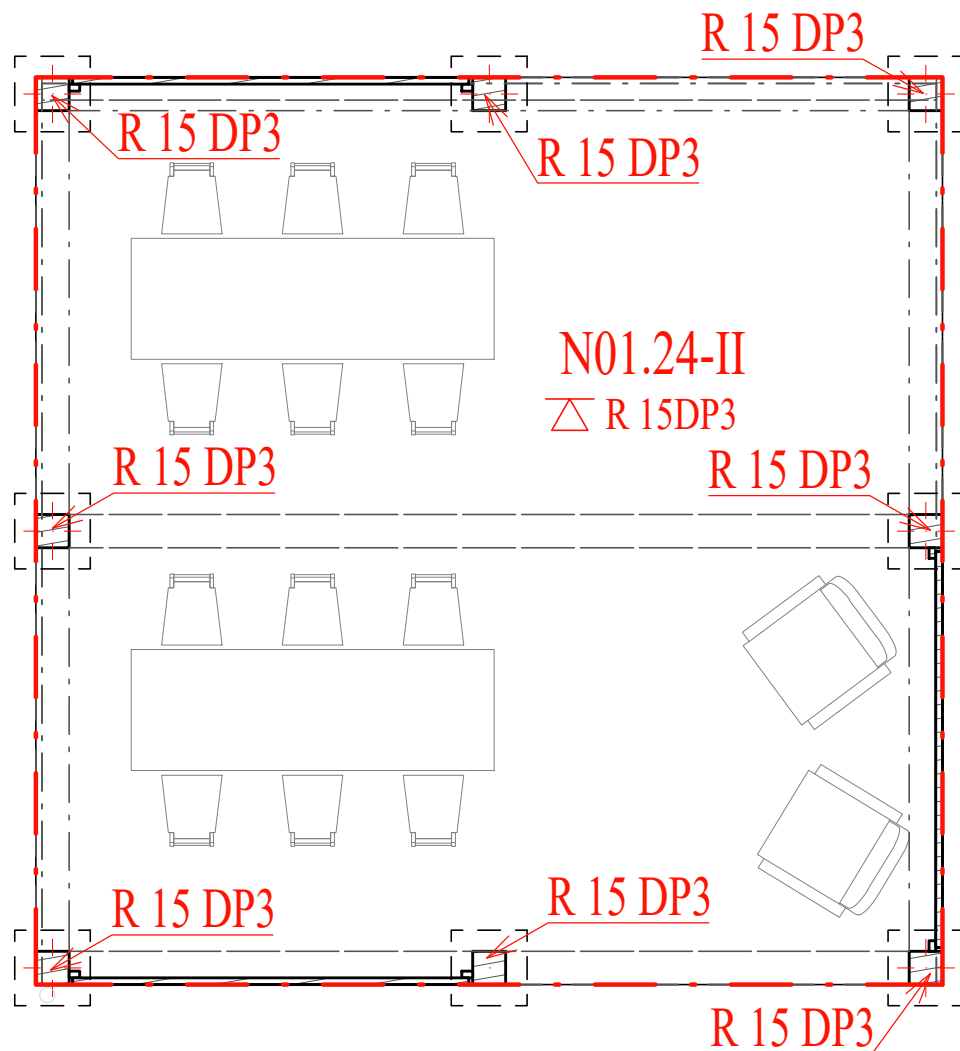

±0,000 = 189,850 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby	p.č. 5036 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník		generální architekt	
 Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovic 111 503 46 Jeníkovic	
autorizace		projektant části	
		 Ing. Michal Netušil, Ph.D. ČKAIT 0012242 autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb Ing. Martin Dobeš	
část		Požární bezpečnostní řešení	
D.1.3			
výkres		Půdorys 1.NP objektu SO.06	
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:50	SO.06	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	10	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO