



VEŠKERÉ IS JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, HLOUBKY ULOŽENÍ DLE ČSN 736005. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ MUSÍ STAVEBNÍK POŽÁDAT SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ O VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH TRAS KABELŮ A VEDENÍ A URČENÍ JEJICH HLOUBEK ULOŽENÍ. PŘI KŘÍŽENÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005.


### PODÉLNÝ ŘEZ

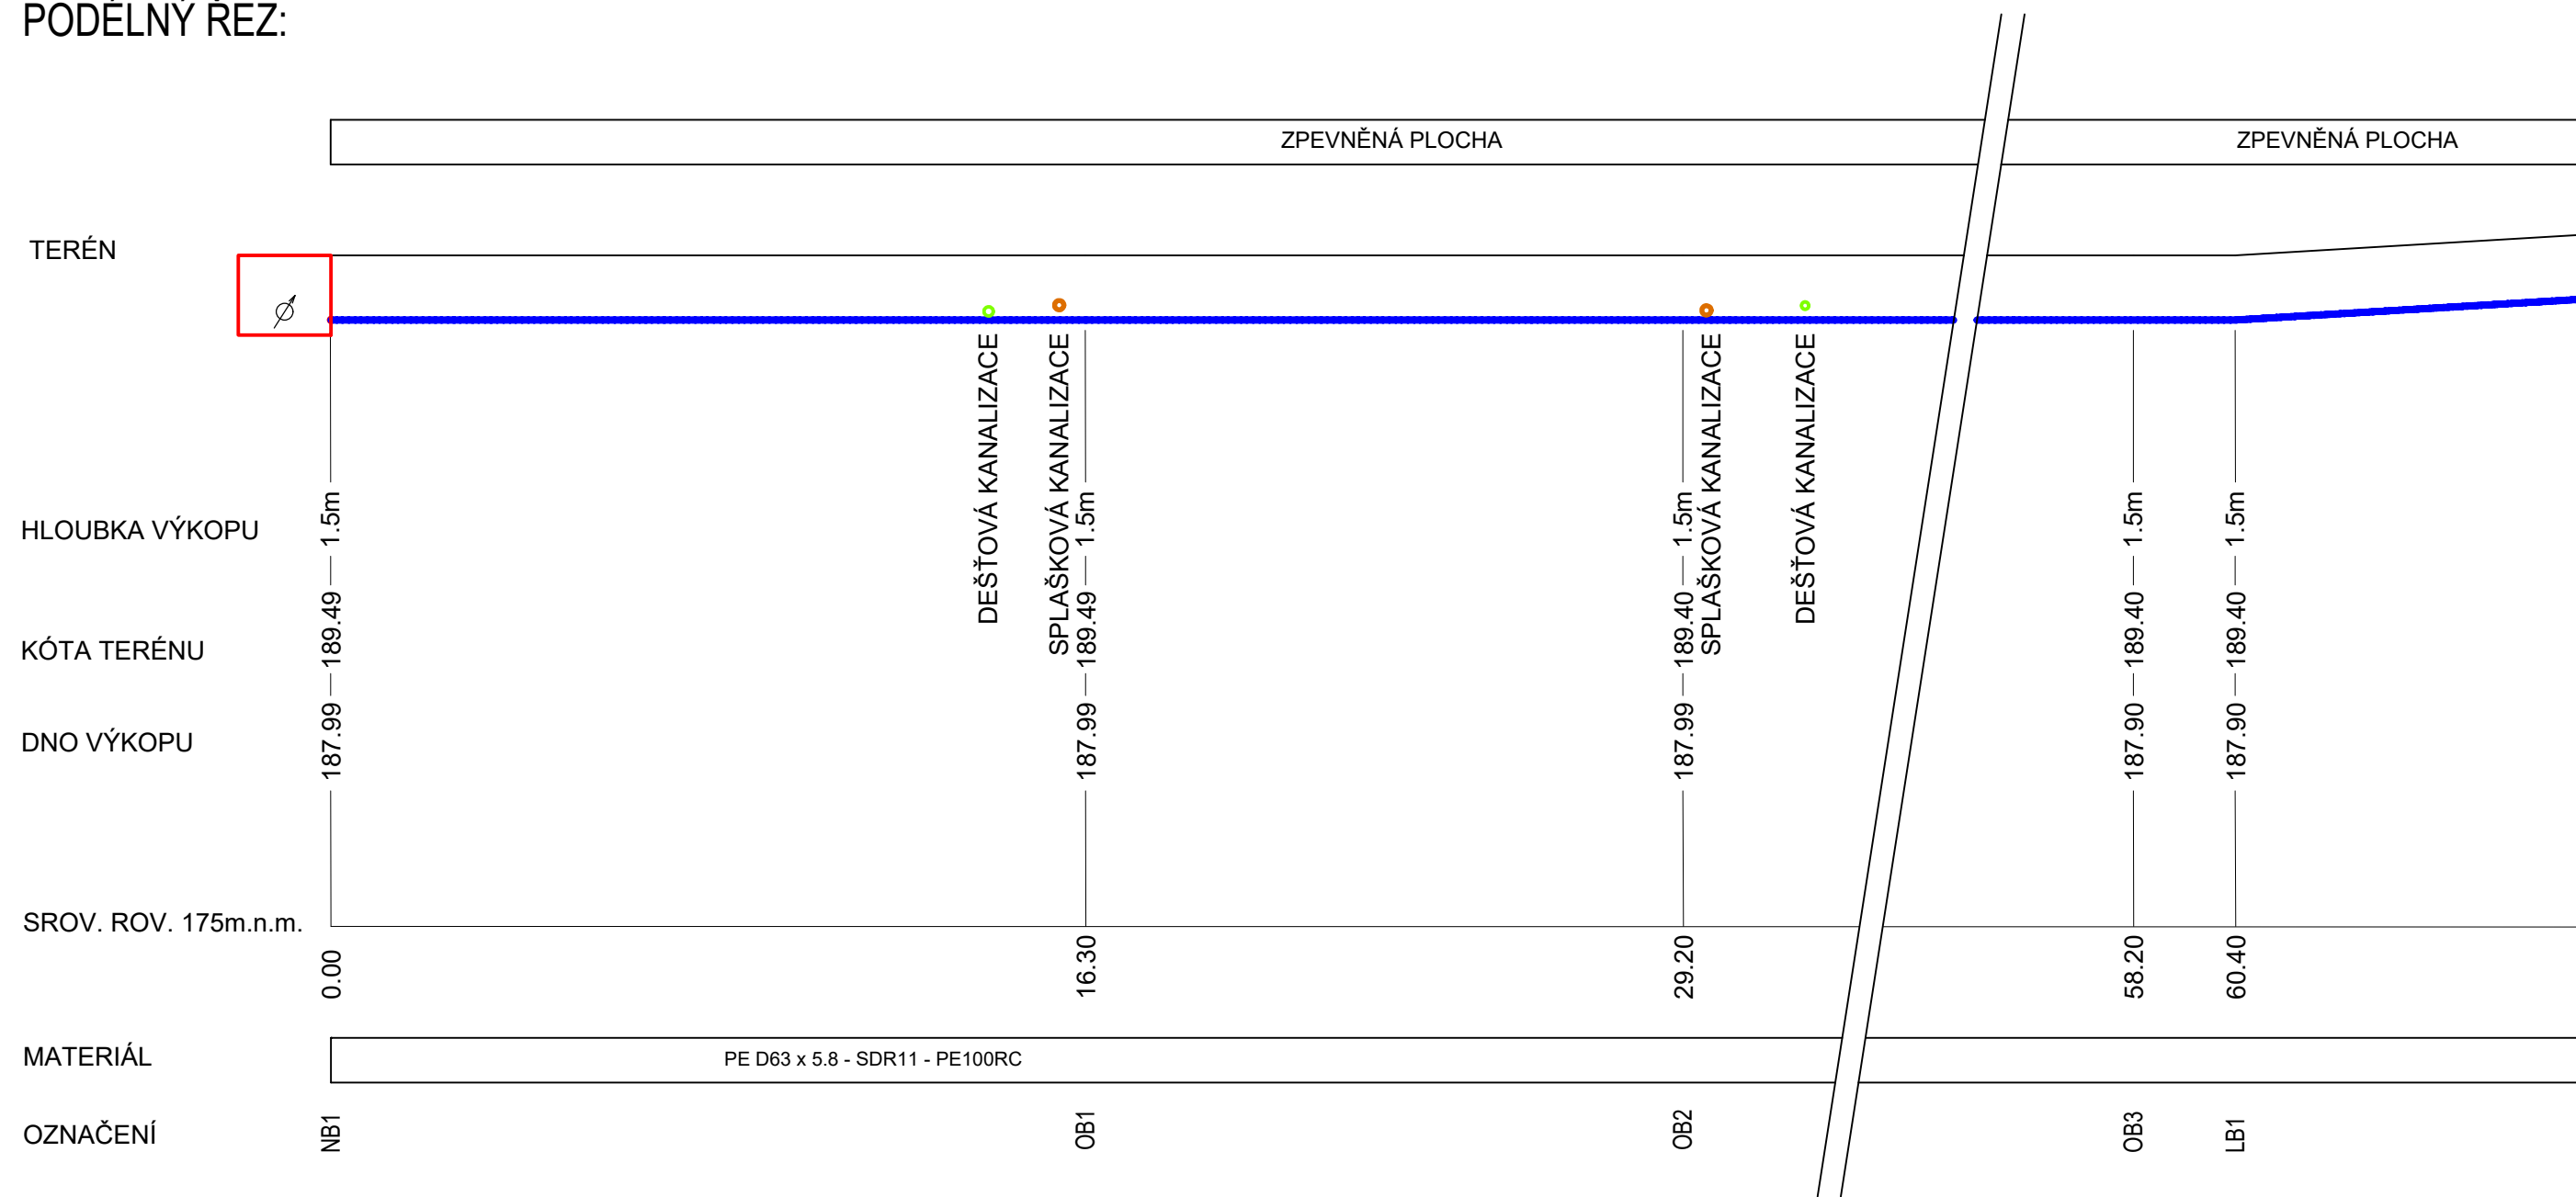


PODÉLNÝ ŘEZ:

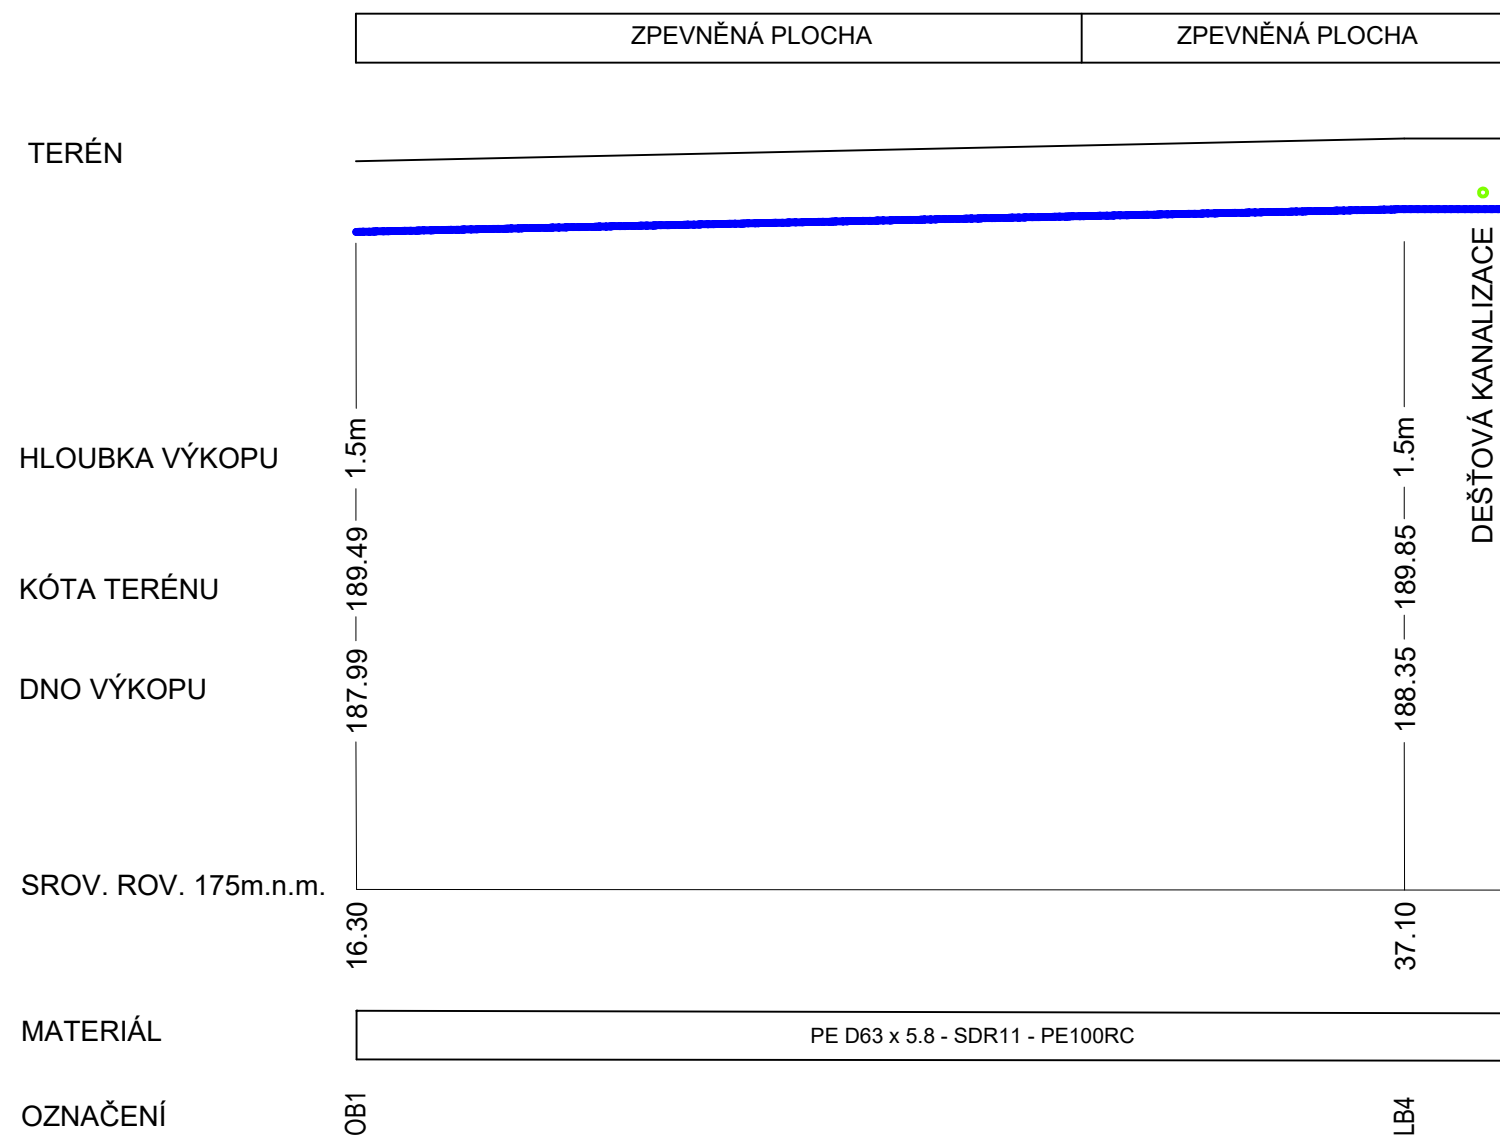

PODÉLNÝ ŘEZ:

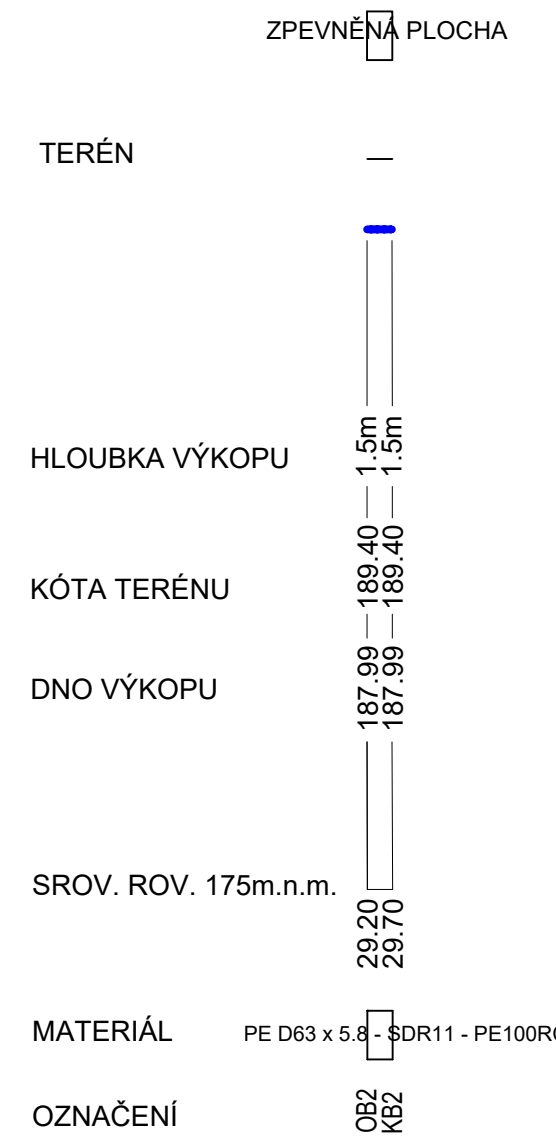

PODÉLNÝ ŘEZ:

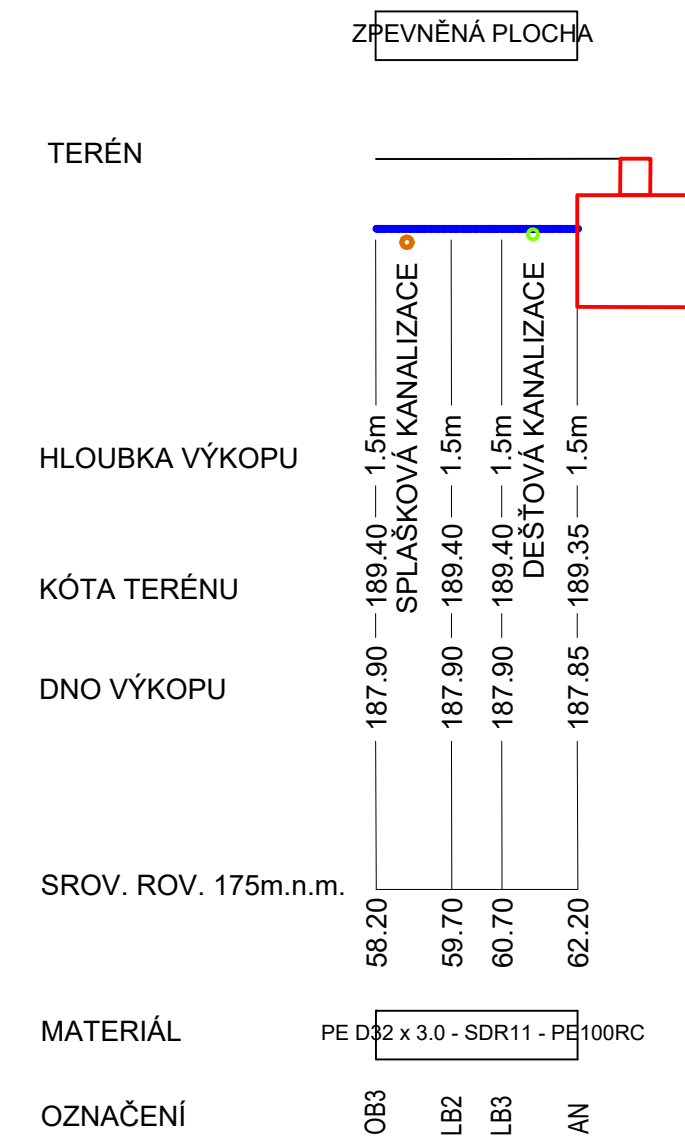

10.000 ± 189.850 m n. m. <b>Souř. systém: JTSK</b>		<b>Výškový systém: Bp</b> <b>Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž</b>	
název projektu		místo stavby	
stupeň		DPS	
Dokumentace pro provedení stavby		p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674634]	
stavebník		generální architekt	
<div>  <b>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</b>            Město Kroměříž            Velká náměstí 115/1            767 01 Kroměříž         </div>		<div>  <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b>            Jeníkova 111            503 46 Jeníkoviče         </div>	
autorizace		projektant části	
		<b>PRODIN a.s.</b> středisko TZB K Vápence 2745, 530 02 Pardubice email: Ondrej.Zikan@prodin.cz tel.: 608816937 www.prodin.cz	
		 <b>PRODIN</b>	
část		Ondřej Zikán OŘA17 0802384 v oboru vytápění a vzduchotechnika	
IO.03 Vodovodní přípojka a areálové vedení IO.04 Jednotná kanalizační přípojka a areálové vedení IO.05 Dešťová kanalizační přípojka a areálové vedení			
<b>výkres</b> <b>PODÉLNÉ ŘEZY VODOVODOU</b>			
datum zhotovení <b>10/2023</b>	měřítko <b>1:150</b>	SOIO IO.03.04.05	paré
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu IO.03.04.05.03	