


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : PE 100 SDR 11 RC

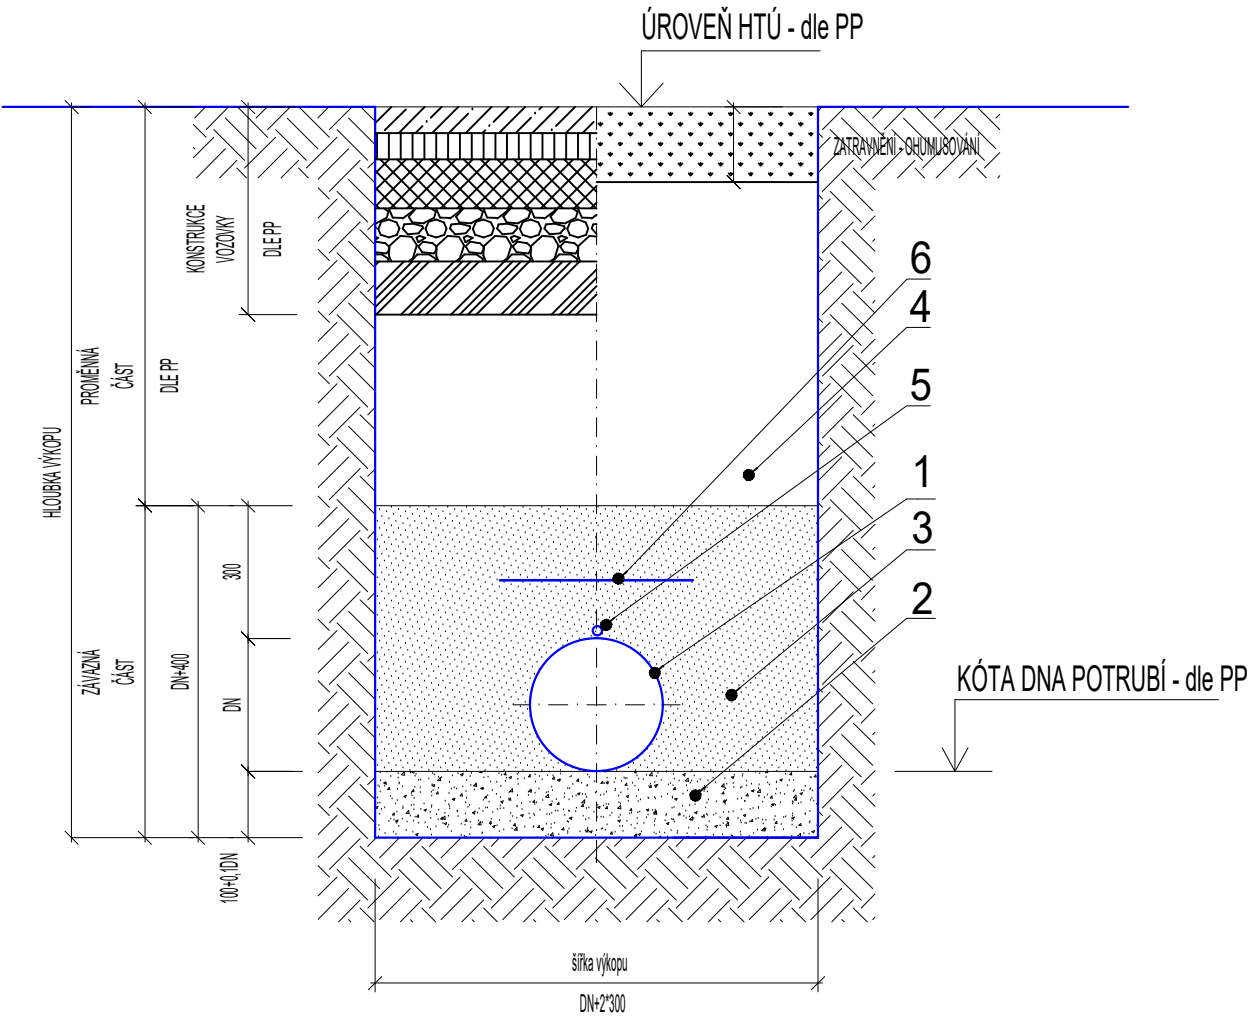

LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
- 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ
- 5. VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 4 mm2
- 6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

±0,000 = 189,850 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň	DPS Dokumentace pro provedení stavby	místo stavby	p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník		generální architekt	
 <div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>		 <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>	
autorizace		projektant části	
		PRODIN a.s. středisko TZB K Vápence 2745, 530 02 Pardubice email: Ondrej.Zikan@prodin.cz tel.: 608816937 www.prodin.cz  <div>Ondřej Zikán ČKAIT 0602384 v oboru vytápění a vzduchotechnika</div>	
část			
IO.03 Vodovodní přípojka a areálové vedení IO.04 Jednotná kanalizační přípojka a areálové vedení IO.05 Dešťová kanalizační přípojka a areálové vedení			
výkres			
ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ VODOVODU			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:100	IO.03,04,05	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	IO.03,04,05.13	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO

DILO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO