


střecha

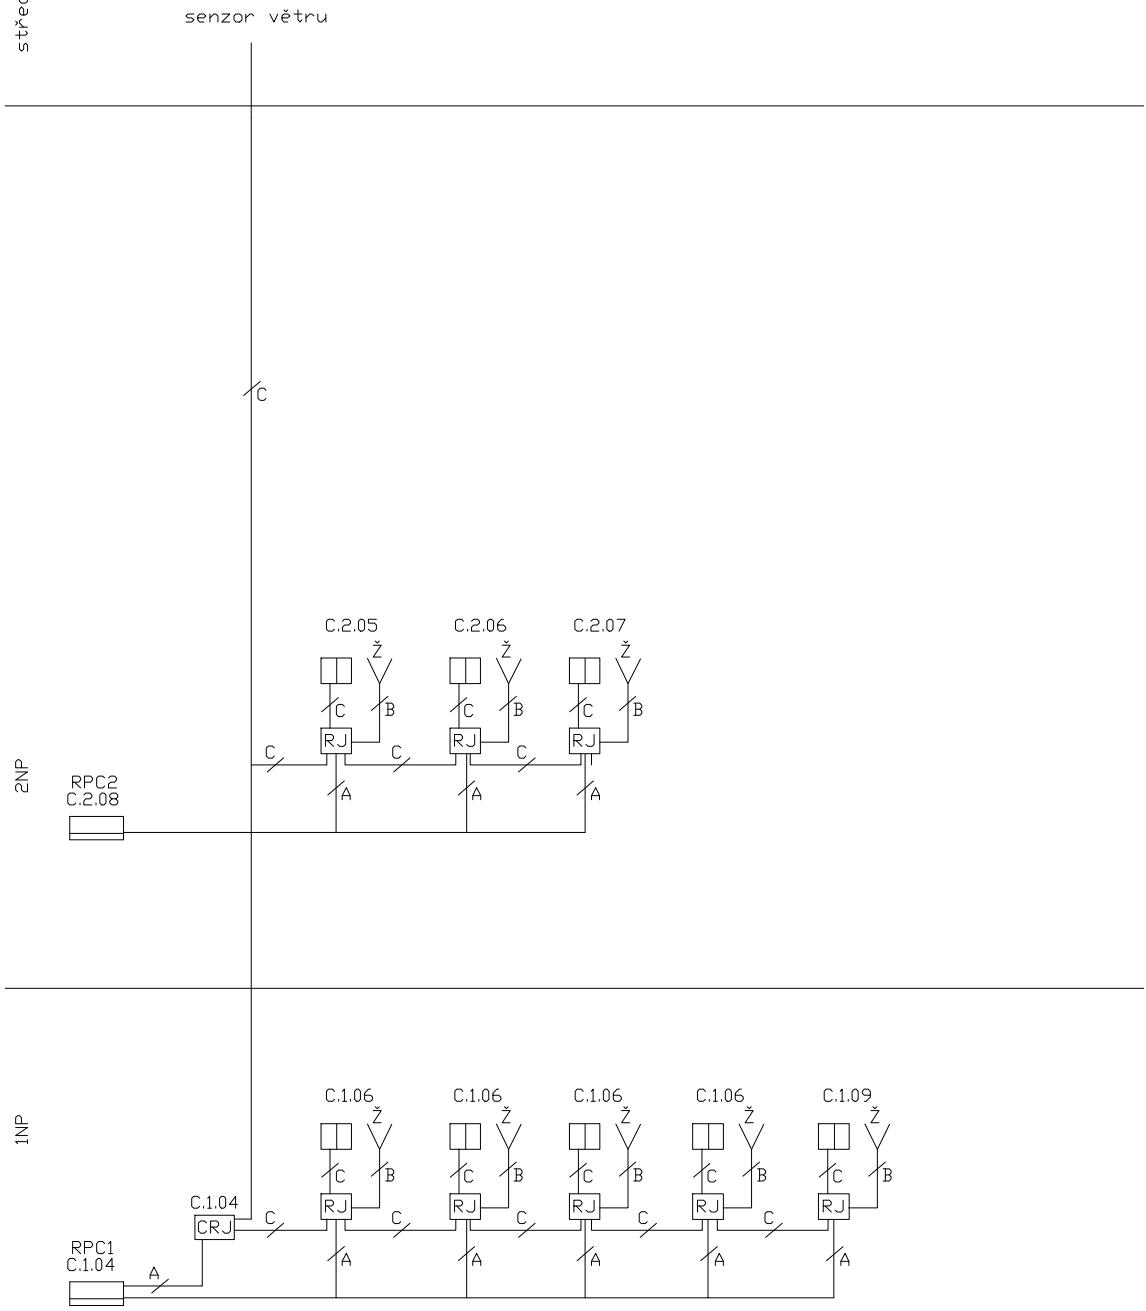

LEGENDA PRVKŮ

- CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
- VÝVOD PRO ŽALUZII

LEGENDA KABELŮ

- CYKY-J 3x1,5
- CYKY-J 5x1,5
- SYKFY 2x2x0,8

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:  
- základní : krytím, izolací, polohou  
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-  
ochrana zvýšená proudovým chráničem s I<sub>n</sub>=30mA a doplňkovým pospojením

±0.000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby		
			p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]		
stavebník		generální architekt			
 MĚSTO KROMĚŘÍŽ					
Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod			
		Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část		Elektroinstalace			
D.1.4.c					
výkres		PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ŽALUZII			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré		
10/2023		SO.03			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.4.c.03.10			

DLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM, JAKÉKOLI V ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO