



INVALIDNÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009

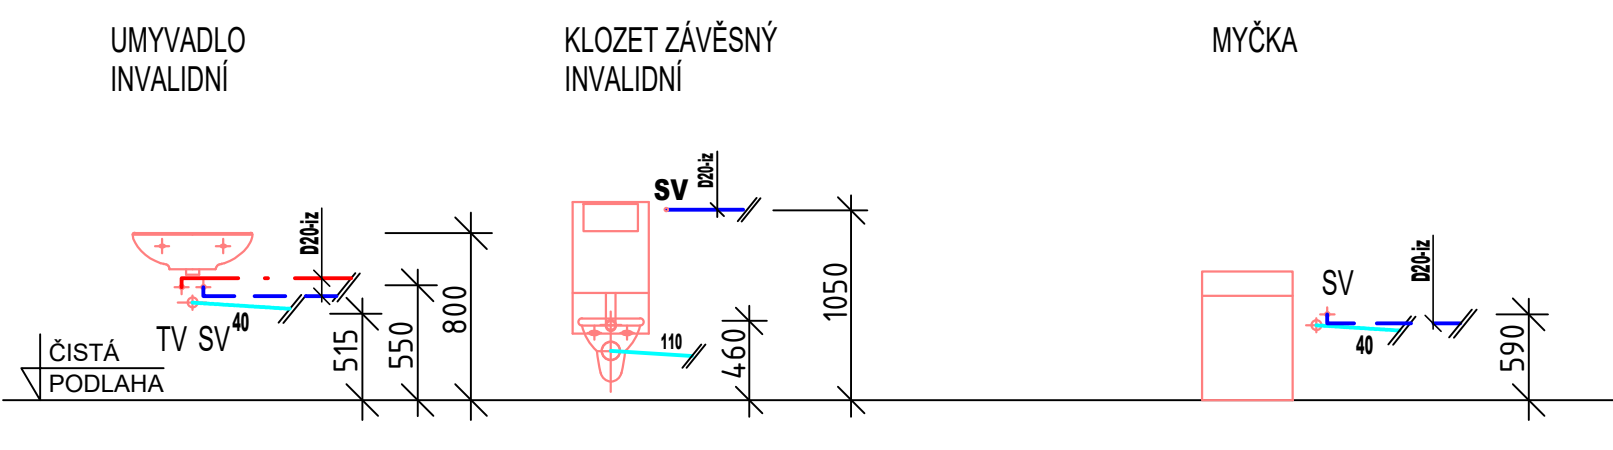

**POZNÁMKA:**  
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM BĚHEM VÝSTAVBY A BUDOU KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY, PŘÍPADNĚ BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NÁVRHU INTERIÉRU A DLE KNIHY VÝROBKŮ INTERIÉRU. VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NAPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

— — — — — NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY  
— — — — — NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY  
— — — — — NAVRŽENÉ POTRUBÍ KANALIZACE

SCHEMA ZAPOJENÍ POŽÁRNÍHO HYDRANTU

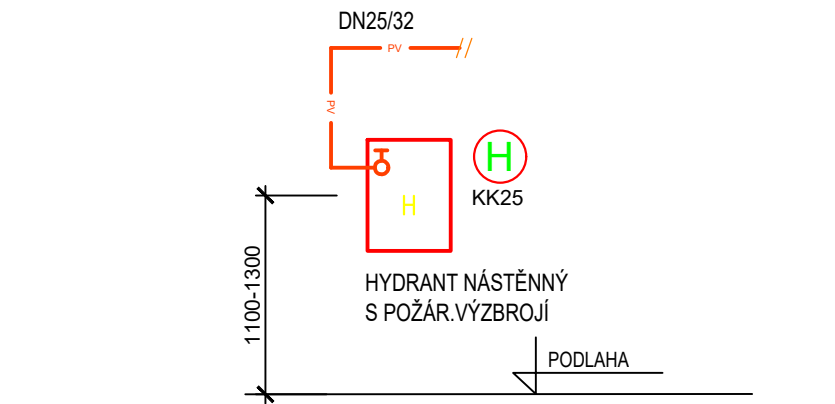

KK KULOVÝ KOHOUT  
H HYDRANT D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 30 m  
MIN. PŘETLAK NA HYDRANTU = 0,2 MPa  
MIN. PRŮTOK POŽÁRNÍ VODY = 0,3 l/s  
POŽÁRNÍ POTRUBÍ BUDE OCELOVÉ BEZEŽEVÉ SVAŘOVANÉ - DLE ČSN 42 5710

název projektu		Soul systém: JTSK		Výškový systém: BIV	
režimem Račín, Kroměříž		místo stavby		p.č. 5036, 5129/3	
Dokumentace pro provedení stavby		stavěbník		kot. území Kroměříž (274834)	
Město Kroměříž		generální architekt		ŘEZÁRNA S BARTOŠ s.r.o.	
Město Kroměříž		projektant části		PRODN a.s.	
Město Kroměříž		autorizace		sřídka T2B	
Město Kroměříž		projektant části		K Vápenice 2745, 530 02 Pardubice	
Město Kroměříž		autorizace		email: Ondrej.Zikan@prodn.cz	
Město Kroměříž		autorizace		tel.: 608816937	
Město Kroměříž		autorizace		www.prodn.cz	
Město Kroměříž		autorizace		Ondrej Zikan	
Město Kroměříž		autorizace		ČKAIT 0602984	
Město Kroměříž		autorizace		v oboru vytápění a vzduchotechnika	
Město Kroměříž		autorizace		D.1.4.a	
Město Kroměříž		autorizace		ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
Město Kroměříž		autorizace		výkres	
Město Kroměříž		autorizace		datum zhotovení	
Město Kroměříž		autorizace		10/2023	
Město Kroměříž		autorizace		měřítko	
Město Kroměříž		autorizace		1:50	
Město Kroměříž		autorizace		SOLO	
Město Kroměříž		autorizace		SO.01	
Město Kroměříž		autorizace		paré	
Město Kroměříž		autorizace		datum revize	
Město Kroměříž		autorizace		-	
Město Kroměříž		autorizace		číslo výkresu	
Město Kroměříž		autorizace		D.1.4.a.08	