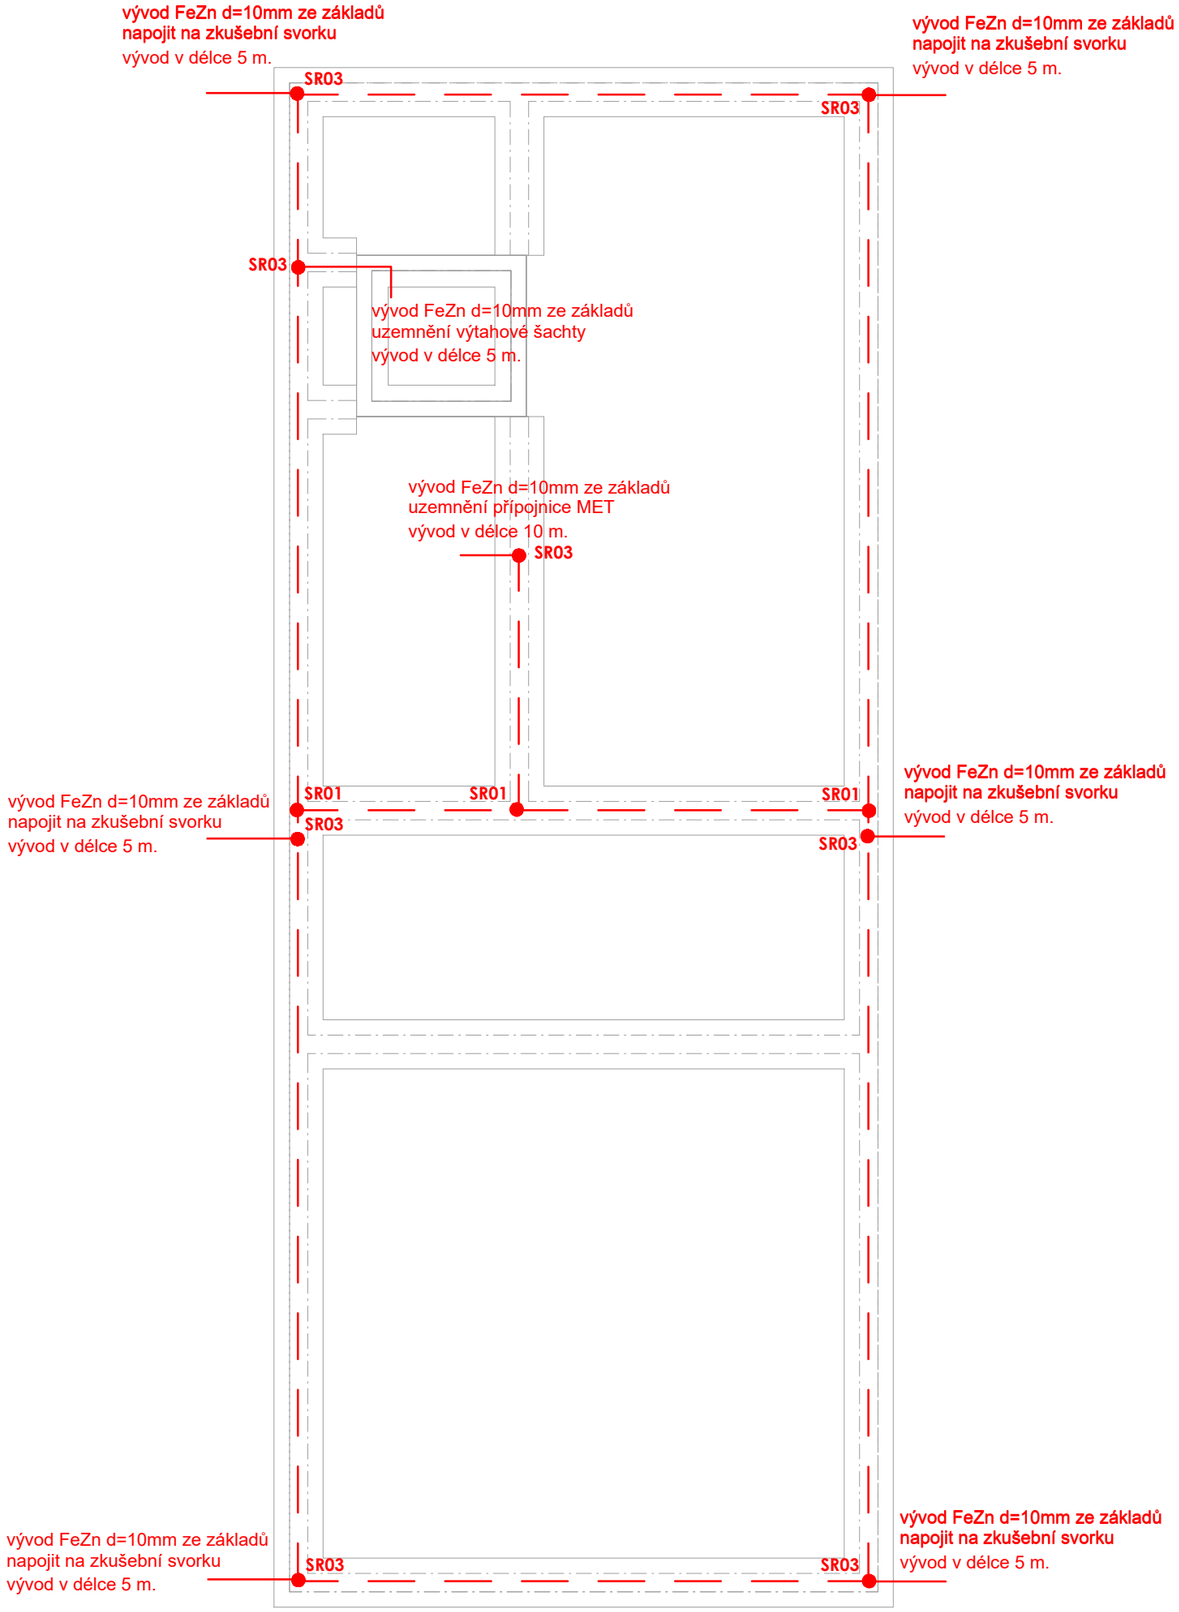

Svody jsou tvořeny vysokonapěťovým izolovaným vodičem 8mm +
- **svorka zkušební ZS**
- **označovací štítek plastový**
- **držák do zdiva DUZ, rozteč držáků 0,75m,**
- **ochranný úhelník OU**

změna výškové úrovně jímacího vodiče

ZATŘÍDĚNÍ LPS - III. TŘÍDA
VALIVÁ KOULE r=45m
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST s=0,437m
JT30 - strojený jímač, v=3m, včetně podpěry, uchycení, zatížení
JT20 - strojený jímač, v=2m, včetně podpěry, uchycení, zatížení
JT10 - strojený jímač, v=1m, včetně podpěry, uchycení, zatížení
ZS - zkušební svorka
SK - svorka křížová
SS - svorka spojovací
SP - svorka spojovací
PV21 - podpěra vedení na ploché střechy
SR03 - svorka pásek - drát
SR01 - svorka pásek - pásek

Vnější systém ochrany před bleskem proveden podle ČSN EN 62305,ed:2.

Uzemnění provedeno podle ČSN 33 2000-5-54.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž

stupeň: DPS Dokumentace pro provádění stavby

místo stavby: p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]

stavebník
MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

generální architekt
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

autorizace

projektant části
Jiří Škop
Duhová 269
547 01 Náchod

Jiří Škop
Duhová 269, 547 01 Náchod
ČKAIT 0602466
v oboru elektrotechnická zařízení

část: D.1.4.c Elektroinstalace

výkres: **ZÁKLADY-ZEMNÍCÍ SOUSTAVA**

datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	**1:100**	**SO.03**	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	**D.1.4.c.03.18**	