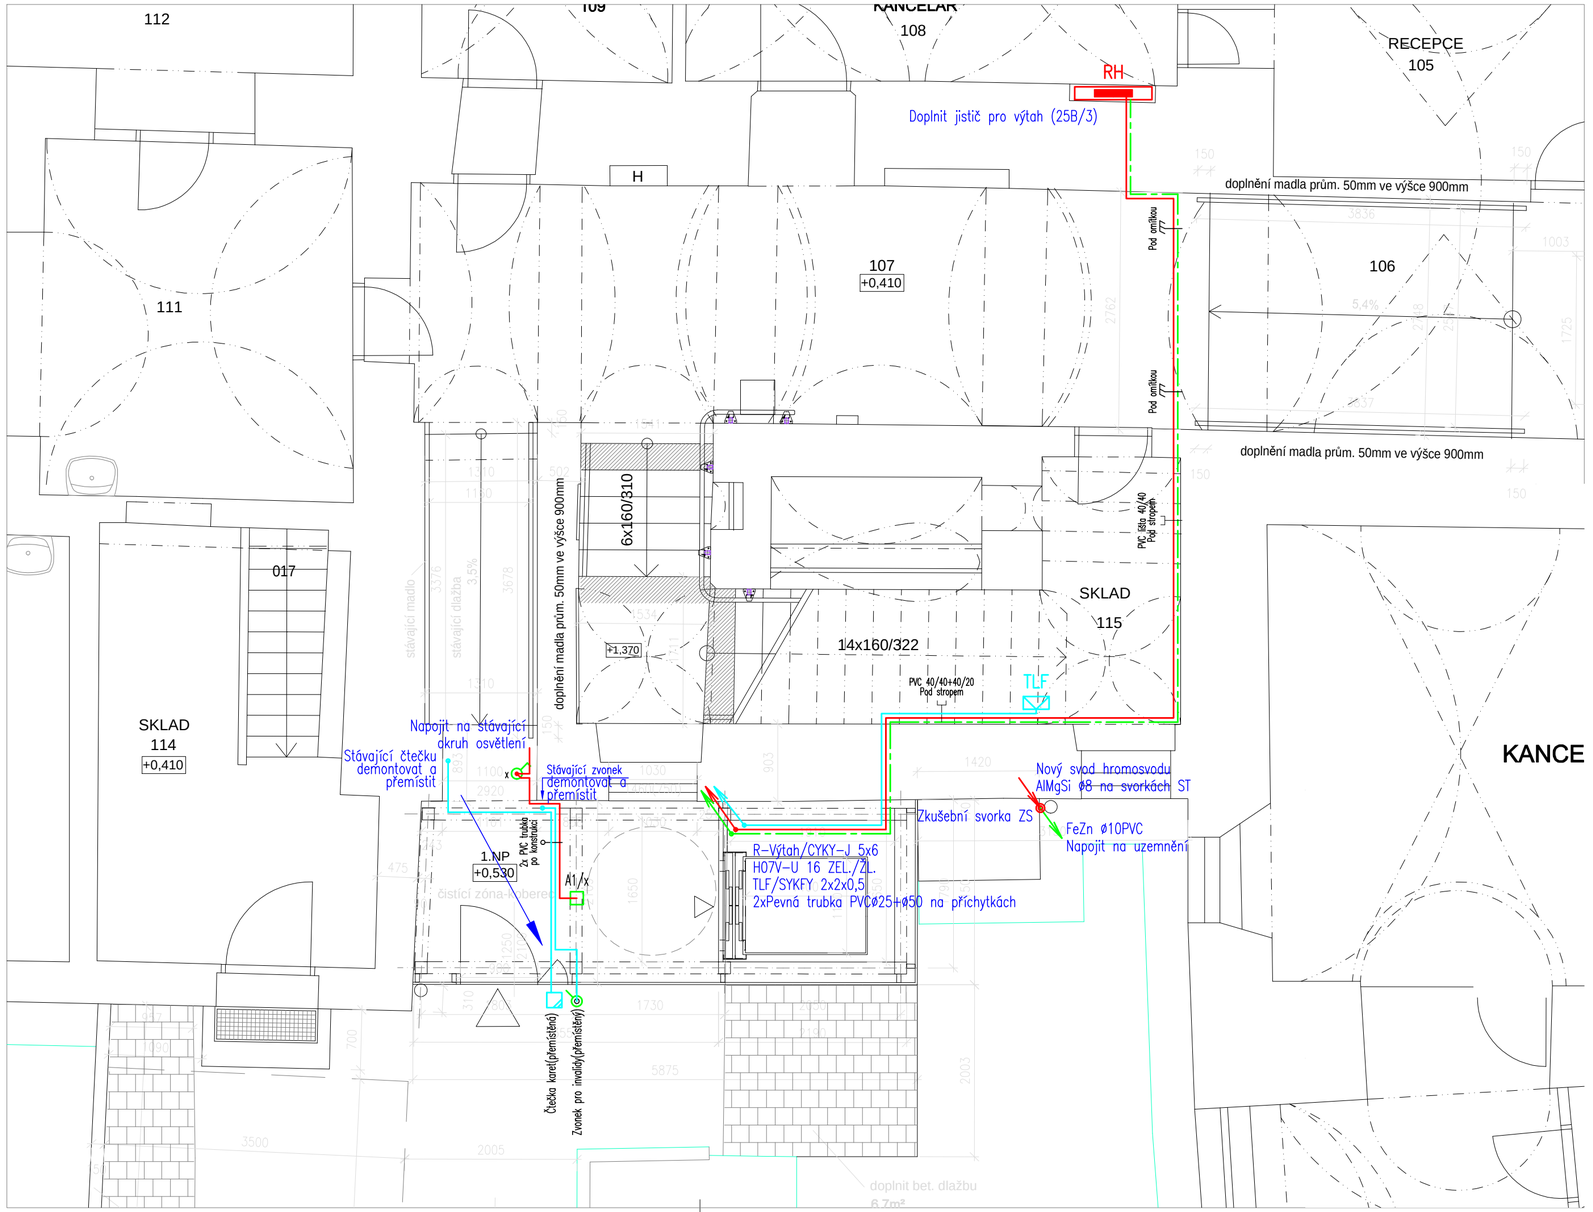

VÝŘEZ M 1:50

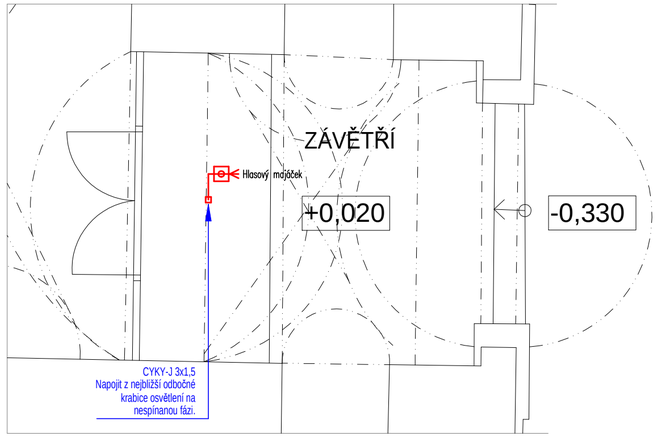

POZNÁMKY ELEKTRO:

1. V SOUVISLOSTI S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU PROVÉST JEHO NAPOJENÍ Z ROZVADĚČE "RH".
2. PO DOKONČENÍ INSTALACE PROVÉST ZAKRESLENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A VÝCHOZÍ REVIZI.

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3 NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3	
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠE:	V SOUSTAVĚ NN JE ZÁKLADNÍ OCHRANA ŘEŠENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA:	UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VYPRACOVAL	Ing. S. DOUPOVEC	INVESTOR	MĚSTO KROMĚŘÍŽ Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
KONTROLOVAL	Ing.arch. V. OPATRNÝ	STAVBA	Velké náměstí 115, Kroměříž - zajištění bezbariérovosti radnice Velké nám. 115/1, Kroměříž
ZAK.ČÍSLO	23-01	ČÁST	D 1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika
ARCH.ČÍSLO	23-01	OBSAH	PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS		

AKTÉ KROMĚŘÍŽ KOLLÁROVA 629 projekt s.r.o.

FORMÁT	3xA4	1	2	3
DATUM	03/2025	4	5	6
MĚŘÍTKO	1:50	V.Č.	D1.4.7-02	