POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) VE SMYSLU VYHL.499/2000Sb
JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY I PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!
3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!
4) VYKRESLENÝ POHLED MÁ POUZE ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER. VÝROBCE ROZVÁDĚČE PROVEDE ROZLOŽENÍ PRVKŮ DLE ZVOLENÝCH KOMPONENT A PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ.
5) HODNOTA JISTIČŮ JE VOLENA JAKO MINIMÁLNÍ MOŽNÁ S UVAŽOVÁNÍM NORMOVÉ SOUDOBOSTI. V PRAXI MŮŽE BÝT UŽIVÁNÍM ZJIŠTĚNO, ŽE JE POTŘEBA TYTO HODNOTY ZVÝŠIT. TOTO MUSÍ BÝT KONSULTOVÁNO S PROJEKTANTEM A POTÉ PODÁNA ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ REZERVOVANÉ HODNOTY HL. JISTIČE.
6) BARVY A PROVEDENÍ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ PROVÉST VE SMYSLU POŽADAVKŮ ČSN.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE

- ☑ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☑ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☑ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ☑ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☑ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☑ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☑ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, ZÁKLADNÍ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☑ VNĚJŠÍ VLIVY - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- ☑ PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

KONSTRUKCE:

TYP:	KAEDRA 13435 36TE průhledná dvířka
VÝROBCE:	N/A
ROZMĚRY:	610x340x160
KRYTÍ:	IP65
PŘÍVOD(Y):	HOREM
VÝVOD(Y):	HOREM
VĚTRÁNÍ:	ANO, PASIVNÍ

Digitálně podepsal
Radek Tesař
Datum: 2025.03.10
08:05:01 +01'00'

Vypracoval: Karel Cais	AKCE: Objekt Domova pro seniory U Kašny - PBÚ	TEVA ELEKTRO, s.r.o. Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz	Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	Zak.číslo: 1477/23	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval: Ing. Radek Tesař	D.1.4. Technika prostředí staveb		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 20.02.2025	D.1.4a - Elektroinstalace - silnoproud		Rozvaděč RM401	Měřítko: 1:1	D.1.4a_303	1

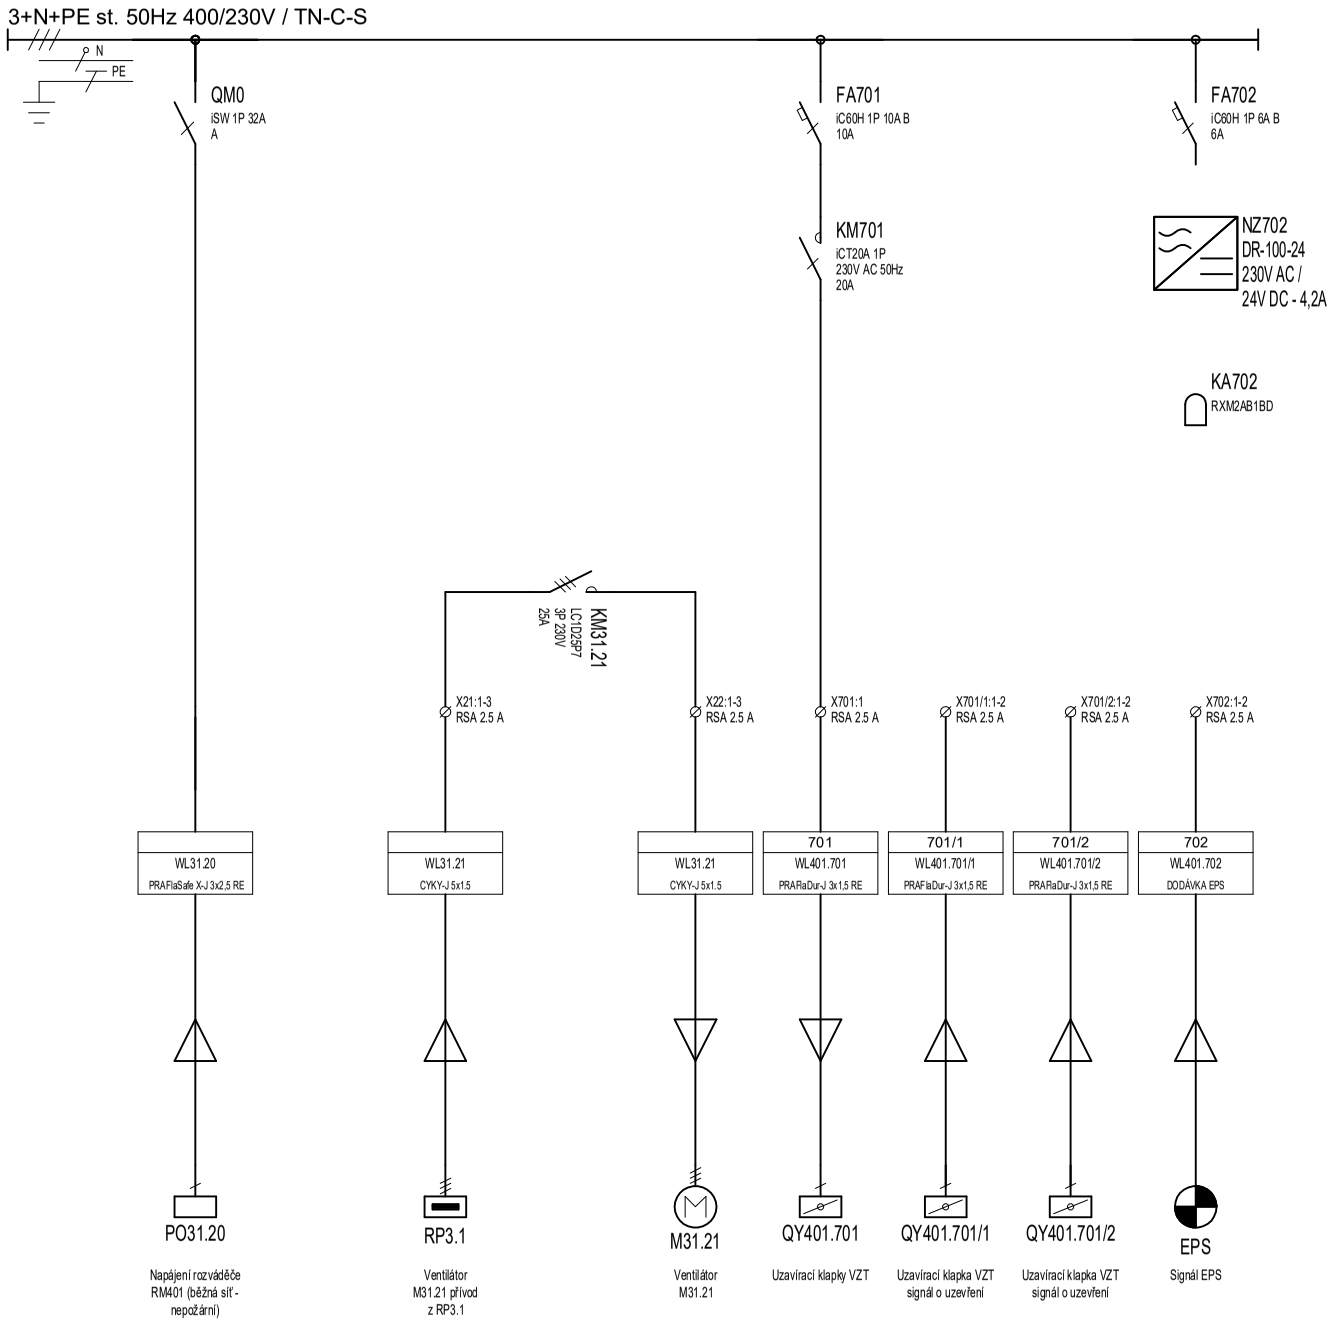

Vypracoval: Karel Cais	AKCE: Objekt Domova pro seniory U Kašny - PBÚ	TEVA ELEKTRO, s.r.o. Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz	Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	Zak.číslo: 1477/23	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval: Ing. Radek Tesař	D.1.4. Technika prostředí staveb		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 20.02.2025	D.1.4a - Elektroinstalace - silnoproud		Rozvaděč RM401	Měřítko: 1:1	D.1.4a_303	2

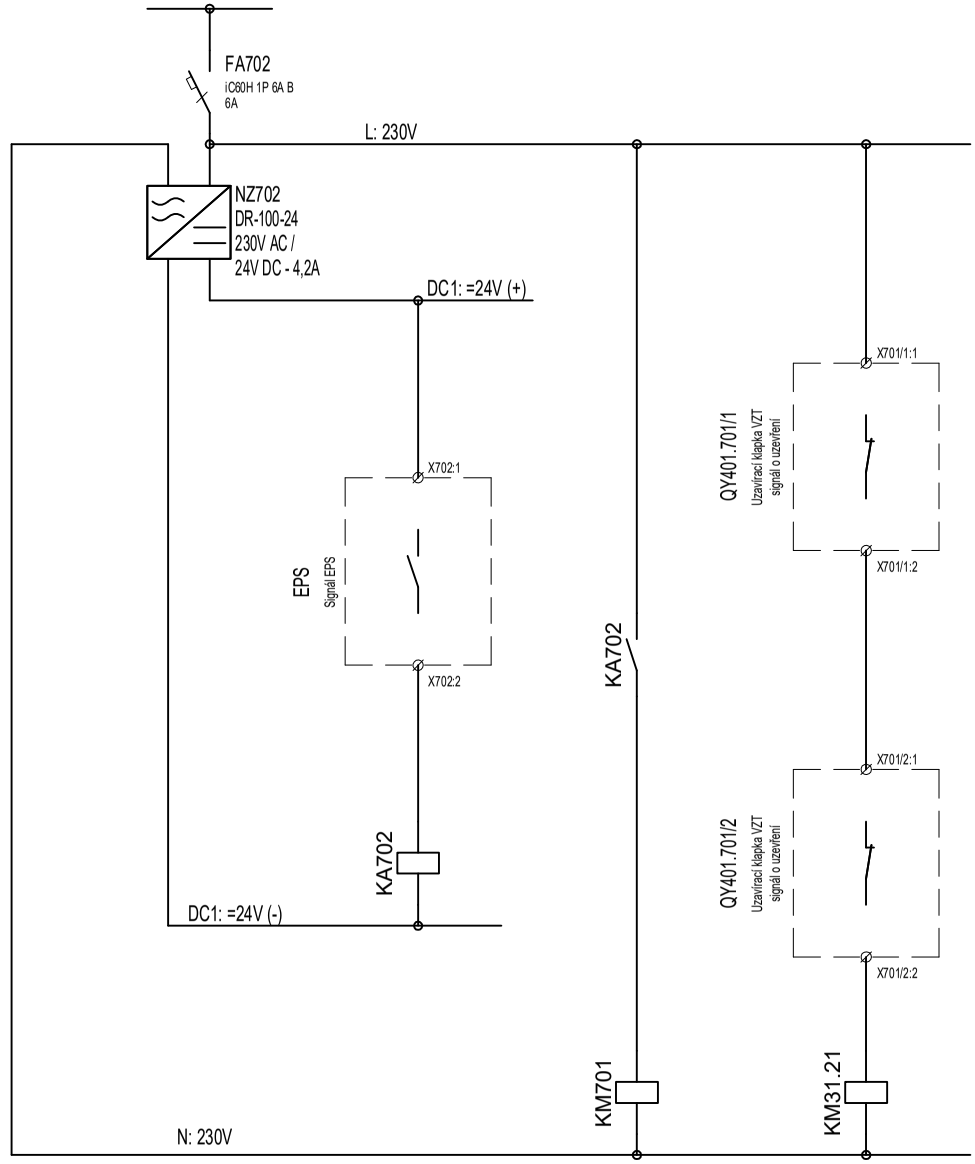

Vypracoval: Karel Cais	AKCE: Objekt Domova pro seniory U Kašny - PBÚ	TEVA ELEKTRO, s.r.o. Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz	Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	Zak.číslo: 1477/23	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval: Ing. Radek Tesař	D.1.4. Technika prostředí staveb		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 20.02.2025	D.1.4a - Elektroinstalace - silnoproud		Rozvaděč RM401	Měřítko: 1:1	D.1.4a_303	3