Kroměříž t24 sportoviště
č. 708714
kiosková 1 x 1000 kVA, Ik 20kA
EEIKA PET STANDARD 503

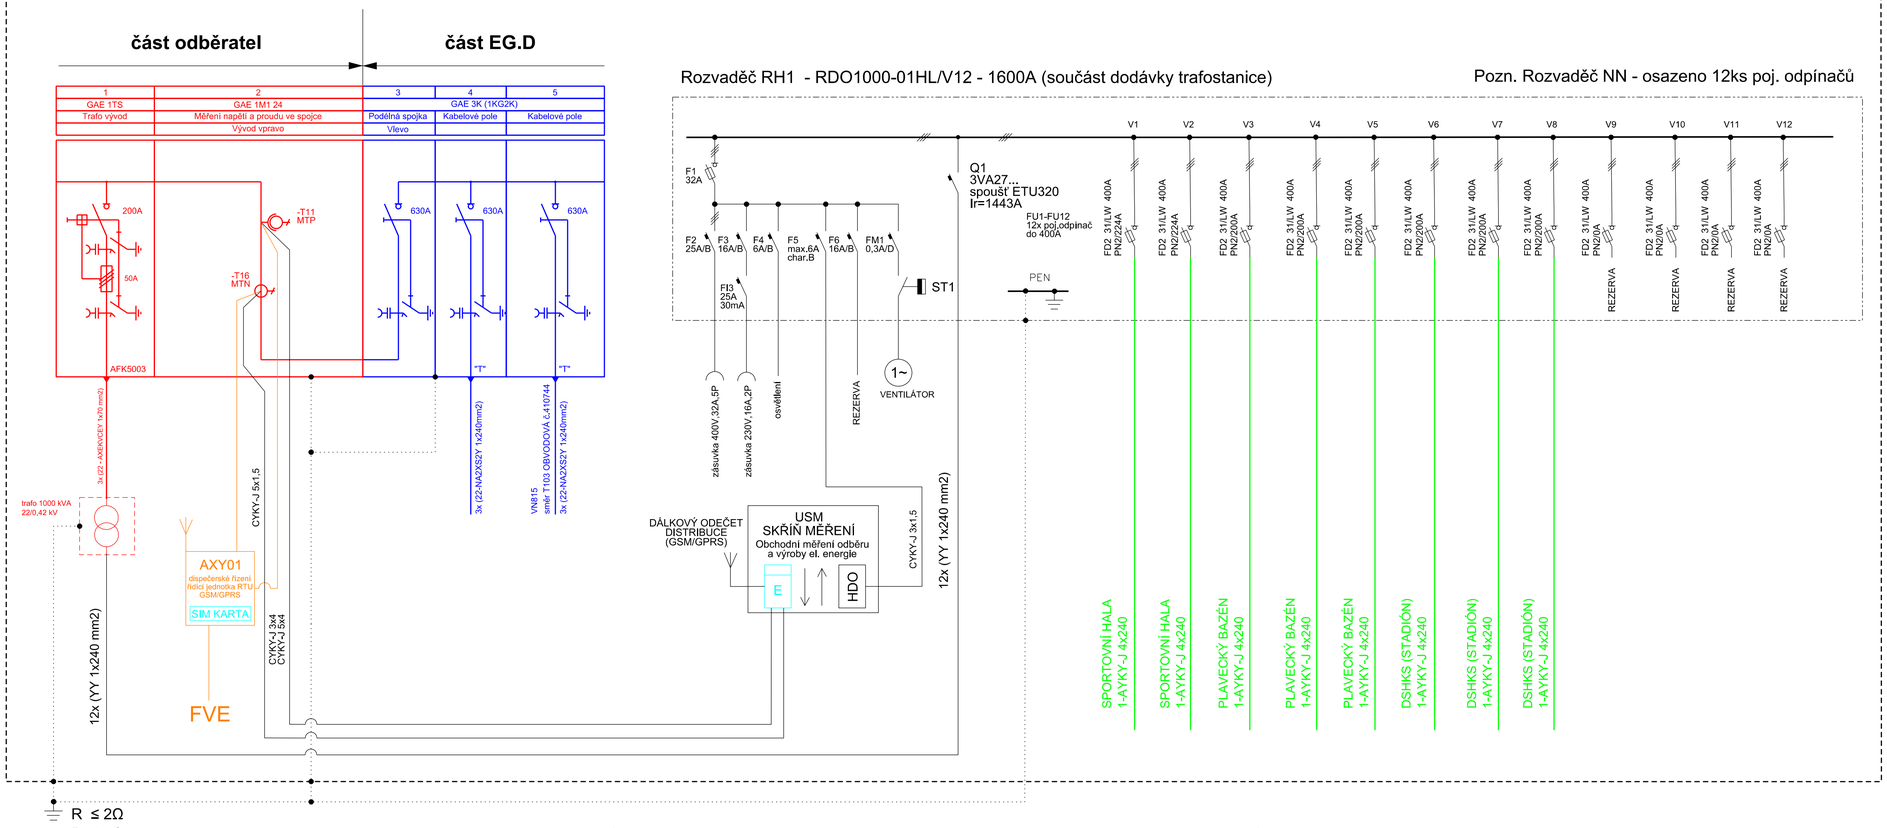

Pole č.2 rozvaděče VN - MĚŘENÍ:

MTP - měřící transformátor proudu
L1,L3:
25/5/5A
10VA; 0,5S FS5
L2:
25/5A
10VA; 0,5S FS5

MTN - měřící transformátor napětí
22kV/√3//100V/√3//100V/√3//100V/3
10VA, t.p.0,5 cejch.
10VA, t.p.0,5
30VA, 6P

- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN - ODBĚRATEL /NENÍ PŘEDMĚTEM PD/
- ZAJIŠŤUJE A VLASTNÍ EG.D, a.s.
- PROJEKT FVE + DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ /NENÍ PŘEDMĚTEM PD/
- PROJEKTOVANÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE - ODBĚRATEL
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN - ODBĚRATEL
- BUDOUCÍ ZAŘÍZENÍ VN - EG.D /NENÍ PŘEDMĚTEM PD/

Vypracoval:	Jiří Malát	
Zodp. projektant:	Václav Hladil	
Stupeň:	DPS	
Místo stavby: k.ú. Kroměříž		Kraj: Zlínský
Stavebník:		

ERMONTA
silnoproudé elektromontáže
Břest 79, 768 23 Břest
tel.: 573 354 503
email.: ermonta@ermonta.cz

Název stavby:	
Sportovní hala v Kroměříži, TS	
Číslo stavby:	P-067-23
Název souboru:	D.2.3-03_schema_ts_t24.dgn
Datum:	04-2025
Formát:	4xA4
Měřítko:	-
Čís. výkresu:	D.2.3-03
Obsah výkresu:	**Schéma trafostanice t24 sportoviště**