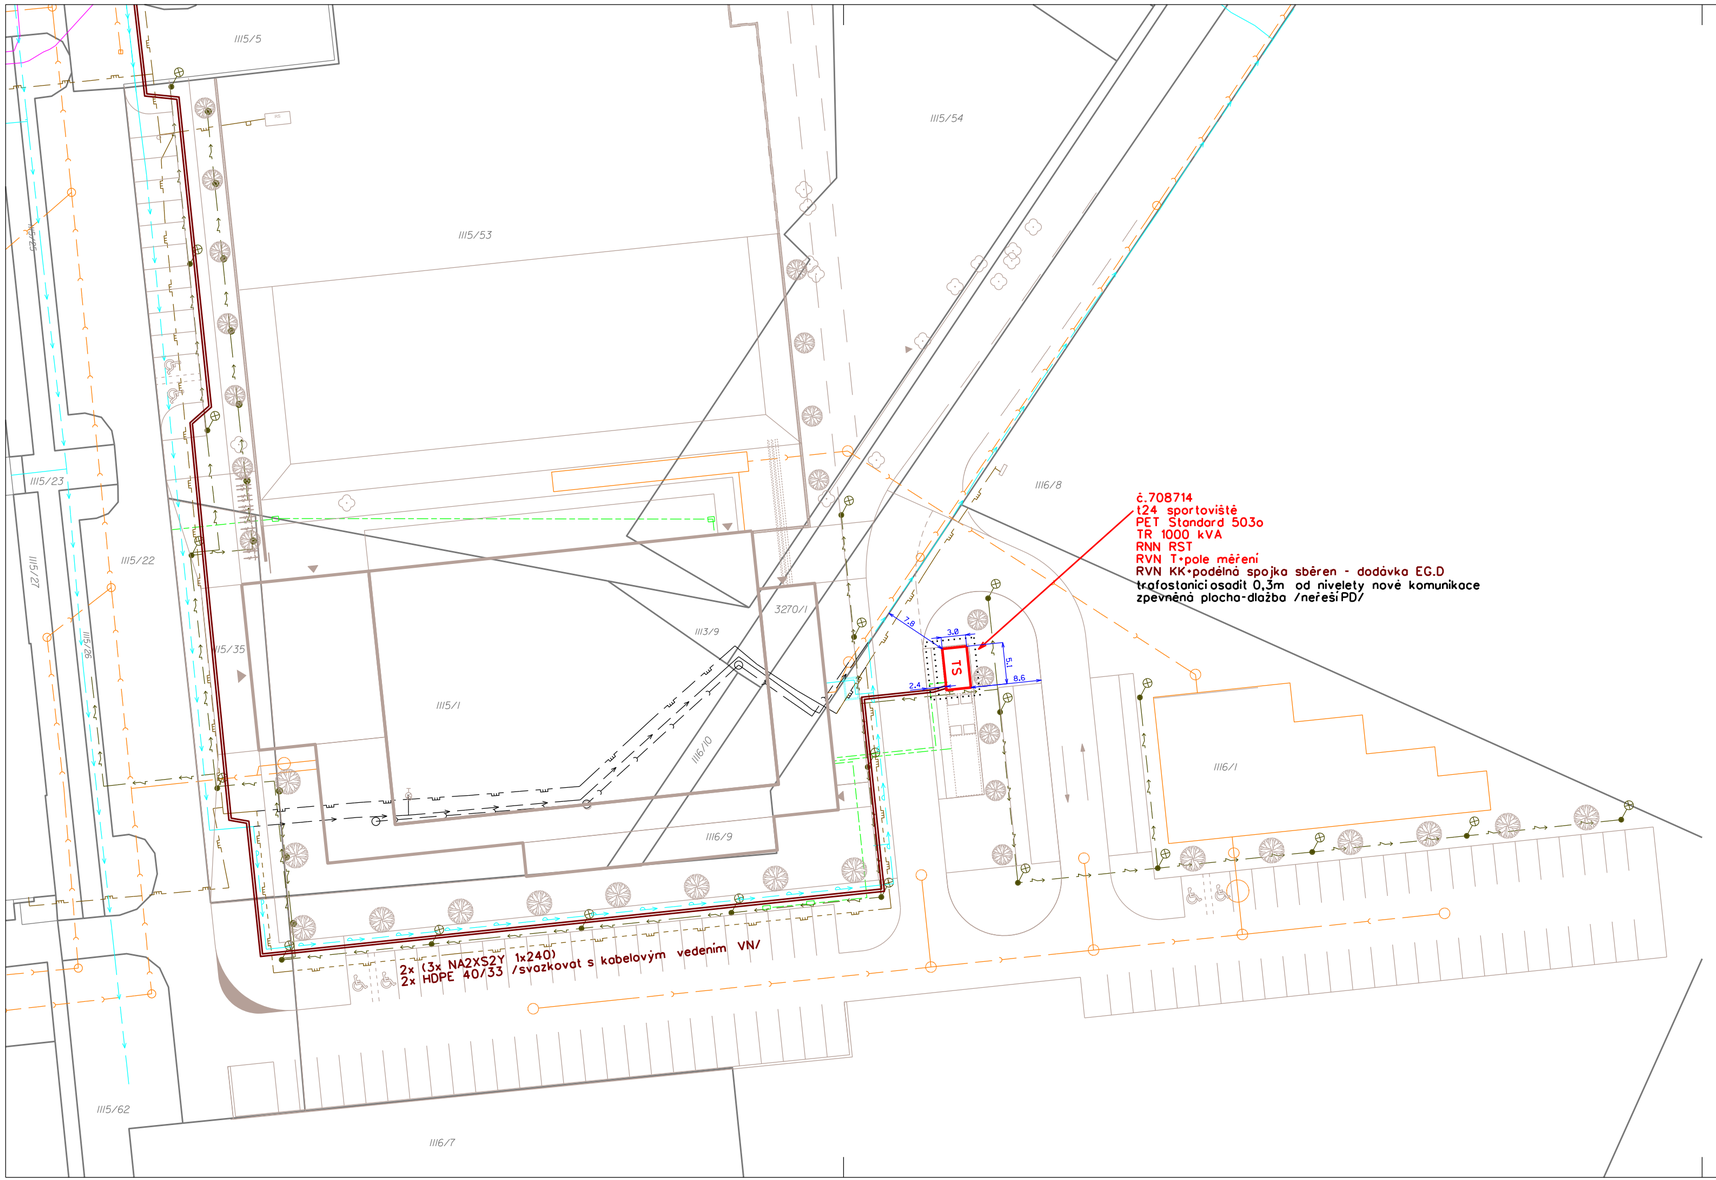

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
Střídavá síť NN 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
- neživé části do 1000V:
  - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3
  - izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- živé části:
  - polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.1
  - zábranou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.2.
  - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.3
  - izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:
- z hlediska úrazu el. proudem
  - nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
  - viz. PROTOKOL o určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkrese.
Před uvedením projektavaného zařízení do provozu je nutné zkontrolovat sled fází.

LEGENDA

TS – KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE - Investor Město Kroměříž
UZEMNĚNÍ PŮDORYS - Investor Město Kroměříž
KABELOVÉ VEDENÍ VN - Investor EG.D /neřeší PD/
PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN - Investor Město Kroměříž
PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN - Investor EG.D /neřeší PD/
NAVRHOVANÉ OBJEKTY - Investor Město Kroměříž /neřeší PD/

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stávajících

SDĚLOVACÍ VEDENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD STL

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ navrhovaných

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
KANALIZACE - jednotná
VODOVOD
PLYNOVOD STL
ROZVODY NN

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ rušených

KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD STL

Vypracoval:	Jiří Malát		
Zodp. projektant:	Václav Hladil		
Stupeň:	DPS		
Místo stavby: k.ú. Kroměříž		Kraj: Zlínský	
Stavebník:			

ERMONTA
silnoproudé elektromontáže
Břest 79, 768 23 Břest
tel.: 573 354 503
email.: ermonta@ermonta.cz

Název stavby:

Sportovní hala v Kroměříži, TS

Číslo stavby:	P-067-23
Název souboru:	C.2_katastr.dgn
Datum:	04-2025
Formát:	3xA4

Obsah výkresu:

Katastrální situační výkres

Měřítko:	Čís. výkresu:
1:500	C.2