




Rozváděč	Rozvaděč RP2.1
Rozvodná soustava	3NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3	automatickým odpojením od zdroje
Typ	Dle výrobce – 72 modulů
Provedení	Zapuštěná plechová rozvodnice 3x24 modulů
Přívod / vývody	zdola/ nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	622x692x121mm
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 30 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	normální
Pi [kW]	6,5
Pv [kW]	3,25


Typy přístrojů a skříně volit dle zvyklostí výrobce rozvaděče.
Ponechat prostorovou rezervu pro doplnění vzniklé při realizaci.
Po dokončení prací zakreslit skutečné zapojení vývodů.

VYPRACOVAL 	INVESTOR ZŠ ZÁMORAVÍ, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž				
ING.DOUPOVEC	STAVBA				
KONTROLOVAL	ADAPTACE BYTU NA ODBORNÉ UČEBNY D01 Škola	projekt s.r.o.			
ING.ARCH. KROUMAN	ČÁST	FORMÁT 4A4	1	2	3
ZAK.ČÍSLO P 2-25	D 01.4.7 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika	DATUM 03/2025	4	5	6
ARCH.ČÍSLO 2-25	OBSAH	v.č.	MĚŘITKO		
STUPEŇ DOKUMENTACE DSP+DPS	ROZVADĚČ RP2.1	D 01.4.7-03			

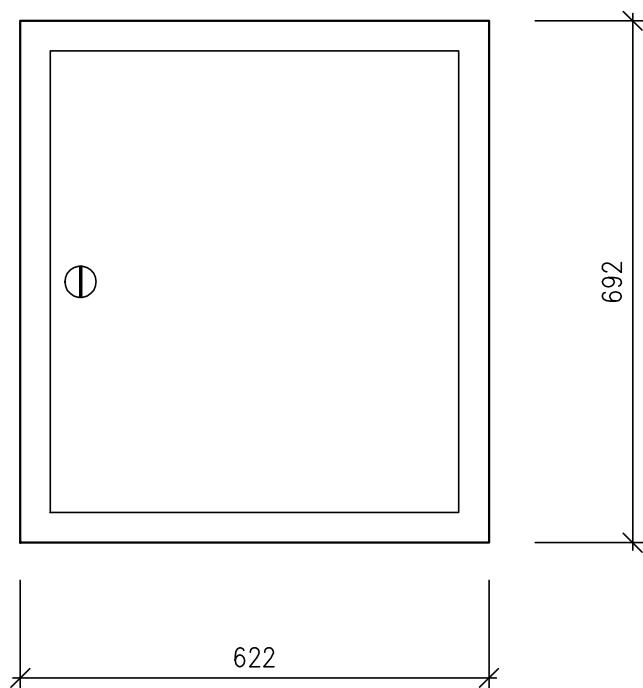

	Investor: ZŠ ZÁMORAVÍ, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG., Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž			Datum:	03/2025
	Stavba: ADAPTACE BYTU NA ODBORNÉ UČEBNY			Vypracoval:	Ing. Doupovec
	Název výkresu: ROZVADĚČ RP2.1			Kontroloval:	
	Zakázkové číslo:	P 2-25	Stupeň:	DSP+DPS	Číslo výkresu D 01.4.7-03
List:	2	Listů:	4		

Rozvaděč RP2.1

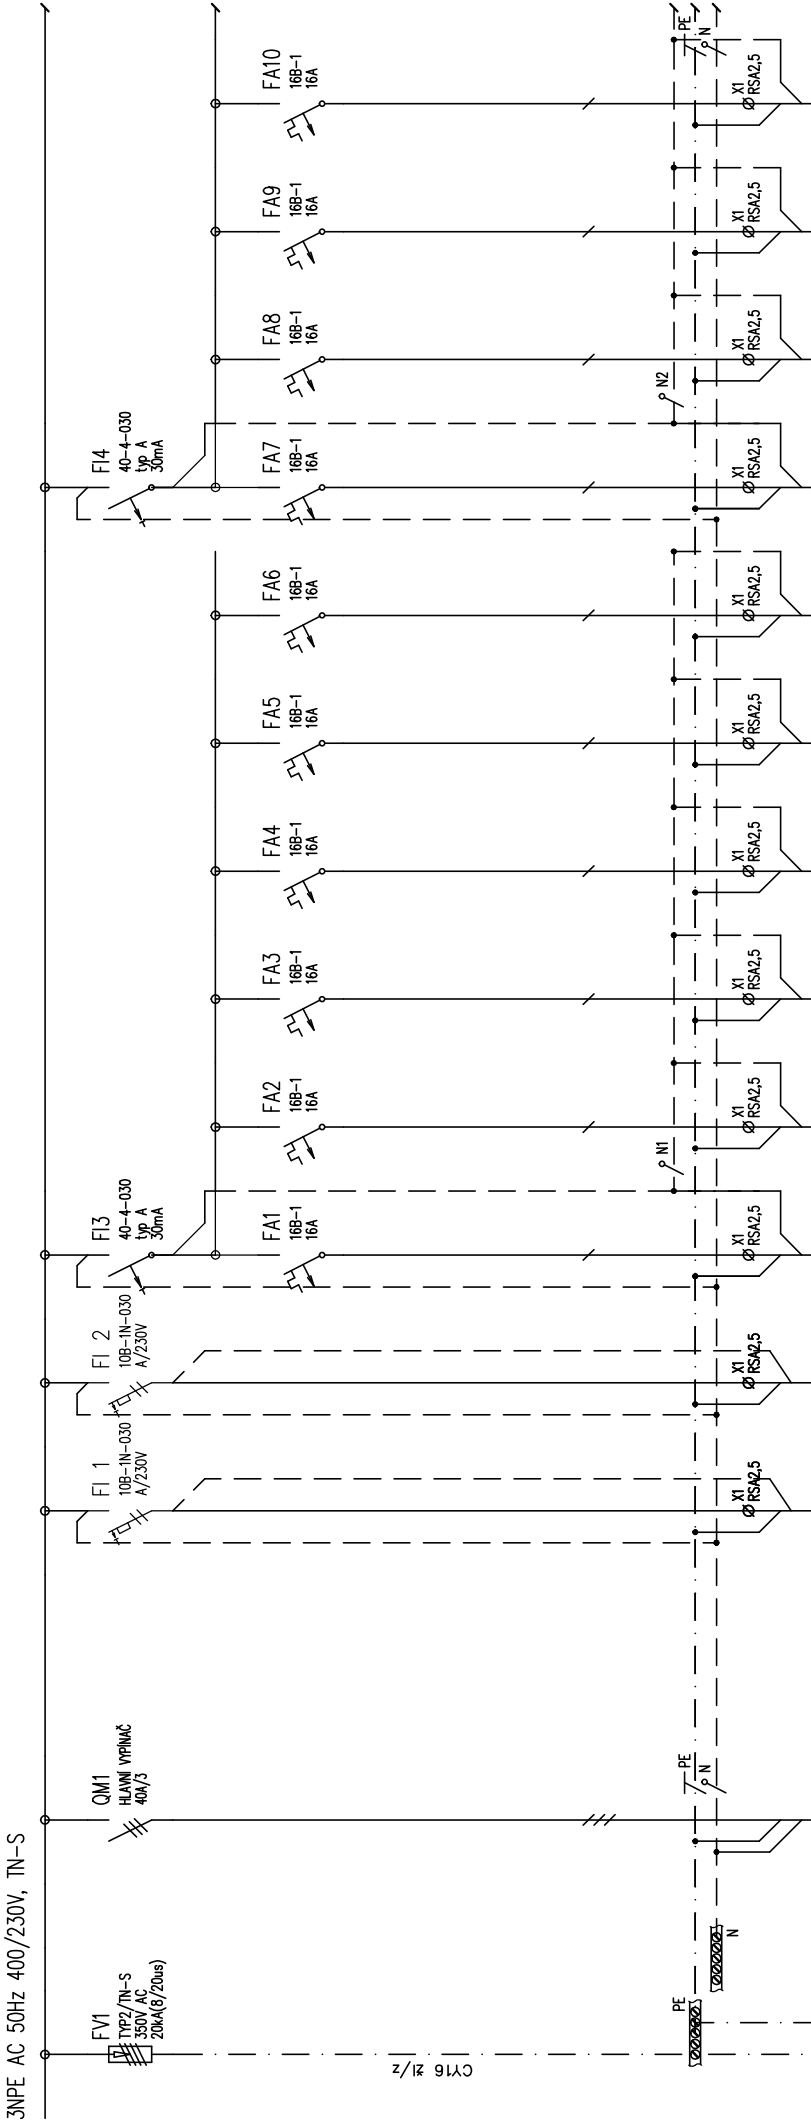

O1
RP2
6,5kW
WL01
CKY 566
Hlavní přívod z RP2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	L2	Z1-RACK	Z2-D00K	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10
0,324kW	0,432kW										
WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL7	WL8	WL9	WL10	WL11	WL12
CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5	CKY-J 3xI,5
Osvětlení	Osvětlení	Zásuvka pro RD	Zásuvka pro dekovací stanici	Zásuvky pro interaktivní tabuli	Zásuvky pro učtecký stůl	Zásuvky v pracovních stolech	Zásuvky v pracovních stolech	Zásuvky	Zásuvky pro interaktivní tabuli	Zásuvky pro učtecký stůl	Zásuvky
Počítačová učebna	Odborná učebna	Počítačová učebna	Počítačová učebna	Počítačová učebna	Počítačová učebna	Počítačová učebna	Počítačová učebna	Počítačová učebna	Odborná učebna	Odborná učebna	Odborná učebna

Investor: ZŠ ZÁMORAVI, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. Školního nářadí 2017, 767 01 Kroměříž		Datum: 03/2025	
Stavba: ADAPTAČE BYTU NA ODBORNÉ UČEBNY		Vypracoval: Ing. Doupovec	
Název výkresu: ROZVADĚČ RP2.1		Kontroloval: <i>Ing. Doupovec</i>	
Zakázkové číslo: P 2-25		Stupeň: DSP+DPS	Číslo výkresu
List: 3		Listů: 4	

D 01.4.7-03

Rozvaděč RP2.1

3NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S

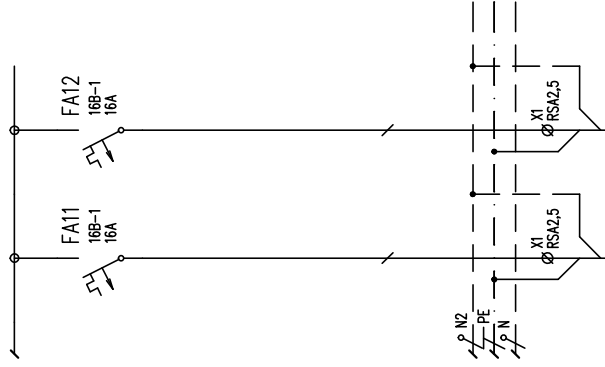

	13	14
	REZERVA	REZERVA

Investor: ZŠ ZÁVORÁK, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVOVÁ ORG., Školní ulice 1277, 760 01 Kroměříž	Datum: 03/2025								
Stavba: ADAPTAČNÍ BYTNÁ A OBORNÉ UČEBNY	Vypracoval: Ing. Dvořáček								
Název výkresu: ROZVADOČÍ RP.2.1	Kontroloval: <i>Dvořáček</i>								
<table><tr><td>Základové číslo:</td><td>P 2-25</td><td>Stupň:</td><td></td></tr><tr><td>Lišt:</td><td>4</td><td>Lišt:</td><td>4</td></tr></table>	Základové číslo:	P 2-25	Stupň:		Lišt:	4	Lišt:	4	Číslo výkresu: D 01.4.7-03
Základové číslo:	P 2-25	Stupň:							
Lišt:	4	Lišt:	4						