



SY1: ZHOTOVITEL DOPLNÍ DLE POUŽITÉHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU

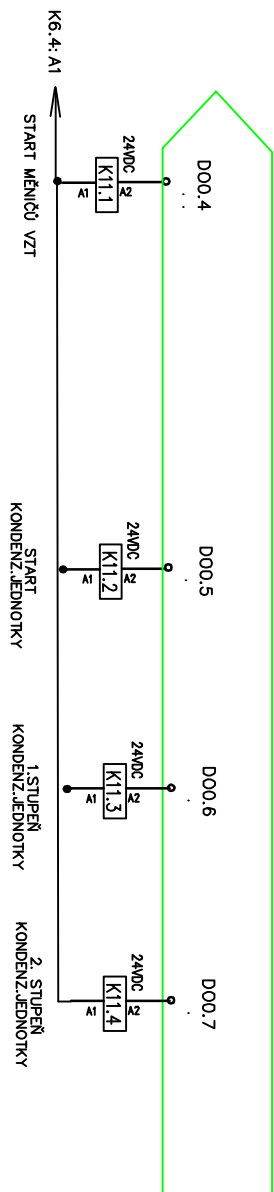

PORUCHA
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

AI → K9.2: A1
K11.5] BEZ PORUCHY
24VAC A2 SEPNUTO

+24VDC
-24VDC

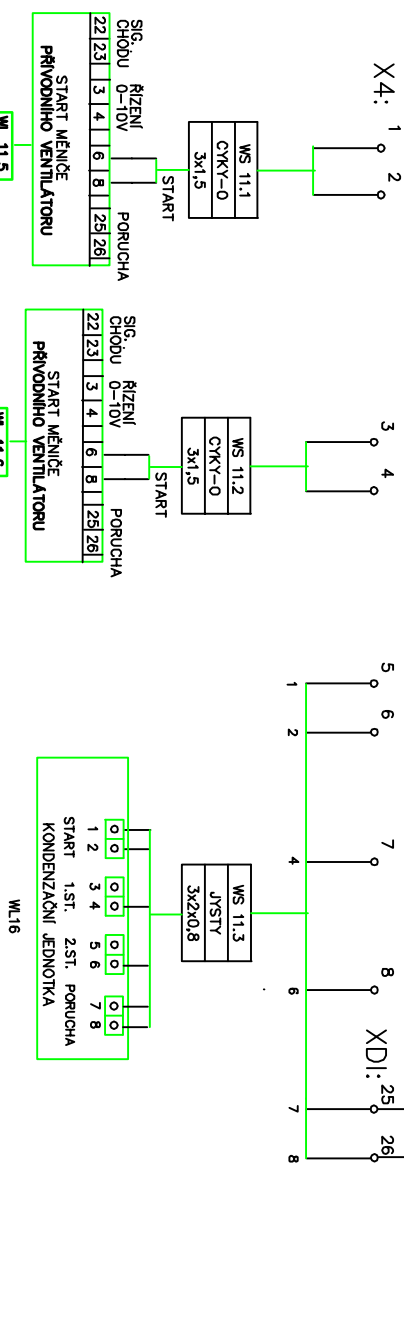

MOTOR VENTILATORU

MOTOR VENTILATORU

DATUM	10/2018	STAVBA	OPRAVA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ	INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1	A.Č.	MERITKO	LIST: 11
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ STANČÍK	KINA NADSKLEPI V KROMĚŘÍŽI	KROMĚŘÍŽ, MILÍČOVO NÁMĚSTÍ 488/2	OBSAH VÝKRESU:	76701 KROMĚŘÍŽ	Z.Č.	Č.V.	MR-106
KONTROLOVAL		MĚŘENÍ A REGULACE		ROZVADEČ RVZT: DIGITÁLNÍ VÝSTUPY 2/2				LISTU: 11
ZMĚNA/DATUM								