

STANOVISKO č. 87/2020

pro územní rozhodnutí a stavební povolení, pro územní souhlas a k ohlášení stavby

Žadatel:

ENViprojekt CZECH s.r.o.

Ing. Jiří Sýnek

Na Požáře 144

76001 Zlín

Investor:

Město Kroměříž

Mgr. Karel Holík

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Název stavby - akce:

Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži-Polopodzemní kontejnery Čs.armády a 17.listopad

Místo stavby: Kroměříž 870/4 (Kroměříž)

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu polopodzemních kontejnerů PD8 – Polopodzemní kontejnery Čs. armády a 17. listopadu v Kroměříži. Jedná se o stavební objekty:

SO 01 – 17. listopadu 1, parc. č. 870/4, 870/5 (1x 3 m3 + 4 x 5 m3)

SO 02 – 17. listopadu 2, parc. č. 870/30, 870/81 (1x 3 m3 + 4 x 5 m3)

SO 03 – Čs. armády 1, parc. č. 870/22, 870/52, 870/73 (1x 3 m3 + 4 x 5 m3)

SO 04 – Čs. armády 2, parc. č. 870/22, 870/53 (1x 3 m3 + 5 x 5 m3)

V zájmových území stavby se nenachází žádné zařízení ve správě společnosti VAK Kroměříž, a.s.

V blízkosti stavby SO 03 se nachází kanalizační stoka beton DN 400, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Příložený situační zákres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Upozorňujeme, že v blízkosti staveb se nacházejí vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území.

Umístěním kontejnerů nebude zasahováno do odtokových poměrů v oblasti. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány volně do terénu případně budou odtékat do stávající kanalizace. Dešťové vody z povrchu kontejnerů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizačního potrubí na každou stranu; u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. BETONOVÉ ZÁKLADY PRO KONTEJNER NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení kanalizačních armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.



K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.


Kontakty:


vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: 573 517 227
Datum: 30. 1. 2020

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -2-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


Ing. Petr Vedra,
výrobně technický náměstek

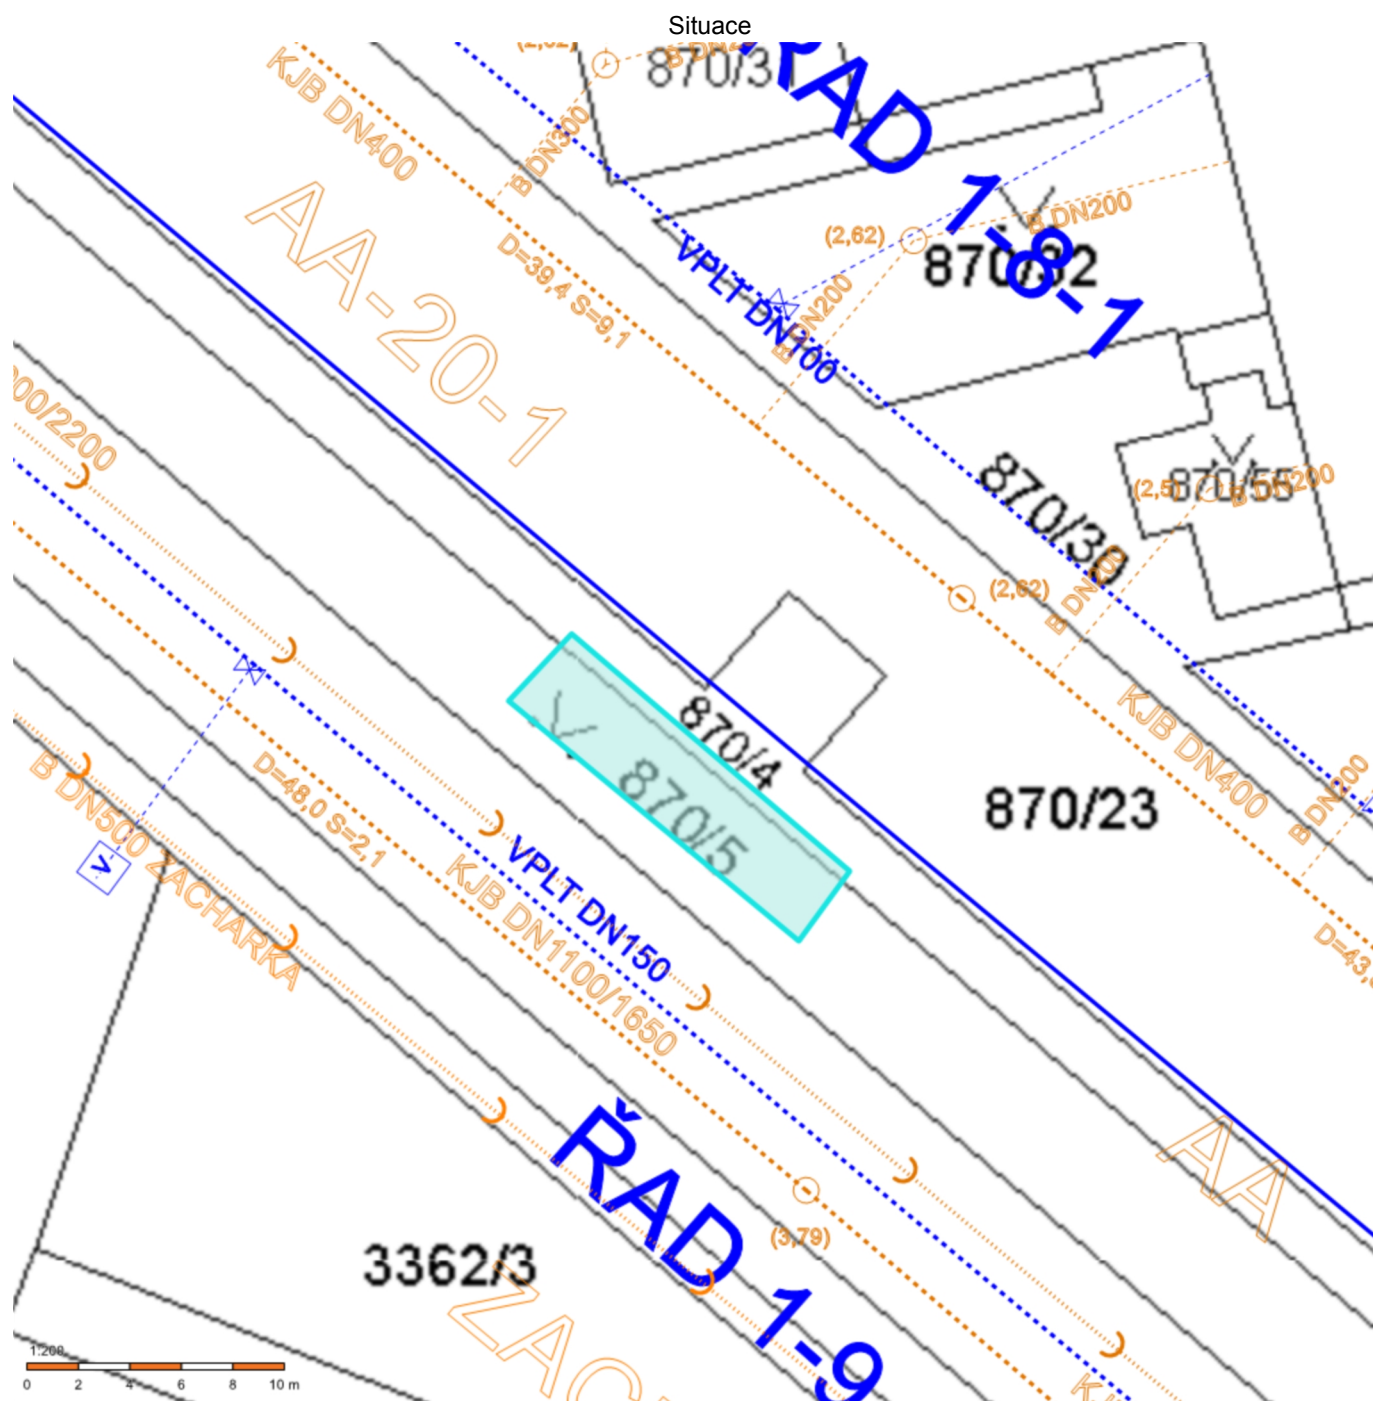



Situace

