



RPr1 - 1.NP - PRÁDELNA

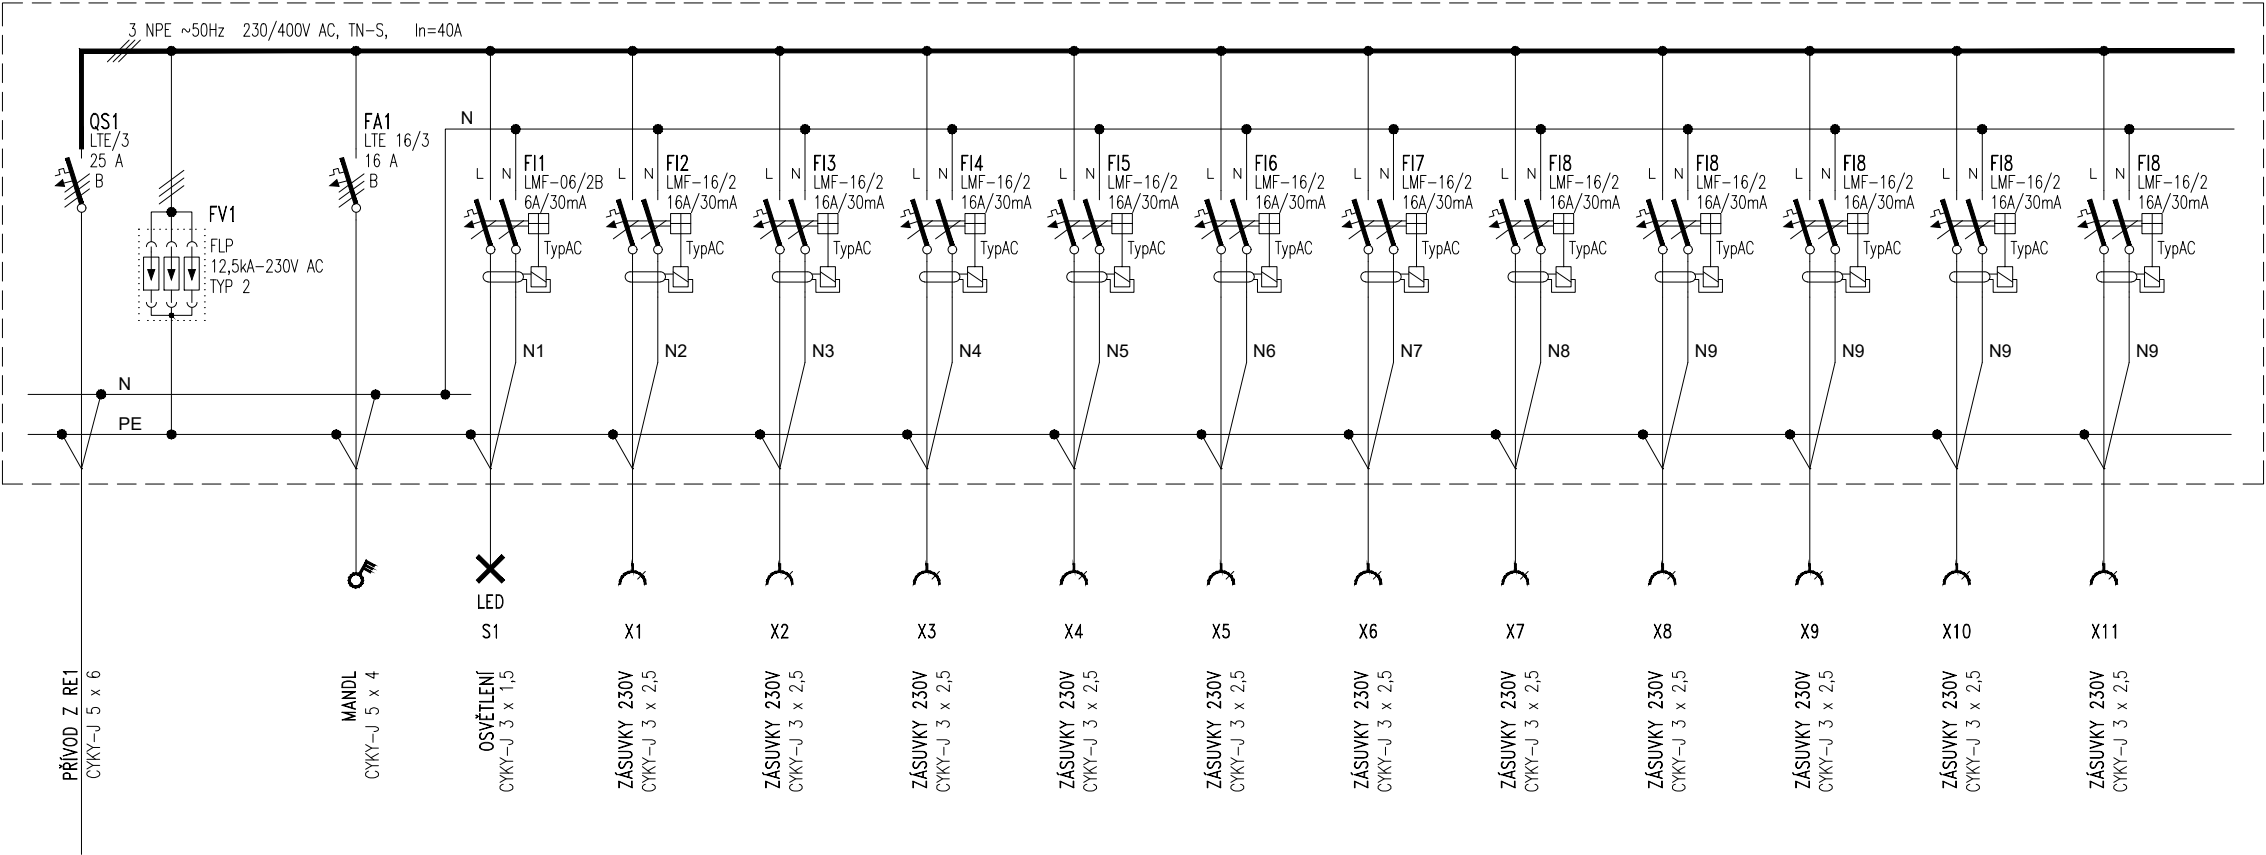

NÁVRH ROZVÁDĚČE RS2
POHLED DO OTEVŘENÉHO ROZVÁDĚČE

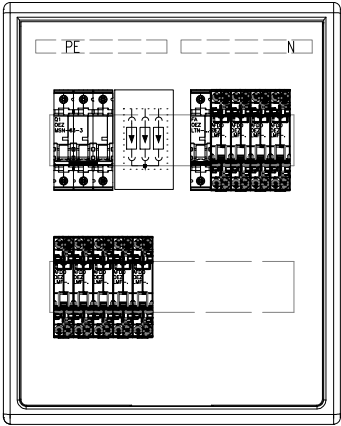


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	vývod č.
														PŘÍKON (kW)
3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	POČET MODULŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVADĚČE RS2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 NPE, ~50Hz, 230/400V AC, TN–S, In=40A
 KRYTÍ ROZVADĚČE: IP 40
 TYP ROZVADĚČE: PLASTOVÝ POD OMÍTKU, NEPRŮHLEDNÉ DVEŘE
 PŘÍVODY A VÝVODY: SHORA, ZDOLA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 000–4–41 ed.2:
 ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE PROVEDENA:
 – IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI.
 OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE PROVEDENA:
 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE čl. 411.3.2
 A NÁSLEDUJÍCÍCH ČSN 33 2000–4–41 ed.2.

VEŠKERÉ NEŽIVÉ ČÁSTI JSOU PŘIPOJENY K OCHRANNÉMU VODIČI PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO
 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE čl. 411.3.1 A čl. 411.4 ČSN 33
 2000–4–41 ed.2. A ČSN 33 2000–5–54 ed.3.

Vypracoval:		HIP:	Generální projektant:		
Ing. Miroslav Chmel			<div>Electrical</div> <div>project</div> <div></div>		
Kontroloval:		Zodpovědný projektant:	Kúty 1723, Frýdlant		
Jakub Meca			739 11 Frýdlant nad Ostravicí		
Projekt	Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž				
Projektant profese	Electrical Project, s.r.o.		Zákaznické číslo 23_080		
Investor	Materská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace		Stupeň PD	DPS	Paré
Místo stavby	Páleníčkova 2851/5, 767 01 Kroměříž		Datum	04/2024	
Stavební objekt	PS 01 Elektroinstalace		Formát	A3	
Díl projektu	D.1.4 Technika prostředí staveb		Měřítko	-	
Název dokumentu	Jednopolové schéma rozváděče RPr1 - 1.NP		Číslo výkresu 23-080-7P1-20		Revize 0
© TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPIOVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU ELECTRICAL PROJECT S.R.O. JE PROTIPRÁVNÍ.					