

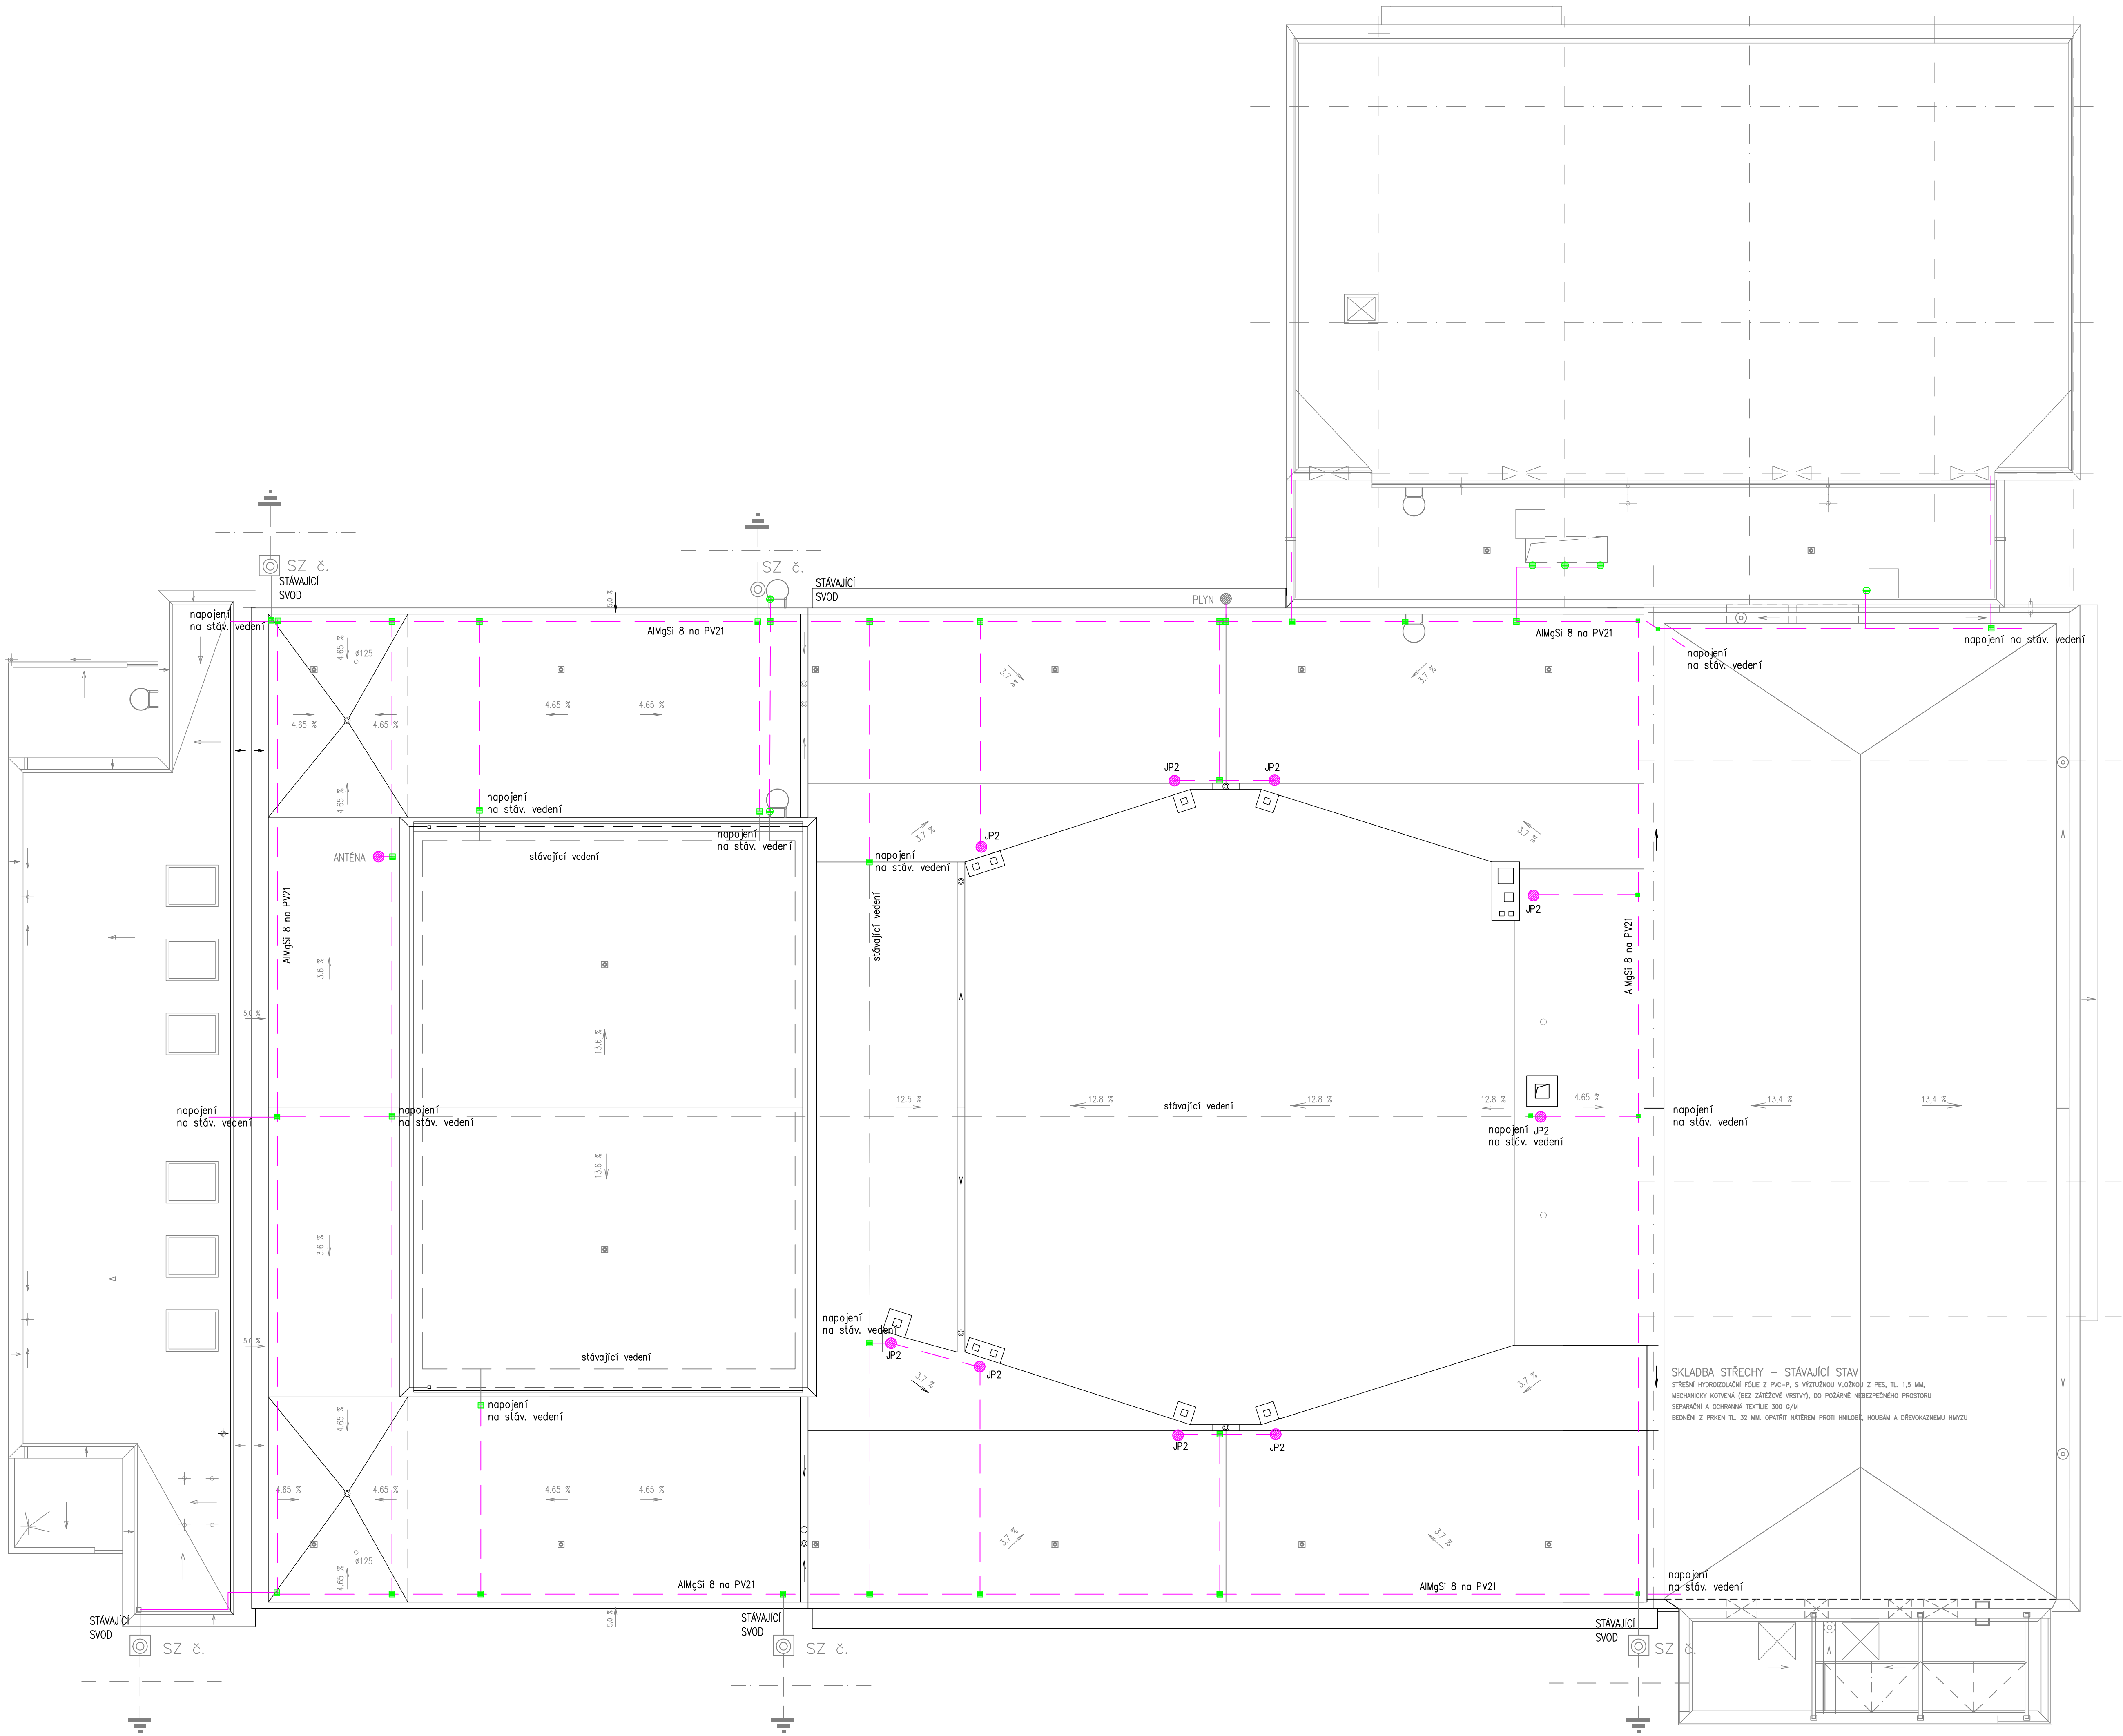


LEGENDA ZNAČEK A POZNÁMKY

- SZ č....⊙ SVORKA ZKUŠEBNÍ ... POŘADOVÉ ČÍSLO  
FeZn 8 mm JÍMACÍ VEDENÍ FeZn 8 (AlMgSi) mm na PVZ1-PLAST na střeše  
DETTO upevněno svorkami SS na oplechování  
SVODY FeZn 8 (AlMgSi) mm na podpěrách PV17pp po 1 m  
NAPOJENÍ NA ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ  
ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ
- TYČOVÉ JÍMAČE JP.. S VLASTNÍM ZÁKLADEM  
PJ - POMOČNÝ JÍMAČ  
SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ NAD OCHR. ÚHELNÍKEM  
SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ V PODOMÍTKOVÉ KRABICI
- SS - SVORKA SPOJOVACÍ SK - SVORKA KŘÍŽOVÁ  
SP1 - SVORKA PŘIPOJOVACÍ SO - SVORKA OKAPOVÁ

- HROMOSVOD PROVÉST PODLE ČSN 33 1390  
- UZEMNĚNÍ PROVÉST PODLE ČSN 33 2000-5-54  
- MAXIMÁLNÍ ZEMNÍ ODPOR ZEMNÍČI SOUSTAVY R<sub>z</sub>≤ 0,01 Ω  
- SPOJE IZOLOVAT PROTI KOROZI ASFALTEM PODLE ČSN 33 2000-5-54  
- PŘECHODY ZEMNÍČHO VEDENÍ Z BETONU DO ZDI OPATŘIT DALŠÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU



AUTOR STAVBY	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. P. HRNČÁK	T. BERONIK	SLOVENSKÁ 2085, 760 01 ŽILNÁ IČO: 46926663 Kontakt: 0905 333 333
INVESTOR	Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	CELKOVÁ DOKUMENTACE	DPS	02/2024	
STAVBA	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI	DATUM REVIZE	10 A4	2401	
OBJEKT	SO 011 - DŮM A1	FORMÁT	ZAK. ČÍSLO	2401	
ODDÍL:	D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE	MĚR	1:100	Č. V.	4.3-04
OBSAH	ETAPA I HROMOSVOD – JÍMACÍ VEDENÍ				