


LEGENDA

- TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)
--- CÍRKAČNÍ VODA (PP-RCT, PN22)
- V VODOMĚR, ZÁVITOVÝ
ZK ZPĚTNÁ KLÁPKA
VK VÝPOUŠTĚKOVÝ KOHOUT
KK KULOVÝ KOHOUT
KK KULOVÝ KOHOUT S VÝPOUŠTĚNÍM
PV POUŠTĚKOVÝ VENTIL
VV VYVAŽOVACÍ VENTIL CÍRKAČNÍ, ZÁVITOVÝ
S PLYNULÝM NASTAVENÍM TEPLoty 35-80°C
V1 VÝVAŽOVACÍ VENTIL CÍRKAČNÍ, ZÁVITOVÝ
S PLYNULÝM NASTAVENÍM TEPLoty 35-80°C
V1 OBĚHOVÉ ČERPADLO


V1 STOUPAČNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

- 1 STÁVAJÍCÍ NEPRŮMOTOPNÝ OHŘÍVAČ
TEPLÉ VODY, OBJEM 300 L
2 NOVÉ CÍRKAČNÍ ČERPADLO
BRONZOVÉ (NEKORROZÍVNÍ), ZÁVITOVÉ
DN20, 45W/230V
MONTÁŽNÍ, 1/2, 2,5 m vln
3 STÁVAJÍCÍ LIZÁČNÍ PŘÍPOJKA
NADOBKA PÍČNÉ VODY

NOVÉ DOPOJENÍ ZÁSOBNIKOVÉHO OHŘÍVAČE

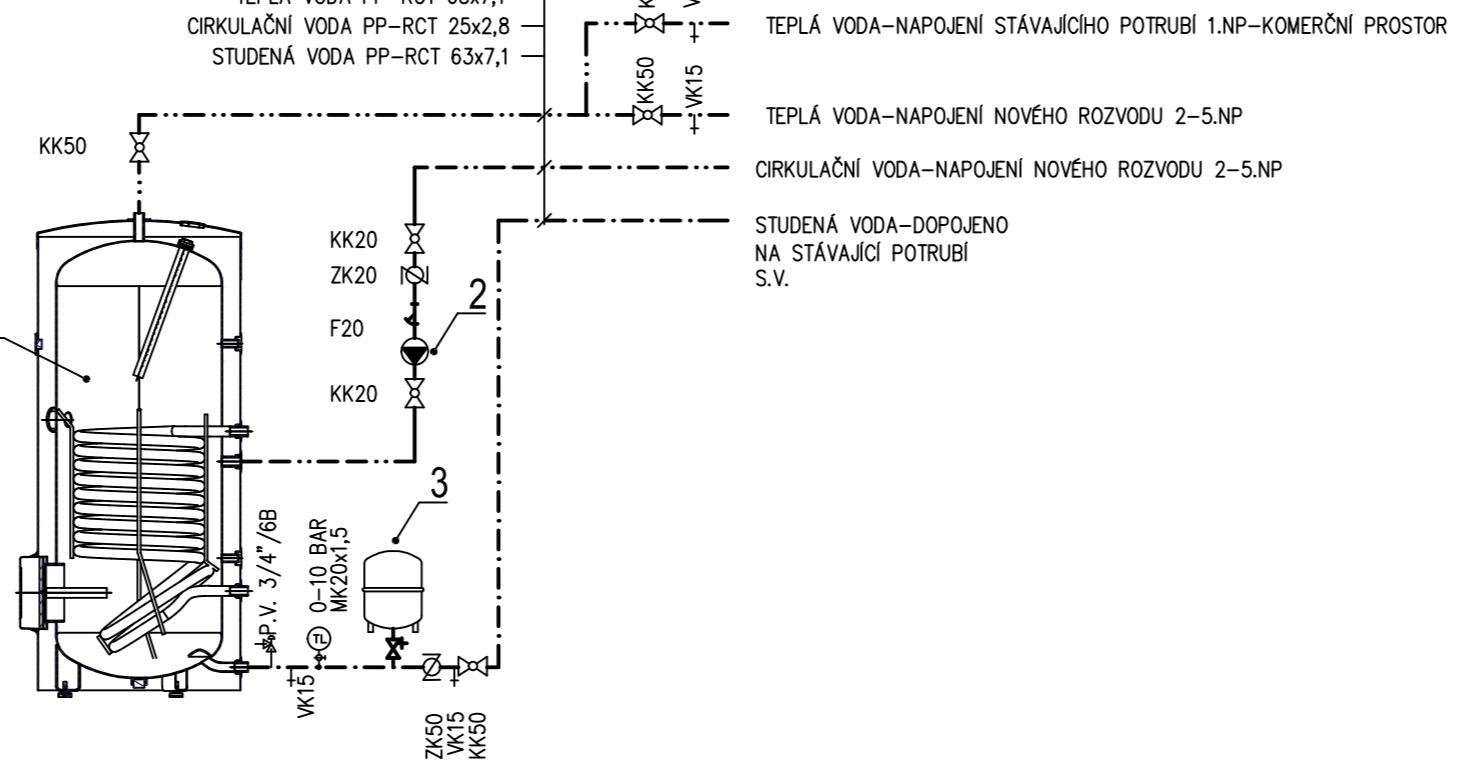

MĚŘENÍ TEPLÉ VODY BYTU

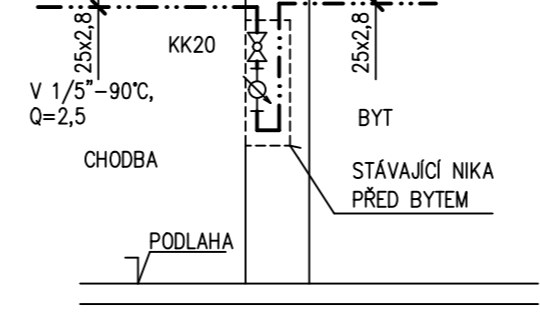

Stavba: BYTOVÝ DŮM NÁMĚSTÍ MÍRU 530, KROMĚŘÍŽ - REKONSTRUKCE	Investor: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ	Projekce TZB projektant Ing. Petr Štěrba projektant Ing. Petr Štěrba	Datum 01/2023
Profese: D.1.4.1 Zdravotní technické instalace	Období: D.1.4.1.03	Stupeň: PD	Formát: 18xA4
Půdorys 2.np		Číslo: 150	1:50