

LEGENDA


TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)
CIRKULAČNÍ VODA (PP-RCT, PN22)

V VODOMĚR, ZÁVITOVÝ
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
VK VYPUSŤOVÝ KOHOUT
KK KULOVÝ KOHOUT
KK KULOVÝ KOHOUT S VYPUSŤENÍM
PV POJŠŤOVACÍ VENTIL
VV VYVAŽOVACÍ VENTIL, CÍRULACE, ZÁVITOVÝ
S PLYNULÝM NASTAVENÍM TEPLoty 35–80°C
OBEHOVÉ ČERPADLO


V1 STOUPAČÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

- STÁVAJÍCÍ NEPRŮMOTOPNÝ OHŘÍVAČ
TEPLÉ VODY, OBJEM 380 L
- NOVÉ CIRKULAČNÍ ČERPADLO
BRONZOVÉ (NEKOROZÍVNÉ), ZÁVITOVÉ
DN20, 45W/230V
MNOŽSTVÍ: 1/12,5m v.d.
- STÁVAJÍCÍ LIZAROVNÁ EXPANZNÍ
NADoba PÍNE VODY

NOVÉ DOPOJENÍ ZÁSOBNIKOVÉHO OHŘÍVAČE

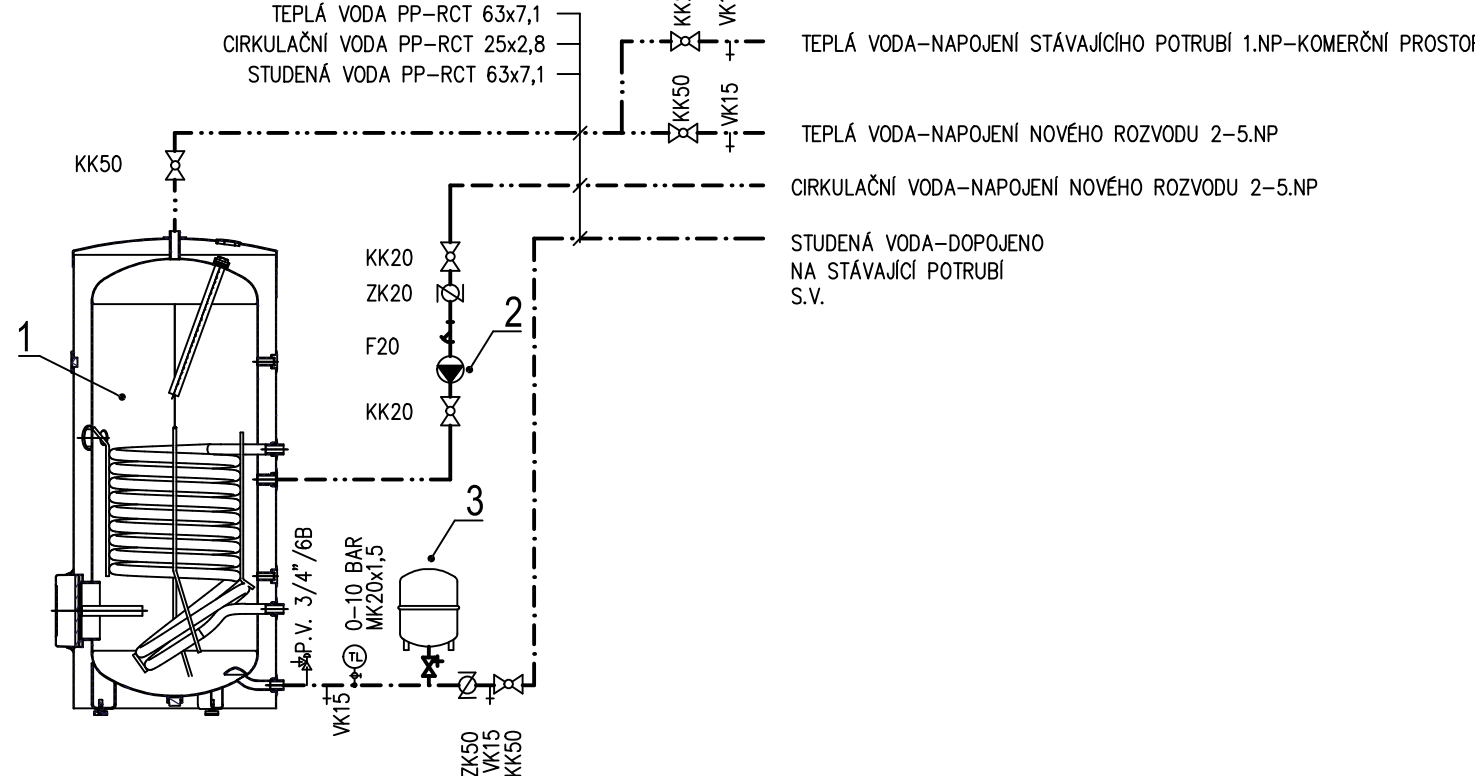

MĚŘENÍ TEPLÉ VODY BYTU

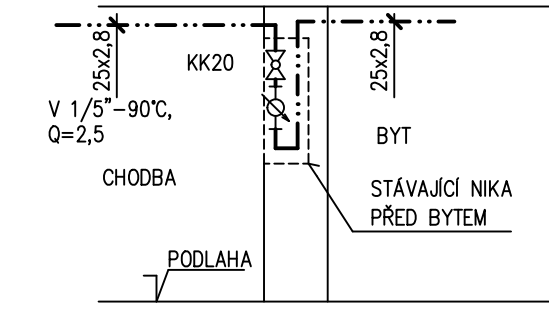

Číslo projektu:	Výpracoval:	Projektová T2B
Objekt: Dříví	Objekt: Dříví	Průběh projektu
Kraj: Zlínský	Kraj: Zlínský	Technická příloha stavby
Investor: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ	Investor: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ	Průběh projektu
Datum:	01/2023	
Stavba: BYTOVÝ DŮM	Stavba: BYTOVÝ DŮM	
Název: MĚSTO KROMĚŘÍŽ - REKONSTRUKCE	Název: MĚSTO KROMĚŘÍŽ - REKONSTRUKCE	
Formát: 18xA4	Formát: 18xA4	
Profese: D.1.4.1 Zdravotnické instalace	Profese: D.1.4.1 Zdravotnické instalace	
Období: 1	Období: 1	
Půdorys 4.np	Půdorys 4.np	
D.1.4.1-05	D.1.4.1-05	
1:50	1:50	