



LEGENDA

- TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)
CIRKULAČNÍ VODA (PP-RCT, PN22)
- V VODOMĚR, ZÁVITOVÝ
ZPĚTNÁ KLAPKA
VÝPUSŤOVÝ KOHOUT
KULOVÝ KOHOUT
KULOVÝ KOHOUT S VYPUSŤOVÁNÍM
POJŠŤOVACÍ VENTIL
VYVAŽOVACÍ VENTIL CÍRULACE, ZÁVITOVÝ
S PLYNULÝM NASTAVENÍM TEPLoty 35-80°C
OČIŠŤOVACÍ ČERPADLO
- V1 STOLPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

NOVÉ DOPOJENÍ ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE

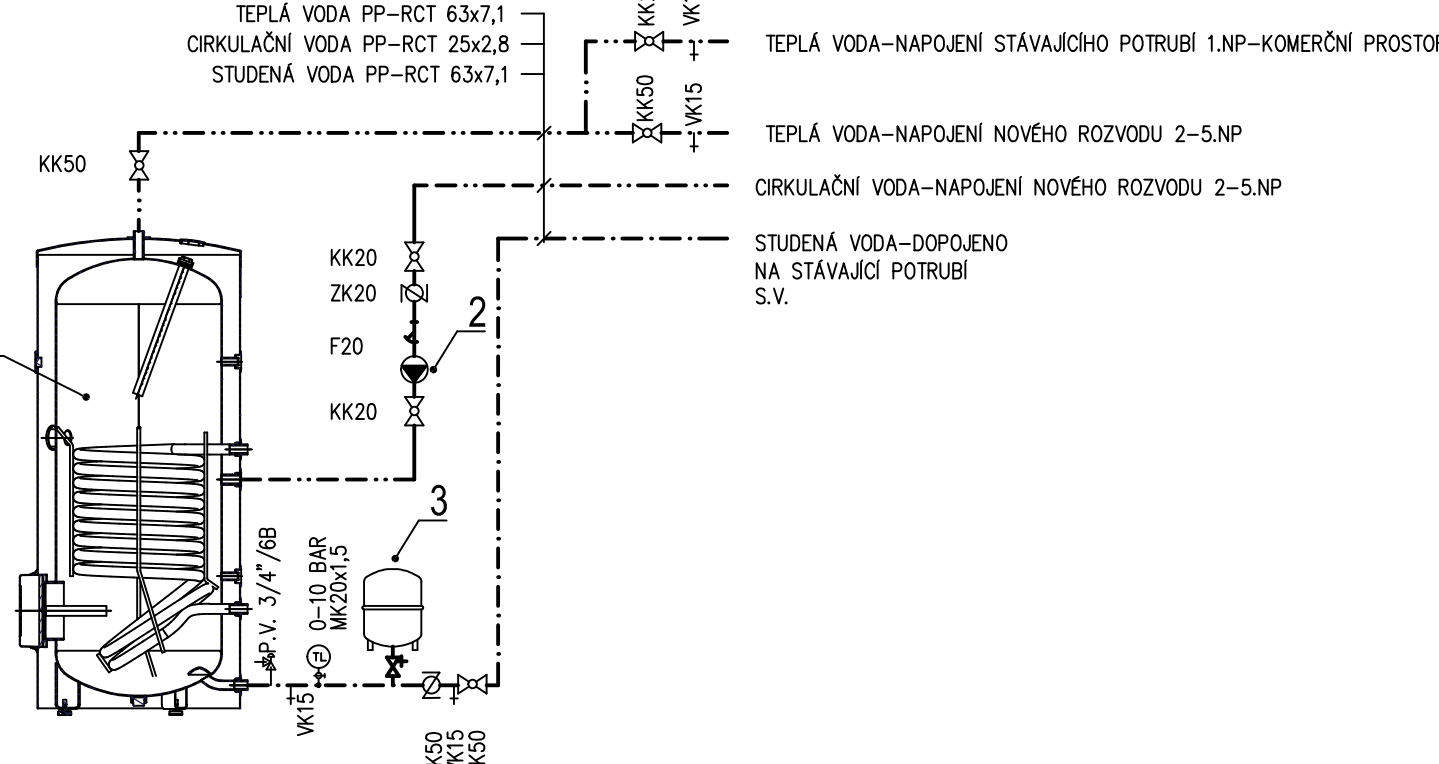

MĚŘENÍ TEPLÉ VODY BYTU

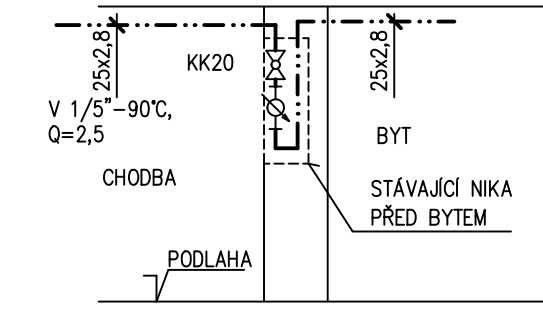

| | | |
|---|--|--|
| Stavba: BYTOVÝ DŮM NÁMĚSTÍ MÍRU 530, KROMĚŘÍŽ – REKONSTRUKCE | Investor: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ | Projekce TZB projektant: Ondřej Píhal kontrola: Ondřej Píhal datum: 01/2023 stupeň: PD formát: 18xA4 zakázka: číslo objekt: D.1.4.1-04 měřítko: 1:50 |
|---|--|--|