



VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Jiří MARŠÁLEK projekce elektro - silnoproud jirkamar@seznam.cz +420 774 252 619	KOPIE Č.:
Ing. Jiří Maršálek 	Ing. Kateřina Šmídová	Ing. Radek Valášek		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž				
MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	4xA4
ČÁST: Technika prostředí STAVBA: REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANÁČEK			DATUM:	05/2023
			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.4.2
OBSAH: ROZVADĚČ RH			MĚŘÍTKO:	—
			Č. VÝKRESU:	D.1.4.2.b.5

ROZVADĚČ RH

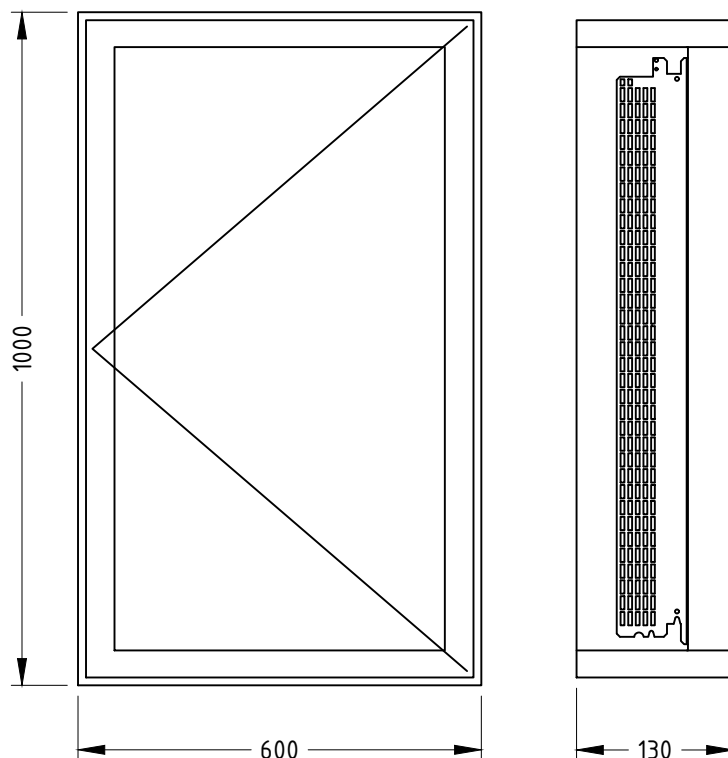

ROZVADĚČ:
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:
POLOHA:
STUPĚŇ KRYTÍ:
BARVA:
DVEŘE:
VNĚJŠÍ ROZMĚRY: (šířka x výška x hloubka)
PŘÍVOD:
VÝVODY:

Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice /100 modulů/
3NPE ~ 50Hz; 400V / TN-C-S
POD omítkou
IP30
Bílá
Plechové plně s 1-bodovým otočným zámek, jednokřídlé
600 x 1000 x 130mm (Šířka x Výška x Hloubka)
Spodem
Vrchem

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

- "POZOR EL. ZAŘÍZENÍ"
- "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI"

SOUSTAVA NAPĚTÍ:

3+NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- OCHRANA V NORMÁLNÍM PROVOZU

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZABRANAMJ NEBO KRYTMI
- DOPLNKOVA OCHRANA POSPOJOVÁNÍM

- OCHRANA PŘI PORUŠE

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVADĚČE!


VÝROBCE ROZVADĚČE POSODÍ NUTNOST AKTIVNÍHO CHLAZENÍ ROZVADĚČE, POKUD BUDE NUTNÉ
TAK JEJ POUŽÍJE (OKOLNÍ TEPLOTA ROZVADĚČE MAX. 40°C, PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ZA 24 HODIN
NEPŘESÁHNE 35°C).

Vypracoval:	Ing. Jiří Marsálek
Kontroloval:	Ing. Radek Valášek
Datum:	05/2023

AKCE: Rekonstrukce prodejny v 1NP domu č.p.3209/7, U sýpek v Kroměříži, na sociálně terapeutickou keramickou dílnu Hanáček
NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RH

LIST Č.:	2/4
v.č.:	D.1.4.2.b.5

ROZVADĚČ RH

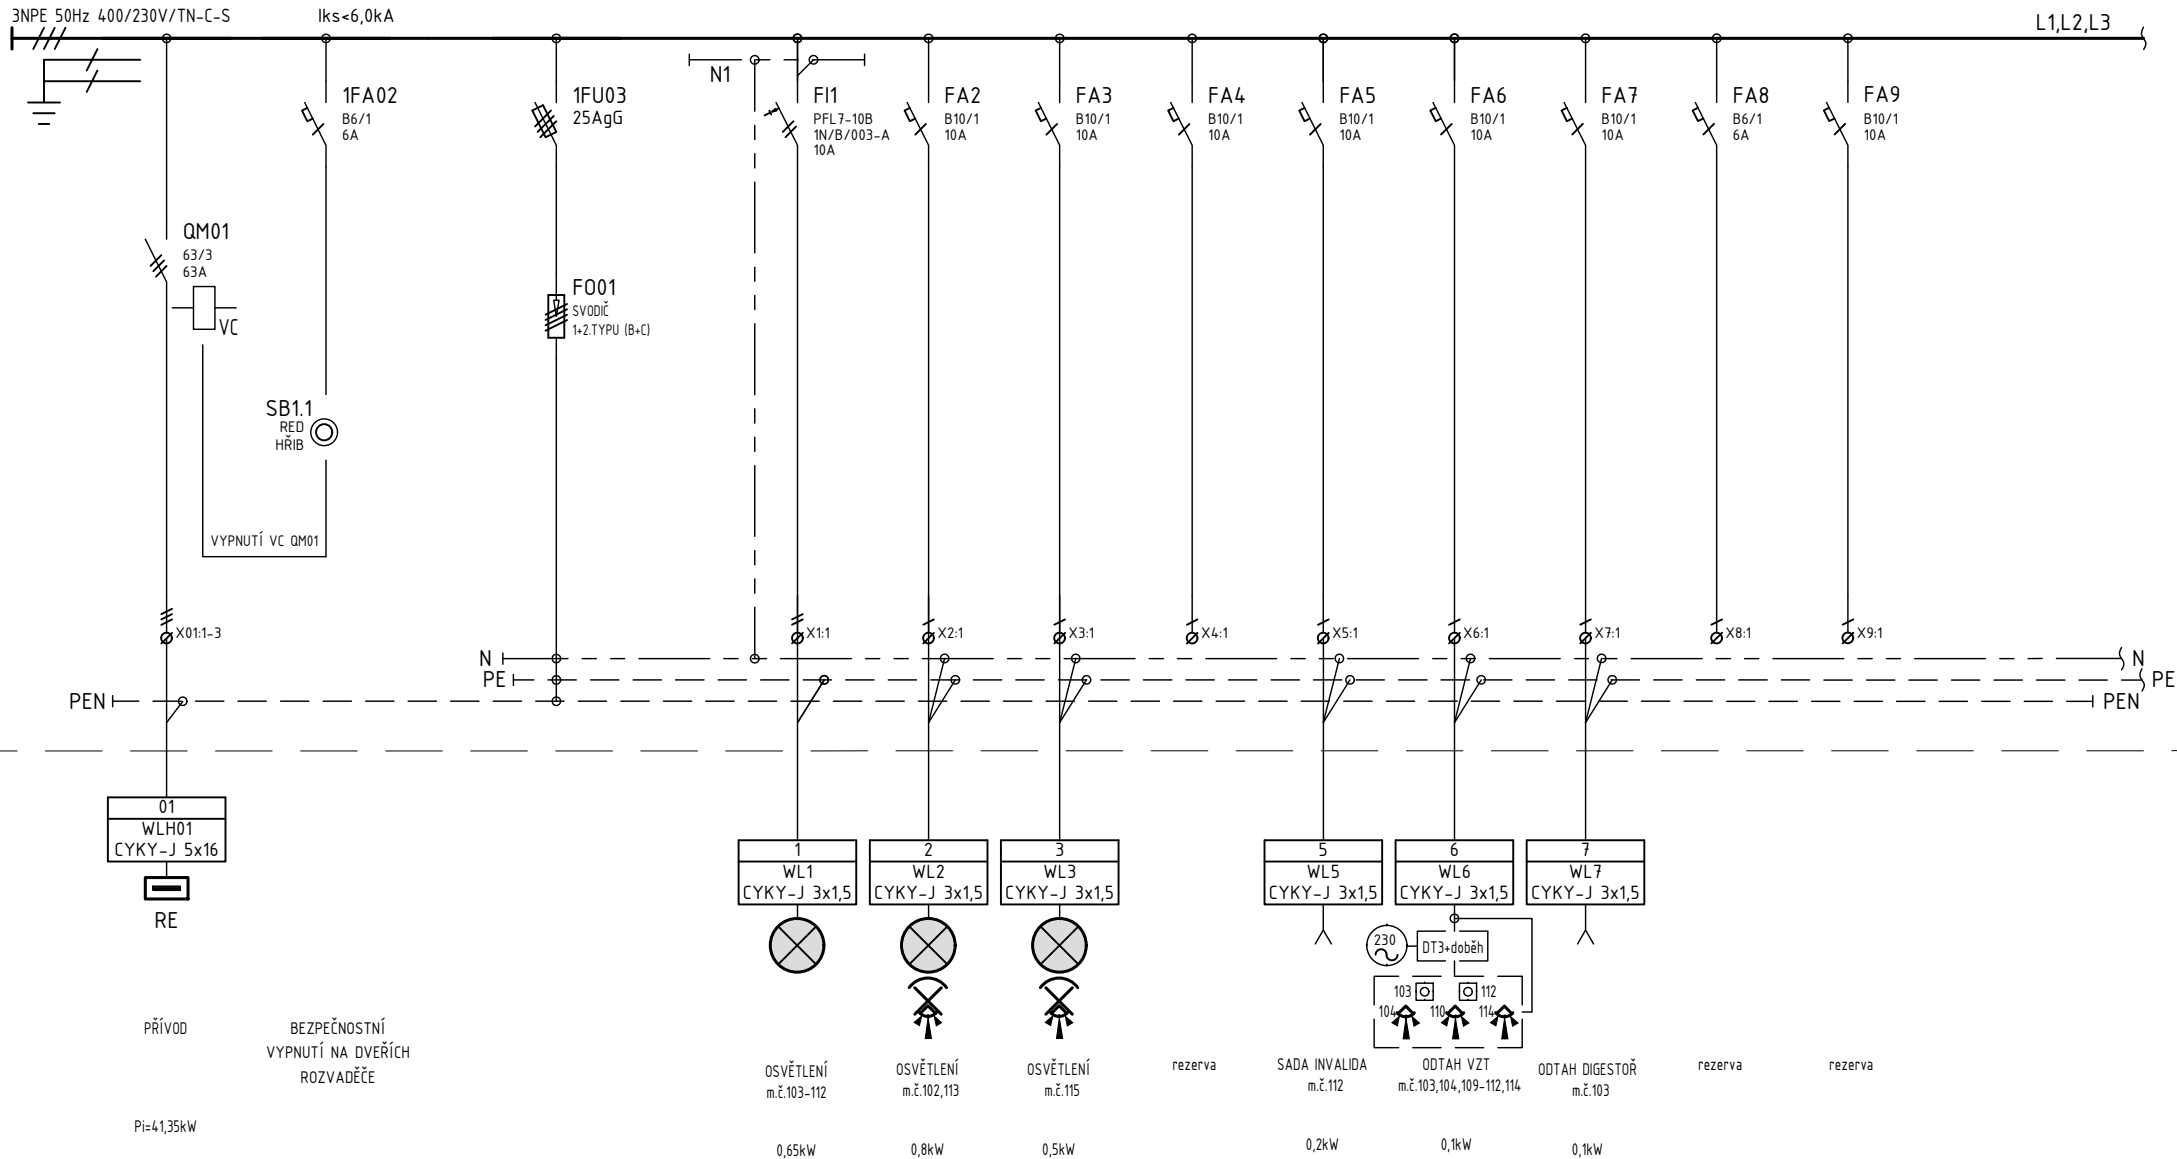

ROZVADĚČ RH

