



ULOŽENÍ KABELU PRO PŘÍPAD KŘÍŽENÍ TRAS VE VOLNÉM TERÉNU

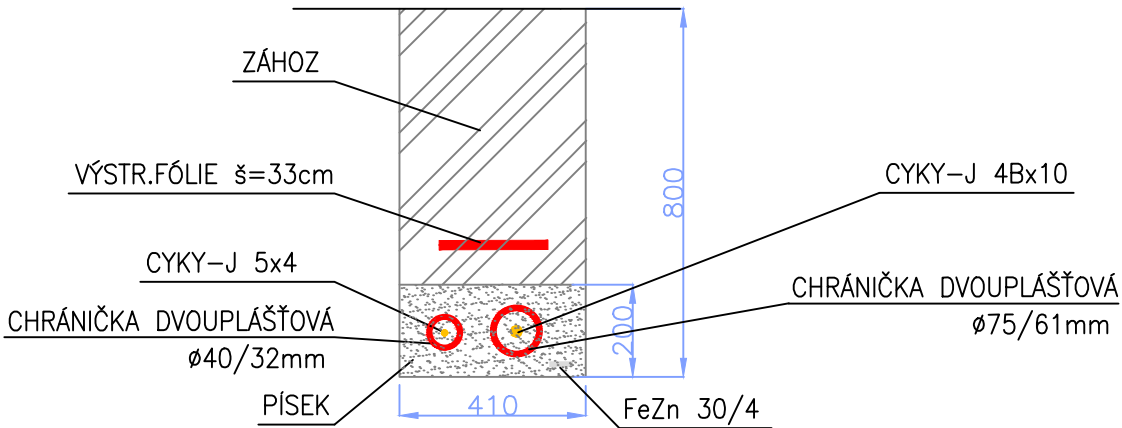

ULOŽENÍ KABELU PRO VO POD CHODNÍKEM

ZÁMKOVÁ DLAŽBA


(V RÁMCI ÚPRAVY TERÉNU VIZ. PROJEKT KOMUNIKACE)

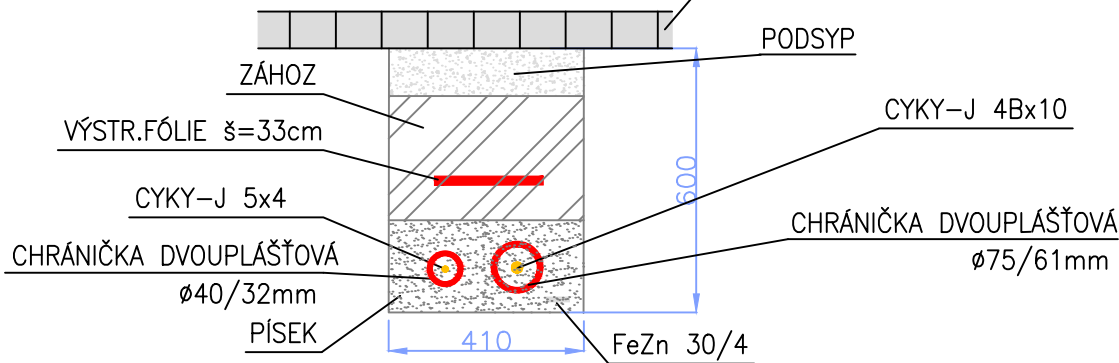

ULOŽENÍ KABELU PRO VO POD KOMUNIKACÍ

KONSTRUKCE VOZOVKY

(ZÁVĚREČNÉ ZAPRAVENÍ POVRCHU ŘEŠÍ KOMUNIKACE)

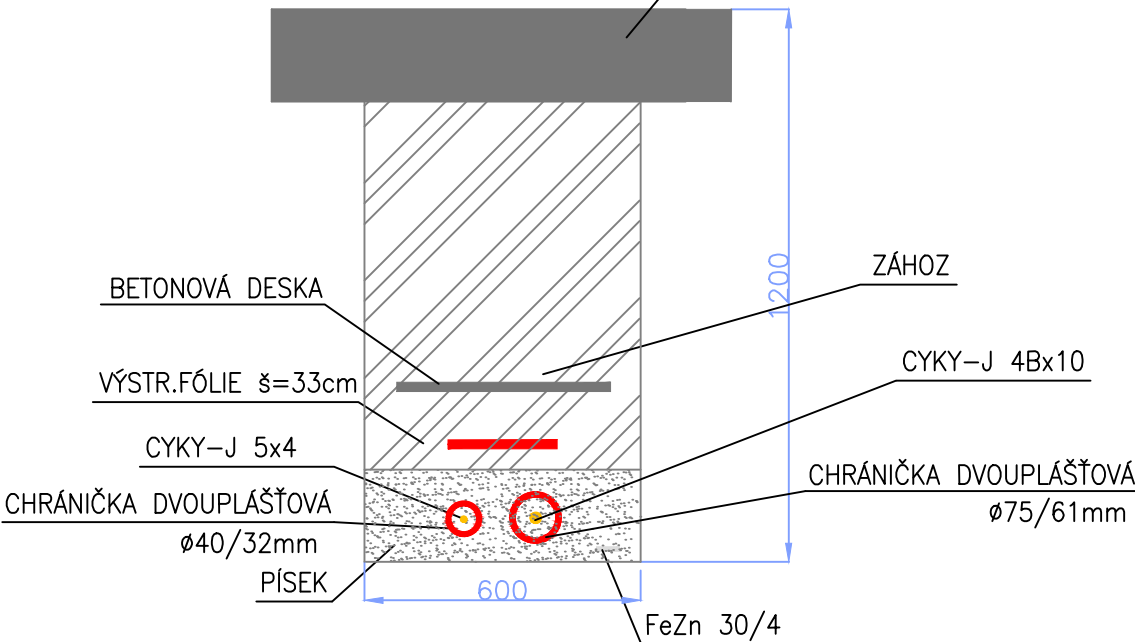


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H" PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNIČKÁCH			
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10 <sup>2)</sup>	0,10 <sup>2)</sup>	0,40	0,20	0,30 <sup>3)</sup>	0,30	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10 <sup>2)</sup>	0,20 <sup>2)</sup>	0,40	0,20	0,50 <sup>3)</sup>	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10 <sup>2)</sup>	0,20 <sup>2)</sup>	0,40	0,20	0,50 <sup>3)</sup>	0,50	1)
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10
SDĚL.KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH		0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNIČKÁCH			
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 <sup>11)</sup>	0,50	0,30
SDĚL.KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH		0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 <sup>11)</sup>	0,50	0,30

VYPRACOVAL:	ODP.PROJ.PROFESE	<div><div>ELBAU-MONT s.r.o. Vše elektromontážní společnost</div></div>		
ING. PETR MAINUŠ	ING. MARTIN JANOUŠEK			
MÍSTO STAVBY:	Kroměříž, Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž			
INVESTOR:	Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		FORMÁT:	2xA4
ÚPRAVA PŘEDPROSTORU KNIHOVNY KROMĚŘÍŽSKA			DATUM:	11/2023
			STUPEŇ:	PDPS
			MĚŘITKO:	1:200
			ČÍSLO KOPIE:	
			ZAK.ČÍSLO:	
VÝKRES:	ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ PRO PŘÍPAD KŘÍŽENÍ		ARCH.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU 401-6