



DOPLNĚNÍ RH:

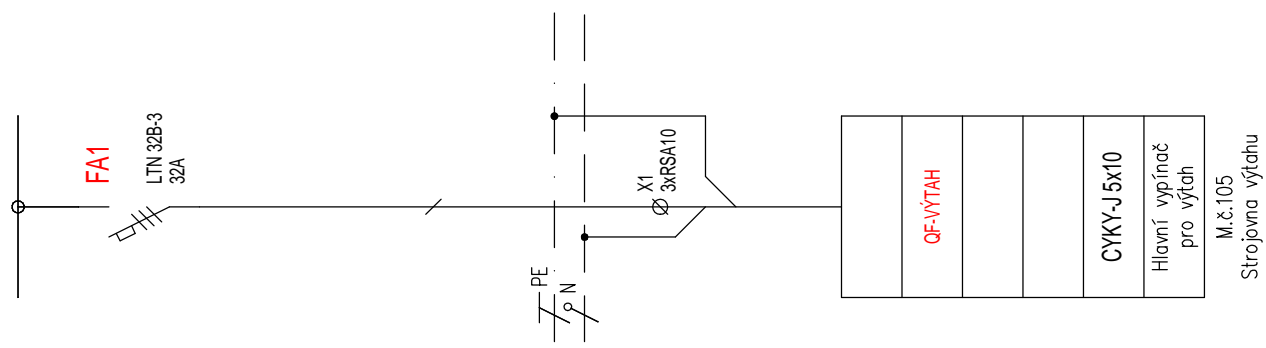

SCHEMA UMÍSTĚNÍ V OBJEKTU

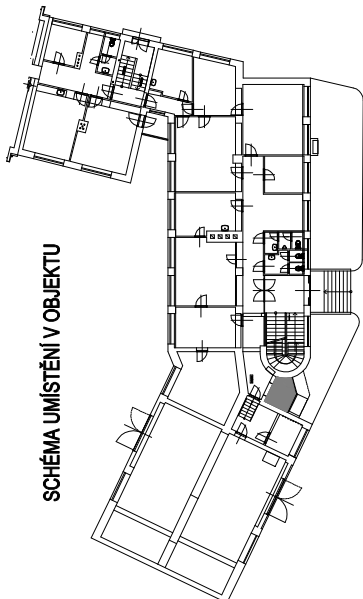

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3 NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3

ZÁKLADNÍ OCHRANA:

- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTÝ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠĚ:
- V SOUSTAVĚ NN JE ZÁKLADNÍ OCHRANA ŘEŠENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- UZEMNĚNÍ OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VYPRACOVAL	INVESTOR MĚSTO KROMĚŘÍŽ			
	ING. S. DOUPOVEC			
	KONTROLOVAL			
	STAVBA			
V.C.	VÝMĚNA VÝTAHU V BUDOVĚ "B"			
	MĚŮ KROMĚŘÍŽ			
	ČÁST D 01.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
	PŮDORYS 1.PP - ELEKTROINSTALACE			
FORMÁT		4x A4	1	2
DATUM		03/2024	4	5
MĚŘÍTKO			4	6
DSP				1:50