


# ROZVADĚČOVÁ SKŘIŇ

## OZNAČENÍ ŠTÍTKU

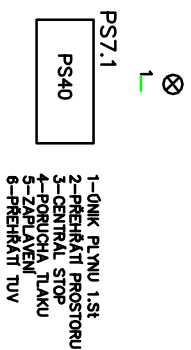

POZ.Č.	PRO POL.:	TEXT
1.	HL1.1	ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
2.	HL1.2	ČERPADLO "A"
3.	SA4.1	AUT-O-RUČ
4.	HL1.3	ČERPADLO "B"
5.	SA4.2	AUT-O-RUČ
6.	HL1.4	ČERPADLO "C"
7.	SA4.3	AUT-O-RUČ
8.	HL1.5	ČERPADLO VZT
9.	SA4.4	AUT-O-RUČ
10.	HL1.6	NABÍJENÍ TUV
11.	SA4.5	AUT-O-RUČ
12.	HL1.7	CIRKULACE TUV
13.	SA5.1	AUT-O-RUČ
14.	HL1.8	DOPOUŠTĚNÍ
15.	SA5.2	AUT-O-RUČ
16.	SA5.3	VENTILÁTOR
17.	HU7.1	HOUKAČKA
18.	TL6.1	DEBLOKACE PLYNU
19.	TL7.2	ODSTAVENÍ HOUKAČKY
20.	TL7.1	POTVRZENÍ PORUCH
21.	SA1.1	HLAVNÍ VYPÍNAČ
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		

ŠÍŘKA: 600 mm  
VÝŠKA: 800 mm  
HLOUBKA: 200 mm  
KRYTÍ: IP 40/20  
VÝVODY: SHORA  
OCHRANA—ODPOJENÍM  
OD ZDROJE  
BARVA: ŠEDÁ  
OVLADACÍ NAPĚTÍ:  
230V,50Hz  
24VAC,50Hz

POZNÁMKA:  
ROZVADĚČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIMO MÍSTO POTENCIÁLNÍHO OSTRÍKU VODOU PŘI PORUŠĚ POTRUBÍ.  
NAD ROZVADĚČEM NESMÍ BÝT VEDENO POTRUBÍ

DATUM	12/2016	STAVBA	INVESTOR:	A.Č.	MĚRITKO	UŠT:
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY	MÍSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1	050/2016	N	8
KONTROLOVAL		MATEŘSKÁ ŠKOLA, KROMĚŘÍŽ	OBSAH VÝKRESU:	Z.Č.	Č.V.	UŠTJ:
ZMĚNA/DATUM		MÁNEŠOVA 3766	POHLED NA ROZVADĚČ RM	12/2016/050	D 1.4-06-03	
		MĚŘENÍ A REGULACE				



21