
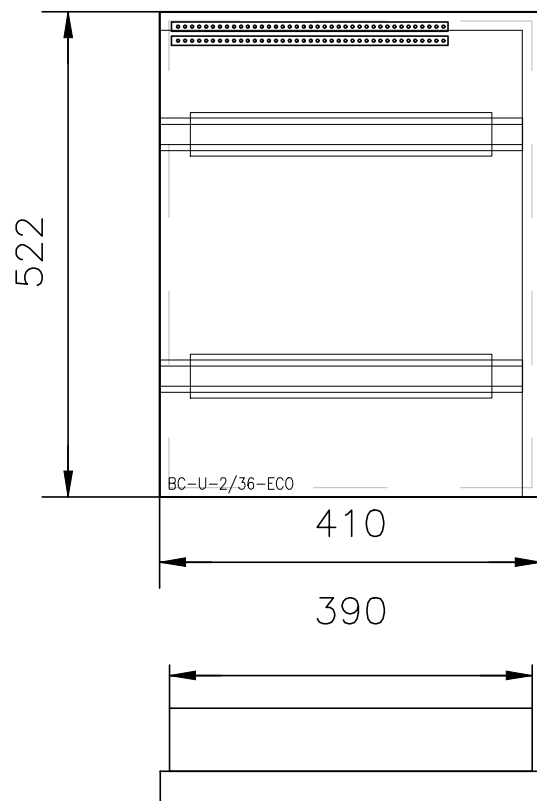


Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tech. kontrola	 <div>EHV projekt s.r.o. Kotojedská 545/17 767 01 Kroměříž tel.: +420 576 776 511</div>	
ING. PAVEL HORÁK	RADIM HORSÁK	RADIM HORSÁK	ING. JAN ZONA		
Kraj ZLÍNSKÝ		Obec KROMĚŘÍŽ			
Investor Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž				Formát	4x A4
Akce ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ REKONSTRUKCE UČEBNY CHEMIE, CHEMICKÉ LABORATOŘE A POČÍTAČOVÉ UČEBNY D.1.2 ELEKTROINSTALACE				Datum	LEDEN 2017
				Účel	DPS
				Čís. zakázky	7102-SK0
				Čís. jednací	-
Obsah výkresu ROZVADĚČ R-LAB				Měřítko	Čís. výkresu
				-	D.1.2.6

ROZVADĚČ R-LAB



Rozvodnice
Rozvodnice
Poloha:
Barva:
Dveře:
Zadní kryt:
Konstrukce:
Počet řad, modulů:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:

Domovní rozvodnice, řada BC-U
Bílá plastová rozvodnice (materiál ABS). Stupeň krytí IP40. Včetně N/PE svorkovnice.
Nástěnný
Bílá
Plastové z kouřového organického skla
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami
Počet řad 2. Počet modulů 36.
410 x 522 x 103 (Šířka x Výška x Hloubka)
410 x 522 (Šířka x Výška)
390 x 502 x 68 (Šířka x Výška x Hloubka)

SOUSTAVA NAPĚTÍ

3+N+PE AC 50Hz, 230/400V/TN-C/S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V SÍTI TN

Vypracoval: Radim Horsák
Kontroloval: Ing. Pavel Horák
Datum : 01/2017

NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ R-LAB



A.Č.:


Z.Č.:

LIST Č.:

V.Č.: 1.2.6

2/4

R-LAB

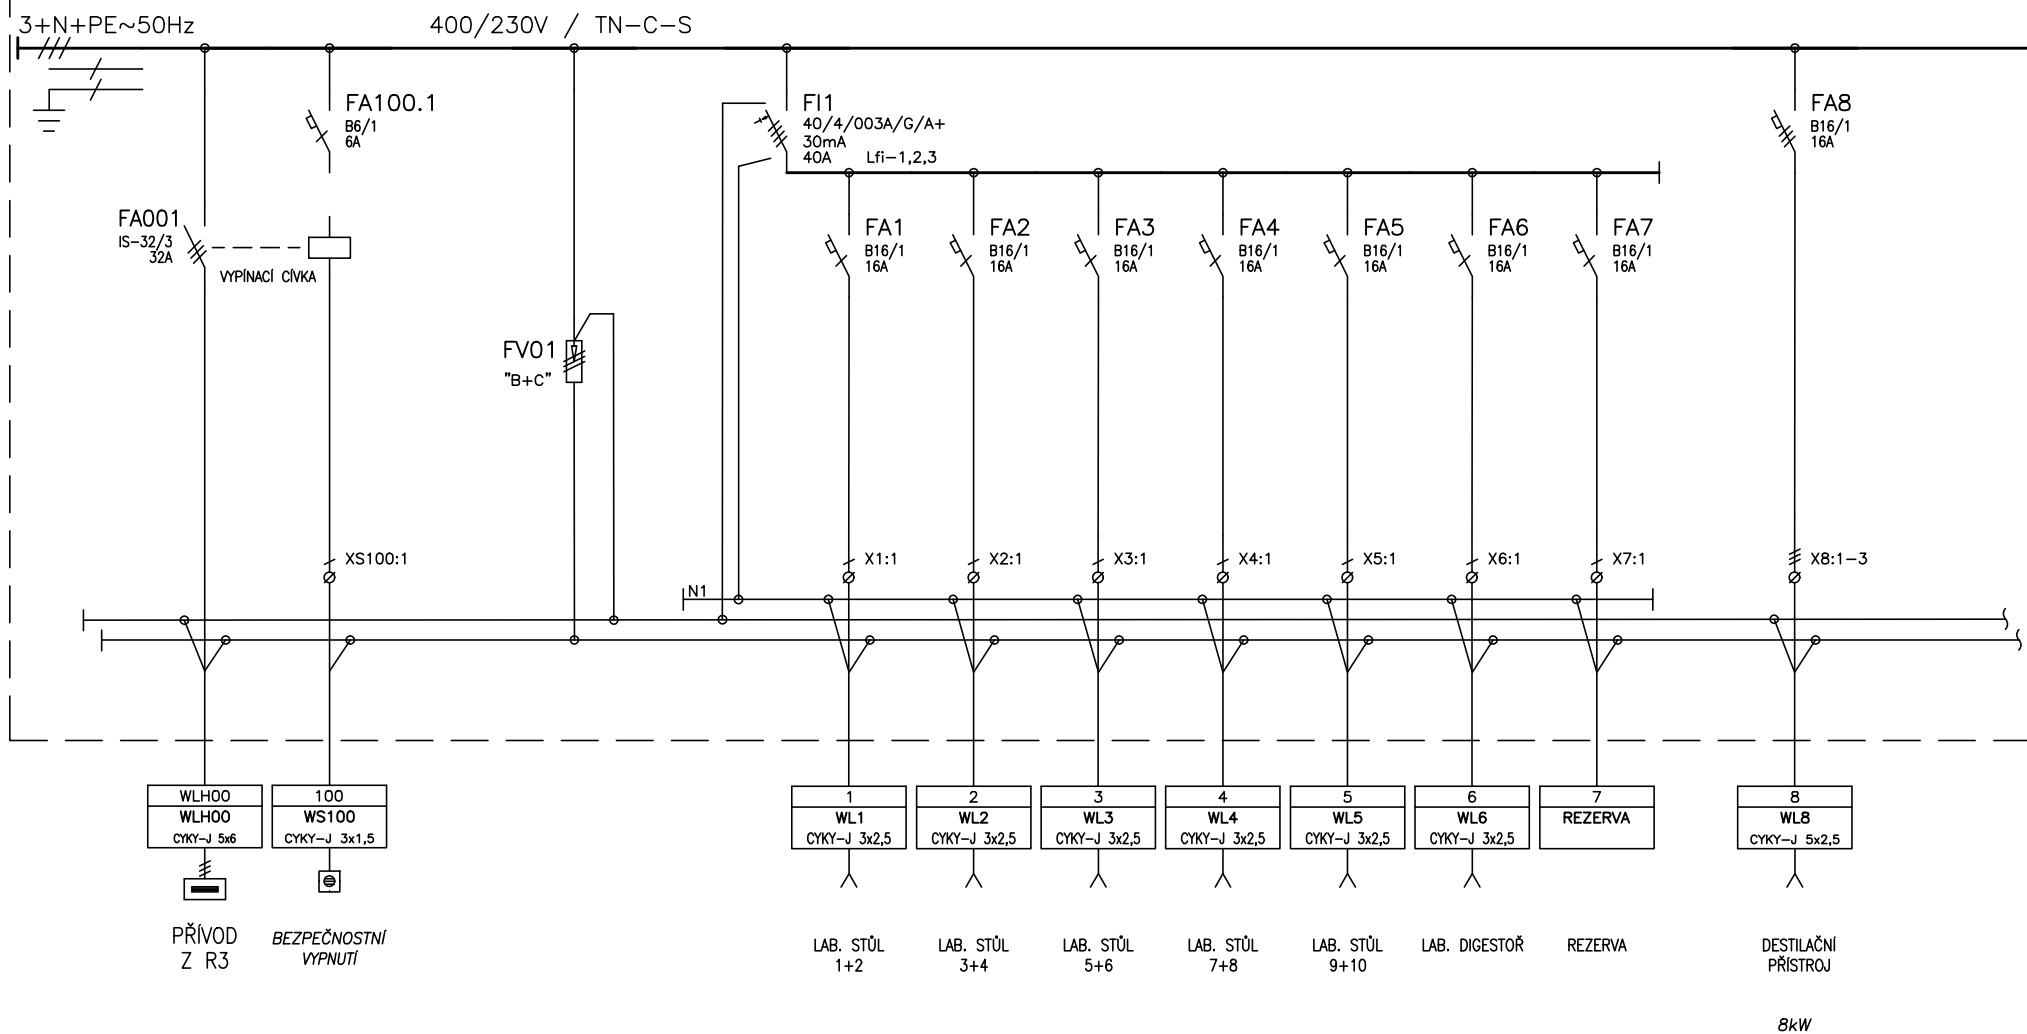

Vypracoval: Radim Horsák
Kontroloval: Ing. Pavel Horák
Datum : 01/2017

NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ R-LAB



A.Č.:

Z.Č.:

V.Č.: 1.2.6

LIST Č.:

3/4

R-LAB

