



| TABULKA OKEN | | POČET OKEN | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---|--------|
| OZNAČENÍ | ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ | PATRO | 1.NP | CELKEM |
| OK / 101 | | počet | 1 | 1 |
| | | | | |
| POPIS | – Sestava ocelových oken s přerušeným tepelným mostem. | | | |
| SKLADEBNÝ ROZMĚR | 21600/2950 mm (stavební otvor) | HLUK. ÚTLUM | | |
| OTVOR V KCI | viz poznámka | TĚSNĚNÍ | systémové celoobvodové | |
| MATERIÁL | ocelové profily s přerušeným tepelným mostem | POŽÁRNÍ ODOLNOST | Sestava bude ve dvou krajních polích a 1,2 m od požárně dělící konstrukce, ohraničující požární úsek strojovny chlazení, s požární odolností EI 30+ | |
| POVRCH. ÚPRAVA | RAL 7024 – grafitová šedá upřesní se dle vzorkovníku dodavatele | PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ | MDF deska, bílý mat titanzinkový plech | |
| PROSKLENÍ | izolační dvojsklo – čiré skladba skel bude navržena dodavatelem | ŽALUZIE | – | |
| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | Ucelk < 1,5 W/m2K | OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ | štuková omítka systémové lišty | |
| OTEVÍRÁNÍ | okno fixní, otevíravé, sklápěcí nadsvětlík | KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ | pákový mechanismus ks 6 | |



POHLED Z EXTERIERU:

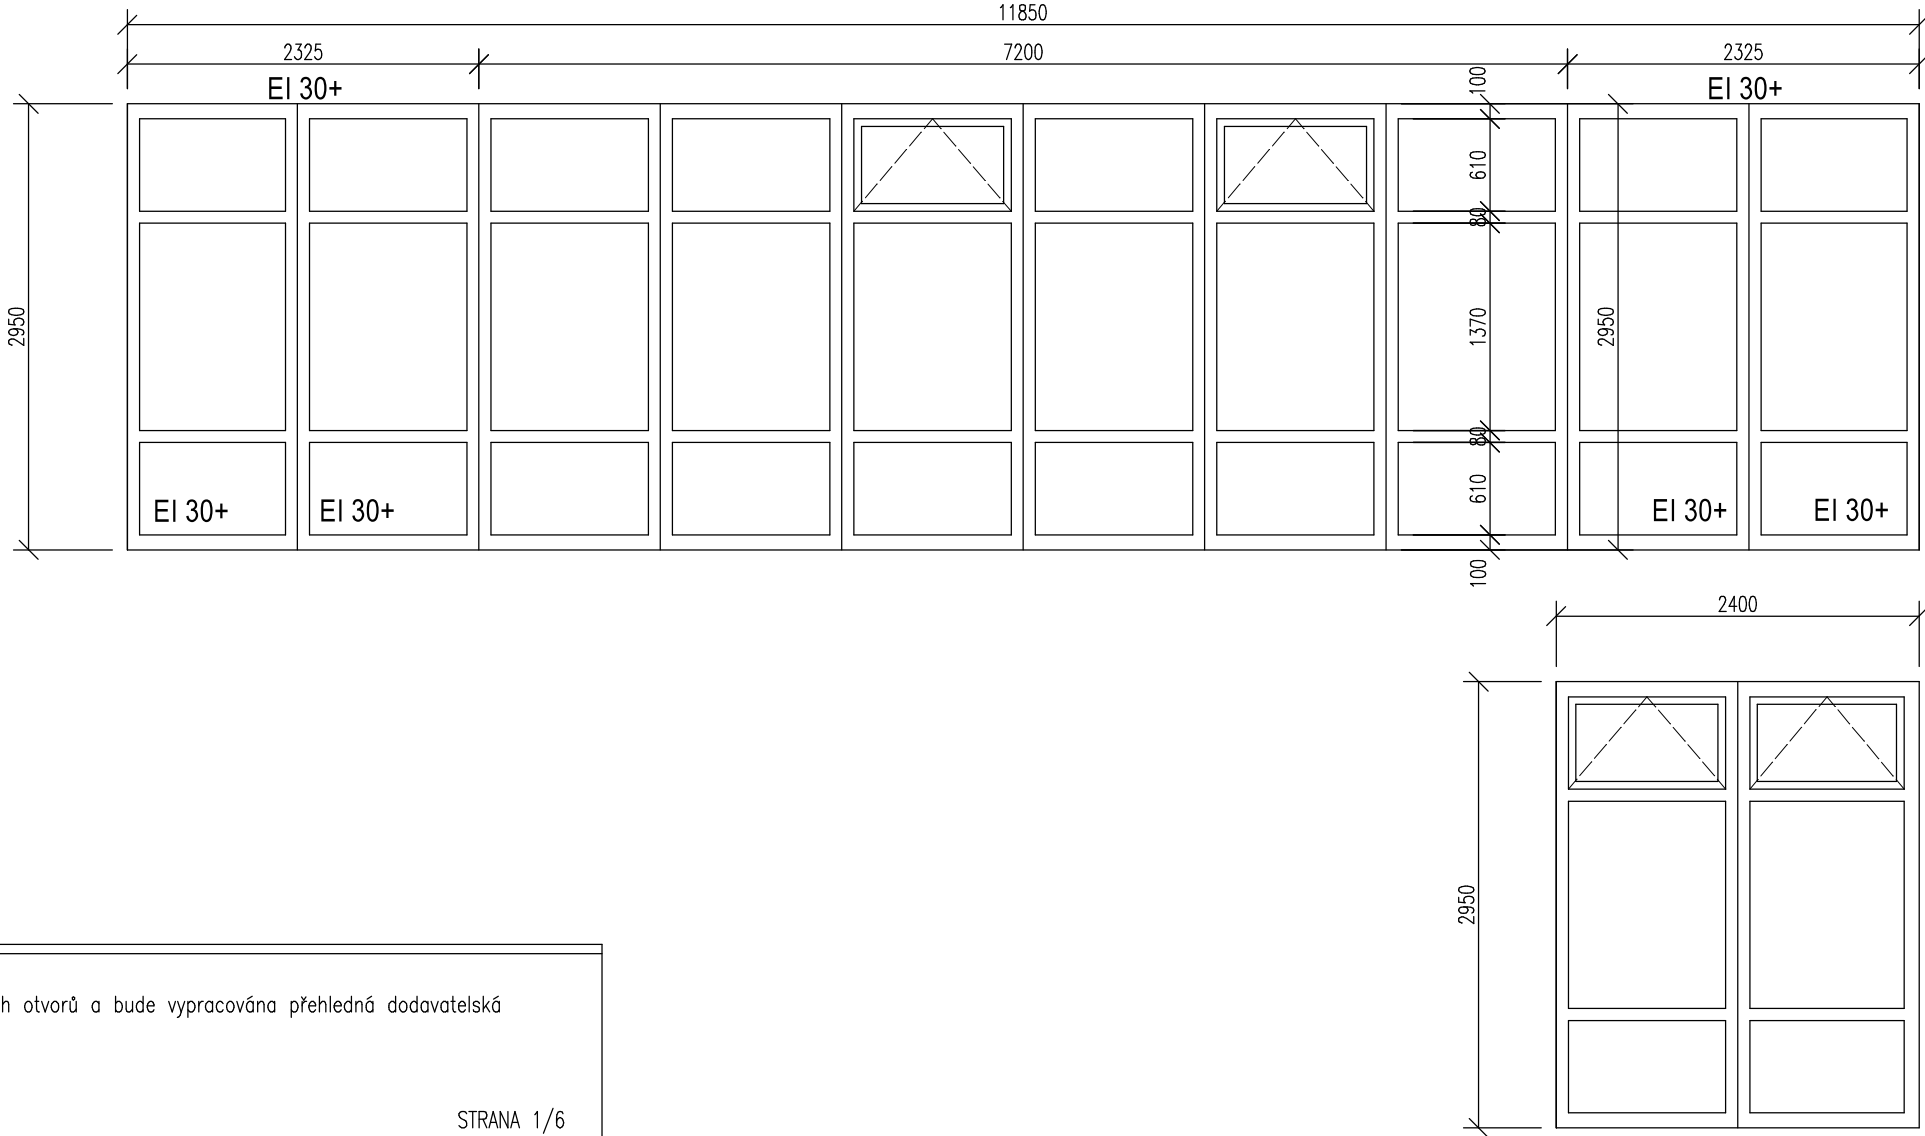

POZNÁMKA:
– Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
– Barva bude odsouhlasena stavebníkem na základě předložených vzorků.