


ŘEZ VSAKOVACÍ JÍMKOU

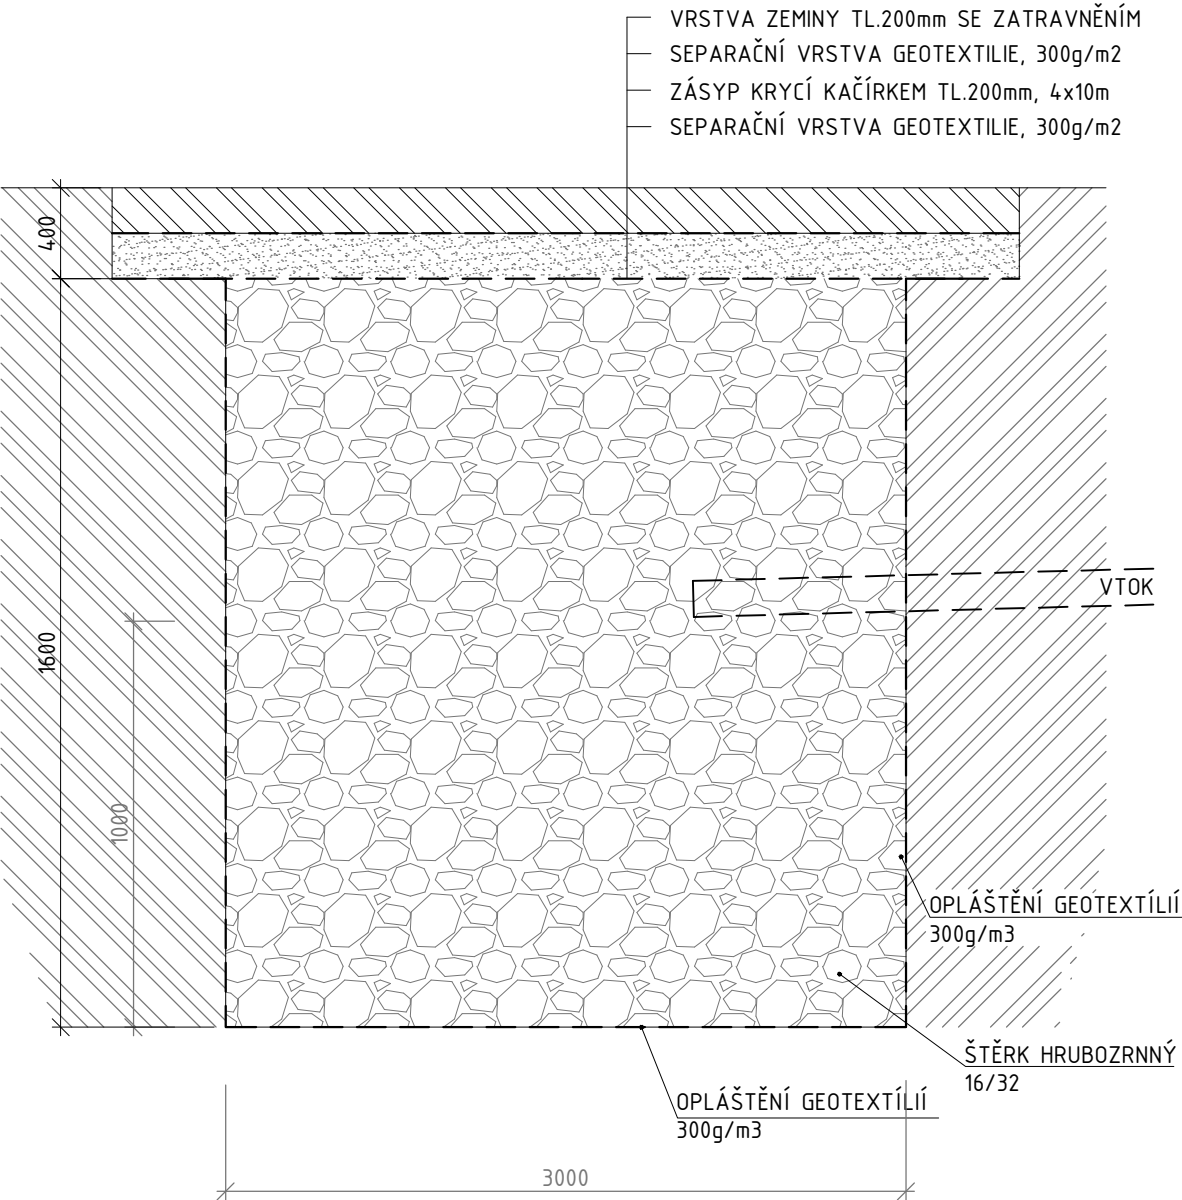


LEGENDA HMOT

- PŮVODNÍ - ROSTLÁ ZEMINA
- NOVÁ ZEMINA + ZATRAVNĚNÍ
- KRYCÍ ZÁSYP KAČÍRKEM TL. 200mm
- ŠTĚRK HRUBOZRNNÝ 16/32
JÍMKA 16 m2

POZNÁMKA

OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 MM NAD VRCHO POTRUBÍ. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 MM PŘI RUČNÍM A 200-300 MM PŘI STROJNÍM HUTNĚNÍ. ULOŽENÍ A POKLÁDÁNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DLE INFORMAČNÍCH A METODICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE TRUB. ZHUTNĚNÝ NÁSYP MUSÍ V ÚROVNI PLÁŇĚ DOSAHOVAT ÚROVŇ DEFORMAČNÍHO MODULU $E_{def}=30$ MPa (V ÚROVNI TPEVNĚNÝCH PLOCH $E_{def}= 45$ MPa).

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ PLASTOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

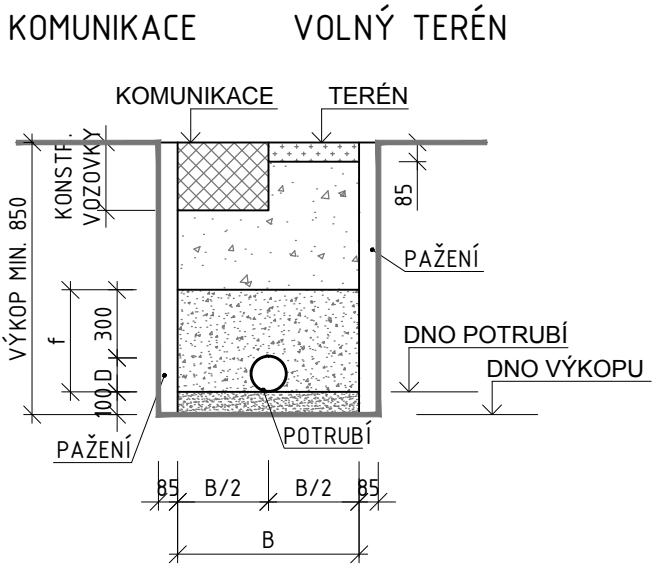

LEGENDA HMOT

- OBNOVA POVRCHU
- ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM (FR.0-32 MM) NEBO VHDNÝM HUTNITELNÝM MAT. Z VÝKOPŮ
- OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM (FR.0-20 MM)
- HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (FR.0-4 MM)

ROZMĚROVÁ TABULKA - PVC POTRUBÍ

| VNĚJŠÍ ROZMĚR TROUBY D | VÝŠKA OBSYPU f | ŠÍŘKA VÝKOPU B | OZNAČENÍ TRUB |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| mm | mm | mm | mm |
| 125 | 425 | 800 | DN 125 |
| 150 | 450 | 800 | DN 150 |
| 200 | 500 | 1000 | DN 200 |

±0,000 = STÁVAJÍCÍ POVRCH ZÁMKOVÉ DLAŽBY

| | | | | |
|--|---|---------------------|---|---------|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. HANA ŠEVČÍKOVÁ | VYPRACOVALA: ING. HANA ŠEVČÍKOVÁ | ODP.PROJEK.PROFESE: | Ing. Hana Ševčíková Zálešná XI/2447 760 01 Zlín IČ: 01290088, Mobil: 731 823 881 E-mail: sevcikova.hanca@email.cz | |
| MÍSTO STAVBY: KROMĚŘÍŽ-POSTOUPKY | | | | |
| ČÍSLO PARÉ: | NÁZEV STAVBY: PŘÍSTŘEŠEK SPORTOVNÍHO AREÁLU POSTOUPKY | | | |
| | INVESTOR: Město Kroměříž, Velké nám.115/1, 760 01 Kroměříž | | | |
| | STAVEBNÍ OBJEKT: PŘÍSTŘEŠEK | | DATUM: | 02/2020 |
| | NÁZEV: | | STUPEŇ: | DPS |
| | VSAKOVACÍ JÍMKA, POTRUBÍ | | MĚŘÍTKO: | BEZ |
| | | Č. VÝKRESU: | D.1.1.b-7 | |